


ARKUSZ 2

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH


Identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej		GK.6640.117.2023	
Nazwa miejscowości		NOWA WIEŚ WIELKA	
Jednostka ewidencyjna	Identyfikator	300911_5	
	Nazwa	Gmina PRZEDECZ	
Obszr ewidencyjny	Identyfikator	0012	
	Nazwa	NOWA WIEŚ WIELKA	
Skala mapy		1 : 1000	
Godło mapy			
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	PL - 2000	
	układu wysokości	PL-KRON86-NH	
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji			
Mapa do celów projektowych została wykonana bez ustalania obciążeń służebnościami gruntowymi w sąsiedztwie włości.			
Data opracowania mapy		07.02.2023 r.	

Inwestor:	Gmina Przedecz, 62-635 Przedecz Plac Wolności 1				
Jednostka projektowa	P.P.H.U. "JKK" JAROSŁAW KOŹLAREK 62-604 Kościelec Białków Górny 51				
Zadanie:	"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś Wielka"				
Rysunek:	Plan sytuacyjny				
Projektant branży drogowej	inż. Włodzimierz Koźlarek	Nr uprawnień: GP 7342/16/92		Podpis	
				Nr rysunku	Nr strony
Branża	Stadium	Skala	Data	2.1 PZT	11
Drogowa	Projekt zagospodarowania terenu	1 : 1000	03.2023		

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozycyjnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GK.6640.117.2023
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Kolski
Wykonawca prac geodezyjnych	Geodeta Uprawniony Włodzimierz Ziolkowski 62-600 Kolo, ul. Kolejowa 82/34
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozycyjnej weryfikacji	Protokół Weryfikacji Nr 1 z dnia 14.02.2023 r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Włodzimierz Ziolkowski Nr uprawnień 9146

GEODETA UPRAWNIONY
Włodzimierz Ziolkowski
62-600 Kolo, ul. Kolejowa 82/34
tel. 603 652 249
59 kw. 8146
NIP 666-133-73-46/R. 310095259

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez
Włodzimierza Ziolkowskiego
Data: 2023.02.16 15:54:27 CET

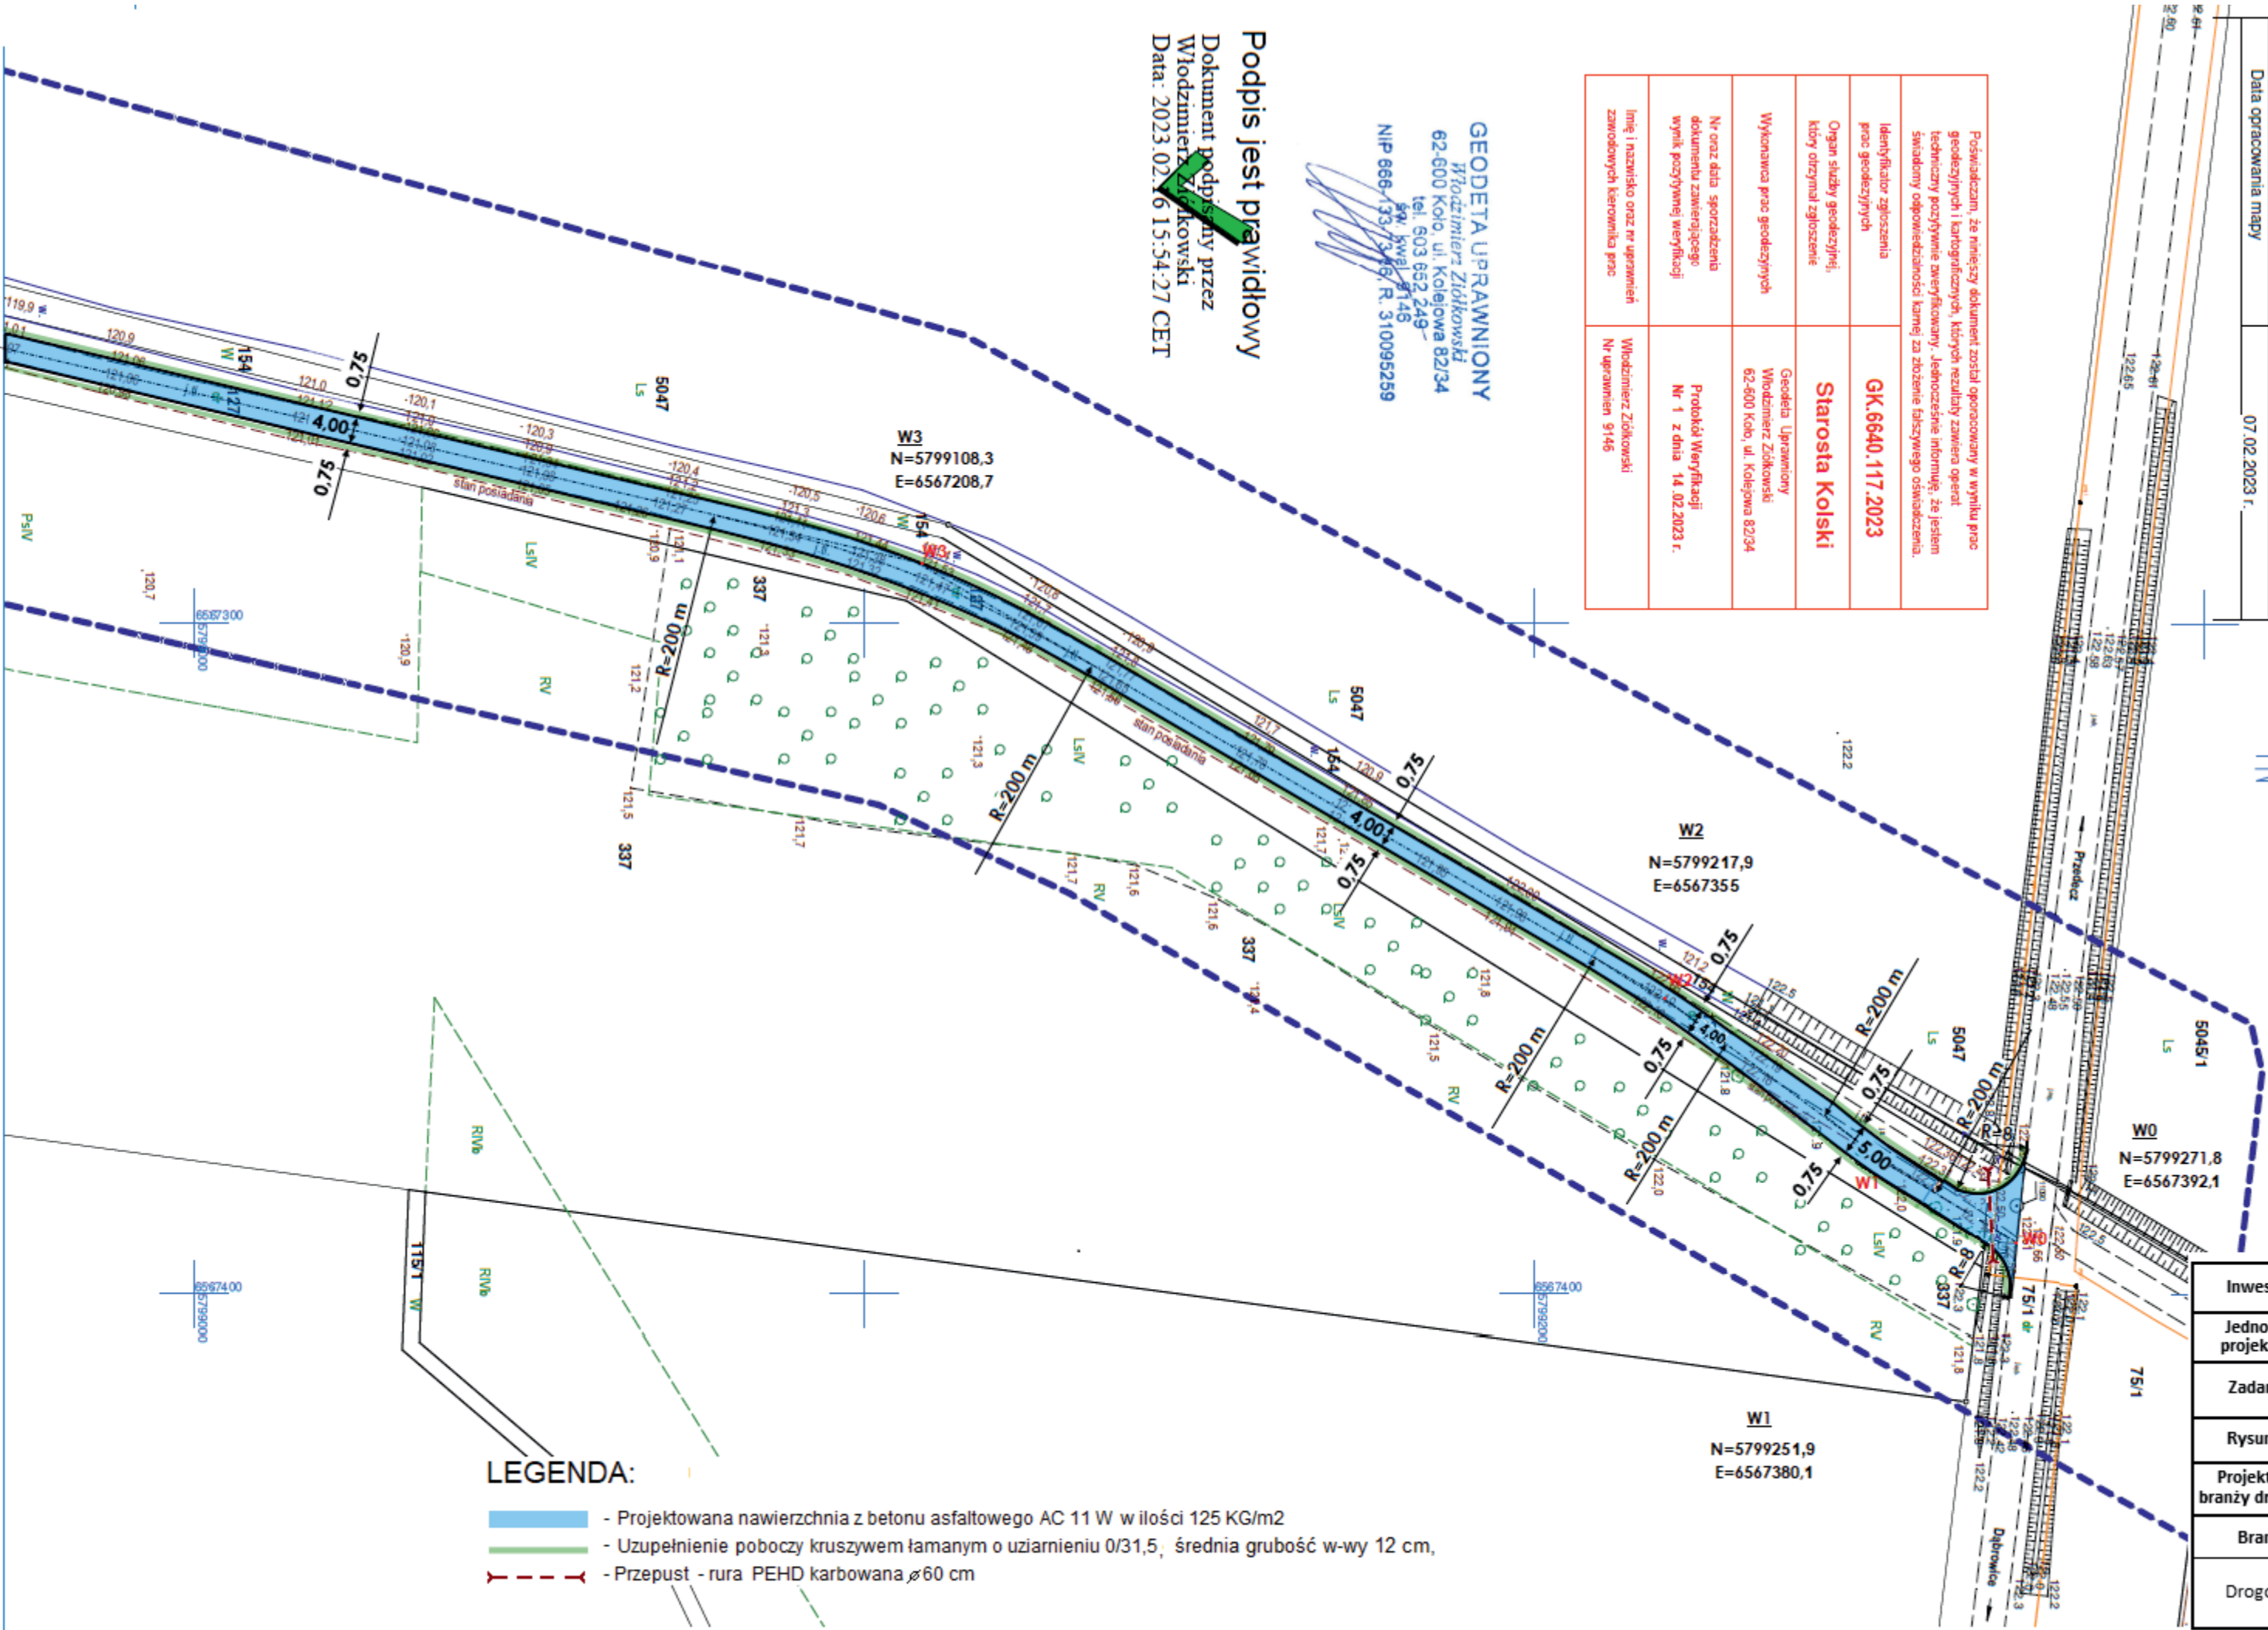

LEGENDA:

- Projektowana nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 W w ilości 125 KG/m2
- Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym o uziarnieniu 0/31,5; średnia grubość w-wy 12 cm,
- Przepust - rura PEHD karbowana \varnothing 60 cm