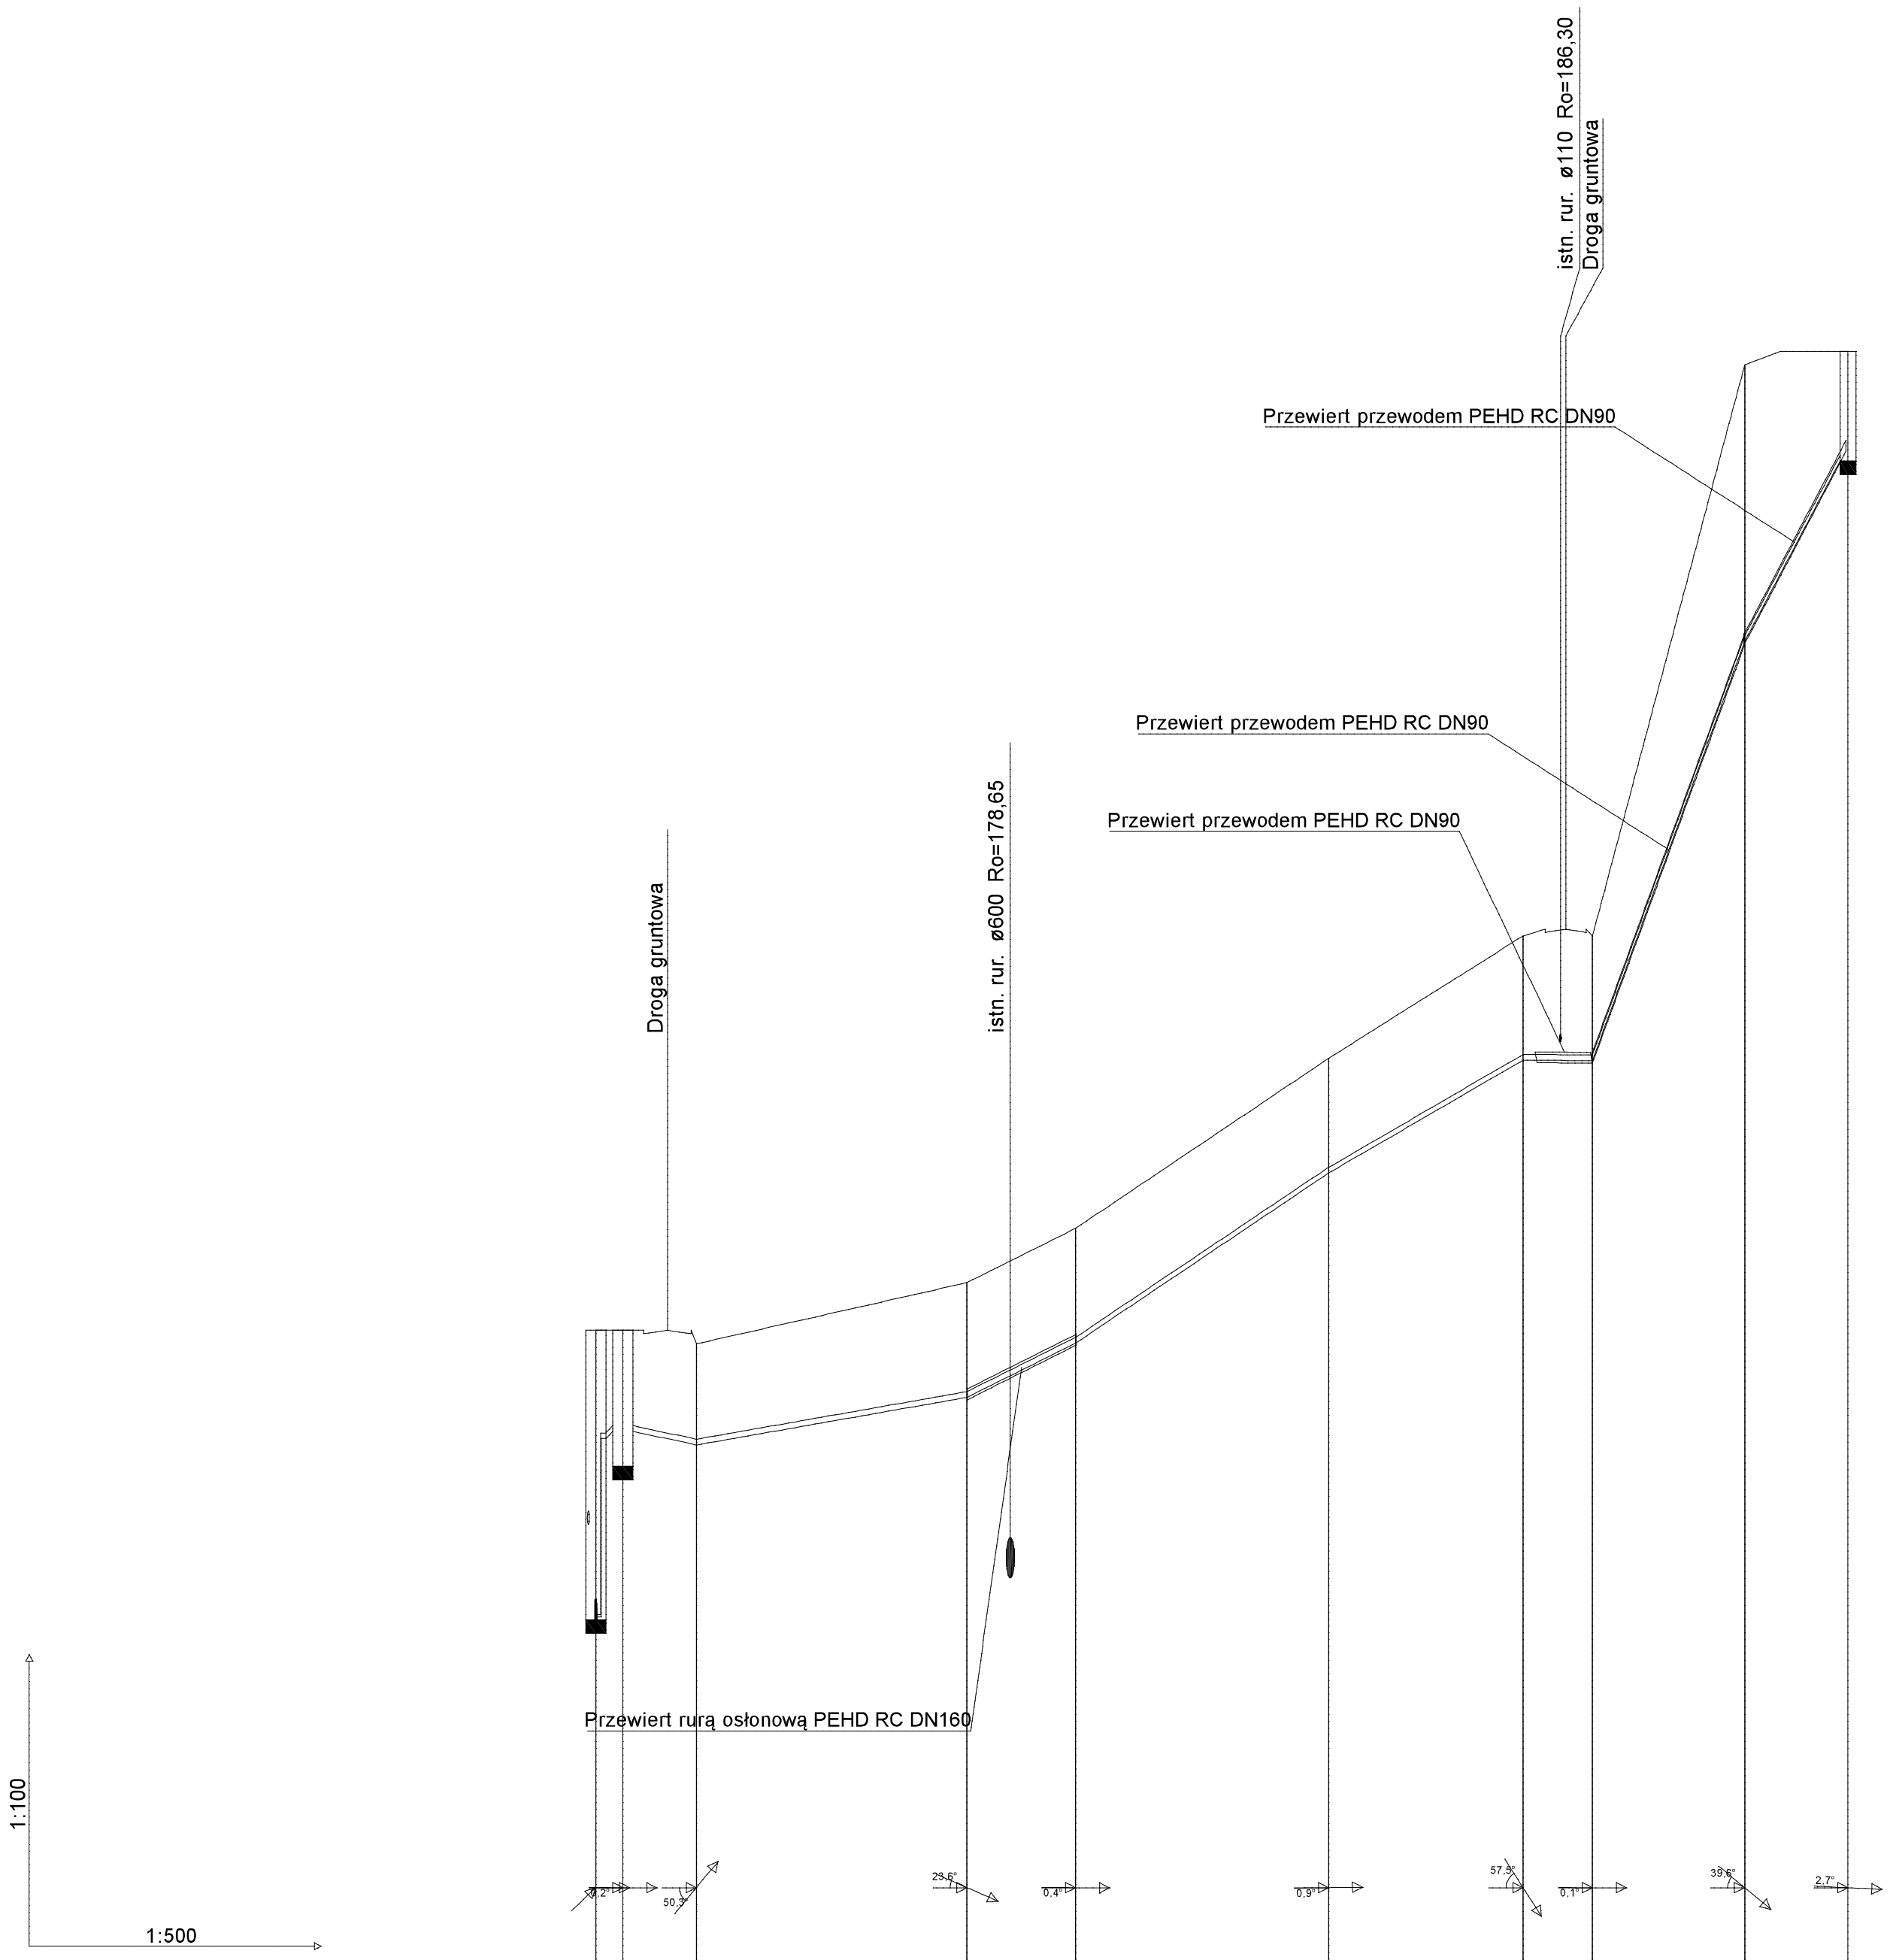

Poziom porównawczy 168,00 m n.p.m.

	Pp	KZ	1	2	3	4	5	6	7	SR
Rzędna terenu projektowanego	182,00	182,00	181,80	182,70	183,50	186,00	187,80	187,80	196,20	196,40
Rzędna terenu istniejącego	182,00	182,00	181,80	182,70	183,50	186,00	187,80	187,80	196,20	196,40
Rzędna dna kanału	179,14	180,52 / 180,41	180,32	181,02	181,82	184,32	185,99	185,95	192,14	194,78
Zagłębienie dna kanału [m]	2,86	1,59 / 1,48	1,48	1,68	1,68	1,68	1,82	1,85	4,06	1,62
Długość trasy [m]	0		7	27	35	54	68	73	85	92

Odcinek	Pp–KZ	KZ–1	1–2	2–3	3–4	4–5	5–6	6–7	7–SR
Odległości [m]	2	5	20	8	19	14	5	11	8
Średnice, materiał	PE100_SDR17_sz 90×5,4	PE100_SDR17_sz 90×5,4	PE100_SDR17_sz 90×5,4	PE100_SDR17_sz 90×5,4	PE100_SDR17_sz 90×5,4	PE100_SDR17_sz 90×5,4	PE100_SDR17_sz 90×5,4	PE100_SDR17_sz 90×5,4	PE100_SDR17_sz 90×5,4
Spadek	25,2 %	3,7 %	3,5 %	10,0 %	13,5 %	12,9 %	4,0 %	55,0 %	35,0 %

Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami i kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompownią ścieków oraz siecią wodociągową
obręb 0007 Miechucino jedn. ewid. 220501_2 Chmielno- G

Inwestor: Gmina Chmielno
ul. Gryfa Pomorskiego 22
83-333 Chmielno

Branża: SANITARNA PROJEKT TECHNICZNY

Stadium opracowania: PROFIL PODŁUŻNY PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ

Data: 08/2024

Projektant: mgr inż. Marcin Lesiak
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
upr. nr POM/0054/PBS/16

Skala: 1:100/500

Sprawdził: mgr inż. Roman Lesiak
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
upr. nr 3580/Gd/88

Rys.: 9

WODiKAN

Projekty i Nadzory Sanitarne WODiKAN Marcin Lesiak ul. Wieczornych Mgieł 24, 83-050 Bąkowo
tel: 509 146 890 mail: projektowaniewodkan@gmail.com