



Trasa przyłącza wody na PZD dz. nr 667/38; 667/61; 667/62; 667/6

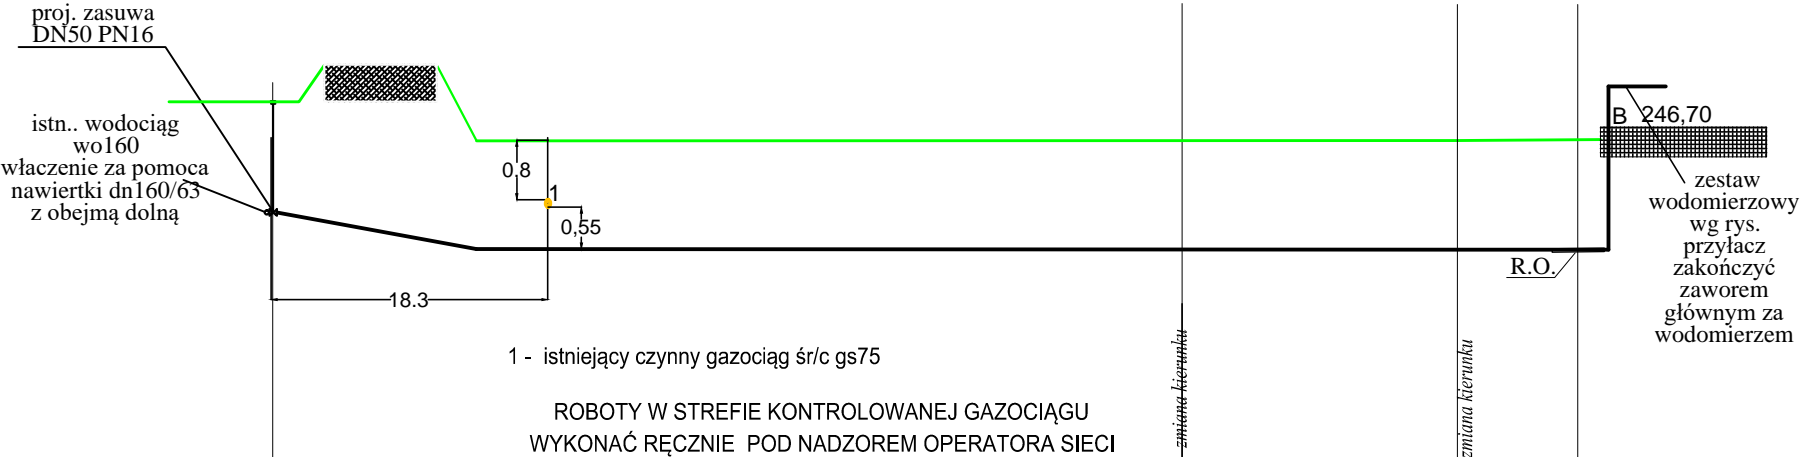

Rzędna Terenu		247,00		246,50		246,50		246,40
Rzędna dna rury		272,60		272,60				272,20
Zagłębienie dna rury [m]		1,46		1,46		1,46		1,46
Spadek	1%							
Średnica Materiał	dn63 PE100 RC SDR11 PN 10							
Długość [m]	8,50	60,30	26,20	18,20	8,00	8,0	0,00	



LOKALIZACJA	DZIAŁKA NR EWID.	667/38; 667/61; 667/62; 667/6			MIEJSCOWOŚĆ	Skołyszyn
POWIAT	JASIELSKI	MIASTO	-----		OBRĘB	0012-Skołyszyn
PROJEKTANT:	mgr inż. Marcin Rusinek nr upr.: PDK/0032/POOS/10					PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Radosław Ziomber nr upr. PDK/0071/PWOS/21					PODPIS:
INWESTOR	Gmina Skołyszyn, 38-242 Skołyszyn 12					
NAZWA RYS.	Profil przyłączy wodociągowego					1:500
NUMER RYS.	2	DATA	03-2024	BRANŻA	SANITARNA	