


SCHEMAT TECHNOLOGICZNY STACJI UZDATNIANIA WODY

Maciejów

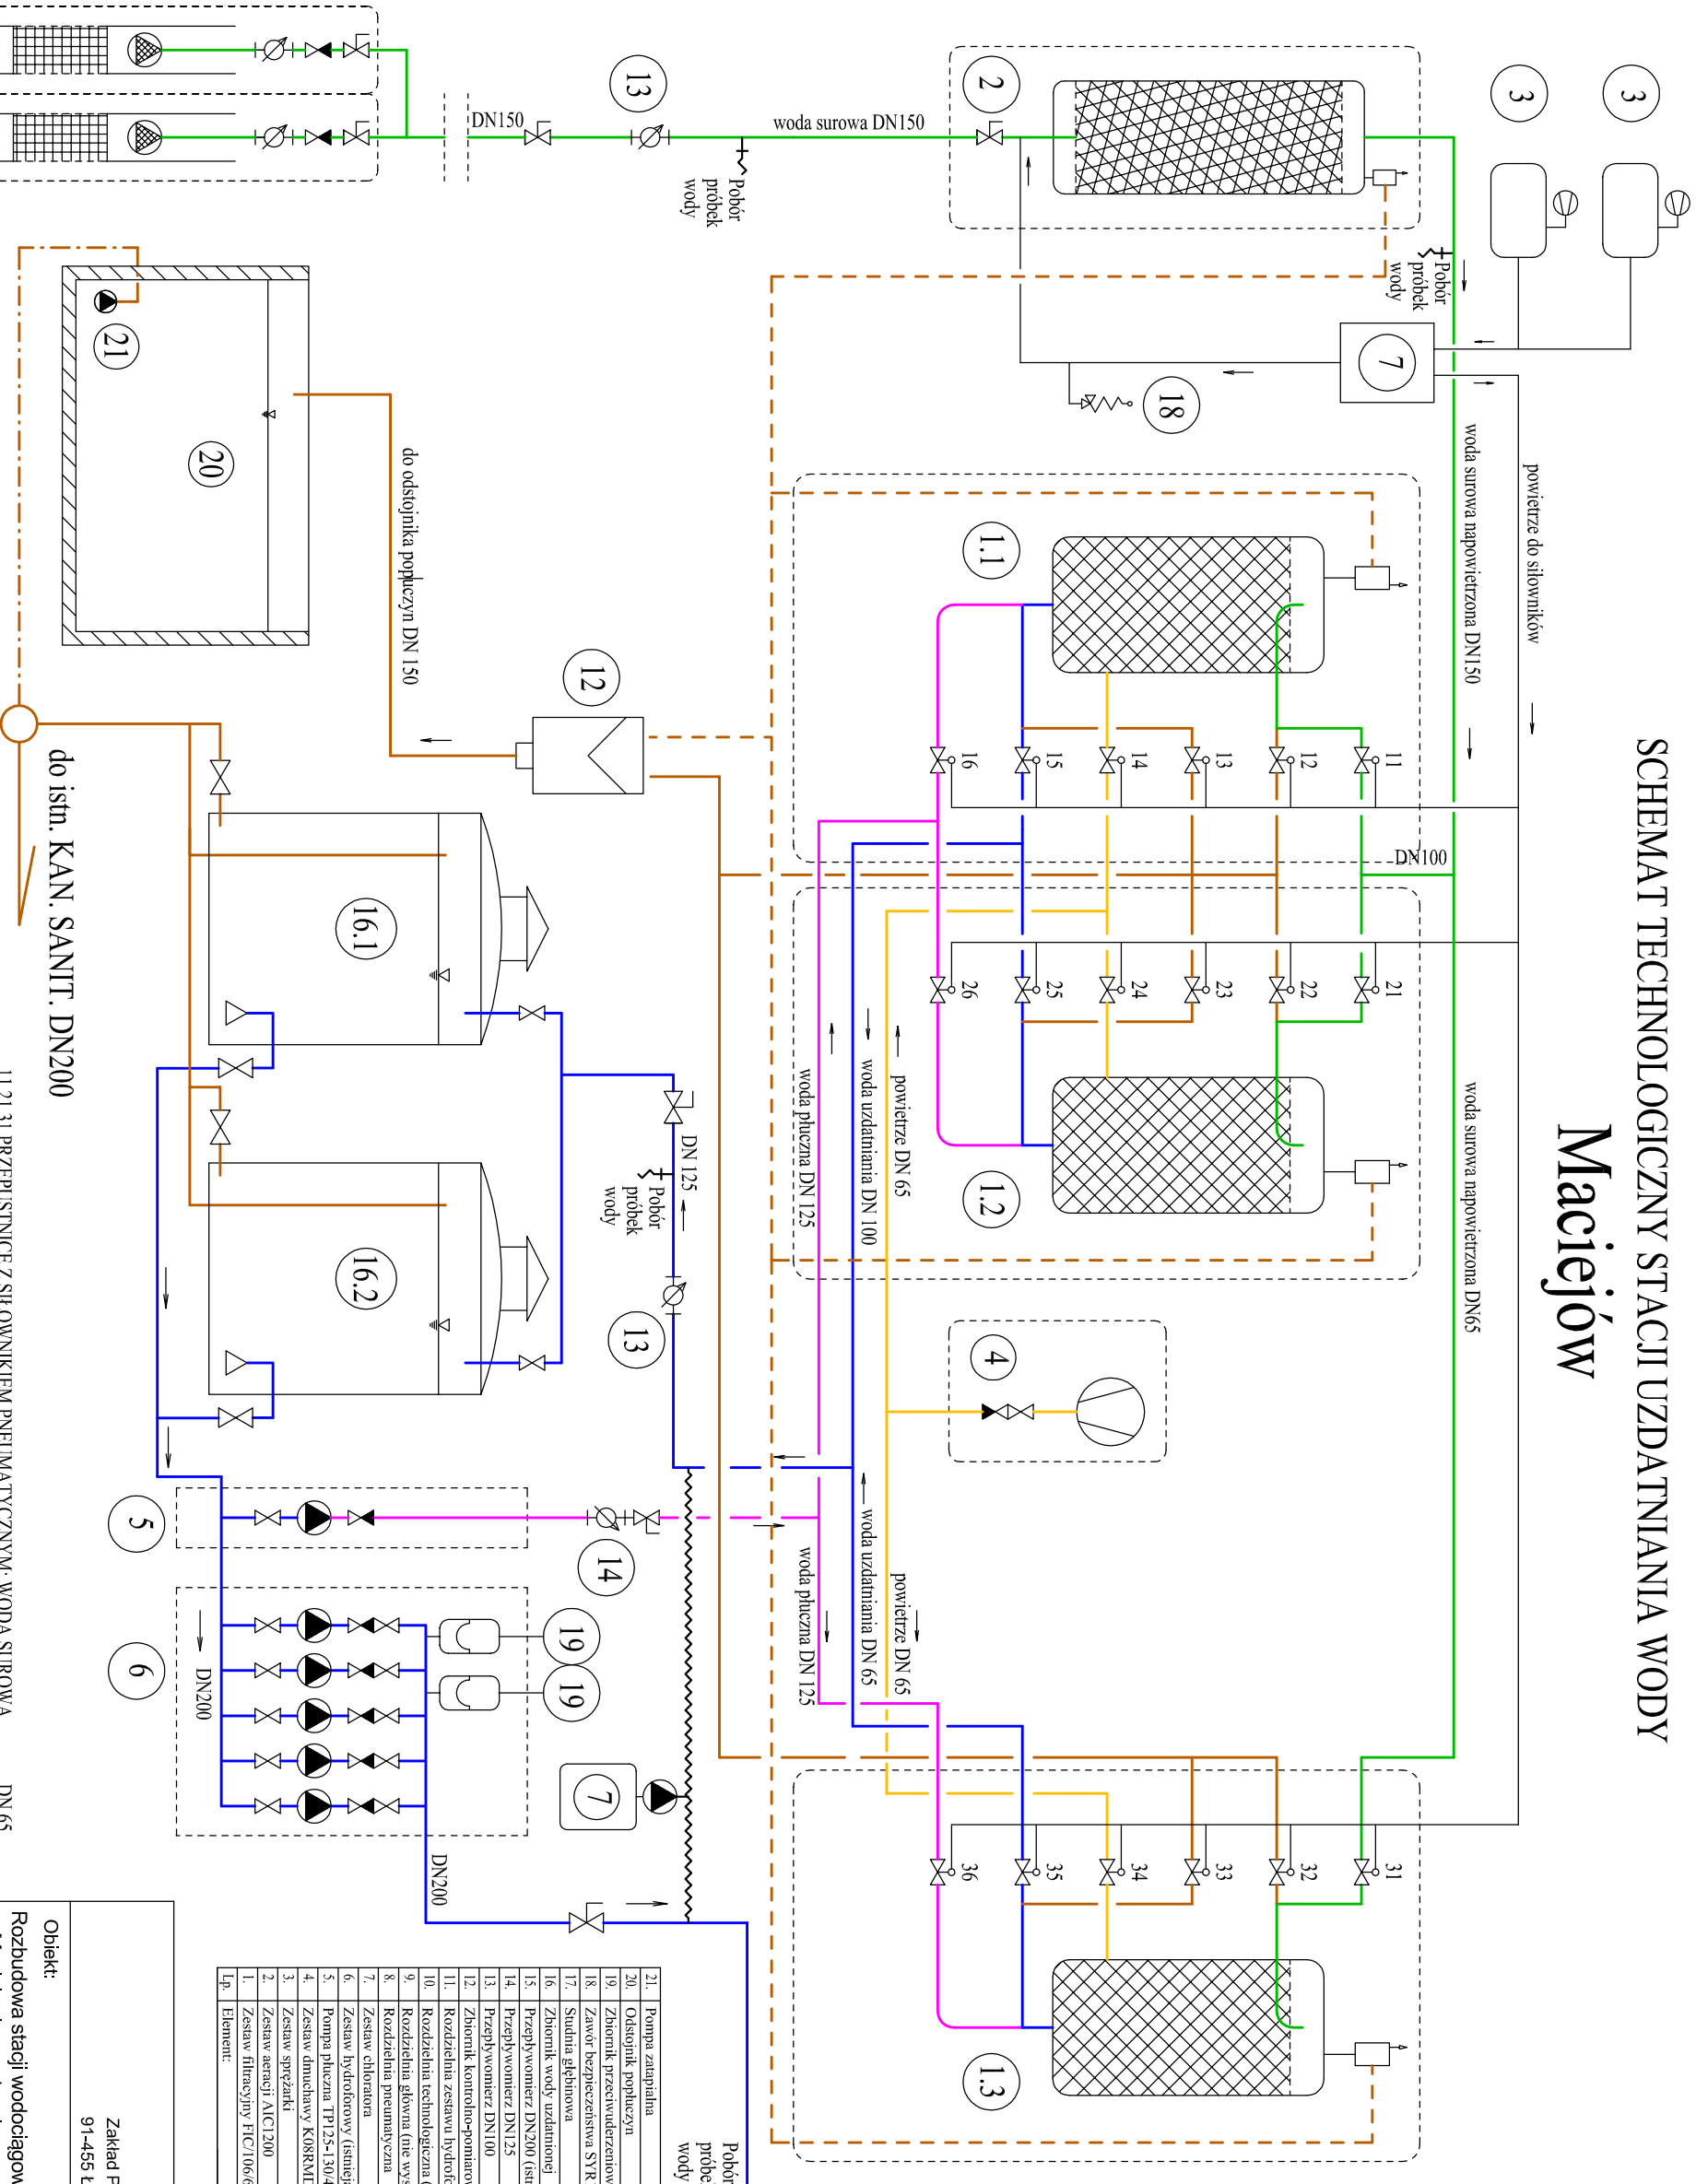

| | |
|-----|--|
| 21. | Pompa zaopiekująca |
| 20. | Odsiownik popłuczyn |
| 19. | Zbiornik przeciwuderzeniowy |
| 18. | Zawór bezpieczeństwa SYR1/2" |
| 17. | Studnia głębinowa |
| 16. | Zbiornik wody uzdatnionej |
| 15. | Przepływomierz DN200 (istniejący) |
| 14. | Przepływomierz DN125 |
| 13. | Przepływomierz DN100 |
| 12. | Zbiornik kontrolno-pomiarowy |
| 11. | Rozdzielnia zestawu hydroforowego (nie występuje na schemacie) |
| 10. | Rozdzielnia technologiczna (nie występuje na schemacie) |
| 9. | Rozdzielnia główna (nie występuje na schemacie) |
| 8. | Rozdzielnia pneumatyczna |
| 7. | Zestaw chloratora |
| 6. | Zestaw hydroforowy (istniejący) |
| 5. | Pompa płuczna 1P125-130/4,5 kW |
| 4. | Zestaw dmuchawy K08RMD |
| 3. | Zestaw sprężarki |
| 2. | Zestaw aeracji AIC1200 |
| 1. | Zestaw filtracyjny FIC106/6126 |
| Lp. | Element |

K O M A

Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji s.c.
91-455 Łódź, ul. Żurawia 3/5 tel. (42) 630 04 84

| | | | |
|---|--------------------|--------|-----------------|
| Obiekt: Rozbudowa stacji wodociągowej w Maciejowie w zakresie uzdatniania wody | Treść rys. : | | Rodzaj proj. PB |
| | Upr. bud | Podpis | |
| Projektował: mgr inż. Bartłomiej Kozłowski | inż. Jan Kozłowski | | |
| Sprawił: inż. Hanna Majewska | | | |
| Nr rys.: 10 | | | |