




RZUT W POZIOMIE PARTERU

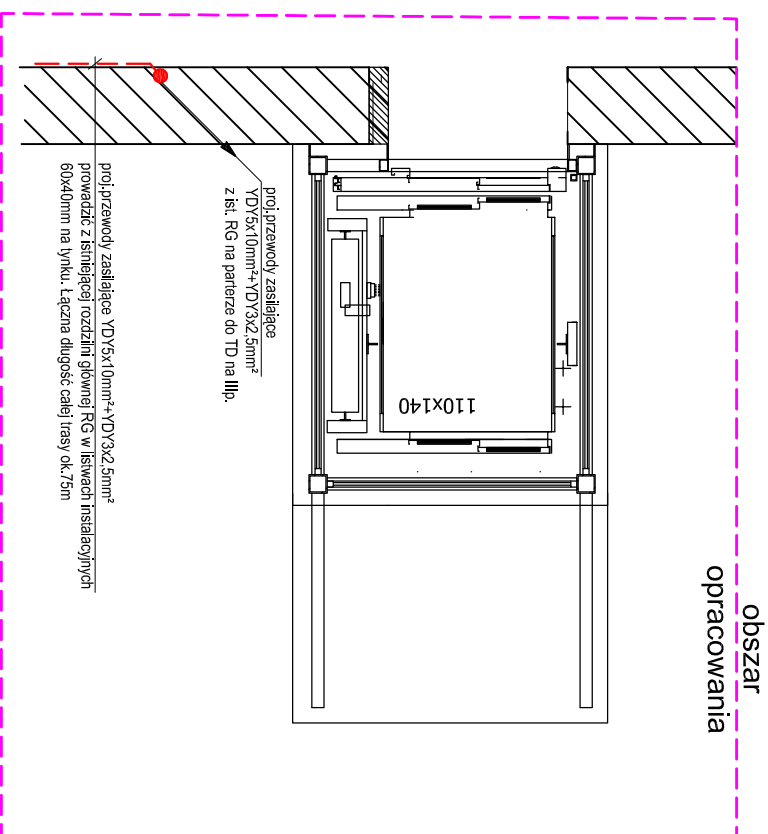

RZUT W POZIOMIE III PIĘTRA




RZUT W POZIOMIE GRUNTU ZEWNETRZNEGO



UWAGA:

W istniejącej rozdzielni głównej RG zainstalować wyłącznik instalacyjny typu S303 32A "C" do zasilania szafy sterowej windy oraz wyłącznik S301 16A "B" do zasilania obwodów pomocniczych (oświetlenie szybu, gniazda remontowe).

<p>PRACOWNIA KONSTRUKCYJNO-ARCHITEKTONICZNA "KONSTRUKTOR" MARCIN KORŁUB</p> <p>Pracownia: 45-256 OPOLE, ul. Bytnara Rudego 20M/1, tel. (+48 77) 455 88 40, 0602 522 774, e-mail: korlubb@poczta.onet.pl</p> 					
<p>INWESTOR:</p> <p>GINA GALEWICE</p>					
<p>INWESTYCJA:</p> <p>BUDOWA WINDY ZEWNĘTRZNEJ PRZY BUDYNKU URZĘDU GMINY W GALEWICACH</p>					
<p>OBJĘTOŚĆ:</p> <p>BUDYNEK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 98-405 Gawełcice, ul. Wieluńska 5</p>					
<p>TYTUŁ PRACOWNI:</p> <p>INSTALACJA ELEKTRYCZNA</p>					
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Marcin Kordianek Spec. zakt. instal. elektrycznej	NR. PRACOWNI: OP/L1314/PM/BE/16	PODPIS:	DATA: 15.01.2022	STADIUM: PROJEKT	<p>SKALA 1:50</p> <p>NR. RYSUNKU E-1</p>
WYKONAŁ: mgr inż. Hubert Waleśka Spec. zakt. instal. elektrycznej	NR. WYKONANIA: 128/82/OP	PODPIS:	DATA: 15.01.2022	TECHNICZNY	
				INSTALACJE ELEKTRYCZNE	