


SCHEMAT IDEOWY PRZEWIETRZANIA

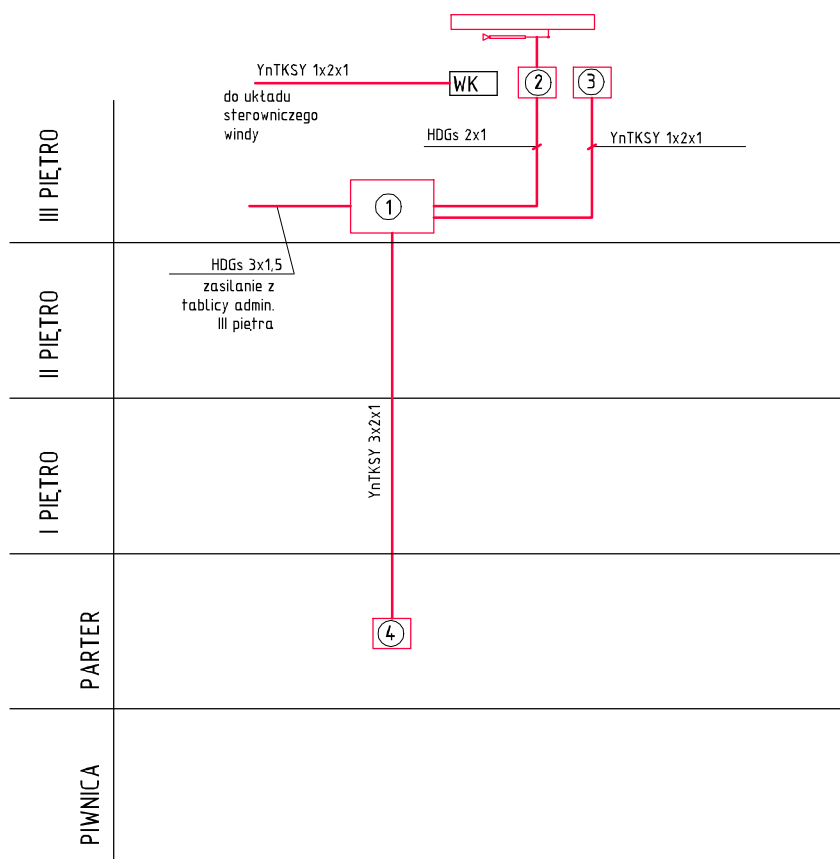

LEGENDA:

- ① Centralka sterująca oddymiania z akumulatorami; montaż na wysokości 2,20m nad podłogą
 - ② Kłapa żaluzjowa o wymiarze 80x70 cm w świetle otworu i powierzchni czynnej oddymiania $A_{cz}=0,33m^2$. Elektryczny układ napędowy kłapy dymowej – siłownik elektryczny, zasilany napięciem 24 V 0,8A Z wyłącznikiem krańcowym sygnalizującym zamknięcie kłapy
 - ③ Czujka dymowa; DOR-40montaż pod sufitem w nadszybiu
 - ④ Przycisk oddymiania PO-62 z sygnalizacją; montaż na wysokości 1,50m nad podłogą, obok wejścia do windy w budynku głównym
- WK** Wyłącznik krańcowy sygnalizacji zamknięcia kłapy dymowej.

UWAGA:

1. Centralkę oddymiania należy zasilic z pionu administracyjnego rozdzielni piętra III budynku głównego.



PRACOWNIA PROJEKTOWA
Architektoniczno - Konstrukcyjna
inż. BARTOSZ LUDOMIRSKI
31-872 Kraków , os.Dywizjonu 303 bl.11/100A
tel./fax. (012) 649-07-59

Nazwa obiektu budowl.	PROJEKT ZAMIENNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU URZĘDU GMINY I MIASTA MIECHÓW O WINDE HYDRAULICZNĄ Q=630kg DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. zatwierdzonego DECYZJĄ POZWOLENIA NA BUDOWĘ, nr 393/2015, znak: BA.6740.422.2015 z dnia 31.12.2015r. wydana przez STAROSTĘ MIECHOWSKIEGO w zakresie: ZMIANY NA WINDE ELEKTRYCZNĄ O UDŹWIGU Q=1000kg WRAZ Z ROZBUDOWĄ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.			
Adres obiektu budowl.	DZIAŁKA NR 1914/20 i 1912/8 OBR. 0001 MIECHÓW; UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 25, 32-200 MIECHÓW			
Nazwa rysunku	SCHEMAT IDEOWY PRZEWIETRZANIA			
Zespół proj.	Imię i nazwisko; numer uprawnień	Podpis:		
Autor projektu	inż. Bartosz Ludomirski Upr. nr 143/2002		Data	05.2021
Projektant	inż. Andrzej Ogorzałek Upr. 224-Km/72		Stadium	P.B.
Asystent			Skala	1:100
Sprawdzający	inż. Halina Janicka NB.III.7342/226/97		Nr rys.	E-6

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Ustawy o prawie autorskim (Dz.U.Nr34/52 poz.234 wraz z późniejszymi zmianami). Każde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie możliwe jest za zgodą Pracowni Projektowej.