



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

w sprawie dostawy i montażu drzwi i krat okiennych w pomieszczeniu nr 102
w budynku nr 1, 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44

1. Usytuowanie pomieszczenia (szkic):

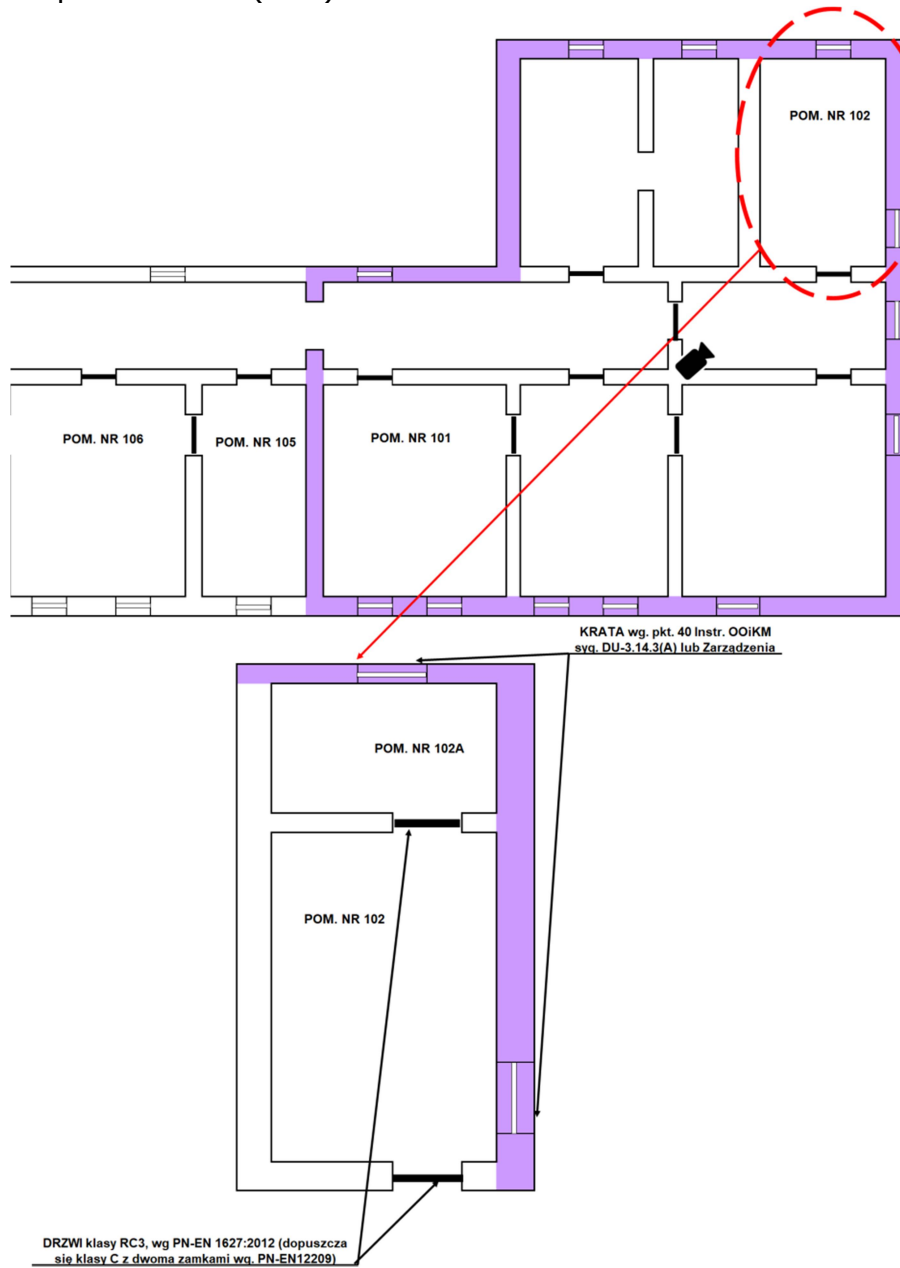

2. Wymiary otworu okiennego i okna (szkic) i wymogi dotyczące okien i krat okiennych:

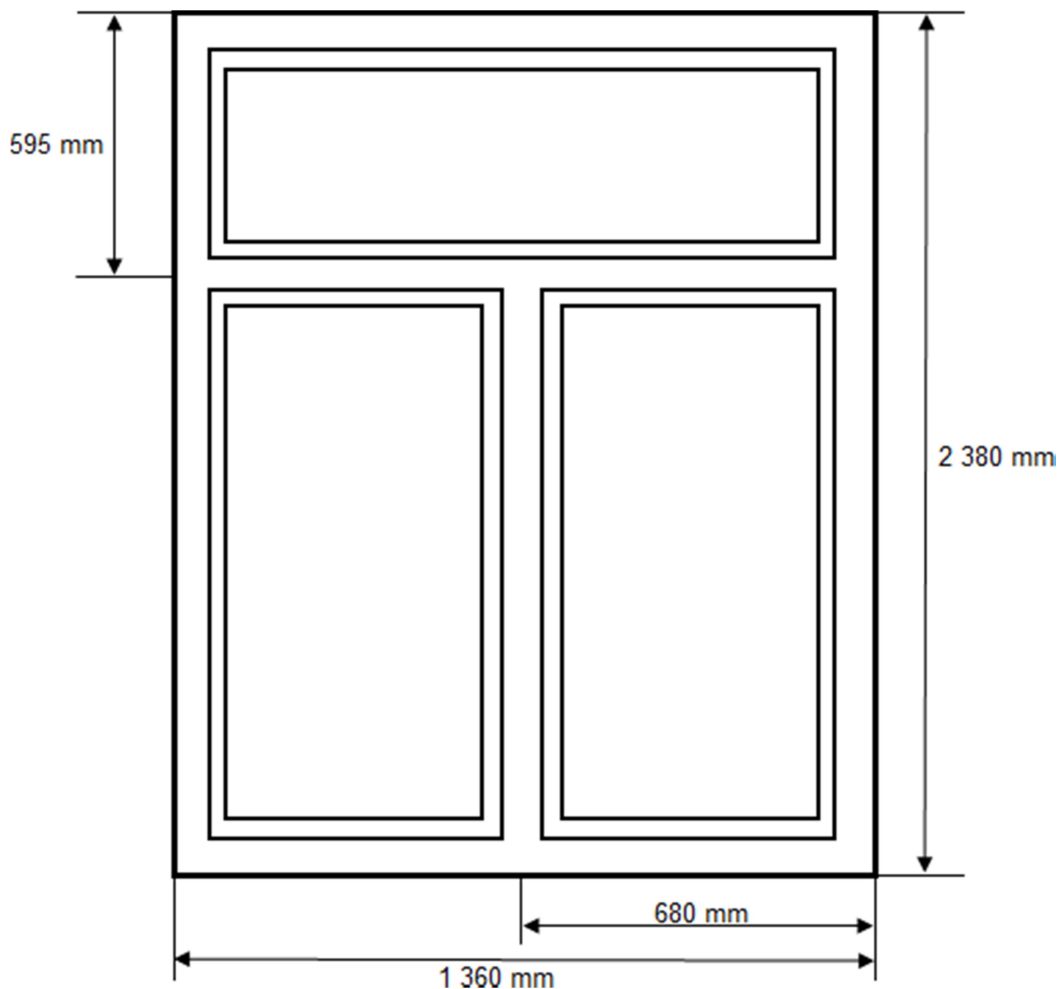

a) Okna PCV (2 sztuki):


- Kolor: biały.
- Profil minimum 7 komorowy.
- Parametry termiczne dla całego okna $U_w < 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- W każdym oknie zamontować 2 nawietrzaki higrosterowalne o wydajności minimum $35\text{m}^3/\text{h}$.
- Skrzydło poziome uchylne do wewnątrz.
- Skrzydła pionowe rozwieralne do wewnątrz.
- Jedno ze skrzydeł pionowych także uchylne do wewnątrz.
- Osadzenie okien wykonać w płaszczyźnie zdemontowanej stolarki.
- Parapety: wewnętrzne z konglomeratu gr. 2-3 cm, szer. 25 cm.

b) KRATA wg. pkt. 40 Instr. OOiKM sygn. DU-3.14.3(A) lub Zarządzenia nr 59/MON z późn. zm. (2 sztuki, w tym jedna otwierana i zamykana na kłódkę):

- kraty zainstalowane w ramie z płaskownika stalowego o przekroju nie mniejszym niż $45 \times 6 \text{ mm}$, z prętów stalowych o średnicy co najmniej 18 mm , usytuowanych pionowo z prześwitem pomiędzy nimi nie większym niż 150 mm i wzmocnionymi płaskownikami stalowymi o przekroju nie mniejszym niż $45 \times 6 \text{ mm}$, usytuowanymi w poziomie, w odstępach nie większych niż 500 mm .
- mocowania krat w otworze okiennym powinny spełniać następujące wymagania:
 - kraty mocuje się minimum na trzech krawędziach,
 - kraty muszą być mocowane za pomocą kotw o średnicy nie mniejszej niż średnica pręta kraty, wmurowanych w ścianę na głębokość minimum 100 mm ,
 - kotwy powinny być rozmieszczone w odstępach nie większych niż co 480 mm ,
 - kotwy powinny być niewidoczne,

- jedna z krat w pomieszczeniu lub zespole pomieszczeń powinna być rozsuwana lub otwierana oraz zabezpieczona nie mniej niż jedną kłódką klasy nie niższej niż 5 wg normy PN-EN-12320.

3. Wymiary (szkic) i wymogi drzwi (2 sztuki):

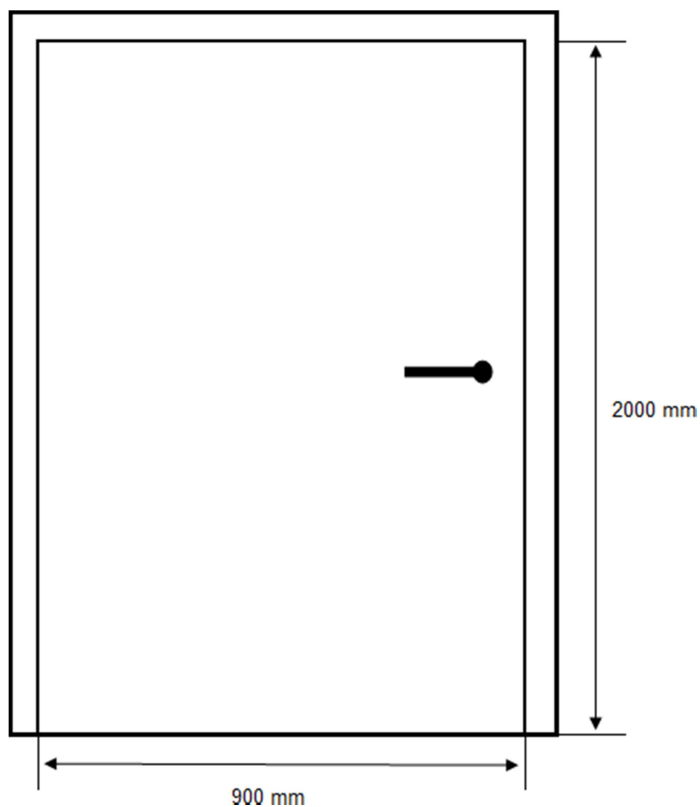

- a) drzwi klasy RC3, wg PN-EN 1627:2012 (dopuszcza się klasy C z dwoma zamkami wg. PN-EN12209).
4. Udzielić na Przedmiot Umowy 24 miesięcznej gwarancji, zgodnie z warunkami producenta.
 5. Przeniesienie na zamawiającego prawa własności dostarczonego Przedmiotu Umowy.
 6. Termin realizacji: od 17.07.2023 r. do 21.07.2023 r.