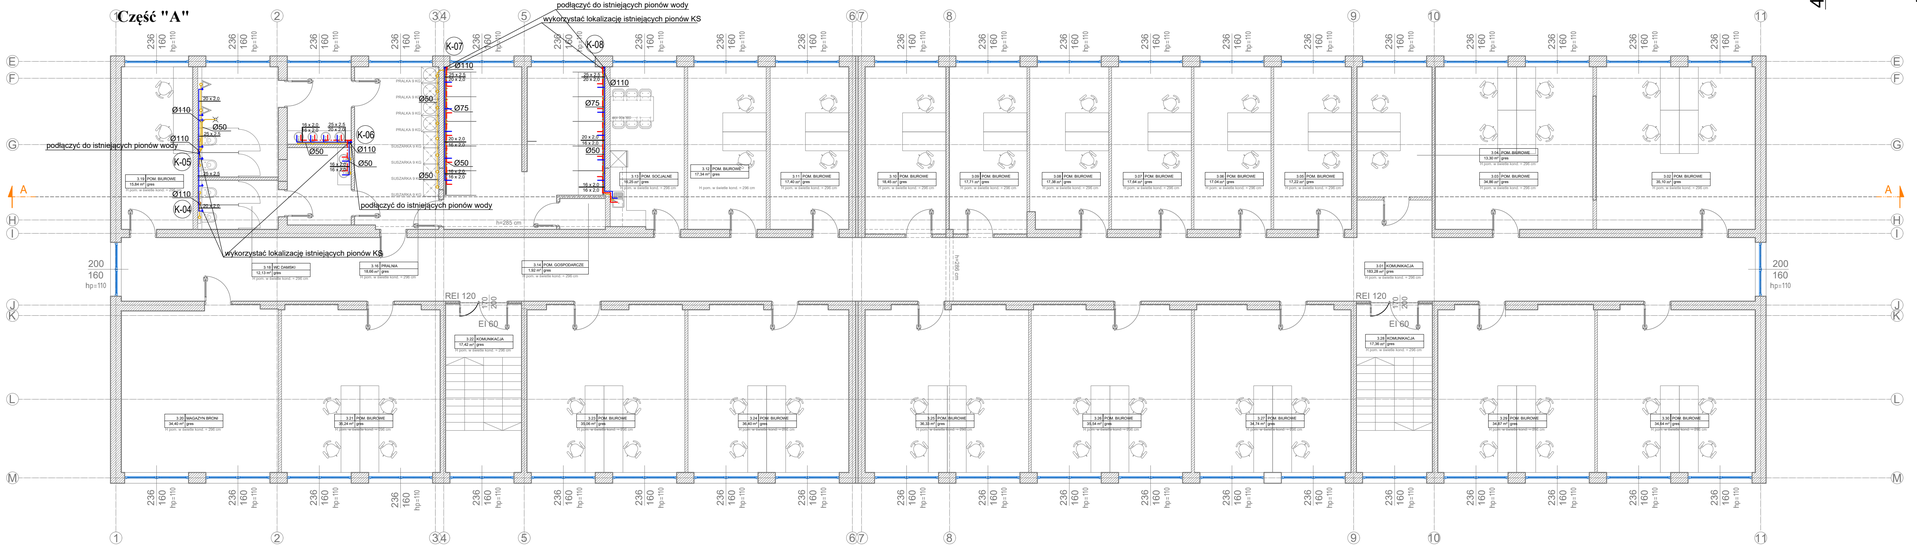

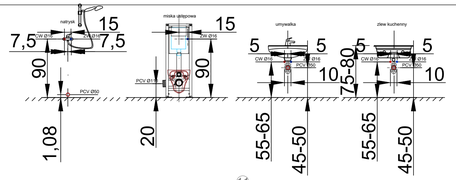

UWAGA!

1. Podłączenia armatury i urządzeń zgodnie z kartami produktów.
2. Prowadzenie przewodów: - w posadzce, bruzdach ściennych, pod stropem, w przestrzeni sufitu podwieszanego.
3. Wszelkie wymiary, prowadzenia instalacji, miejsca przebić otworów sprawdzić w warunkach budowy.
4. Przejścia instalacji przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego zabezpieczyć w klasie odporności ogniowej tych przegród w technologii właściwej dla rodzaju i średnic przewodów.

Uszczelnienia wykonać za pomocą mas pęczniejących, opasek ogniochronnych pęczniejących do rur palnych, niepalnych oraz bandaży ogniochronnych do rur niepalnych z palną izolacją.

5. W miejscach przejść kanalizacji sanitarnej przez przegrody nośne przewidzieć rury osłonowe na etapie wykonywania ścian.
6. Podejścia pod przybory sanitarne prowadzić ze spadkiem min 2%.
7. Wpusty wykonać z suchym zasyfonowaniem.
8. Urządzenia klimatyzacyjne podpiąć do pionów z wykorzystaniem syfonu do skroplin.
9. Podejścia do misek ustępowych należy podłączyć jako najniższe odgałęzienie.

UWAGA!

1. Podłączenia armatury i urządzeń zgodnie z kartami produktów.
2. Prowadzenie przewodów: - w posadzce, bruzdach ściennych, pod stropem, w przestrzeni sufitu podwieszanego.
3. Wszelkie wymiary, prowadzenia instalacji, miejsca przebić otworów sprawdzić w warunkach budowy.
4. Przejścia instalacji przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego zabezpieczyć w klasie odporności ogniowej tych przegród w technologii właściwej dla rodzaju i średnic przewodów. Uszczelnienia wykonać za pomocą mas pęczniejących, opasek ogniochronnych pęczniejących do rur palnych, niepalnych oraz bandaży ogniochronnych do rur niepalnych z palną izolacją.
5. Dla złączek czerpalnych zewnętrznych zastosować podliczniki oraz zawory antyskażeniowe. Złączki czerpalne z możliwością spustu wody na zimę.
6. Zawory mieszające zlokalizować w szafkach umieszonych na ścianach. W celu dezynfekcji termicznej wody przy mieszaczach na przewodzie wody ciepłej zlokalizować zawory odcinające.
7. Przedstawiony rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym opracowania.
8. W sprawach nieokreślonych przedstawioną dokumentacja obowiązują:
- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
- Prawo budowlane.

Średnica podejscia (pojedyncze)

natrysk - DN50

umywalka - DN50

miska ustępowa - DN110

wpust podłogowy - DN50

zlew - DN50

Legenda:

INSTALACJA PROJEKTOWANA:

instalacja kanalizacji sanitarnej podposadzkowa

instalacja kanalizacji sanitarnej - podejścia

pion kanalizacji sanitarnej

zimna woda

ciepła woda

ul. Wiertnicza 143A
02-952 Warszawa

INSTALACJA WOD-KAN-Rzut piętra III

IS-03
nr. rysunku

Remont budynku Nr 27
nazwa, adres

1:100
skala

DZ. NR EW: 146510_6.0616.10/4.

PT
stadium

SKARB PAŃSTWA: Jednostka Wojskowa nr 6021
inwestor, adres

ul. Żwirki i Wigury 9/13, 00-909. Warszawa

projektant:
mgr inż. Karolina Bartkowiak
nr upr. WKP/0139/POOS/10
upr. bud. w spec. sanit.do proj. bez ogr.

asystent:

sprawdzający:
mgr inż. Irmina Ziółkowska
nr upr. WKP/0358/POOS/09
upr. bud. w spec. sanit. do proj. bez ogr.

branża
sanit.

data
01.2024