

Umowa nr UP/2/021837/2021/O05R01  
o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej  
TAURON Dystrybucja S.A.

2021.03.04

Pole dla kancelarii

pomiędzy:

Przyłączany Podmiot:	TAURON Dystrybucja:
<p>Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. NIP: 8961004279</p> <p>Adres: ul. Bolesława Prusa 75-79, 50-316 Wrocław</p> <p>Telefon:</p> <p>Adres korespondencyjny: ul. Bolesława Prusa 75-79, 50-316 Wrocław</p> <p><i>Wpisana do KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Falemycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS 000002173</i></p> <p><i>NIP 896 1004 279</i></p> <p><i>Kapitał zakładowy 317 184 875 PLN</i></p> <p><i>reprezentowana przez:</i></p> <p><i>- Inżyniera Bolesława Prusa</i> <i>zarządu</i></p>	<p>TAURON Dystrybucja S.A.</p> <p>Adres: ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków,</p> <p>Adres korespondencyjny: Oddział Wrocław / Wydział Przyłączeń, 53-314 Wrocław pl. Powstańców Śląskich 20</p> <p>Wpisana do KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście XI Wydział Gospodarczy KRS: 0000073321; NIP: 6110202860; REGON: 230179216; kapitał zakładowy: 560 489 734,52 zł; kapitał wpłacony: 560 489 734,52 zł;</p> <p>Infolinia: 32 606 0 616 e-mail: info@tauron-dystrybucja.pl</p> <p>TAURON Dystrybucja S.A. jest „dużym przedsiębiorcą” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.</p>

TD/OWR/OMP/AS/9103

zwanym również dalej **Stronami**, została zawarta Umowa następującej treści:

## § 1

1. Przedmiotem Umowy jest przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja obiektu: **Zakład autobusowy**, zwanego dalej Obiektem, który jest zlokalizowany w miejscowości: **51-113 Wrocław ul. Obornicka 131, dz. nr 11/2** z mocą przyłączeniową:
  - 1.1 Dla przyłącza nr 1 – Etap 1 (podstawowe): **1670,0 kW (wzrost z 800,0 kW)**, przy planowanym poborze energii elektrycznej w ilości 2500000,0 kWh rocznie, zaliczonym do III grupy przyłączeniowej.
  - 1.2 Dla przyłącza nr 1 – Etap 2 (podstawowe): **3500,0 kW**, przy planowanym poborze energii elektrycznej w ilości 2500000,0 kWh rocznie, zaliczonym do III grupy przyłączeniowej. (2023r.)
  - 1.3 Dla przyłącza nr 2 - Etap 1 (rezerwowe): **1670,0 kW**, zaliczonym do III grupy przyłączeniowej.
  - 1.4 Dla przyłącza nr 2 – Etap 2 (rezerwowe): **3500,0 kW**, zaliczonym do III grupy przyłączeniowej (2023r.)
2. Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie warunków przyłączenia z dnia: **2021-03-05** znak: **WP/021837/2021/O05R01**, stanowiących załącznik do niniejszej Umowy, zwanych dalej Warunkami przyłączenia.
3. Miejsce lokalizacji układu pomiarowo-rozliczeniowego zostało określone w pkt. IA 4 b) oraz IB 4 b) Warunków przyłączenia.
4. Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych między TAURON Dystrybucja i Przyłączanym Podmiotem zostało określone odrębnie dla poszczególnych przyłączy w pkt. IA 2 b) oraz IB 2 b) Warunków przyłączenia.
5. Zakres niezbędnych prac dla przyłączenia obiektu opisanego w ust. 1, wynikający z Warunków przyłączenia, obejmuje:
  - 5.1. Po stronie TAURON Dystrybucja: prace określone w pkt IA 3.1 i 3.2 oraz IB 3.1 i 3.2 Warunków przyłączenia,
  - 5.2. Po stronie Przyłączanego Podmiotu: prace określone w pkt IA 3.3 oraz IB 3.3 Warunków przyłączenia.
6. **Przyłączany Podmiot** oświadcza, że posiada tytuł prawny do korzystania z Obiektu, którym jest: **Własność** oraz, że do dnia zawarcia niniejszej Umowy nie nastąpiły żadne zmiany w tytule prawnym w stosunku do stanu ujawnionego

*A. Sobuski* *Zehra* *DE*

w dokumencie przedłożonym wraz z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia. Ponadto, **Przyłączany Podmiot** oświadcza, że nadmieniony tytuł prawny upoważnia go do dokonania czynności prawnych związanych z przyłączeniem Obiektu do sieci **TAURON Dystrybucja**, o których mowa w §2.

7. **Przyłączany Podmiot** oświadcza, że ~~posiada~~ posiada (skreślić niepotrzebne) status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

## § 2

Podstawowe obowiązki **Stron** w procesie realizacji przyłączenia:

1. **TAURON Dystrybucja** zobowiązuje się do:
  - 1.1. opracowania, zgodnie z Warunkami przyłączenia, dokumentacji techniczno-prawnej oraz do uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym decyzji wymaganych zgodnie z ustawą - Prawo budowlane, zezwalających na budowę sieci elektroenergetycznych opisanych w §1 ust. 5 pkt 5.1. lub zgłoszenia właściwemu organowi, zgodnie z ustawą – Prawo budowlane,
  - 1.2. zrealizowania prac określonych w §1 ust. 5 pkt 5.1.,
  - 1.3. przeprowadzenia wymaganych prób i odbiorów w zakresie zrealizowanych prac określonych w §1 ust. 5 pkt 5.1.,
  - 1.4. przeprowadzenia sprawdzenia urządzeń elektroenergetycznych i instalacji **Przyłączanego Podmiotu** określonych w §1 ust. 5 pkt 5.2., w zakresie zgodności z Warunkami przyłączenia. Sprawdzenie może odbyć się poprzez weryfikację dokonanego zgłoszenia gotowości instalacji do przyłączenia,
  - 1.5. przyłączenia urządzeń elektroenergetycznych i instalacji **Przyłączanego Podmiotu** do sieci **TAURON Dystrybucja**.
2. **Przyłączany Podmiot** zobowiązuje się do:
  - 2.1. wykonania własnym kosztem i staraniem instalacji elektrycznej w Obiekcie oraz urządzeń elektroenergetycznych i instalacji od Obiektu do miejsca rozgraniczenia własności, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz wymaganiami określonymi w Warunkach przyłączenia, w terminie określonym w §3 ust. 2,
  - 2.2. opracowania dokumentacji techniczno-prawnej w zakresie instalacji elektrycznej w Obiekcie oraz urządzeń elektroenergetycznych i instalacji od Obiektu do miejsca rozgraniczenia własności zgodnie z Warunkami przyłączenia,
  - 2.3. nieodpłatnego udostępnienia **TAURON Dystrybucja** lub działającego w imieniu **TAURON Dystrybucja** wykonawcy, posiadanej nieruchomości do celów i w zakresie niezbędnym do budowy sieci i przyłączy związanych z realizacją przedmiotu Umowy,
  - 2.4. informowania **TAURON Dystrybucja** o wszelkich okolicznościach mogących doprowadzić do naruszenia terminu określonego w §3 ust. 2, a na wezwanie **TAURON Dystrybucja** przedłożenia w terminie 14 dni od otrzymania wezwania – deklaracji, określającej termin gotowości Obiektu do przyłączenia. W przypadku niedostarczenia deklaracji, **TAURON Dystrybucja** może wstrzymać realizację swoich obowiązków wynikających z Umowy z przyczyn leżących po stronie **Przyłączanego Podmiotu** do czasu otrzymania deklaracji,
  - 2.5. przedłożenia „Zgłoszenia gotowości instalacji do przyłączenia” zwanego dalej "Zgłoszeniem", wraz z wymaganymi załącznikami, w tym:
    - 2.5.1. przedłożenia kompletnej dokumentacji powykonawczej niezbędnej do przeprowadzenia przez **TAURON Dystrybucja** sprawdzenia pod względem zgodności z warunkami przyłączenia urządzeń elektroenergetycznych i instalacji **Przyłączanego Podmiotu** określonych w §1 ust. 5 pkt 5.2. do tego Zgłoszenia nie później niż 14 dni przed terminem podanym w §3 ust.2. Druk Zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszej Umowy, a ponadto jest dostępny na stronie internetowej [www.tauron-dystrybucja.pl](http://www.tauron-dystrybucja.pl).
  - 2.6. usunięcia w wyznaczonym terminie usterek wskazanych w protokole sprawdzenia przyłączanej instalacji, jeżeli takowe zostaną stwierdzone.
  - 2.7. opracowania instrukcji współpracy ruchowej urządzeń, instalacji i sieci **Przyłączanego Podmiotu** z **TAURON Dystrybucja** i przedłożenia jej projektu **TAURON Dystrybucja** nie później niż 30 dni przed terminem podanym w §3 ust. 1. Niezwłocznie po otrzymaniu projektu instrukcji współpracy ruchowej **TAURON Dystrybucja** może wnieść uwagi do przedstawionego projektu w razie jego niezgodności z obowiązującymi zasadami ruchu i eksploatacji sieci **TAURON Dystrybucja**, a zwłaszcza wówczas gdyby zaproponowane przez **Przyłączany Podmiot** zasady współpracy prowadziłyby do naruszenia zasady równego traktowania odbiorców. Uwagi **TAURON Dystrybucja** mają wiążący charakter dla **Przyłączanego Podmiotu** i winny zostać wprowadzone do projektu w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania uwag,
  - 2.8. uzgodnienia z **TAURON Dystrybucja** projektu instalacji odbiorczej do układu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej, w tym typu i lokalizacji tego układu, w zakresie zgodności z warunkami przyłączenia. Niezwłocznie po otrzymaniu projektu instalacji odbiorczej do układu pomiarowo-rozliczeniowego **TAURON Dystrybucja** może wnieść uwagi do przedstawionego projektu w razie jego niezgodności z obowiązującymi zasadami ruchu i eksploatacji sieci **TAURON Dystrybucja**, a zwłaszcza wówczas gdyby zaproponowane przez **Podmiot Przyłączany** zasady współpracy prowadziłyby do naruszenia zasady równego traktowania odbiorców. Uwagi **TAURON Dystrybucja** mają wiążący charakter dla **Przyłączanego Podmiotu** i winny zostać wprowadzone do projektu w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania uwag.

## § 3

1. Realizacja przyłączenia Obiektu nastąpi w terminie do **2023-01-28**, z zachowaniem postanowień Harmonogramu przyłączenia, stanowiącego załącznik do niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ustępów poniższych.

2. Przyłączany Podmiot zobowiązany jest do wykonania prac określonych w §1 ust.5 pkt. 5.2. Umowy w terminie do 2023-01-14
3. Termin wskazany w ust. 1, oraz terminy wskazane w Harmonogramie przyłączenia zostaną przez **TAURON Dystrybucja** dochowane, jeżeli **Przyłączany Podmiot** wykona wszystkie obowiązki, od których zależy wykonanie przyłączenia zgodnie z Harmonogramem przyłączenia.
4. W przypadku przekroczenia terminu wskazanego w ust. 1 lub terminów wskazanych w Harmonogramie przyłączenia, **TAURON Dystrybucja** wezwie **Przyłączany Podmiot** na piśmie, wyznaczając dodatkowy termin do wykonania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, z zagrożeniem, że po jego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy. W takiej sytuacji termin realizacji przyłączenia może ulec przesunięciu odpowiednio o czas wyznaczony na realizację obowiązków, o których mowa w § 2 oraz o czas uzasadniony możliwościami organizacyjnymi **TAURON Dystrybucja** w związku ze zmienionym harmonogramem prac, a zwłaszcza w związku z koniecznością wykonania innych umów o przyłączenie w terminie.
5. **Strony** akceptują, iż termin realizacji przyłączenia, wskazany w ust. 1, oraz terminy określone w Harmonogramie przyłączenia, zostały określone przy założeniu, że uzyskanie tytułu prawnego upoważniającego do wejścia na nieruchomości osoby trzeciej i prowadzenia prac, których wykonanie warunkuje realizację przyłączenia, nie będzie wymagało wdrożenia postępowań administracyjnych, sądowo-administracyjnych lub cywilnych (w tym, zmierzających do uregulowania stanu prawnego nieruchomości).
6. W przypadku zaistnienia potrzeby wdrożenia postępowań administracyjnych, sądowo-administracyjnych lub cywilnych, o których mowa w ust. 5, a w szczególności w przypadku braku zgody właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości – na ustanowienie na rzecz **TAURON Dystrybucja** służebności przesyłu na nieruchomościach (które to służebności są konieczne w celu realizacji przyłączenia) – w zakresie niezbędnym do przyłączenia instalacji **Przyłączanego Podmiotu**, pomimo proponowania przez **TAURON Dystrybucja** wynagrodzenia z tytułu ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na warunkach rynkowych, termin realizacji przyłączenia ustalony w ust. 1, z uwzględnieniem ust. 3 oraz ust. 4, ulegnie przesunięciu o czas trwania tego postępowania, przy czym **TAURON Dystrybucja** doloży należytej staranności w celu jak najszybszego zakończenia postępowania.
7. Termin realizacji przyłączenia może ulec przesunięciu o okres, w którym realizacja przyłączenia nie będzie możliwa albo będzie istotnie utrudniona wskutek działania siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli **Stron**, któremu nie można było się przeciwstawić. O wystąpieniu okoliczności, wskazanych w ust. 5 lub ust. 6, **TAURON Dystrybucja** zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić **Przyłączany Podmiot** na piśmie ze wskazaniem prognozowanego okresu, o jaki realizacja przyłączenia może ulec przesunięciu.
8. O zakończeniu postępowań, o których mowa w ust. 5 lub ust. 6, **TAURON Dystrybucja** zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić **Przyłączany Podmiot** na piśmie, ze wskazaniem nowego terminu realizacji przyłączenia.
9. Umowa stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano – montażowych, na zasadach określonych w niniejszej Umowie.

#### § 4

1. Wysokość opłaty za przyłączenie oraz zasady jej wyznaczania określa załącznik do niniejszej Umowy „Kalkulacja opłaty za przyłączenie”.
2. Opłatę za przyłączenie do sieci ustala się w oparciu o „Taryfę TAURON Dystrybucja S.A.” aktualną na dzień zawarcia Umowy oraz stawki podatku od towarów i usług aktualne na dzień zawarcia Umowy. W razie zmiany stawek podatku od towarów i usług - wysokość opłaty za przyłączenie ulegnie odpowiedniej zmianie.
3. **Przyłączany Podmiot** wniesie opłatę za przyłączenie na podstawie faktury VAT wystawionej przez **TAURON Dystrybucja**. Faktura VAT zostanie wystawiona na podstawie protokołu odbioru po wykonaniu prac określonych w §1 ust. 5 pkt. 5.1.
4. Za datę sprzedaży dla opłaty za przyłączenie uznaje się datę sporządzenia protokołu odbioru prac, określonych w §1 ust. 5 pkt. 5.1.
5. Należność należy regulować na konto bankowe wskazane na fakturze w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.
6. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego **TAURON Dystrybucja**.
7. **TAURON Dystrybucja** oświadcza, że rachunek bankowy, który zostanie wskazany na fakturze dla celów rozliczeń w ramach wykonania Umowy, jest (albo najpóźniej w chwili wystawienia faktury będzie) zawarty – jako numer rachunku rozliczeniowego **TAURON Dystrybucja** wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzony przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, prowadzonym w postaci elektronicznej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej („biała lista podatników VAT”).
8. Aktualna taryfa zatwierdzana jest przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i publikowana w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki. Taryfa dostępna jest na stronie internetowej [www.tauron-dystrybucja.pl](http://www.tauron-dystrybucja.pl).
9. W przypadkach i na zasadach prawem przewidzianych **TAURON Dystrybucja** ma prawo do naliczenia i dochodzenia odsetek ustawowych.

#### § 5

1. Koordynację realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, ze strony **TAURON Dystrybucja** prowadzić będzie Wydział Przyłączeń, nr telefonu 32 606 0 616, mail [info@tauron-dystrybucja.pl](mailto:info@tauron-dystrybucja.pl).
2. Ze strony **Przyłączanego Podmiotu** upoważnionym/ą do udzielania i otrzymywania informacji dotyczących realizacji

przedmiotu Umowy jest *Inwona... Puchalska... Pamel... Kungam* nr telefonu *601 219 011, 815 886 879*  
e-mail *inwona.puchalska@mpk.wroc.pl, pamel.kungam@mpk.wroc.pl*

*A. Szobuski*  
*Kessan*

## § 6

1. Przewidywany termin zawarcia przez **Przyłączany Podmiot** umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub umowy kompleksowej określa się na 14 dni od daty realizacji przedmiotu Umowy, określonej w §3 ust. 1.
2. Niniejsza umowa jest zawarta w celu umożliwienia dostarczania energii elektrycznej **Przyłączanemu Podmiotowi** na podstawie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej i umowy sprzedaży lub na podstawie umowy kompleksowej. Niniejsza umowa jednak nie zastępuje ww. umów.
3. Strony ustalają, że **Przyłączany Podmiot** zawrze z **TAURON Dystrybucja** umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej i umowę sprzedaży ze sprzedawcą lub umowę kompleksową ze sprzedawcą (obejmującą także świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej przez **TAURON Dystrybucja**) w terminie o którym mowa w ust 1, przy czym termin ten ulegnie przesunięciu w razie zmiany daty realizacji przedmiotu Umowy stosownie do postanowień §3 Umowy.
4. **Przyłączany Podmiot** może wskazać inny podmiot uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej i umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej, w oparciu o przyłączenie dokonane na podstawie Umowy.
5. W przypadku, gdyby na skutek:
  - niewywiązania się przez **Przyłączany Podmiot** ze zobowiązania do zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej i umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej, bądź też
  - niezawarcia takich umów przez inny podmiot wskazany zgodnie z ust. 4, bądź też
  - zawarcia takiej umowy w sposób wskazujący na brak zamiaru korzystania z usług dystrybucji energii elektrycznej w zakresie uzasadnionym postanowieniami niniejszej umowy (w szczególności w razie wypowiedzenia lub odstąpienia od tej umowy niezwłocznie po jej zawarciu lub też w razie zawarcia tej umowy z mocą umowną rażąco niższą od mocy przyłączeniowej),  
**TAURON Dystrybucja** poniósł szkodę w szczególności wskutek braku uzyskiwania dochodu z tytułu świadczonych usług dystrybucji przy wykorzystaniu elementów sieci wybudowanych w celu wykonania niniejszej Umowy, to **TAURON Dystrybucja** przysługuje uprawnienie do dochodzenia jej naprawienia w pełniej wysokości, na zasadach ogólnych.
6. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają uprawnień **Przyłączonego Podmiotu** wynikających z postanowień Umowy regulujących konsekwencje zaistnienia siły wyższej.

## § 7

Rozpoczęcie dostarczania energii elektrycznej wg parametrów określonych w Warunkach przyłączenia nastąpi po spełnieniu poniższych wymagań:

- a) zrealizowaniu przez **Strony** obowiązków określonych w Umowie,
- b) pozytywnym wyniku sprawdzenia przez **TAURON Dystrybucja** urządzeń elektroenergetycznych i instalacji **Przyłączonego Podmiotu** określonych w §1 ust. 5 pkt 5.2.
- c) wystawieniu przez **TAURON Dystrybucja** informacji o możliwości zawarcia Umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub Umowy kompleksowej, przy czym **TAURON Dystrybucja** wystawi tę informację niezwłocznie po zrealizowaniu przez **Strony** obowiązków określonych w Umowie oraz wniesieniu przez **Przyłączany Podmiot** opłaty za przyłączenie,
- d) zawarciu przez **Przyłączany Podmiot** umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub umowy kompleksowej dla dostarczania energii do Obiektu,
- e) podpisaniu przez **Strony** instrukcji współpracy ruchowej, przy czym **TAURON Dystrybucja** przystąpi do jej uzgodnienia niezwłocznie po jej otrzymaniu.

## § 8

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, każda ze **Stron** ponosi odpowiedzialność za szkodę poniesioną przez drugą **Stronę** na zasadach ogólnych, wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem postanowień ustępów poniżej.
2. Jeżeli **TAURON Dystrybucja** z powodu niedochowania należytej staranności nie wykonuje zobowiązań wynikających z Umowy w terminie (jest w zwłoce z wykonaniem zobowiązania), **Przyłączany Podmiot** jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 0,1% szacowanej opłaty za przyłączenie brutto za każdy dzień zwłoki.
3. Jeżeli **Przyłączany Podmiot** z powodu niedochowania należytej staranności nie wykonuje zobowiązań wynikających z Umowy w terminie (jest w zwłoce z wykonaniem zobowiązania), **TAURON Dystrybucja** jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 0,1% szacowanej opłaty za przyłączenie brutto za każdy dzień zwłoki.
4. W przypadku opóźnienia płatności przez jedną ze **Stron**, druga **Strona** może żądać odsetek w wysokości ustawowej, na zasadach ogólnych.

## § 9

1. Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu, każda ze **Stron** Umowy może od niej odstąpić w przypadkach i w sposób określony w prawie, w szczególności Kodeksem cywilnym.
2. Niezależnie od możliwości odstąpienia przez **TAURON Dystrybucja** od Umowy na podstawie ust. 1 - **TAURON Dystrybucja** może od Umowy odstąpić, jeżeli:
  - 2.1. **Przyłączany Podmiot**, wbrew złożonemu oświadczeniu, nie posiada tytułu prawnego do korzystania z Obiektu, o którym mowa w § 1 ust. 6 Umowy,
  - 2.2. **Przyłączany Podmiot** utraci tytuł prawny do Obiektu określony w § 1 ust. 6 Umowy,

- 2.3. **Przyłączany Podmiot** nie przedstawi, na żądanie **TAURON Dystrybucja**, dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do Obiektu o którym mowa w § 1 ust. 6 Umowy, w terminie 30 dni od otrzymania pisemnego żądania w tym przedmiocie,
- 2.4. **Przyłączany Podmiot** z powodu niedochowania należytej staranności nie wykona w terminie, któregokolwiek z obowiązków określonych w § 2 ust. 2 umowy pomimo uprzedniego wezwania go do wykonania tego obowiązku na piśmie i wyznaczenia **Przyłączanemu Podmiotowi** dodatkowego co najmniej 14-dniowego terminu do wykonania obowiązku,
- 2.5. **Przyłączany Podmiot** z powodu niedochowania należytej staranności nie wykona w terminie prac określonych w §1 ust. 5 pkt 5.2, pomimo uprzedniego wezwania go do wykonania tych prac na piśmie i wyznaczenia **Przyłączanemu Podmiotowi** dodatkowego co najmniej 14-dniowego terminu do wykonania tych prac.
3. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy **TAURON Dystrybucja** może wykonać w ciągu 6 (sześciu) miesięcy od dnia powzięcia wiedzy o wystąpieniu zdarzenia uprawniającego do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy – nie później jednak, niż do upływu 6 (sześciu) lat od dnia zawarcia niniejszej umowy.
4. **Przyłączany Podmiot** może od Umowy odstąpić, z powodu rezygnacji z przyłączenia do sieci dystrybucyjnej Obiektu - do dnia realizacji przyłączenia obiektu, określonego w § 3 ust. 1.
5. **Przyłączany Podmiot** ma prawo do odstąpienia od Umowy, jeśli **TAURON Dystrybucja** z powodu niedochowania należytej staranności nie wykonuje zobowiązań wynikających z Umowy w terminie, pomimo bezskutecznego upływu wyznaczonego **TAURON Dystrybucja** co najmniej 14-dniowego dodatkowego terminu na wykonanie zobowiązania.
6. Odstąpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Skutki odstąpienia reguluje Kodeks Cywilny. Jednakże w wypadku odstąpienia od Umowy dokonanego zarówno przez **TAURON Dystrybucja** jak i przez **Przyłączany Podmiot** z innych przyczyn niż przyczyna określona w ust. 5 - **Przyłączany Podmiot** zobowiązany będzie do zwrotu wydatków poniesionych przez **TAURON Dystrybucja** na realizację prac i czynności określonych w § 1 ust. 5. Z kolei **TAURON Dystrybucja** zwróci **Przyłączanemu Podmiotowi** wniesioną opłatę za przyłączenie określoną w §4 Umowy. W takim wypadku **TAURON Dystrybucja** ureguluje należność **Przyłączanego Podmiotu** z tytułu zwrotu opłaty za przyłączenie w formie potrącenia z wierzytelnością **TAURON Dystrybucja** z tytułu zwrotu wydatków - bez konieczności składania w tym zakresie odrębnego oświadczenia o potrąceniu. Jeżeli wydatki są niższe od uiszczonej opłaty za przyłączenie - **TAURON Dystrybucja** zwróci **Przyłączanemu Podmiotowi** różnicę.

#### § 10

1. Umowa obowiązuje do dnia wykonania wynikających z niej obowiązków, z wyłączeniem postanowień § 1ust. 1, 3 i 4, lub jej rozwiązania lub odstąpienia od niej, z zastrzeżeniem, że postanowienia regulujące skutki odstąpienia od Umowy - obowiązują pomimo odstąpienia od Umowy.
2. W zakresie postanowień § 1 ust. 1, 3 i 4 Umowa obowiązuje do dnia odłączenia obiektu, o którym mowa w §1 ust 1, od sieci **TAURON Dystrybucja** lub do czasu zrealizowania innej umowy o przyłączenie dla obiektu określonego w § 1 ust. 1.
3. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem **Stron**. Jeżeli rozwiązanie Umowy za porozumieniem ma nastąpić po dniu poniesienia przez którąkolwiek ze **Stron** wydatków na realizację przedmiotu Umowy w całości lub w części, w porozumieniu **Strony** określą zasady rozliczenia tych wydatków.

#### § 11

**Strony** Umowy zobowiązują się do współpracy w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania niniejszej Umowy, a w tym niezwłocznego, wzajemnego informowania się w formie pisemnej o:

- a) wszelkich istotnych zmianach okoliczności związanych z realizacją Umowy,
- b) wystąpieniu przeszkód w realizacji przedmiotu Umowy, o czasie ich trwania i przewidywanych skutkach,
- c) zmianie danych adresowych i kontaktowych.

#### § 12

1. **Przyłączany Podmiot** nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy Informacji Poufnych w rozumieniu niniejszego paragrafu oraz zobowiązuje się traktować je i chronić jak tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
2. Przez Informacje Poufne należy rozumieć wszelkie informacje (w tym przekazane lub pozyskane w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej i każdej innej) związane z Umową (w tym także sam fakt jej zawarcia), uzyskane w trakcie negocjacji warunków Umowy, w trakcie postępowań mających na celu zawarcie Umowy oraz w trakcie jej realizacji, bez względu na to, czy zostały one udostępnione **Przyłączanemu Podmiotowi** w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, czy też zostały pozyskane przy tej okazji w inny sposób, w szczególności informacje o charakterze finansowym, gospodarczym, ekonomicznym, prawnym, technicznym, organizacyjnym, handlowym, administracyjnym, marketingowym, w tym dotyczące **TAURON Dystrybucja**, a także innych podmiotów, w szczególności tych, z którymi **TAURON Dystrybucja** pozostaje w stosunku dominacji lub zależności oraz, z którymi jest powiązany kapitałowo lub umownie (Informacje Poufne).
3. **Przyłączany Podmiot** nie może bez uprzedniej pisemnej zgody **TAURON Dystrybucja** ujawniać, upubliczniać, przekazywać ani w inny sposób udostępniać osobom trzecim lub wykorzystywać do celów innych niż realizacja Umowy, jakichkolwiek Informacji Poufnych.
4. Zobowiązanie do zachowania poufności nie ma zastosowania do Informacji Poufnych:
  - 4.1. które są dostępne **Przyłączanemu Podmiotowi** przed ich ujawnieniem **Przyłączanemu Podmiotowi** przez **TAURON Dystrybucja**;
  - 4.2. które zostały uzyskane z wyraźnym wyłączeniem przez **TAURON Dystrybucja** zobowiązania **Przyłączanego Podmiotu** do zachowania poufności;
  - 4.3. które zostały uzyskane od osoby trzeciej, która uprawniona jest do udzielenia takich informacji;

- 4.4. których ujawnienie wymagane jest na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub na podstawie żądania uprawnionych władz;
- 4.5. które stanowią informacje powszechnie znane.
5. W zakresie niezbędnym do realizacji Umowy, **Przyłączany Podmiot** może ujawniać Informacje Poufne swoim pracownikom lub osobom, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy, pod warunkiem, że przed jakimkolwiek takim ujawnieniem zobowiąże te osoby do zachowania poufności na zasadach określonych w Umowie. Za działania lub zaniechania takich osób **Przyłączany Podmiot** ponosi odpowiedzialność, jak za działania i zaniechania własne.

#### § 13

1. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień wynikających z Umowy, przeniesienie praw lub obowiązków jednej ze **Stron**, wynikających z Umowy, na osobę trzecią wymaga pisemnej zgody drugiej **Strony**, pod rygorem nieważności.
2. Druga **Strona**, wyrażając zgodę na przeniesienie praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią może uzależnić swoją zgodę od spełnienia przez **Stronę** dokonującą przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z Umowy, określonych warunków lub przesłanek.

#### § 14

1. Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu postanowień Umowy, **Strony** będą starały się rozstrzygnąć na drodze polubownej, co w żadnym przypadku nie oznacza zapisu na sąd polubowny.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się przepisy:
  - Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne wraz z przepisami wykonawczymi,
  - Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
  - Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
  - Taryfy dla energii elektrycznej **TAURON Dystrybucja S.A.**
4. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana.

#### § 15

1. Załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy.
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze **Stron**.
3. Za datę zawarcia Umowy uznaje się datę jej podpisania przez obie **Strony**.

Załączniki:

- Warunki przyłączenia nr **WP/021837/2021/O05R01** z dnia: **2021-03-05**,
- Kalkulacja opłaty za przyłączenie,
- Harmonogram realizacji przyłączenia obiektu,
- Druk ZI „Zgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia”.

Umowę sporządził: Sadowski Artur w dniu 2021-07-28

**TAURON Dystrybucja**

TAURON Dystrybucja S.A.  
 Oddział we Wrocławiu  
 Kierownik Wydziału Przyłączeń  
 .....  
 Data czytelny podpis lub pieczęć

10-08-2021

**Przyłączany Podmiot**

**PREZES ZARZĄDU**

.....  
 Data czytelny podpis lub pieczęć

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne  
 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
 50-316 Wrocław, ul. B. Prusa 75-79  
 tel. 71 325 08 05

NIP 896-10-04-279, Regon 930879788  
 (5)

#### UWAGA:

1. Niniejszy projekt umowy jest ofertą w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego, która wiąże do **21.09.2021r.** **TAURON Dystrybucja** może odmówić zawarcia umowy w formie przedstawionej w niniejszym projekcie umowy, jeżeli **Przyłączany Podmiot** dostarczy do **TAURON Dystrybucja** podpisane egzemplarze projektu umowy po tym dniu. Jeżeli po upływie ww. daty, ale w okresie ważności warunków przyłączenia **Przyłączany Podmiot** wyrazi wolę zawarcia umowy o przyłączenie, to może wystąpić o przygotowanie zaktualizowanego projektu umowy, który będzie stanowił nową ofertę.
2. **TAURON Dystrybucja** informuje, że niniejszy dokument do czasu jego podpisania przez **Przyłączany Podmiot** jest projektem umowy o przyłączenie, a co się z tym wiąże **Przyłączanemu Podmiotowi** przysługuje prawo negocjacji zapisów zawartych w niniejszym projekcie umowy.

KIEROWNIK  
 DZIAŁU ENERGETYCZNEGO  
 .....  
 Grzegorz Rymarczyk

DYREKTOR  
 DS. INWESTYCJI  
 .....  
 Dariusz Łopuszyński

KIEROWNIK  
 DZIAŁU ZAMÓWIENI  
 .....  
 Anna Radwańska

Strona 6 z 11, UPRZĄDZONA PRACOWNY  
 KIEROWNIK  
 Działu Windykacji i Ubezpieczeń  
 .....  
 Michał Mazur, Sylwia Tusk-Szpilewska

**Kalkulacja opłaty za przyłączenie**

1. Podstawa prawna naliczenia opłaty za przyłączenie: Ustawa Prawo energetyczne art. 7 ust 8.
2. Dane techniczne przyjęte do wyznaczenia opłaty za przyłączenie:

Dla przyłącza 1

Moc przyłączeniowa Istniejąca – P <sub>d</sub> [kW]	Moc przyłączeniowa – P <sub>p</sub> [kW]
800,0	3500,0

Szacunkowe nakłady netto OSD na realizację przyłączenia				
Urządzenia / elementy urządzeń	Szacunkowa długość linii [km]	Liczba sztuk / kompletów	Szacunkowe nakłady netto	Szacunkowe nakłady brutto
Montaż RNN/Inalim 3-pole SN	-----	0	- zł	- zł
Wybudowanie złącza nn / Sn	-----	0	- zł	- zł
1 pole w złączu 4 polowym SN	-----	1	17 030,00 zł	20 946,90 zł
Linia Kablowa nn 4x240YAKXS	-----	0	- zł	- zł
<b>Razem OPP</b>			17 030,00 zł	20 946,90 zł
szacunkowa kwota netto opłaty za przyłączenie, stanowiąca 6,25% szacunkowych nakładów na realizację przyłącza			1 064,38 zł	1 309,18 zł

Dla przyłącza 2

Moc przyłączeniowa Istniejąca - P <sub>i</sub> [kW]	Moc przyłączeniowa - P [kW]
0,0	3500,0
Długość przyłącza - D [m]	Długość przyłącza powyżej 200 m
0,0	0,0

Szacunkowe nakłady netto OSD na realizację przyłączenia					
Urządzenia / elementy urządzeń	Szacunkowa długość linii [km]	Liczba sztuk / kompletów	Szacunkowe nakłady netto (jednostkowa)	Szacunkowe nakłady netto (SUMA)	Szacunkowe nakłady brutto (SUMA)
Wybudowanie złącza nn / Sn	-----	0	- zł	- zł	- zł
1 pole w stacji SN/NN	-----	1	10 400,00 zł	10 400,00 zł	12 792,00 zł
Linia Kablowa nn 4x240 YAKXS	0	0	- zł	- zł	- zł
100% Szacowana opłata za przyłączenie wynosi				10 400,00 zł	12 792,00 zł

3. Metodyka wyznaczenia opłaty za przyłączenie dla przyłącza nr 1:

Opłatę za przyłączenie do sieci ustala się na podstawie 6,25% rzeczywistych nakładów poniesionych na realizację wymiany lub przebudowy przyłącza.

$$O_{P \text{ TARYFA}} = N_{rz} * 6,25\%$$

O<sub>p</sub> – opłata za przyłączenie


N<sub>rz</sub> – rzeczywiste nakłady poniesione na budowę lub wymianę lub przebudowę dotychczasowego przyłącza, ustalone po zakończeniu prac w sieci dystrybucyjnej

W nakładach o których mowa powyżej uwzględnia się wydatki ponoszone na wykonanie prac projektowych i geodezyjnych, uzgadnianie dokumentacji, uzyskanie pozwoleń na budowę, zakup materiałów do budowy odcinków sieci służących do przyłączania podmiotów do sieci z uwzględnieniem długości tych odcinków, roboty budowlano-montażowe wraz z nadzorem, wykonanie niezbędnych prób, a także koszty uzyskania praw do nieruchomości oraz zajęcia terenu, niezbędnych do budowy lub eksploatacji urządzeń

4. Metodyka wyznaczenia opłaty za przyłączenie dla przyłącza nr 2:

Opłatę za przyłączenie do sieci ustala się na podstawie 100% rzeczywistych nakładów poniesionych na realizację wymiany lub przebudowy przyłącza.

$$O_{P \text{ TARYFA}} = N_{rz}$$

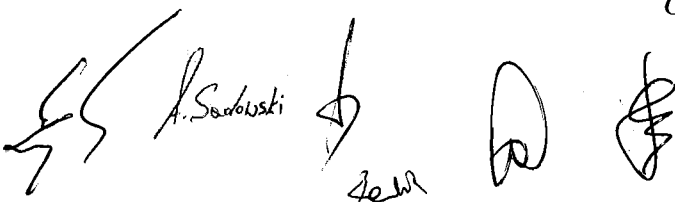

O<sub>p</sub> – opłata za przyłączenie

N<sub>rz</sub> – rzeczywiste nakłady poniesione na budowę lub wymianę lub przebudowę dotychczasowego przyłącza, ustalone po zakończeniu prac w sieci dystrybucyjnej

W nakładach o których mowa powyżej uwzględnia się wydatki ponoszone na wykonanie prac projektowych i geodezyjnych, uzgadnianie dokumentacji, uzyskanie pozwoleń na budowę, zakup materiałów do budowy odcinków sieci służących do przyłączania podmiotów do sieci z uwzględnieniem długości tych odcinków, roboty budowlano-montażowe wraz z nadzorem, wykonanie niezbędnych prób, a także koszty uzyskania praw do nieruchomości oraz zajęcia terenu, niezbędnych do budowy lub eksploatacji urządzeń

5. Szacowana opłata za przyłączenie wynosi: O<sub>p</sub> TARYFA = **11 464,38** zł [netto] Ostateczna kwota opłaty za przyłączenie zostanie ustalona po zakończeniu prac związanych z przyłączeniem.
6. Wysokość opłaty za przyłączenie może ulec zmianie w przypadku zmiany którejkolwiek z danych określonych w pkt. 3 niniejszej kalkulacji lub rzeczywistych nakładów poniesionych na budowę lub wymianę lub przebudowę przyłącza. W takim przypadku TAURON Dystrybucja przed wystawieniem faktury przekaże **Przyłączanemu Podmiotowi** nową Kalkulację opłaty za przyłączenie uwzględniającą zaistniałe zmiany.
7. Należność należy regulować na konto bankowe wskazane na fakturze w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury. **TAURON Dystrybucja** dostarczy **Przyłączanemu Podmiotowi** fakturę nie później niż 7 dni przed terminem płatności oznaczonym na fakturze. W przypadku gdy termin określony w zdaniu poprzednim nie zostanie zachowany, **TAURON Dystrybucja** na wniosek **Przyłączanego Podmiotu** odstąpi od naliczania odsetek za opóźnienie w płatności.

KIEROWNIK  
DZIAŁU ENERGETYCZNEGO

Gregorz Rumowski

DYREKTOR  
DS. INWESTYCJI

Dariusz Łopuszyński

KIEROWNIK  
Działu Windykacji i Ubezpieczeń

Michał Mazur

Strona 8 z 11 UP/021837/2021/O05R01



**Harmonogram realizacji przyłączenia obiektu**

1. Zakres niezbędnych prac dla przyłączenia obiektu opisanego w ust. 1, wynikający z wymienionych w ust. 2 warunków przyłączenia, obejmuje:

- 1.1 Po stronie **TAURON Dystrybucja**:

- 1.1.1 Dla zasilania podstawowego w terminie do: **2023-01-28**

**ETAP 1- zakres Przyłącza**

2. Wybudować złącze kablowe ZKSN 20 kV, z 4 polami rozłącznikowymi o prądzie znamionowym 630 A. Napięcie zasilania: 20 kV. Z pola nr 4 złącza będzie wyprowadzona odbiorcza linia kablowa do zasilania stacji odbiorcy, o której mowa w pkt 3.3. Złącze usytuować po stronie posesji (nieruchomości/działki) obiektu przyłączanego, pożądane przy granicy z posesją nr 129, drzwiczkami w linii granicy posesji lub ogrodzenia od strony pasa drogowego, zapewnić do niego dogodny dojazd i dostęp.
3. Wybudować linię kablową 20 kV 3x1x240 mm<sup>2</sup> (z żyłą powrotną stopniowaną 50-25 mm<sup>2</sup>), typu XRUHAKXS lub YHAKXS, od wolnego, wyposażonego pola rozdzielnicy 20 kV w stacji R-107 GPZ Kurkowa do projektowanego jw. złącza ZKSN 20 kV. Numer pola ustalić na etapie projektowania, wstępnie zakłada się pole nr 22 w sekcji 2.
4. Wykonać połączenie linii, o której mowa powyżej w pkt 3.1.2., ze złączem kablowym 20 kV WRW3618 Wołowska 18-20. W tym celu:
  - a) wyprowadzić ze stacji WRW3728 Obornicka 122 kable K-843 i zmuflować w dogodnym miejscu,
  - b) wprowadzić przelotowo do w/w stacji WRW3728 linię, o której mowa powyżej w pkt 3.1.2., gdzie podłączyć na uwolnione z kabli K-843 pola nr 1 i 2,
  - c) wybudować linię kablową 20 kV 3x1x240 mm<sup>2</sup>, typu XRUHAKXS lub YHAKXS, od wolnego wyposażonego pola nr 4 w w/w stacji WRW3728 do złącza kablowego 20 kV WRW3618 Wołowska 18-20, gdzie podłączyć do wolnego wyposażonego pola nr 1.
5. Informuje się, że w warunkach przyłączenia nr WP/006986/2021/O0R501, WP/006993/2021/O05R01, WP/006994/2021/O05R01 przewidziano budowę linii relacji : stacja R-107 GPZ Kurkowa – ulica Irysowa wraz z kanalizacją światłowodową. Linia ta wraz z kanalizacją powinna być budowana równocześnie z linią, o której mowa powyżej w pkt 3.1.2.;

**ETAP 1 – zakres sieci:**

6. Wybudować złącze kablowe ZKSN 20 kV, z 4 polami rozłącznikowymi o prądzie znamionowym 630 A. Napięcie zasilania: 20 kV. Złącze usytuować w rejonie skrzyżowania ulicy Obornickiej z ul. Parnickiego, przykładowo na dz.nr 139/3, 139/2 lub nr 66, 69/16, pożądane drzwiczkami w linii granicy posesji lub ogrodzenia, zapewnić do niego dogodny dojazd i ciągły dostęp.
7. Do projektowanego złącza, o którym mowa powyżej w pkt 3.2.1., wprowadzić przelotowo za pomocą sztukówek kablowych 20 kV 3x1x240 mm<sup>2</sup>, typu XRUHAKXS lub YHAKXS, linię K-1163 relacji: stacja WRW2197 Zaulek Rogoziński 17 – stacja WRW2527 Obornicka 64 Shell. Informuje się, że w ramach zadania własnego TAURON pn. "Połączenie stacji WRW2527 Obornicka 64 Shell z linią kablową 20 kV K-931" (karta zadań nr WR/003881/16) projektowane jest wcięcie w linię K-1163 stacji WRW2931 Obornicka 63/67 – stosownie do sytuacji wprowadzenie K-1163 do złącza może być wykonane z tego wcięcia.
8. Wybudować linię kablową 20 kV 3x1x240 mm<sup>2</sup> (z żyłą powrotną stopniowaną 50-25 mm<sup>2</sup>), typu XRUHAKXS lub YHAKXS, od wolnego, wyposażonego pola rozdzielnicy 20 kV w stacji R-107 GPZ Kurkowa do projektowanego złącza, o którym mowa powyżej w pkt 3.2.1. Numer pola ustalić na etapie projektowania, wstępnie zakłada się pole nr 21 w sekcji 1.
9. W dokumentacji projektowej należy przewidzieć zastosowanie zamiennie w/w typów kabli, przy czym do wyprowadzenia ze stacji R-107 GPZ zastosować kable niepalne.
10. Informuje się, że budowa złącza i linii, o których mowa powyżej w pkt 3.2.3., przewidziana jest w kilku warunkach przyłączenia. Należy wybudować jedno złącze i jedną linię, których wymóg podano w warunkach przyłączenia nr WP/006986/2021/O0R501, WP/006993/2021/O05R01, WP/006994/2021/O05R01 dla obiektów przy ul. Irysowej oraz nr WP/021837/2021/O05R01 dla zakładu MPK przy ul. Obornickiej 131.
11. Wraz z zakończeniem prac ETAP 1 odłączyć od sieci obecnie zasilającą obiekt stację WRW1535 Obornicka 131 MPK : odpiąć znajdujące się w stacji kable K-843 kier. WRW3728 Obornicka 122 oraz K-942 kier. WRW4079 Obornicka 160 i zmuflować je ze sobą w dogodnym miejscu poza obiektem, rozdzielnicę SN TAURON zutilizować (kartę ewidencji odpadów przekazać do

TAURON).

### ETAP 2 – zakres sieci

12. W stacji R-136 GPZ Żmigrodzka w obu sekcjach wymienić istniejące transformatory T1, T2 na transformatory 110/20/10 kV o mocy 40/40/13 MVA.

12.1.1 Dostosować nastawy automatyki i zabezpieczeń do parametrów nowych transformatorów

12.1.2 Dla zasilania rezerwowego w terminie do **2023-01-28**:

#### ETAP 1 - w zakresie przyłącza

a) W stacji WRW2218, w wolnym polu nr 5 rozdzielnicy 20 kV zainstalować rozłącznik z uziemnikiem 20 kV, 630A;

#### ETAP 1 - w zakresie sieci:

12.2 W stacji WRW2218, istniejący w polu nr 6 (pole z kablem K-866) rozdzielnicy 20 kV rozłącznik OR 250A wymienić na rozłącznik z uziemnikiem 20 kV, 630A

12.3 Po stronie **Przyłączanego Podmiotu**:

Dla zasilania podstawowego w terminie: nie później niż 14 dni przed **2023-01-28**:

w zakresie przyłączanych urządzeń, instalacji Wnioskodawcy:

#### ETAP 1

12.3.1 Wybudować stację elektroenergetyczną 20/0,4 kV odbiorcy z wyposażeniem dostosowanym do potrzeb odbiorcy i układem pomiarowo-rozliczeniowym, o którym mowa poniżej w pkt.4. Zapewnić do stacji dogodny dojazd i ciągły dostęp. Napięcie zasilania stacji: 20 kV.

12.3.2 W polu zasilającym 20 kV stacji odbiorcy zabudować wyłącznik z zabezpieczeniami. W polu zasilającym 20 kV odbiorcy należy też zastosować blokady elektryczne od zamknięcia uziemnika na linię pod napięciem.

12.3.3 Dopuszcza się zastosowanie w polu zasilającym rozłącznika, pod warunkiem zabudowy za polem pomiarowo-rozliczeniowym:

- w polach transformatorowych - wyłącznika z zabezpieczeniami lub rozłącznika z bezpiecznikami, w zależności od mocy transformatora zgodnie z obowiązującą instrukcją ruchu i eksploatacji w TD S.A.
- w każdym pozostałym polu liniowym (odpływowym) - wyłącznika z zabezpieczeniami.

12.3.4 Nastawy zabezpieczeń należy uzgodnić z Wydziałem Ruchu ODR.

12.3.5 Z pola nr 4 projektowanego złącza kablowego, o którym mowa w pkt 3.1.1., wyprowadzić do rozdzielnicy 20 kV stacji odbiorcy odpowiednią do potrzeb odbiorczą linię kablową 20 kV. Wykonać od projektowanej stacji do obiektu odpowiednią do potrzeb sieć odbiorczą nN.

12.3.6 Uwaga: Obiekt jest obecnie zasilany ze stacji WRW1535 Obornicka 131 MPK. Wraz z zakończeniem prac ETAP 1, stacja zostanie odłączona od sieci TAURON.

#### ETAP 2

12.3.7 Rozbudować instalację odbiorczą stosownie do potrzeb wynikających ze zwiększenia mocy przyłączeniowej. Do zwiększonej mocy przyłączeniowej powinien być też dostosowany układ pomiarowo-rozliczeniowy.

12.3.8 Dla zasilania rezerwowego w terminie: nie później niż 14 dni przed **2023-01-28**: w zakresie przyłączanych urządzeń, instalacji Wnioskodawcy:

#### ETAP 1

12.3.9 W stacji elektroenergetycznej 20/0,4 kV odbiorcy, o której mowa w pkt IA.3.3, zainstalować sekcję zasilania rezerwowego z wyposażeniem dostosowanym do potrzeb odbiorcy i układem pomiarowo-rozliczeniowym, o którym mowa poniżej w pkt.4. Napięcie zasilania stacji: 20 kV.

12.3.10 W polu zasilającym rozdzielnicy 20 kV sekcji zasilania rezerwowego stacji odbiorcy zabudować wyłącznik z zabezpieczeniami. W polu tym należy też zastosować blokady elektryczne od zamknięcia uziemnika na linię pod napięciem.

12.3.11 Dopuszcza się zastosowanie w polu zasilającym rozłącznika, pod warunkiem zabudowy za polem pomiarowo-rozliczeniowym:

- w polach transformatorowych - wyłącznika z zabezpieczeniami lub rozłącznika z bezpiecznikami, w zależności od mocy transformatora zgodnie z obowiązującą instrukcją ruchu i eksploatacji w TD S.A.
- w każdym pozostałym polu liniowym (odpływowym) - wyłącznika z zabezpieczeniami.

12.3.12 Nastawy zabezpieczeń należy uzgodnić z Wydziałem Ruchu ODR.

12.3.13 Z pola nr 5 w sekcji nr 2 stacji WRW2218 Żmigrodzka 105a wyprowadzić do rozdzielnic 20 kV sekcji zasilania rezerwowego stacji odbiorcy odpowiednią do potrzeb odbiorczą linię kablową 20 kV zasilania rezerwowego obiektu. Wykonać od sekcji zasilania rezerwowego stacji do obiektu sieć odbiorczą nn na potrzeby rezerwowania. Układ sieci powinien zapewnić parametry ciągłości zasilania wymagane przez urządzenia odbiorcze. Zastosować automatykę SZR dla urządzeń wymagających rezerwowania.

## ETAP 2

12.3.14 Rozbudować instalację odbiorczą stosownie do potrzeb wynikających ze zwiększenia mocy przyłączeniowej. Do zwiększonej mocy przyłączeniowej powinien być też dostosowany układ pomiarowo-rozliczeniowy

13. Zakres niezbędnych czynności dla realizacji przyłączenia, określonych w umowie o przyłączenie obejmuje:

13.1 Po stronie **Przyłączanego Podmiotu**:

13.1.1 Dla przyłącza nr 1 podstawowego przedłożenia Zgłoszenia gotowości instalacji do przyłączenia wraz z wymaganymi załącznikami nie później niż 14 dni przed **2023-01-28**.

13.1.2 Dla przyłącza nr 2 przedłożenia Zgłoszenia gotowości instalacji do przyłączenia wraz z wymaganymi załącznikami nie później niż 14 dni przed **2023-01-28**.

13.1.3 Zawarcie przez Przyłączany Podmiot umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub umowy kompleksowej dla dostarczania energii do Obiektu.

KIEROWNIK  
DZIAŁU ENERGETYCZNEGO

*A. Sobolewski*

DYREKTOR  
DZ. INWESTYCJI

*Dariusz Łopuszyński*

KIEROWNIK  
Działu Windykacji i Ubezpieczeń


*Michał Mazur*

Strona 11 z 11 | Ubezpieczenia | P/021837/2021/O05R01

*dfedun de*

*[Signature]*


*Grzegorz Rymarczyk*



cgz 1104

**Aneks nr 1**

do Umowy nr **UP/2/021837/2021/O05R01**  
o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej  
**TAURON Dystrybucja S.A.**

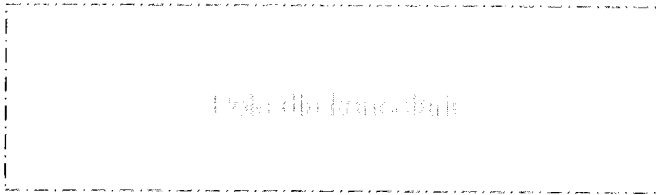

pomiędzy:

Przyłączany Podmiot:	TAURON Dystrybucja S.A.:
<p><b>Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.</b> <b>NIP: 8961004279</b></p> <p>Adres: <b>ul. Bolesława Prusa 75-79,</b> <b>50-316 Wrocław</b> Telefon:</p> <p>Adres korespondencyjny: <b>ul. Bolesława Prusa 75-79,</b> <b>50-316 Wrocław</b></p> <p><i>reprezentowana przez:</i> <i>Witolda Woznego - Prezesa Zarządu</i> <i>Przemysława Nowickiego - Wiceprezesa Zarządu</i></p> <p><i>wpisana do KRS prowadzonego przed sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydz. Gospodarczy, 1495 00000 27173</i> <i>NIP 896-10-04-279</i> <i>kapitał zakładowy:</i> <i>318 184 875 PLN</i></p>	<p><b>TAURON Dystrybucja S.A.</b></p> <p>Adres: <b>ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków,</b></p> <p>Adres korespondencyjny: <b>Oddział Wrocław / Wydział Przyłączeń,</b> <b>53-314 Wrocław</b> <b>pl. Powstańców Śląskich 20</b></p> <p>Wpisana do KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy <b>KRS: 0000073321;</b> <b>NIP: 6110202860;</b> <b>REGON: 230179216;</b> <b>kapitał zakładowy: 560 467 130,62 zł;</b> <b>kapitał wpłacony: 560 467 130,62 zł;</b></p> <p><b>Infolinia: 32 606 0 616</b> <b>e-mail: info@tauron-dystrybucja.pl</b></p> <p><b>TAURON Dystrybucja S.A.</b> jest „dużym przedsiębiorcą” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 118).</p>

TD/OWR/OMPI/AS/9103  
zwanych również dalej **Stronami**, a każdy z osobną **Stroną**

**§ 1**

Strony oświadczają, że łączy je Umowa nr **UP/2/021837/2021/O05R01** o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. zawarta w dniu **2021-08-10** roku (dalej: **Umowa**).

**§ 2**

Strony zgodnie postanawiają, że § 1 ust. 2, oraz § 3 ust. 1 - 2 Umowy ulega zmianie i otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

2. Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie warunków przyłączenia z dnia: **2021-03-05** znak: **WP/021837/2021/O05R01**, oraz zmiana WP nr **PP/002/021837/2022/O05R01** z dnia **10.05.2023** r. stanowiących załącznik do niniejszej Umowy, zwanych dalej **Warunkami przyłączenia**.

1. Realizacja przyłączenia Obiektu nastąpi w terminie do:
  - a) dla etapu I: **2023-07-31**, z zachowaniem postanowień Harmonogramu przyłączenia, stanowiącego załącznik do niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ustępów poniższych.
  - b) dla etapu II: **2023-12-30**, z zachowaniem postanowień Harmonogramu przyłączenia, stanowiącego załącznik do niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ustępów poniższych.
2. Przyłączany Podmiot zobowiązany jest do wykonania prac określonych w §1 ust.5 pkt. 5.2. Umowy w terminie do 14 dni od daty podanej w § 3 ust. 1 dla każdego poszczególnego etapu osobno.

**§ 3**

Harmonogram realizacji przyłączenia obiektu przyjmuje brzmienie jak w treści Załącznika do niniejszego Aneksu.

*A. Sobuski*

§ 4

1. Aneks wchodzi w życie z dniem jego zawarcia.
2. Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.

§ 5

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

§ 6

Integralną część niniejszego Aneksu stanowi:  
Załącznik nr 1 – zmiana warunków przyłączenia  
Załącznik nr 2 – Harmonogram realizacji przyłączenia obiektu

Aneks przygotował: Sadowski Artur w dniu 17.05.2023 r.

**TAURON Dystrybucja S.A.**

**TAURON Dystrybucja S.A.**  
Oddział we Wrocławiu  
Koordynator ds. Przyłączeń  
Wydział Przyłączeń

2023 -06- 14 ..... Robert Klimczak.....

Data, czytelny podpis lub pieczęć

**Przyłączany Podmiot**

**WICEPREZES ZARZĄDU**

Przemysław Nowicki

**PREZES ZARZĄDU**

Witold Wozny

Data, czytelny podpis lub pieczęć

**Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne**  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
50-316 Wrocław, ul. B. Prusa 75-79  
tel. 71 308 50 70  
NIP 896-10-04-279 REGON 930879788  
(5)

A. Sadowski


KIEROWNIK  
DZIAŁU UTRZYMANIA INFRASTRUKTURY  
Michał Mazur

ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
Działu Utrzymania Infrastruktury  
Grzegorz Bymarczyk

## Harmonogram realizacji przyłączenia obiektu

1. Zakres niezbędnych prac dla przyłączenia obiektu opisanego w ust. 1, wynikający z wymienionych w ust. 2 warunków przyłączenia, obejmuje:
  - 1.1 Po stronie **TAURON Dystrybucja**:
    - 1.1.1 Dla zasilania podstawowego dla **etapu I** w terminie do: **2023-07-31**
      - a) prace określone w pkt. IA. 3.1.1; 3.1.2; warunków przyłączenia
    - 1.1.2 Dla zasilania podstawowego dla **etapu II** w terminie do: **2023-12-31**
      - a) prace określone w pkt. IA. 3.2. warunków przyłączenia
    - 1.1.3 Dla zasilania rezerwowego – **Etap I** w terminie do **2023-07-31**:
      - a) prace określone w pkt. IB. 3.1.3; 3.1.4; warunków przyłączenia
    - 1.1.4 Dla zasilania rezerwowego – **Etap II** w terminie do **2023-12-31**:
      - a) prace określone w pkt. IB. 3.2. warunków przyłączenia
  - 1.2 Po stronie **Przyłączanego Podmiotu**:
    - 1.2.1 Dla zasilania **podstawowego dla Etapu I** w terminie: nie później niż 14 dni przed **2023-07-31**:
      - a) prace określone w pkt. IA. 3.3. Warunków przyłączenia.
    - 1.2.2 Dla zasilania **podstawowego dla Etapu II** w terminie: nie później niż 14 dni przed **2023-12-31**:
      - a) prace określone w pkt. IA. 3.3. Warunków przyłączenia
    - 1.2.3 Dla zasilania **rezerwowego dla Etapu I** w terminie: nie później niż 14 dni przed **2023-07-31**:
      - a) prace określone w pkt. IA. 3.3. Warunków przyłączenia
    - 1.2.4 Dla zasilania **rezerwowego dla Etapu II** w terminie: nie później niż 14 dni przed **2023-12-31**:
      - a) prace określone w pkt. IB. 3.3 Warunków przyłączenia.
2. Zakres niezbędnych czynności dla realizacji przyłączenia, określonych w umowie o przyłączenie obejmuje:
  - 2.1 Po stronie **Przyłączanego Podmiotu**:
    - 2.1.1 Dla przyłącza nr 1 podstawowego – etap I przedłożenia Zgłoszenia gotowości instalacji do przyłączenia wraz z wymaganymi załącznikami nie później niż 14 dni przed **2023-07-31**.
    - 2.1.2 Dla przyłącza nr 1 podstawowego – etap II przedłożenia Zgłoszenia gotowości instalacji do przyłączenia wraz z wymaganymi załącznikami nie później niż 14 dni przed **2023-12-31**
    - 2.1.3 Dla przyłącza nr 2 rezerwowe – etap I przedłożenia Zgłoszenia gotowości instalacji do przyłączenia wraz z wymaganymi załącznikami nie później niż 14 dni przed **2023-07-31**.
    - 2.1.4 Dla przyłącza nr 2 rezerwowe – etap II przedłożenia Zgłoszenia gotowości instalacji do przyłączenia wraz z wymaganymi załącznikami nie później niż 14 dni przed **2023-12-31**.
    - 2.1.5 zawarcie przez Przyłączany Podmiot umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub umowy kompleksowej dla dostarczania energii do Obiektu.

*A. Sadowski*





TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział we Wrocławiu  
pl. Powstańców Śl. 20, 53-314 Wrocław  
Infolinia: +48 32 606 0 616

Adres do korespondencji:  
ul. Legnicka 60a, 54-204 Wrocław  
info@tauron-dystrybucja.pl



Wrocław, dnia 10.05.2023 r.  
Numer zmiany warunków przyłączenia:  
**PP/002/021837/2022/O05R01**

**Miejskie Przedsiębiorstwo  
Komunikacyjne Sp. z o.o.  
ul. Bolesława Prusa 75-79  
50-316 WROCLAW**

Dotyczy: zmiany warunków przyłączenia obiektu: zakład autobusowy na dz.nr 11/2 przy ul. Obornickiej 131 we Wrocławiu.

I. W nawiązaniu do wniosku z dnia 28.04.2023 r. TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu wprowadza w warunkach przyłączenia nr **WP/021837/2021/O05R01** z dnia **05.03.2021 r.**, niżej określone zmiany:

1. Punkt IA.3.1. otrzymuje brzmienie:

3.1. w zakresie przyłącza:

ETAP 1

3.1.1. Wybudować złącze kablowe ZKSN 20 kV, z 4 polami rozłącznikowymi o prądzie znamionowym 630 A. Napięcie zasilania: 20 kV. Z pola nr 4 złącza będzie wyprowadzona odbiorcza linia kablowa do zasilania stacji odbiorcy, o której mowa w pkt 3.3. Złącze usytuować po stronie posesji (nieruchomości/działki) obiektu przyłączanego, pożądane przy granicy z posesją nr 129, drzwiczkami w linii granicy posesji lub ogrodzenia od strony pasa drogowego, zapewnić do niego dogodny dojazd i dostęp.

3.1.2. Wykonać połączenie projektowanego złącza kablowego, o którym mowa powyżej w pkt 3.1.1., ze złączem kablowym 20 kV WRW3618 Wołowska 18-20. W tym celu:

- wyprowadzić ze stacji WRW3728 Obornicka 122 kable K-843 i zmuflować w dogodnym miejscu,
- wybudować linię kablową 20 kV 3x1x240 mm<sup>2</sup>, typu XRUHAKXS lub YHAKXS z uwolnionego pola w stacji WRW3728 do projektowanego złącza o którym mowa w punkcie 3.1.1,
- wybudować linię kablową 20 kV 3x1x240 mm<sup>2</sup>, typu XRUHAKXS lub YHAKXS, od wolnego wyposażonego pola nr 4 w w/w stacji WRW3728 do złącza kablowego 20 kV WRW3618 Wołowska 18-20, gdzie podłączyć do wolnego wyposażonego pola nr 1.

ETAP 2

3.1.3. Wybudować linię kablową 20 kV 3x1x240 mm<sup>2</sup> (z żyłą powrotną stopniowaną 50-25 mm<sup>2</sup>), typu XRUHAKXS lub YHAKXS, od wolnego, wyposażonego pola rozdzielnic 20 kV w stacji R-107 GPZ Kurkowa do złącza WRW 3728 ul.Obornicka 122. Numer pola ustalić na etapie projektowania, wstępnie zakłada się pole nr 22 w sekcji 2.

3.1.4. Informuje się, że w warunkach przyłączenia nr WP/006986/2021/O0R501, WP/006993/2021/O05R01, WP/006994/2021/O05R01 przewidziano budowę linii relacji : stacja R-107 GPZ Kurkowa – ulica Irysowa wraz z kanalizacją światłowodową. Linia ta wraz z kanalizacją powinna być budowana równocześnie z linią, o której mowa powyżej w pkt 3.1.3.;

2. Punkt IA.3.2. otrzymuje brzmienie:

3.2. w zakresie sieci:

ETAP 2

3.2.1. Wybudować złącze kablowe ZKSN 20 kV, z 4 polami rozłącznikowymi o prądzie znamionowym 630 A. Napięcie zasilania: 20 kV. Złącze usytuować w rejonie skrzyżowania ulicy Obornickiej z

ul.Parnickiego, przykładowo na dz.nr 139/3, 139/2 lub nr 66, 69/16, pożądane drzwiczkami w linii granicy posesji lub ogrodzenia, zapewnić do niego dogodny dojazd i ciągły dostęp.

3.2.2. Do projektowanego złącza, o którym mowa powyżej w pkt 3.2.1., wprowadzić przelotowo za pomocą sztukówek kablowych 20 kV 3x1x240 mm<sup>2</sup>, typu XRUHAKXS lub YHAKXS, linię K-1163 relacji: stacja WRW2197 Zaulek Rogoziński 17 – stacja WRW2527 Obornicka 64 Shell. Informuje się, że w ramach zadania własnego TAURON pn."Połączenie stacji WRW2527 Obornicka 64 Shell z linią kablową 20 kV K-931" (karta zadań nr WR/003881/16) projektowane jest wcięcie w linię K-1163 stacji WRW2931 Obornicka 63/67 – stosownie do sytuacji wprowadzenie K-1163 do złącza może być wykonane z tego wcięcia.

3.2.3. Wybudować linię kablową 20 kV 3x1x240 mm<sup>2</sup> (z żyłą powrotną stopniowaną 50-25 mm<sup>2</sup>), typu XRUHAKXS lub YHAKXS, od wolnego, wyposażonego pola rozdzielnicy 20 kV w stacji R-107 GPZ Kurkowa do projektowanego złącza, o którym mowa powyżej w pkt 3.2.1. Numer pola ustalić na etapie projektowania, wstępnie zakłada się pole nr 21 w sekcji 1.

W dokumentacji projektowej należy przewidzieć zastosowanie zamiennie w/w typów kabli, przy czym do wyprowadzenia ze stacji R-107 GPZ zastosować kable niepalne.

3.2.4. Informuje się, że budowa złącza i linii, o których mowa powyżej w pkt 3.2.3., przewidziana jest w kilku warunkach przyłączenia. Należy wybudować jedno złącze i jedną linię, których wymóg podano w warunkach przyłączenia nr WP/006986/2021/O0R501, WP/006993/2021/O05R01, WP/006994/2021/O05R01 dla obiektów przy ul.Irysowej oraz nr WP/021837/2021/O05R01 dla zakładu MPK przy ul.Obornickiej 131.

3.2.5. Wraz z zakończeniem prac ETAPU 1 odłączyć od sieci obecnie zasilającą obiekt stację WRW1535 Obornicka 131 MPK : odpiąć znajdujące się w stacji kable K-843 kier. WRW3728 Obornicka 122 oraz K-942 kier. WRW4079 Obornicka 160 i zmuflować je ze sobą w dogodnym miejscu poza obiektem, rozdzielnicę SN TAURON zutylizować (kartę ewidencji odpadów przekazać do TAURON).

3.2.6. W stacji R-136 GPZ Żmigrodzka w obu sekcjach wymienić istniejące transformatory T1, T2 na transformatory 110/20/10 kV o mocy 40/40/13 MVA.

Dostosować nastawy automatyki i zabezpieczeń do parametrów nowych transformatorów;

II. Powyższe zmiany w warunkach przyłączenia będą wprowadzone w aneksie nr 1 do umowy o przyłączenie, którego projekt przekazujemy w załączeniu.

Przygotował: Zbigniew Miszczuk  
Grupa: O05R00  
Załączniki:

Zał. nr 1 - Aneks nr 1

TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział we Wrocławiu  
Starysz Inżynier ds. przyłączeń  
Wydział Przyłączeń  
*Artur Sadowski*  
Artur Sadowski

Elektronicznie  
podpisany przez  
Sadowski Artur