



Charakterystyka pracy pompy

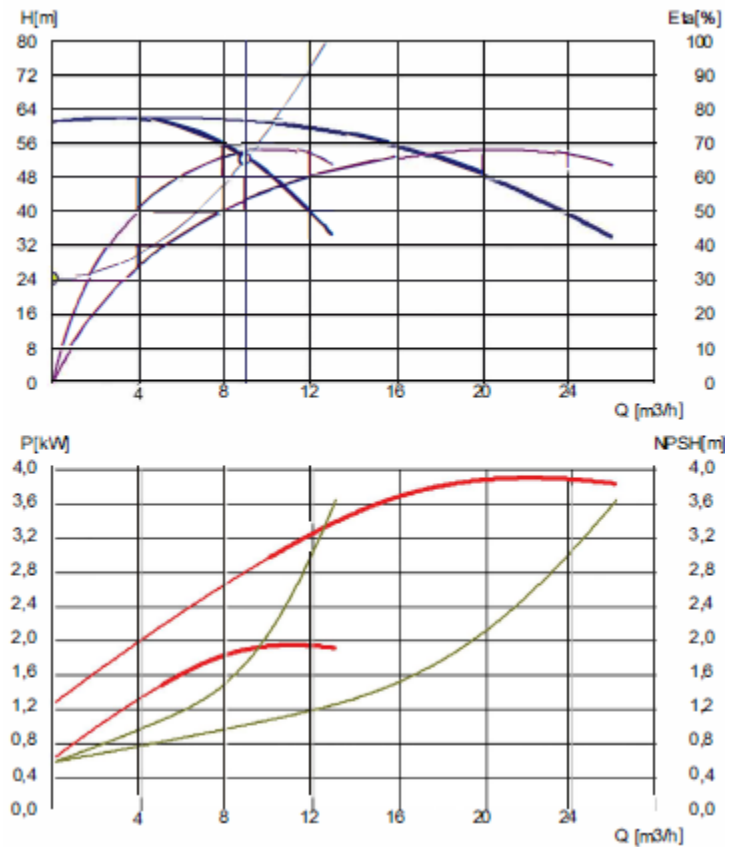

Rys. 1 Wykres pracy jednej pompy $H=50,0m.s.l.w$ Karta katalogowa zestawu pompowego TYP HYDRO-NM 5.B5/11.2 $P=2 \times 2,2kW$.

Wodociąg Dz 110 PE z m. Klasztorne do m. Strumiennie

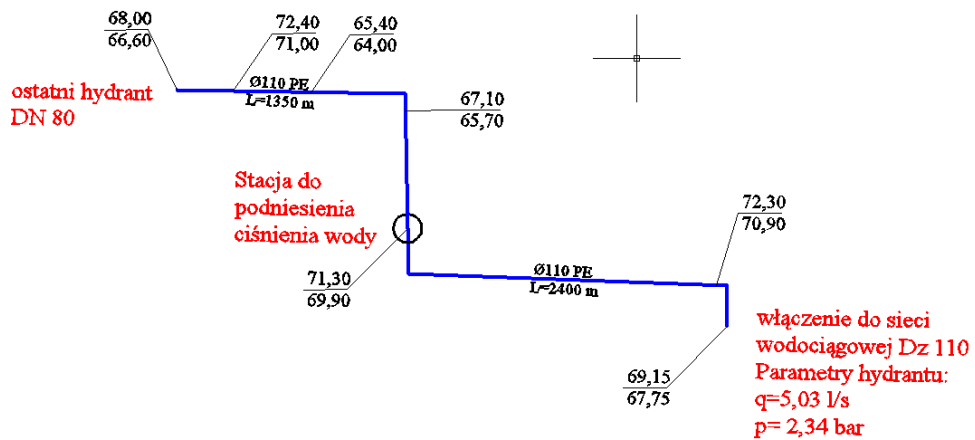

Rys. 2. Schemat wodociągu Klasztorne do m. Strumiennie