


PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

1:50

PRZEKRÓJ 1 - 1

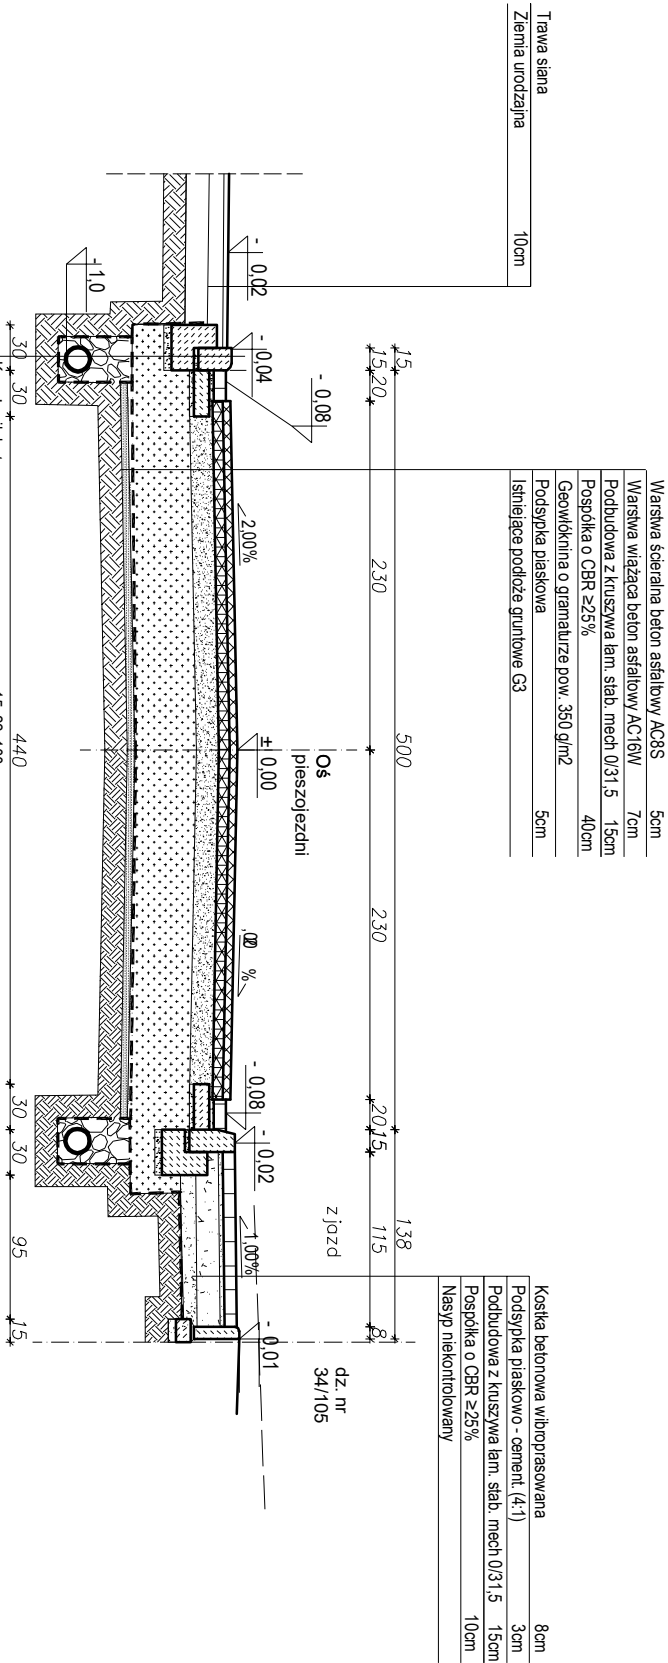

Krawężnik betonowy	15x22x100cm
Podsiypka płaskowa - cement (4:1)	3cm
Lawa betonowa - C12/15	15cm
Podsiypka płaskowa	5cm
Podsiypka o CBR>25% i WP>35	18cm
Geowłóknina o gramaturze pow. 350 g/m²	
Drenaż francuski - rura dren. PVC śr. 160 mm w obsypce żwirowej	
Geowłóknina o gramaturze pow. 350 g/m²	
Istniejące podłoże gruntowe G3	

Warstwa ścierna beton asfaltowy AC8S	5cm
Warstwa wiążąca beton asfaltowy AC16W	7cm
Podbudowa z kruszywa lam. słab. mech 0/31,5	15cm
Pospółka o CBR ≥25%	40cm
Geowłóknina o gramaturze pow. 350 g/m²	
Podsiypka płaskowa	5cm
Istniejące podłoże gruntowe G3	

Kostka betonowa wibroprasowana	8cm
Podsiypka płaskowa - cement (4:1)	3cm
Podbudowa z kruszywa lam. słab. mech 0/31,5	15cm
Pospółka o CBR ≥25%	10cm
Nasypa niekontrolowany	

- Uwagi:
- wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić przed rozpoczęciem robót i w trakcie ich prowadzenia,
 - projekt należy rozpatrywać łącznie ze wszystkimi branżami,
 - wszystkie układane warstwy zagęścić mechanicznie, wskaźnik zagęszczenia $Is \geq 1,00$, grubość warstwy ≤ 15 cm,
 - minimalny moduł pierwotny odciskanie podbudowy 80MPa,
 - minimalny moduł wtórny odciskanie podbudowy 140MPa,
 - nawierzchnia zjazdów do posesji z kostki betonowej koloru czerwonego,
 - _____ teren istniejący

USŁUGI PROJEKTOWE / Alina Banach



abprojekt@o2.pl / 77 433 80 54 / 606 85 03 81 / Nysa, Mariacka 22/1

Nazwa i adres obiektu		ul. Braci Gierymskich AM. 13 obręb 0003 Radoszyn dz. nr 34/58, ul. XD uniłkowskiego AM. 13 obręb 0003 Radoszyn dz. nr 34/88,85, ul. S. Witkiewicza AM.67 obręb 0003 Radoszyn dz. nr 2/33, 383/1, ul. S. Witkiewicza AM.13 obręb 0003 Radoszyn dz. nr 34/20 ul. S. Witkiewicza obręb 0008 Jędrzychów dz. nr 838/1	
Temat		DOKUMENTACJA PRZEBUDOWY UL. STANISŁAWA WITKIEWICZA W NYSIE	
Tytuł rysunku		PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY 1 - 1	skala 1:50
Projektant		mgr inż. ALINA BANACH upr. nr 8/02/Op	06.2018
			rys. nr 3D)