



GMINA MIEROSZÓW
58 – 350 MIEROSZÓW, PL. NIEPODLEGŁOŚCI 1
e-mail: urząd@mierzoszow.pl
tel. 74 30 30 188

Mieroszów, 22.11.2023 r.

BR.271.58.2023

Zamawiający:
Gmina Mieroszów
Pl. Niepodległości 1
58-350 Mieroszów

Wykonawcy

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Nazwa postępowania: *Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Sokołowsku – budowa toalety publicznej*

Na podstawie art. 284 ust. 2 w związku z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605). Zamawiający publikuje treść zapytania jakie wpłynęło w ramach prowadzonego postępowania oraz wyjaśnienia.

Pytanie 1

Proszę o przekazanie specyfikacji technicznej dotyczącej boksu śmietnikowego - brak informacji wskazujących kolor oraz wielkość.

Odpowiedź:

Należy uwzględnić box śmietnikowy o pojemności 120 l w kolorze czarnym. Ogrodzenie boks na śmietnik należy wykonać z typowych paneli ogrodzeniowych, montaż zgodnie z wytycznymi wybranego producenta. Ogrodzenie wykonać z dwóch stron boks o łącznej długości 4,00 m i wysokości 1,50 m w kolorze ciemny brąz, ale zaleca się na etapie wykonawstwa potwierdzić wcześniej u konserwatora zabytków.

Pytanie 2

Zwracam się z prośbą o podanie parametrów i typu desek kompozytowych imitujących mur pruski na elewacji, ewentualnie proszę o możliwość zamiany desek na elementy styroduru.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie elementów ze styroduru.

Pytanie 3

Proszę o potwierdzenie czy na pewno należy wykonać tynk cementowo- wapienny na zatopioną siatkę?

Odpowiedź:

Na elewacji budynku należy zastosować tynk silikonowy cienkowarstwowy na siatce.

Pytanie 4

Proszę o sprecyzowanie i potwierdzenie przewidzianych do wbudowania materiałów:

1. baterie umywalkowe bezdotykowe z mieszaczem czy bez,
2. rodzaj i wielkość (wymiar) umywalk,
3. rodzaj pisuaru (ceramiczny czy stalowy nierdzewny) i sposób spłukiwania,
4. rodzaj o wymiar uchwytów dla niepełnosprawnych,
5. toaleta stalowa nierdzewna (stojąca-wisząca), i sposób spłukiwania.

Odpowiedź:

Ad1. - z mieszaczem

Ad2. - Umywalki w WC wandaloodporne (bakteriostatyczny inox 304) mocowana na ścianie o wym. 620x505mm przystosowana dla os. niepełnosprawnych, umywalka w pom. tech. porcelanowa 500x360mm.

Ad3. - pisuar wandaloodporne (bakteriostatyczny inox 304) z zaworem splukującym

Ad4. - uchwyty z stali nierdzewnej o długości 60cm przy wc i umywalce – 8 szt.

Ad5. - Odp. usęp dla os. niepełnosprawnych o długości 70cm wiszący wandaloodporne (bakteriostatyczny inox 304)


Pytanie 5

Proszę o przekazanie rysunku wraz z opisem poręczy ochronnych.

Odpowiedź:

Opis poręczy ochronnych znajduje się w pozycji przedmiarowej nr 65 d.2 - przedmiar budowlany

Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem balustrada o wysokości min. 1,1m wraz z poręczami umieszczonymi na wysokości 0,75 i 0,9 m ze stali nierdzewnej m 8,50*2.

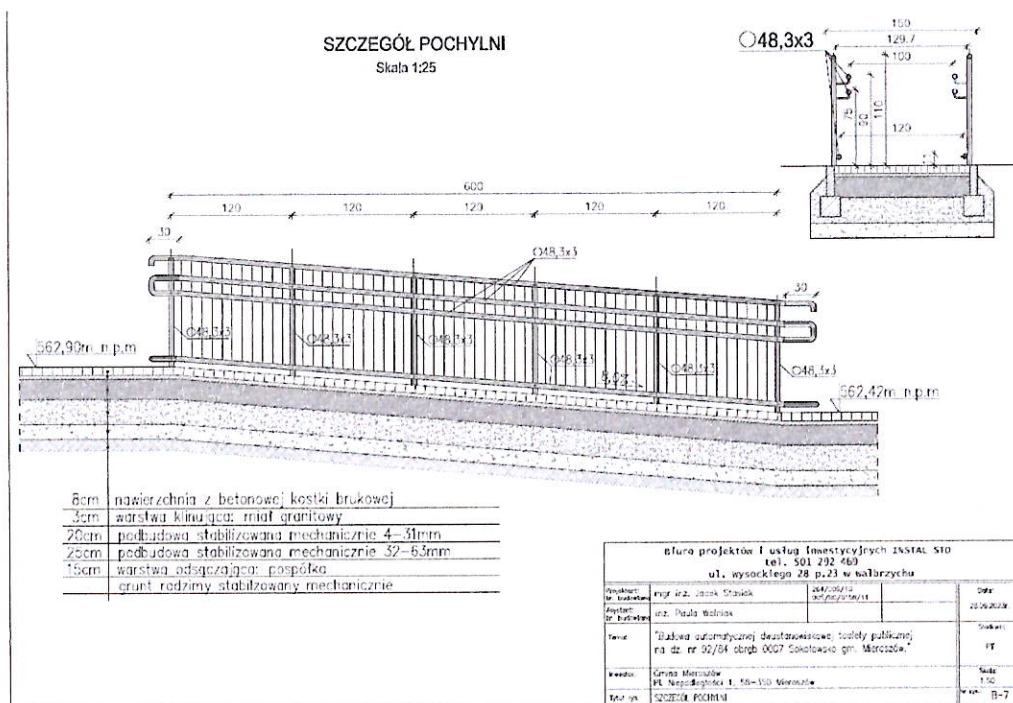

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, niniejszy dokument podlega publikacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

BURMISTRZ
Mieroszowa
Andrzej Lipiński