



Schemat blokowy centrali automatycznego gaszenia CAG1 w Pomieszczenie techniczne UPS; p.1

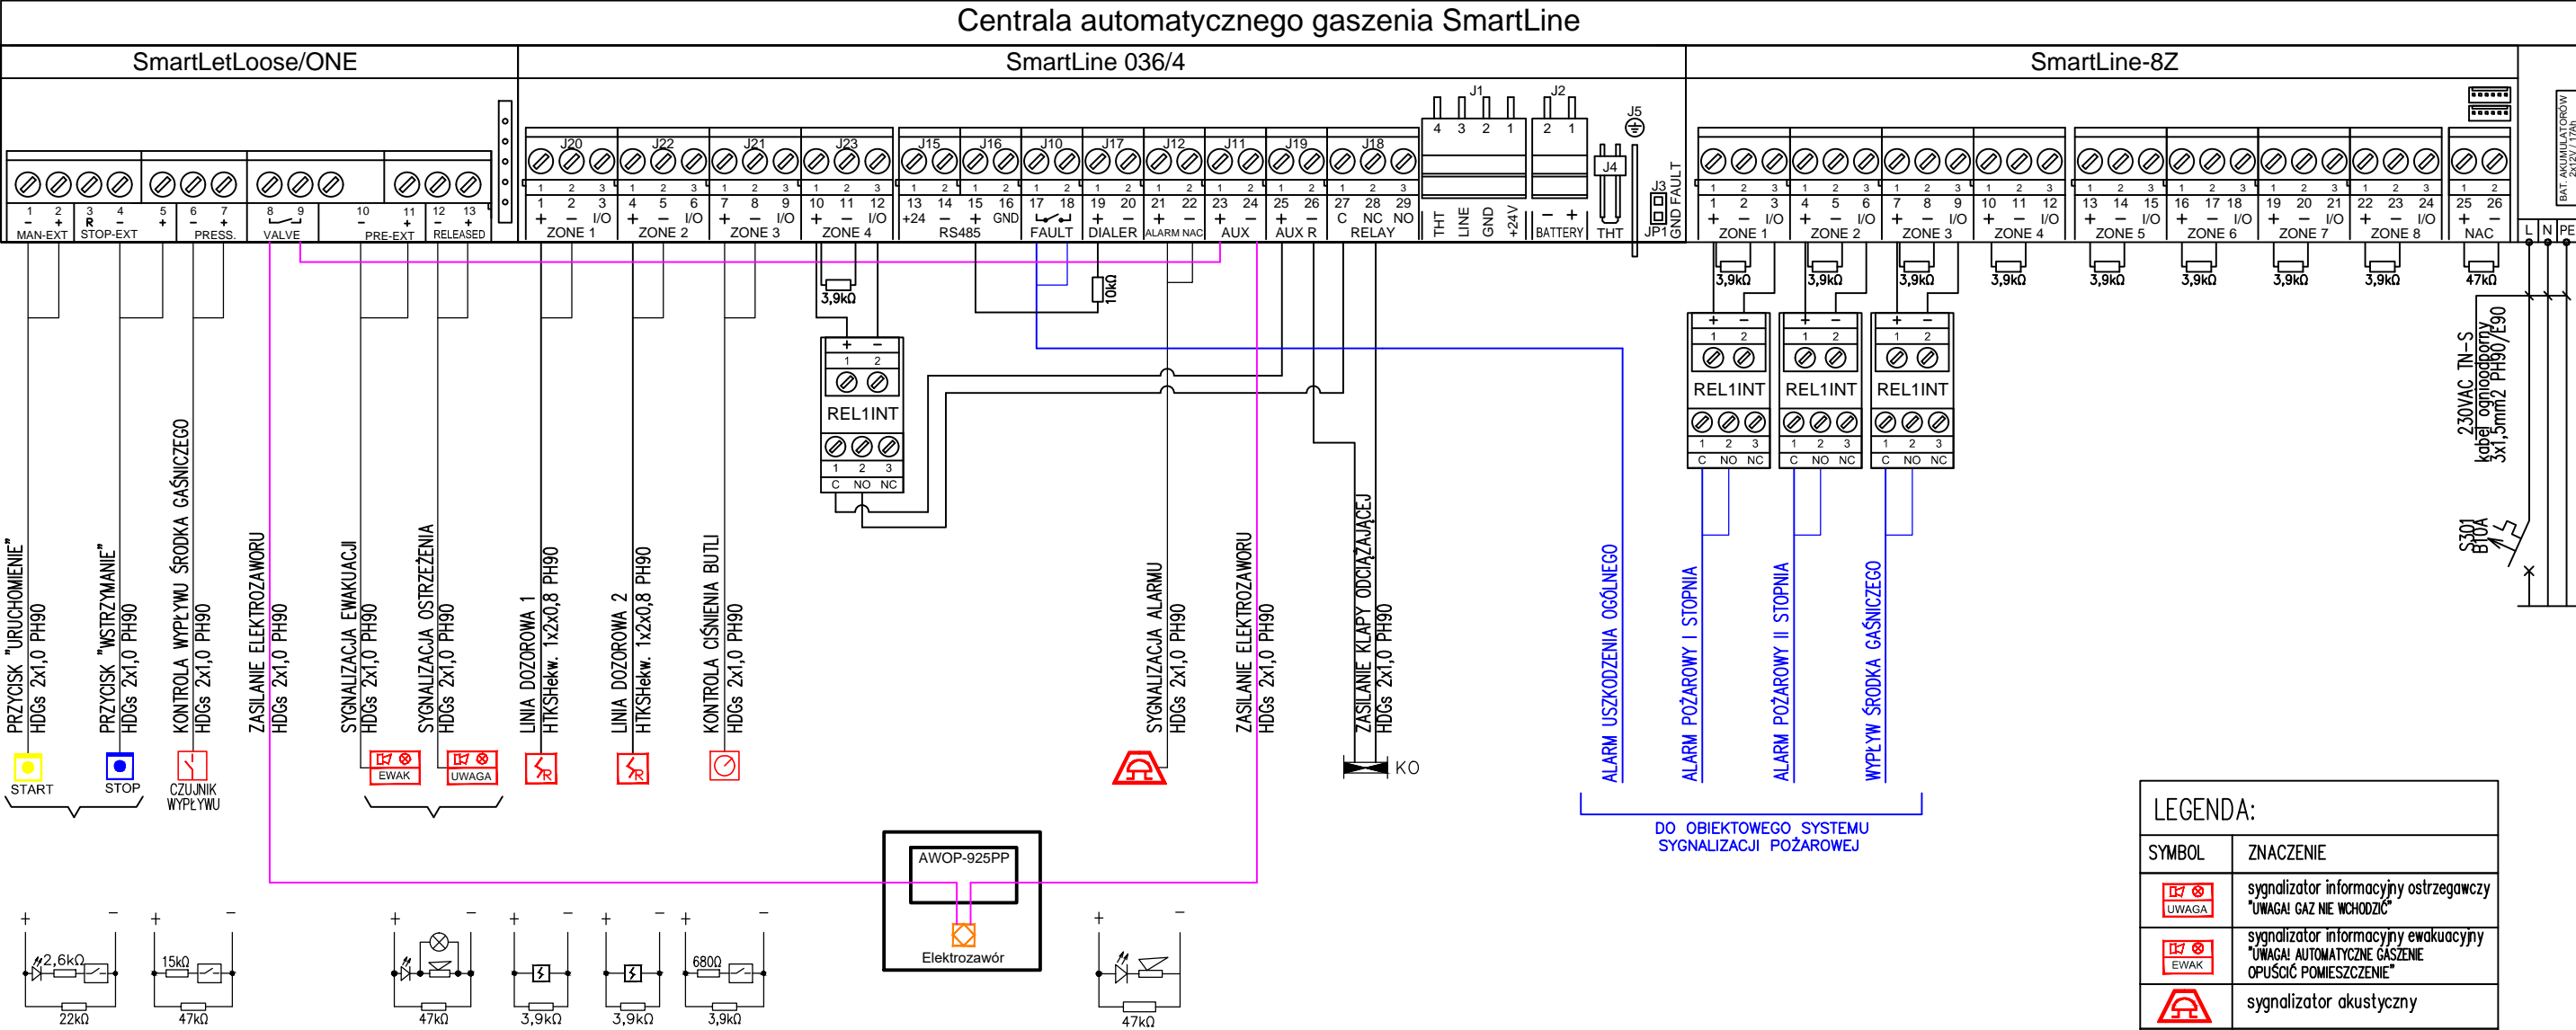

Algorytm działania elementów systemu Stilde SK

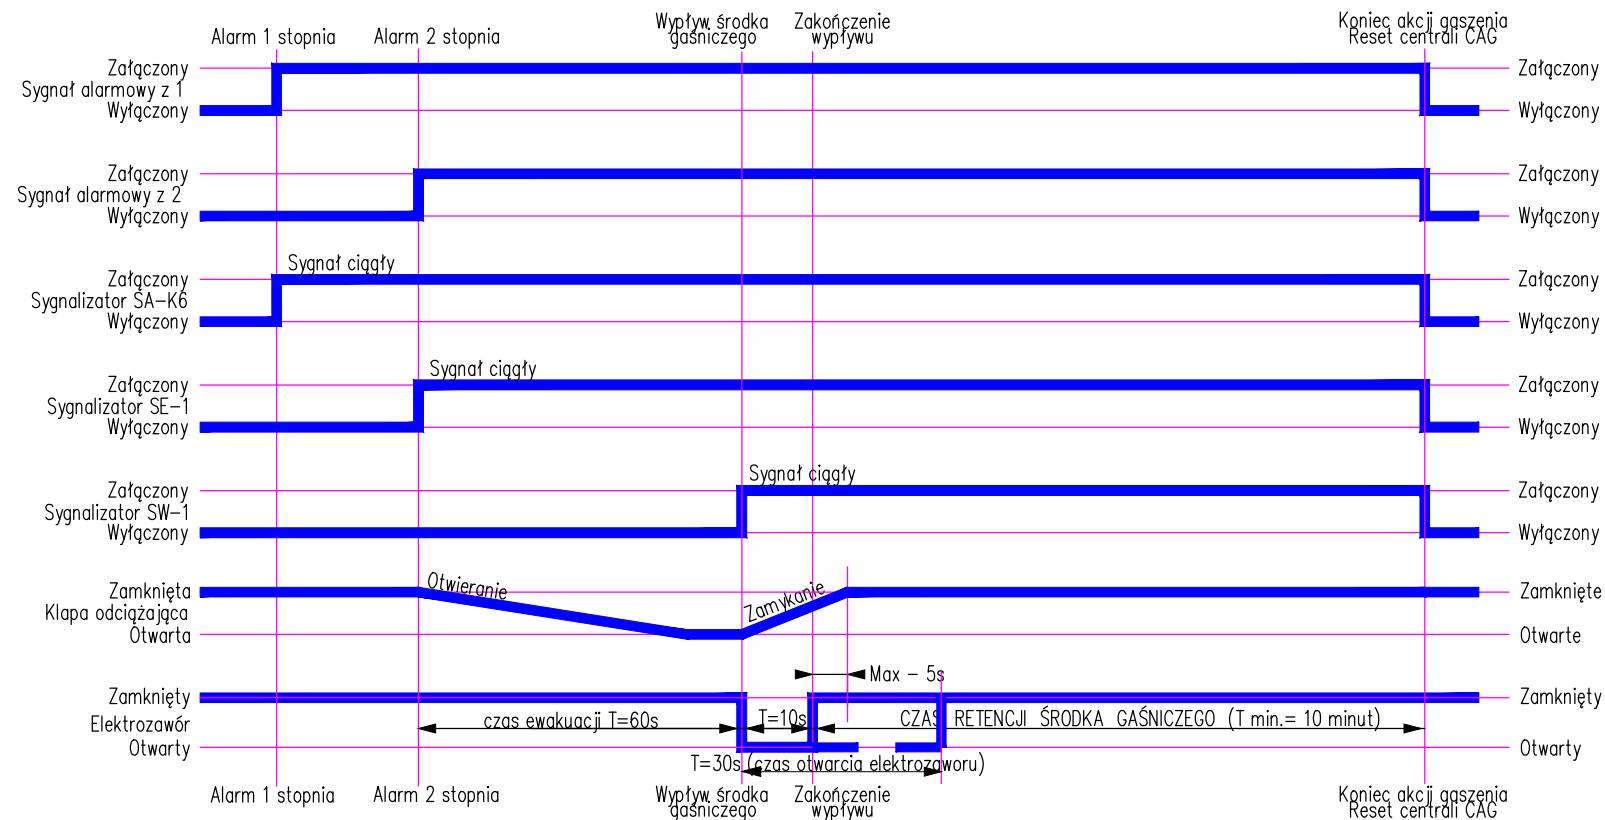

LEGENDA:

SYMBOL	ZNACZENIE
	sygnalizator informacyjny ostrzegawczy "UWAGA! GAZ NIE WCHODZIĆ"
	sygnalizator informacyjny ewakuacyjny "UWAGA! AUTOMATYCZNE GASZENIE OPUŚCIĆ POMIESZCZENIE"
	sygnalizator akustyczny
	przycisk START GASZENIA
	przycisk STOP GASZENIA
	optyczna uniwersalna czujka dymu
	elektrozawór
	manometr
	czujnik wypływu
	klapa odciążająca



PROGRESYS Sp. z o.o.  
ul. Skośna 4, Lusowo, 62-080 Tarnowo Podgórne  
Biuro: Poznań, ul. Urbanowska 5e

Nazwa i adres inwestycji	Stale Urządzenie Gaśnicze (SUG) w pomieszczeniach serwerowni i dwóch pomieszczeniach UPS Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego	Data	09.2023
Inwestor	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań	Branża	TELETECHNICZNA
Tytuł rysunku	Schemat połączeń Centrali Automatycznego Gaszenia CAG1 w Pomieszczenie techniczne UPS; p.1	Faza projektu	WYKONAWCZY
Projektował	mgr inż. Jacek Zadrożny	Uprawnienia	upr. nr 262/00/DUW
	mgr inż. Robert Biegański	Uprawnienia	upr. nr WKP/0286/PWTP/05
		Podpis	Skala -
			Nr rysunku T2