





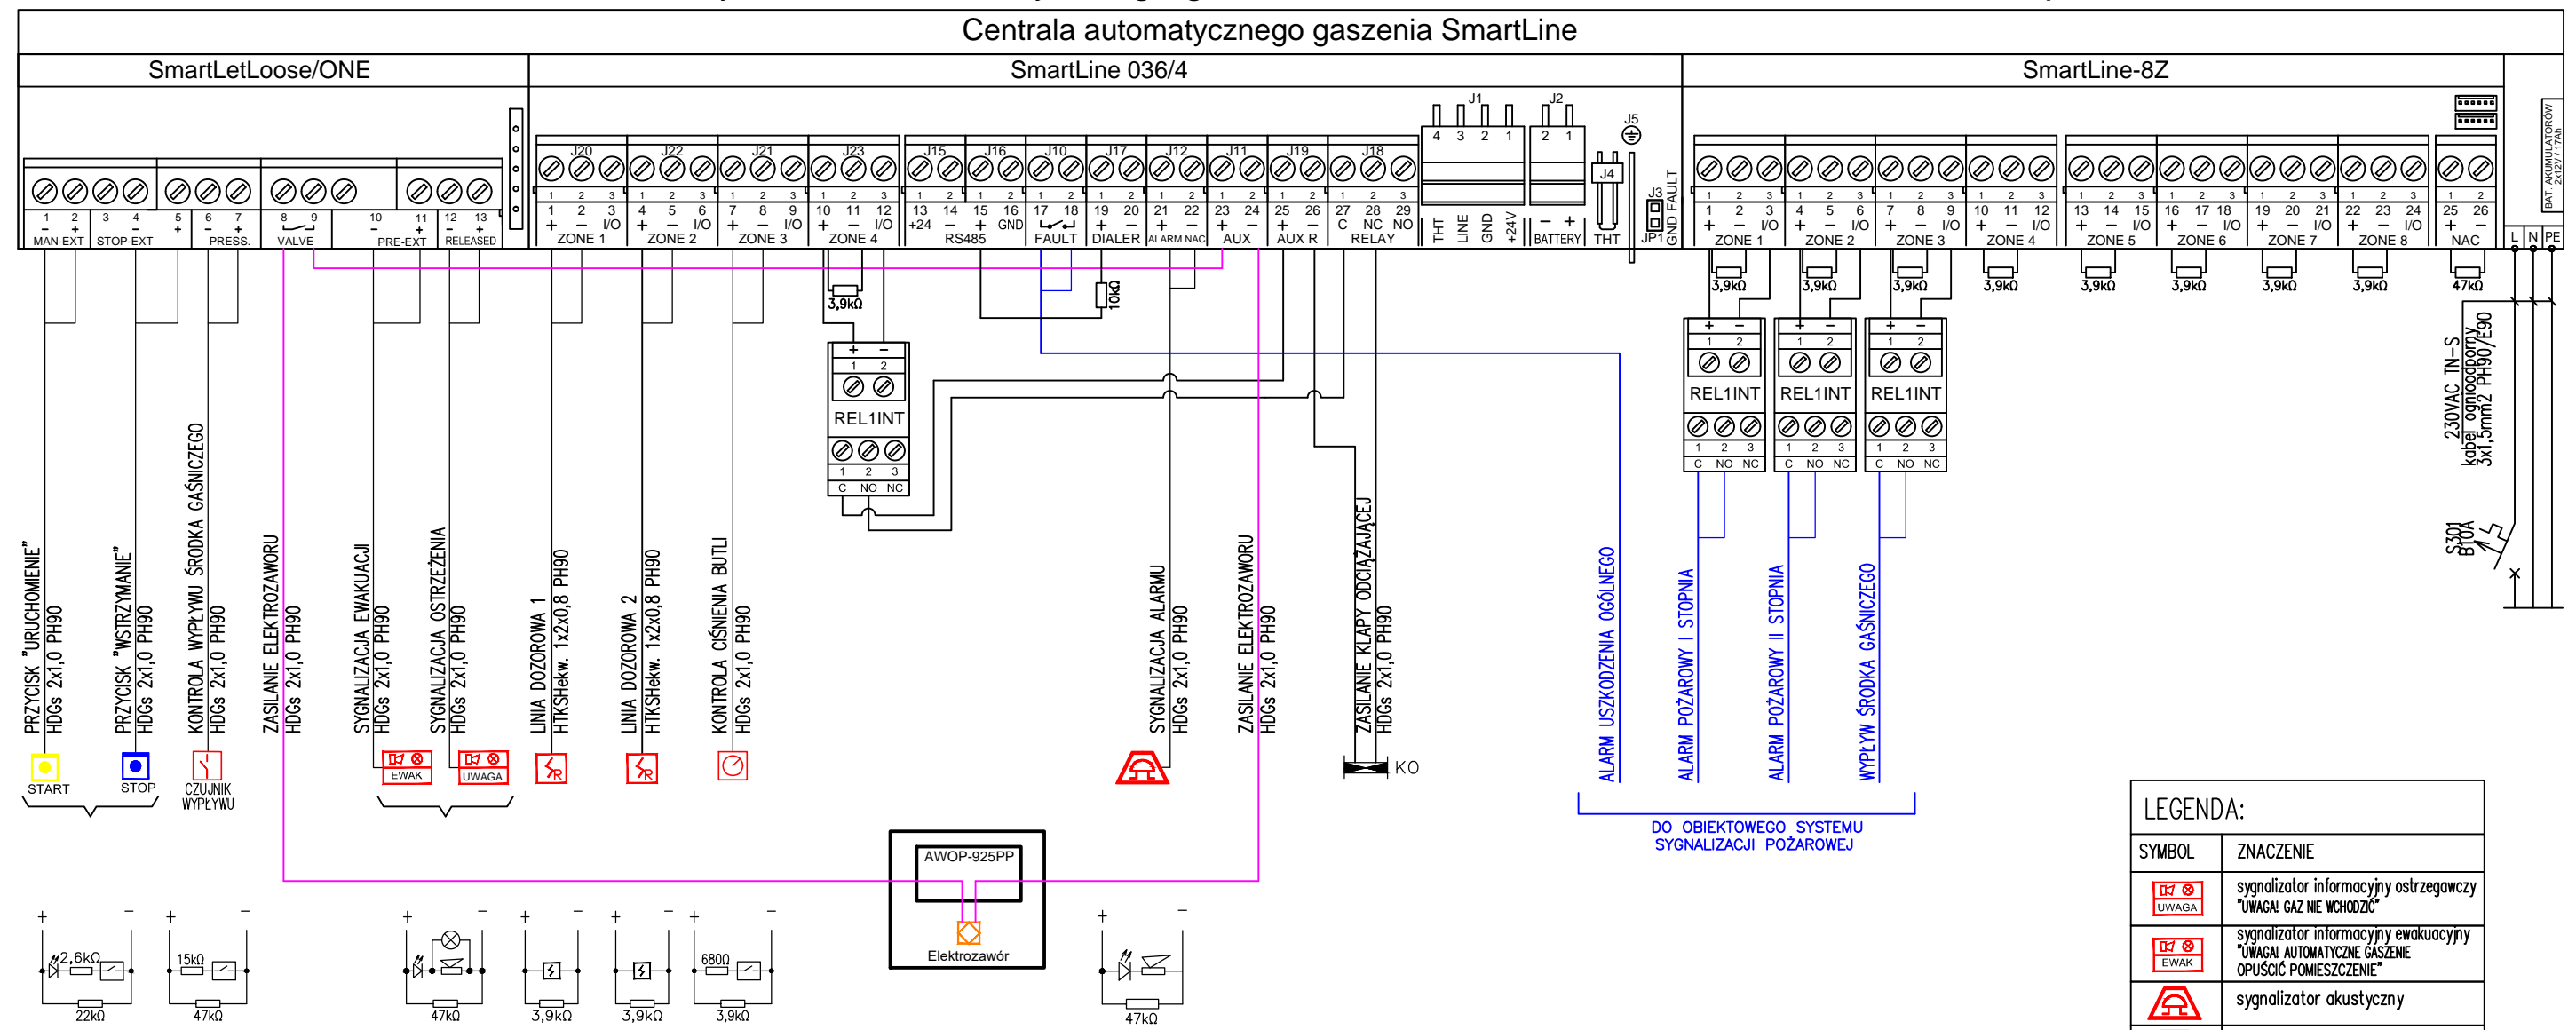


Schemat blokowy centrali automatycznego gaszenia CAG4 w Pomieszczenie techniczne UPS; p.0



Algorytm działania elementów systemu Stilde SK



LEGENDA:	
SYMBOL	ZNACZENIE
	sygnalizator informacyjny ostrzegawczy "UWAGA! GAZ NIE WCHODZIĆ"
	sygnalizator informacyjny ewakuacyjny "UWAGA! AUTOMATYCZNE GASZENIE OPUŚCIĆ POMIESZCZENIE"
	sygnalizator akustyczny
	przycisk START GASZENIA
	przycisk STOP GASZENIA
	optyczna uniwersalna czujka dymu
	elektrozawór
	manometr
	czujnik wypływu
	KO klapa odciskająca



PROGRESYS Sp. z o.o.

ul. Skośna 4, Lusowo, 62-080 Tarnowo Podgórne
Biuro: Poznań, ul. Urbanowska 5e

Nazwa i adres inwestycji	Stale Urządzenie Gaśnicze (SUG) w pomieszczeniach serwerowni i dwóch pomieszczeniach UPS Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego			Data 09.2023
Inwestor	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań			Branża TELETECHNICZNA
Tytuł rysunku	Schemat połączeń Centrali Automatycznego Gaszenia CAG4 w Pomieszczenie techniczne UPS; p.0			Faza projektu WYKONAWCZY
	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis	Skala -
Projektował	mgr inż. Jacek Zadrozny	upr. nr 262/00/DUW		Nr rysunku T5
	mgr inż. Robert Biegański	upr. nr WKP/0286/PWTP/05		