


POMPA



ZASILANIE POMPY


SZP

$P_s = 7 \text{ kW}$
 $I_s = 11 \text{ A}$

zakres TAURON

istn. ZK3
na dz.nr.230/173,230/44,230/42

proj.1P

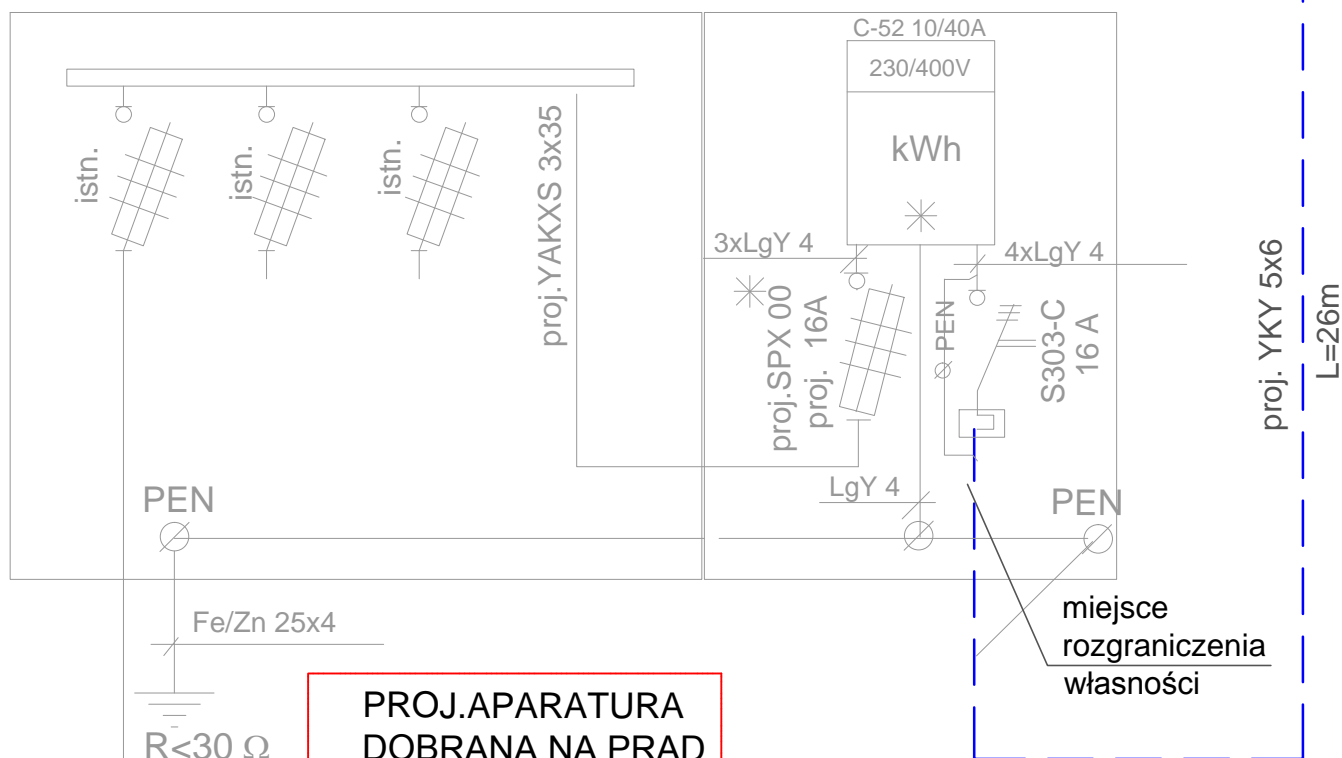

**PROJ. APARATURA
DOBRANA NA PRĄD
ZWARCIA >6kA**

UNI-EKO

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I WYKONAWSTWA
45-131 OPOLE, ul. Józefa Cygana 4/317

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO		PRZEBUDOWA ULICY JANKOWICKIEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM, OŚWIETLENIEM I ROZBUDOWĄ INFRASTRUKTURY WODNO - KANALIZACYJNEJ		
ADRES		MARCINKOWICE, ULICA JANKOWICKA		
TYTUŁ RYSUNKU		SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA PRZEMPOWNI WÓD DESZCZ.		
PROJEKTANT	inż. Andrzej Werhun specjalność: elektryczna	168/76/Op		
Data: grudzień 2020r.		Skala: ---	Numer rysunku	10