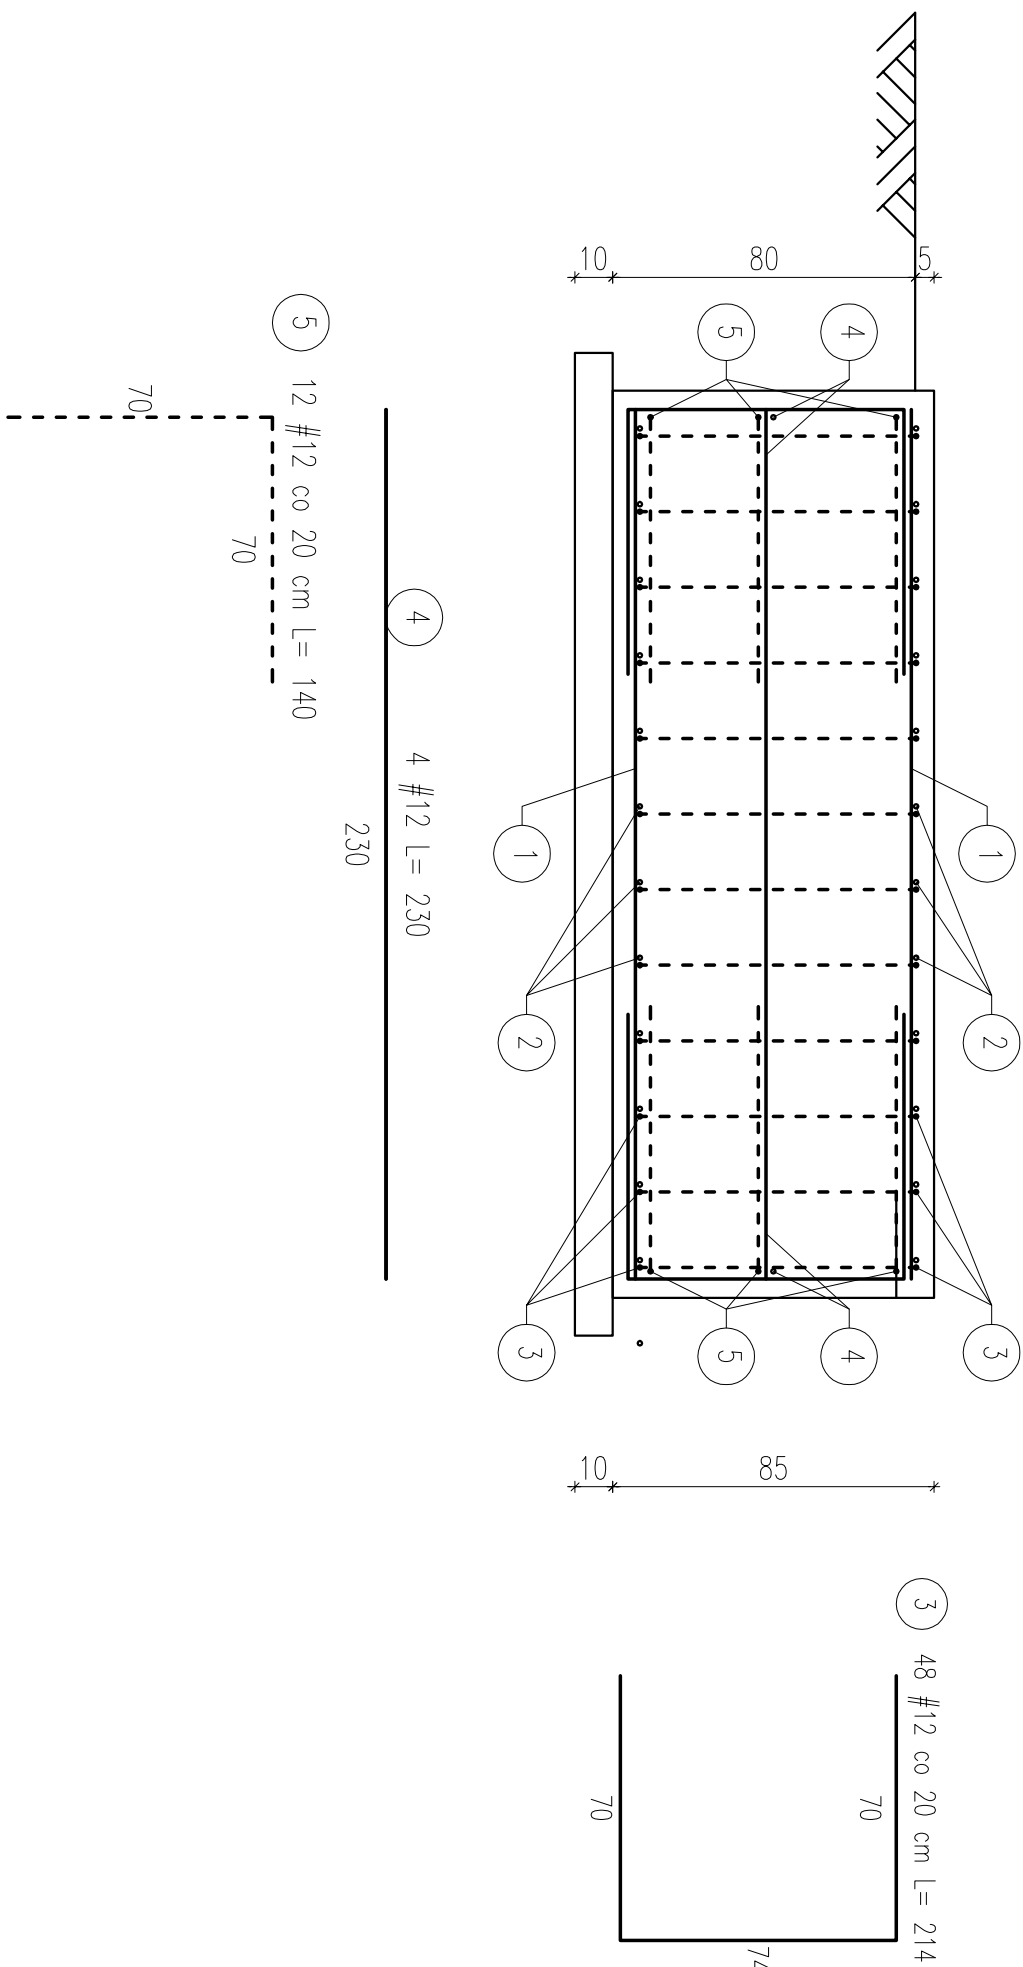


poz. 4.01

[illegible]

- Mieszanka betonowa B25 (C20/25), $V=10,61 \text{ m}^3$
- # – zbrojenie stal kalisy A-IIIIN (B500SP)
- otulina zbrojenia głównego 5,0 cm
- beton podkładowy B10 (C8/10) gr. 10 cm

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji kotłowni osiedlowej w Przecławiu – budowa instalacji gazu płynnego wraz z dwoma zbiornikami podziemnymi o pojemności 10 000 l każdy, urządzenie grzewcze na gaz płynny z kotłem o mocy nominalnej 2000 kW i instalacja ciepłownicza do istniejącej kotłowni na paliwo stałe wraz z fundamentami pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową

KOTŁOWNIA OSIEDLOWA
PRZECHELEWO, DZIAŁKA NR 1393/2 OBRĘB 0010 PRZECHELEWO

FUNDAMENT POD CYKLON – PRZEKRÓJ A-A

NR RYS. K4-2

SKALA 1:20

DATA
07-05-2024

MGR INŻ. ŁUKASZ GÓRSKI
UPR. BUD. NR POM/0121/PWOK/11
BEZ OGRANICZEŃ, W SPECJALNOŚCI
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

P.W. PROMOCJA Andrzej Najdowski
89-606 CHARZYKOWY, UL.SZKOLNA 3 A