PDF-XChange Product
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

ID pracy geodezyjnej		**6640.198.2024**
Miejscowość		Przechlewo
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	220306_2
	nazwa	Przechlewo
Obręb ewidencyjny	identyfikator	0010
	nazwa	Przechlewo
Skala mapy		1:500
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	PL-2000 (6)
	wysokości	PL-EVRF2007-NH
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		———
Służebności gruntowe mające wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		brak
Kontur użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków		brak

Granice działek wniesiono na podstawie mapy ewidencyjnej gruntów i budynków.
Przebieg granic nie był ustalany w terenie.

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niż wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji branżowych.

Wykonawca:

"GEOMAR"
mgr inż. Mariusz Cyra
ul. Długosza 16
77-300 Człuchów
tel. 606 929 653
NIP: 843-112-33-90

Geodeta uprawniony:

mgr inż. Mariusz Cyra
uprawnienia nr 24017

GEODETA UPRAWNIONY mgr inż. Mariusz Cyra ul. Wojska Polskiego 18A 77-300 Człuchów TEL. 606 929 653 UPRAWNIENIA NR 24017

.....
Wykonawca / Imię i nazwisko, nr uprawnień oraz data i podpis osoby reprezentującej wykonawcę

Opracował(a) dnia 14.03.2024 r.: mgr inż. Mariusz Cyra

Oświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	**6640.198.2024**
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Powiat Człuchowski Starostwo Powiatowe w Człuchowie
Wykonawca prac geodezyjnych	"GEOMAR" mgr inż. Mariusz Cyra
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół Weryfikacji Nr **2024/00500** z dnia **22.03.2024 r.**
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Mariusz Cyra Nr uprawnień 24017
Podpis:	GEODETA UPRAWNIONY mgr inż. Mariusz Cyra ul. Wojska Polskiego 18A 77-300 Człuchów TEL. 606 929 653 UPRAWNIENIA NR 24017

N

LEGENDA BRANŻA SANITARNA

- proj. inst. gazu płynnego z rur stalowych DN25,faza płynna, odcinek ze zbiorników do parownika
- proj. inst. gazu płynnego z rur stalowych DN25,faza gazowa, odcinek ze zbiorników do reduktora I stopnia
- proj. inst. gazu płynnego z rur stalowych DN100, faza gazowa niskie ciśnienie
- proj.przewód inst. ciepłowniczej z rur preizolowanych stalowych bez szwu DN150/250 włączenie do proj. instalacji kotłowni wg odrębnego opracowania

ZB -proj. zbiornik podziemny gazu płynnego o poj.10 000 l

SG -proj.skrzynia gazowa z zaworem odcinającym instalacji gazu płynnego DN100,gazomierzem miechowym G65,buforem gazu DN400 i elektrozaworem odcinającym instalacji gazu płynnego DN100

OG- proj.kontenerowa stacja odparowania gazu z parownikiem gazu płynnego oraz zespołami reduktorów gazu I i II stopnia

KG- proj.urządzenie grzewcze na gaz płynny z kotłem o mocy nominalnej 2000 kW, nie przewiduje się wystąpienia stref zagrożenia wybuchem w rozwiązaniu zapewniającym,że nie zostanie przekroczone 10% dolnej granicy wybuchowości gazu

Ki- istn. kotłownia do spalania biomasy

C- proj.kolano preizolowane inst. ciepłowniczej 90°

1,2,3,4- proj.kolano inst. gazu płynnego 90°

TR- proj.trójnik

LEGENDA br. elektryczna:
1e.Proj. kabel YKY RM 5x6mm² (relacji: istn. rozdzielnica kotłowni biomasy ↔ proj. rozdzielnica RKSOG (kontenerowa stacja odparowania gazu)) o dł. 35m (trasa 24m). Długość kabla zweryfikowac na budowie.
Kabel na całej długości układać w rurze osłonowej o wytrzymałości na ściskanie min. 750N.
2e.Proj. kabel YKY RM 5x16mm² (relacji: istn. rozdzielnica kotłowni biomasy ↔ proj. rozdzielnica RKKG (urządzenie grzewcze na gaz płynny) o dł. 37m (trasa 26m). Długość kabla zweryfikowac na budowie.
Kabel na całej długości układać w rurze osłonowej o wytrzymałości na ściskanie min. 750N.

LEGENDA br. konstrukcyjna:
- F1 - Projektowany fundament urządzenia grzewczego.
- F2 - Projektowany fundament stacji kontenerowej odparowania gazu.
- F3 - Projektowany fundament zbiorników podziemnych gazu płynnego.
- N1 - Projektowany nasyp ziemny zbiorników gazu płynnego.

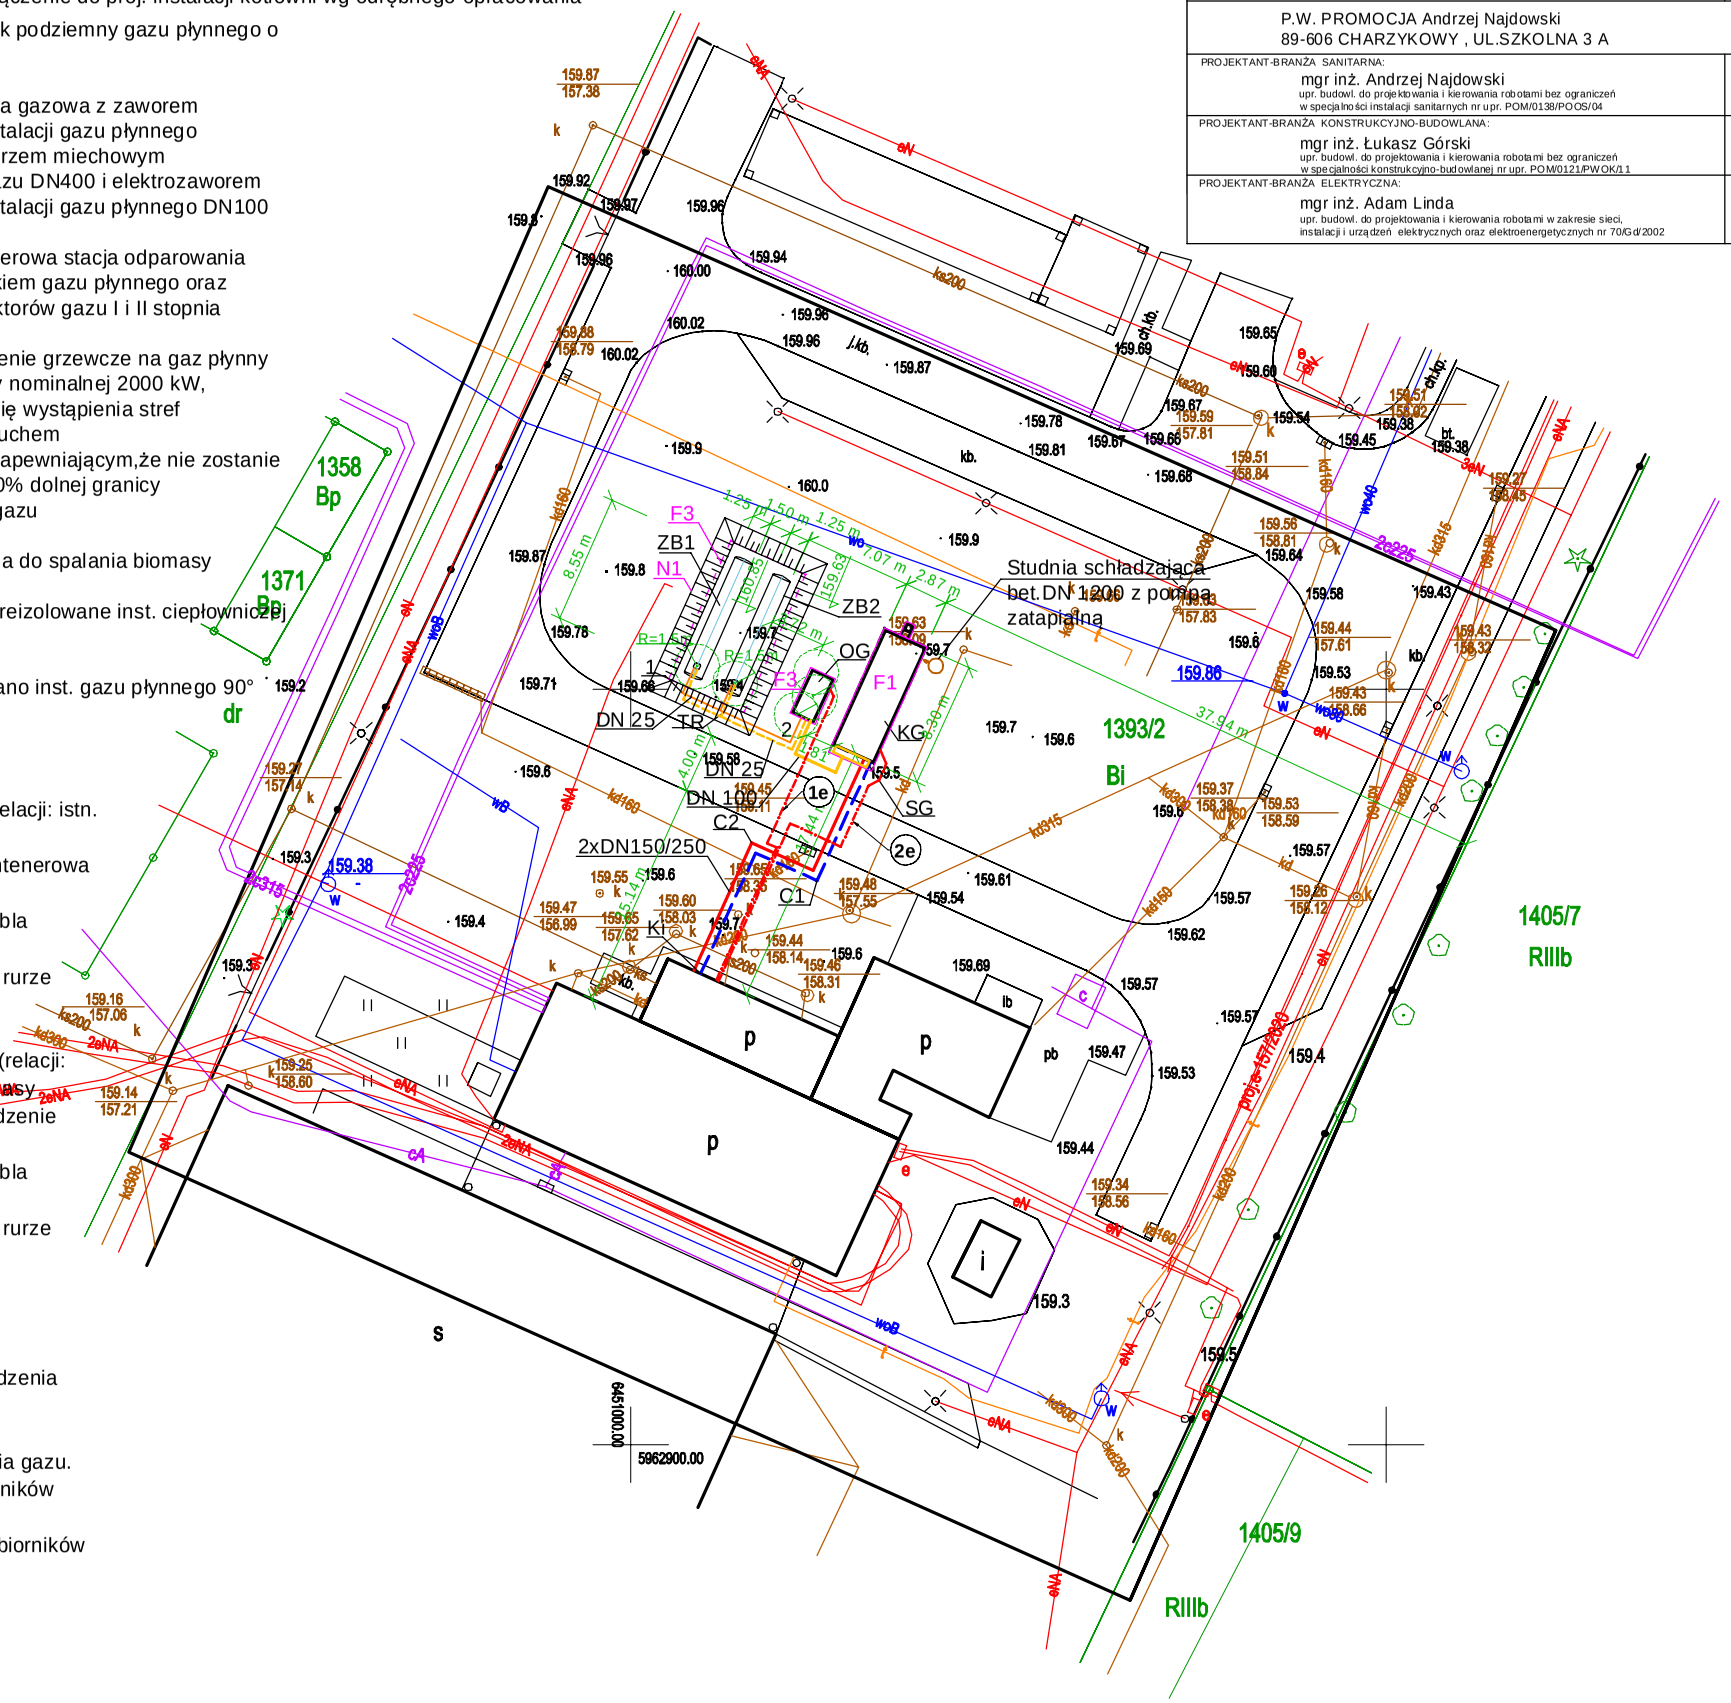

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NR RYS.: PZT

NAZWA INWESTYCJI:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji kotłowni osiedlowej w Przechlewie - budowa instalacji gazu płynnego wraz z dwoma zbiornikami podziemnymi o pojemności 10 000 l każdy, urządzenie grzewcze na gaz płynny z kotłem o mocy nominalnej 2000 kW i instalacja ciepłownicza do istniejącej kotłowni na paliwo stałe wraz z fundamentami pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową

DATA: 15.04.2024

ADRES INWESTYCJI:
Przechlewo dz. nr 1393/2
Nazwa jednostki ewid. Przechlewo [220306_2]
Nazwa i numer obrębu ewid. Przechlewo [0010]

SKALA: 1:500

P.W. PROMOCJA Andrzej Najdowski
89-606 CHARZYKOWY , UL.SZKOLNA 3 A

PROJEKTANT-BRANŻA SANITARNA:
mgr inż. Andrzej Najdowski
upr. budowl. do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacji sanitarnych nr upr. POM/0138/POOS/04
PODPIS:

PROJEKTANT-BRANŻA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA:
mgr inż. Łukasz Górski
upr. budowl. do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr upr. POM/0121/PWOK/11
PODPIS:

PROJEKTANT-BRANŻA ELEKTRYCZNA:
mgr inż. Adam Linda
upr. budowl. do projektowania i kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych nr 70/Gd/2002
PODPIS:

PDF-XChange Product
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com