


PARTER – Instalacja Wod-Kan



Oznaczenia

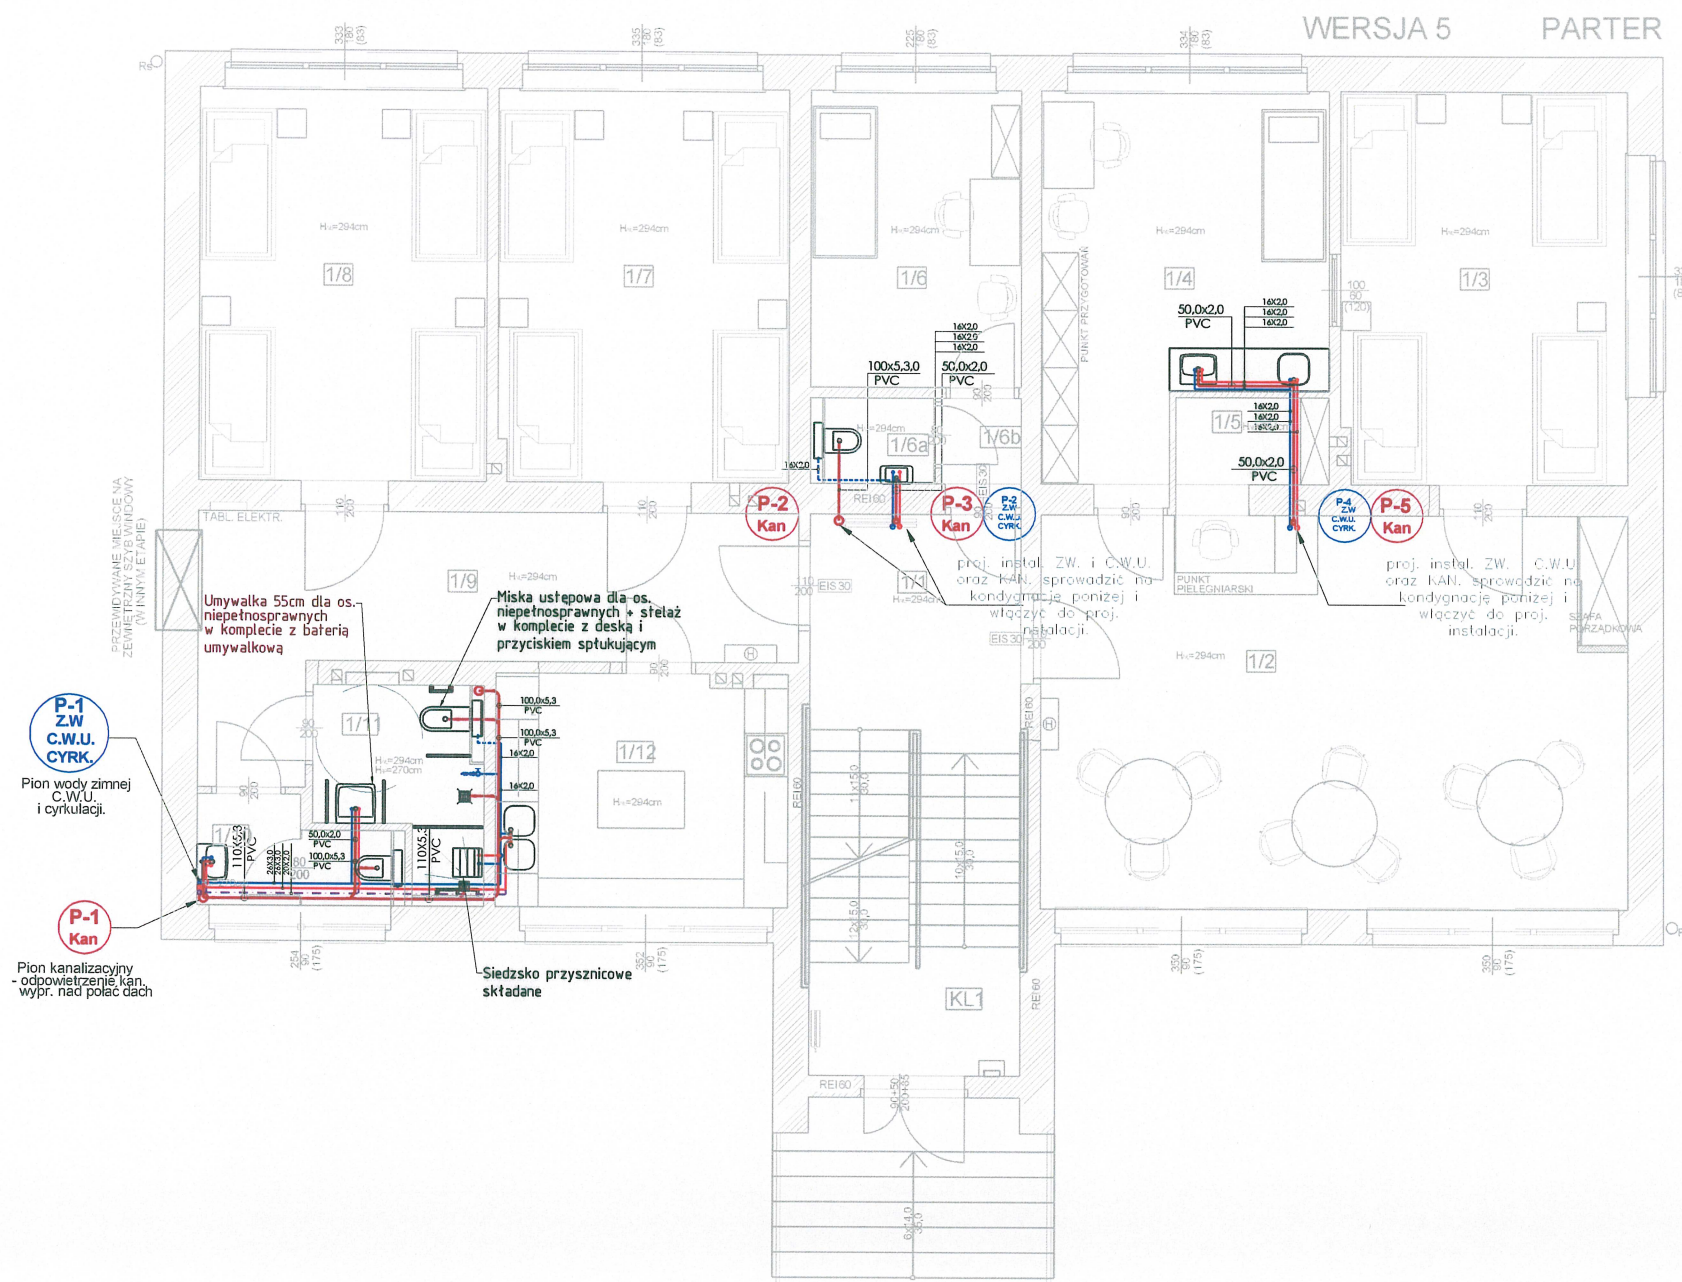

Kratka kanalizacyjna z syfonem



Zawór ze złączką do węża



Oznaczenie pionu kanalizacji



Oznaczenie pionu wody zimnej

Woda ciepła

Woda zimna

Woda ciepła – cyrkulacja

Kanalizacja – rozprowadzić pod stropem kond. poniższej

Kanalizacja

Kanalizacja ciśnieniowa

Odpowietrzenie kan.

UWAGA:

- Przewody kanalizacyjne należy prowadzić z odpowiednim spadkiem:
 $i=2\%$ - DN110
 $i=1,7\%$ - DN125
 $i=1,5\%$ - DN160 (max 10% - 15%)
- Zmiany kierunku przewodów należy wykonywać za pomocą kolanek podwójnych ($2 \times 45^\circ$)
- Przewody boczne łączyć z przewodem głównym pod kątem nie większym niż 60°
- Nie należy stosować czwórników

- Rura ciepłej i zimnej wody oraz obiegu cyrkulacji zaizolować otulinami ze spienionego polietylenu do zastosowania podtynkowego.
- Do mocowania rurażu zastosować uchwyty metalowe z podwójną wkładką tłumiącą.
- Wpicie do istniejących pionów wykonać typowymi kształtkami kanalizacyjnymi
- Całość kanalizacji wykonać jako niskoszumową lub zabezpieczyć izolacją dźwiękochłonną

TECHN. BUD. TADEUSZ LACH
43-250 Pawłowice, ul. K. Miarki 14
Jest upoważniony do sporządzania w budownictwie projektów instalacji sanitarnych, kierowania nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, budowy i robót kierowania i kontrolowania wytwarzania konst. elem. instal. Oceniania i badania stanu technicznego w zakresie instal. sanit. Upr. Nr 374/88 z dnia 06-06-1988r. SLK/80/1185/03

instal
TECH

Instal-Tech
ul. Karola Miarki 14, 43-250 Pawłowice
tel. 664-60-32-70
e-mail: instal-tech@o2.pl

* systemy grzewcze, gazowe, klimatyzacyjne * projektowanie cad * audyty energetyczne
* operaty wodno-prawne * kosztorysowanie * nadzór budowlany * doradztwo techniczne

AUTODESK
ARCHITECTURAL DESKTOP 2004 Serial No. 341-37457845
PIT - CUP 6.0 PL Art. No.PIT-600-MHS

Projekt Budowlany części pomieszczeń parteru pow. nr XVII – brzoza sanitarna

Oprac.: W.LACH
Sprawdz.: T.LACH UPR.NR 374/88

KWIECIEŃ 2020
KWIECIEŃ 2020 – ver. 01

SP ZOZ Państwowy Szpital dla nerwowo i nerwowo chorych w Rybniku

1:100 /rys.2

Nazwa pliku:

RZUT PARTERU– instalacja WOD-KAN