



INSPEKCJE TV

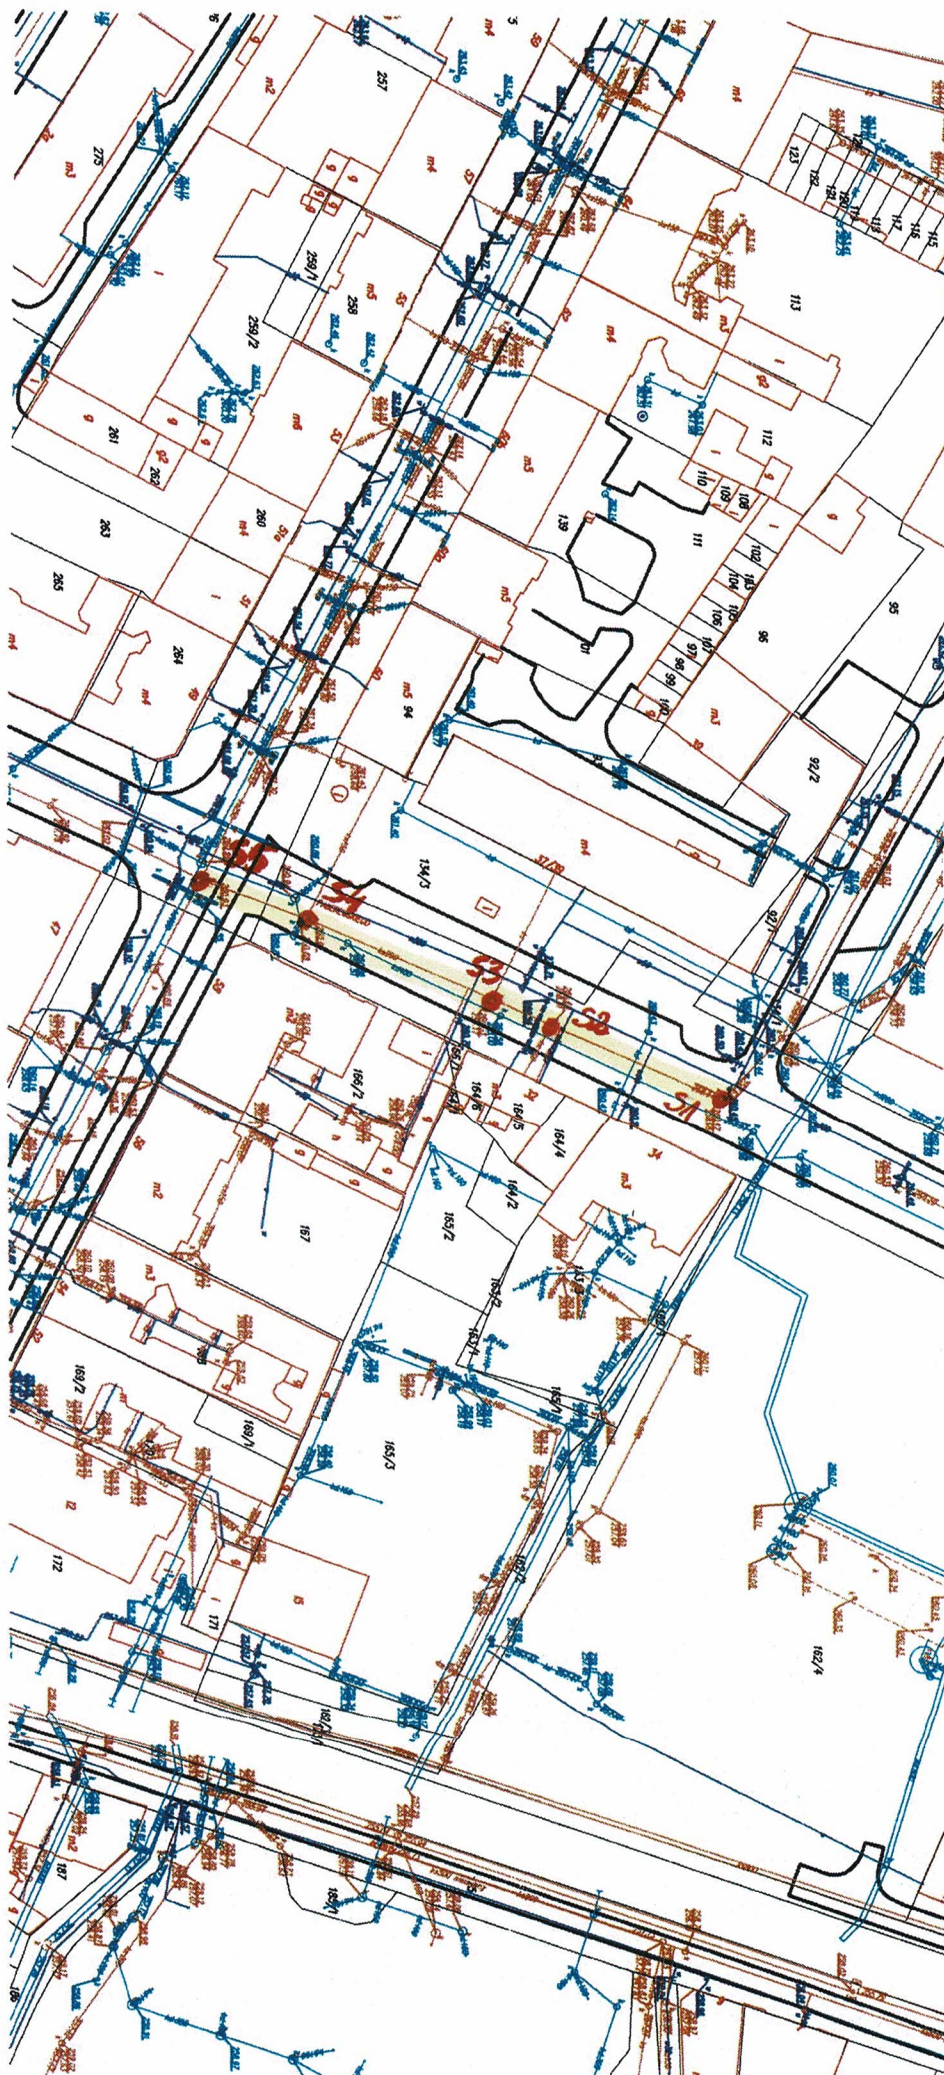

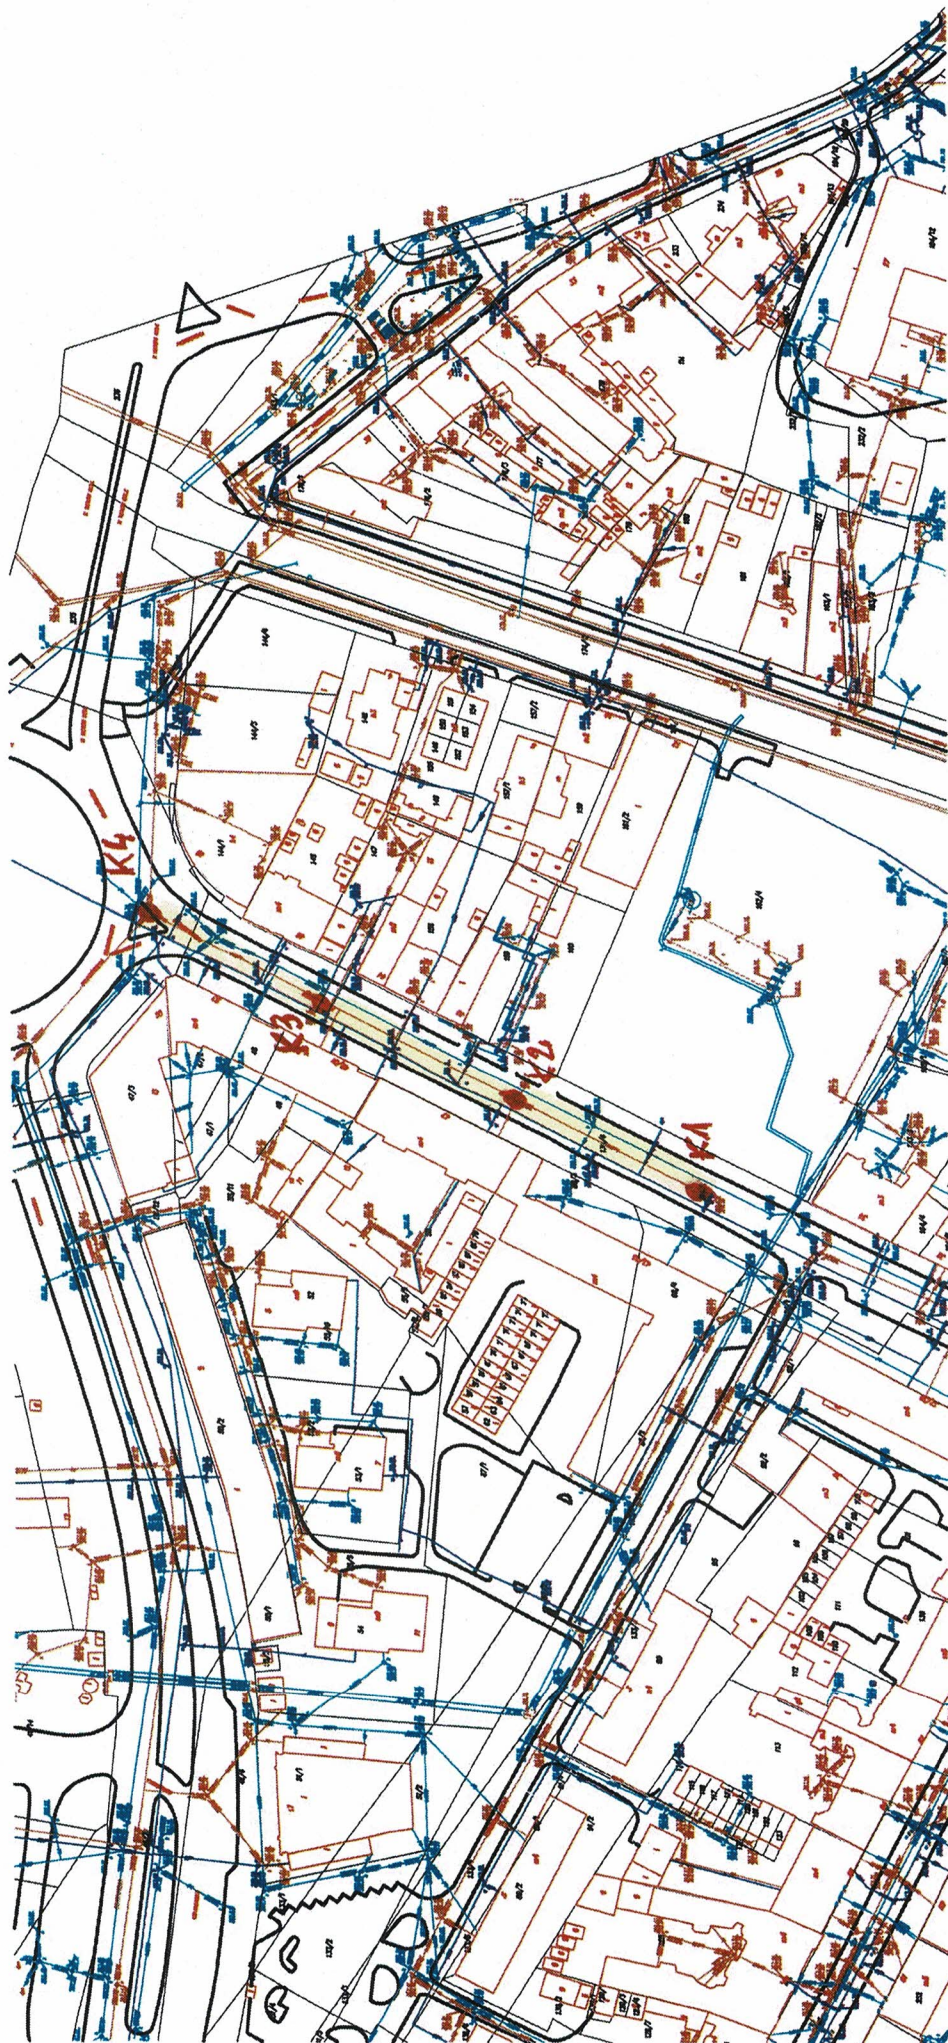

**WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.**

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

tel.: +48 41 36 844 02 - 06

fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@kielec.com.pl

RHB 2647

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Kanał TV sprawozdanie z odcinka numer 45**Data 18.12.2020**

Kod pocztowy	Miejscowość	Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka
	Kielce	S2	S1	29.52
Ulica	Kod ulicy	Materiał	Profil/DN	Rodzaj kanału
Paderewskiego		Kamionka	Koło/200	Kanalizacja ściekowa
Zleceńodawca	Obecny	Kierunek badania	Numer odcinka	Rok produkcji
Remonty 2020		Przeciw sp	S1/S2	

Studzienka numer	Odstęp (m)	Stwierdzenie	Grafika M 1:172	Obraz numer ZdjęcieCyfrowy	Video
S2	0.00	(PA) Początek rury			0.00.00
	2.68	(RQ-O) Pęknięcie poprzeczne, Szczyt sklepienia		(282)	0.00.00
	2.71	(RC-O) Pęknięcie w obrębie zęčca, Szczyt sklepienia		(283)	0.00.00
	4.45	(RQ-O) Pęknięcie poprzeczne, Szczyt sklepienia		(284)	0.00.00
	6.41	(A-R) Odgaęzienie, wezğowie prawe zamknięte		(285)	0.00.00
	10.54	(RL-L) Pęknięcie podężne, wezğowie lewe		(286)	0.00.00
	10.57	(RC-) Pęknięcie w obrębie zęčca, cały obszar		(287)	0.00.00
	10.78	(RL-O) Pęknięcie podężne, Szczyt sklepienia		(288)	0.00.00
	15.14	(A-R) Odgaęzienie, wezğowie prawe		(289)	0.00.00
	17.08	(AU-L) Odgaęzienie zamknięte, wezğowie lewe		(290)	0.00.00
	22.92	(AU-R) Odgaęzienie zamknięte, wezğowie prawe		(291)	0.00.00
	26.21	(UCF-) Nieszczelne połączenie rur, Widoczna wilgoć, cały obszar		(292)	0.00.00
	26.86	(A-L) Odgaęzienie, wezğowie lewe, nieszczelnosc		(293)	0.00.00
	29.52	(EH) Koniec odcinka			0.00.00
Studzienka numer S1					
Badana długość 29.52					

**WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.**

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

tel.: +48 41 36 844 02 - 06

fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@kielce.com.pl

RHB 2647

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Kanał TV sprawozdanie z odcinka numer 48irona(1/6)

Data 18.12.2020

Kod pocztowy	Miejscowość	Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka
	Kielce	S2	S1	29.52
Ulica	Kod ulicy	Materiał	Profil/DN	Rodzaj kanału
Paderewskiego		Kamionka	Koło/200	Kanalizacja ściekowa
Zlecniodawca	Obecny	Kierunek badania	Numer odcinka	Rok produkcji
Remonty 2020		Przeciw sp	S1/S2	


Odstęp

2.68

Opis

(RQ-O) Pęknięcie poprzeczne, Szczyt sklepienia

Obraz Nr 282

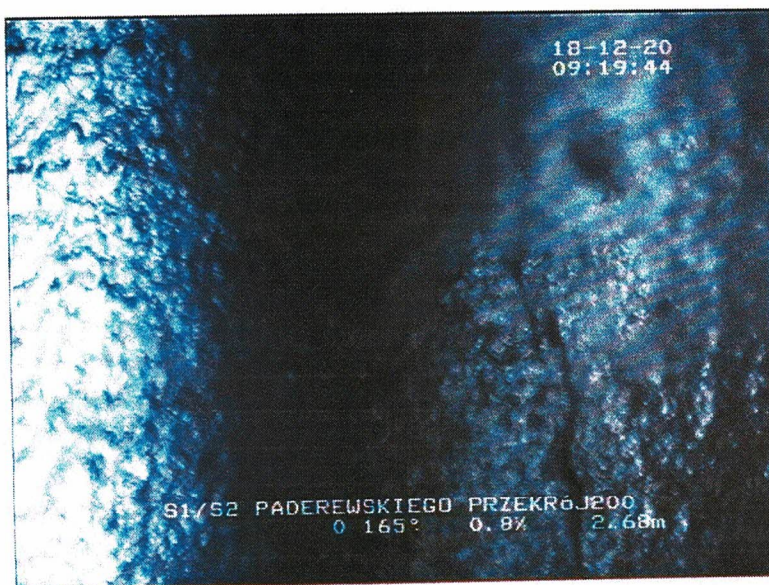

Odstęp

2.71

Opis

(RC-O) Pęknięcie w obrębie zęzcza, Szczyt sklepienia

Obraz Nr 283

Badana Długość
29.52



Kanał TV sprawozdanie z odcinka numer 48 Strona(2/6)

Data 18.12.2020

Kod pocztowy	Miejscowość	Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka
	Kielce	S2	S1	29.52
Ulica	Kod ulicy	Materiał	Profil/DN	Rodzaj kanału
Paderewskiego		Kamionka	Koło/200	Kanalizacja ściekowa
Zlecniodawca	Obecny	Kierunek badania	Numer odcinka	Rok produkcji
Remonty 2020		Przeciw sp	S1/S2	


Odstęp

4.45

Opis

(RQ-O) Pęknięcie poprzeczne, Szczyt sklepienia

Obraz Nr 284

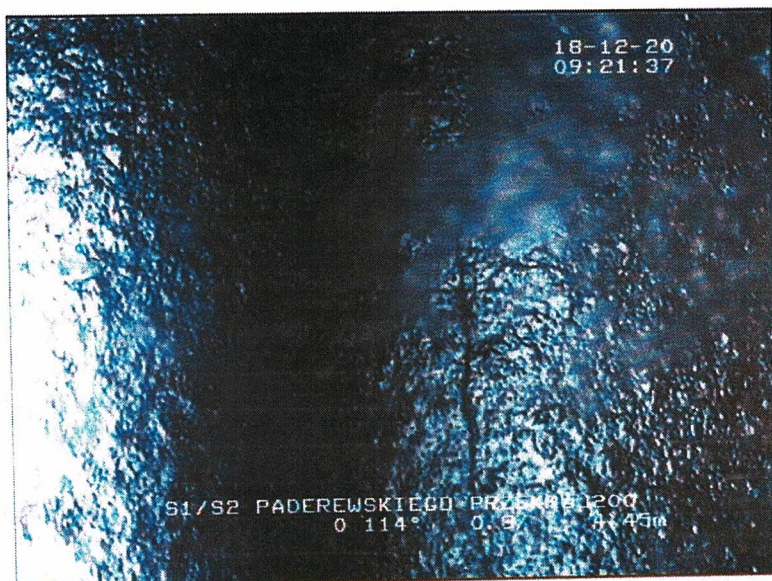

Odstęp

6.41

Opis

(A--R) Odgałęzienie, wezgień prawe zamknięte

Obraz Nr 285

Badana Długość
29.52

**WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.****ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce**

tel.: +48 41 36 844 02 - 06

fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@kielce.com.pl

RHB 2647

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Kanał TV sprawozdanie z odcinka numer 43trona(3/6)

Data 18.12.2020


Kod pocztowy	Miejscowość	Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka
	Kielce	S2	S1	29.52
Ulica	Kod ulicy	Materiał	Profil/DN	Rodzaj kanału
Paderewskiego		Kamionka	Koło/200	Kanalizacja ściekowa
Zlecniodawca	Obecny	Kierunek badania	Numer odcinka	Rok produkcji
Remonty 2020		Przeciw sp	S1/S2	

Odstęp
Opis

10.54

(RL-L) Pęknięcie podłużne, wezgieńowe lewe

Obraz Nr 286

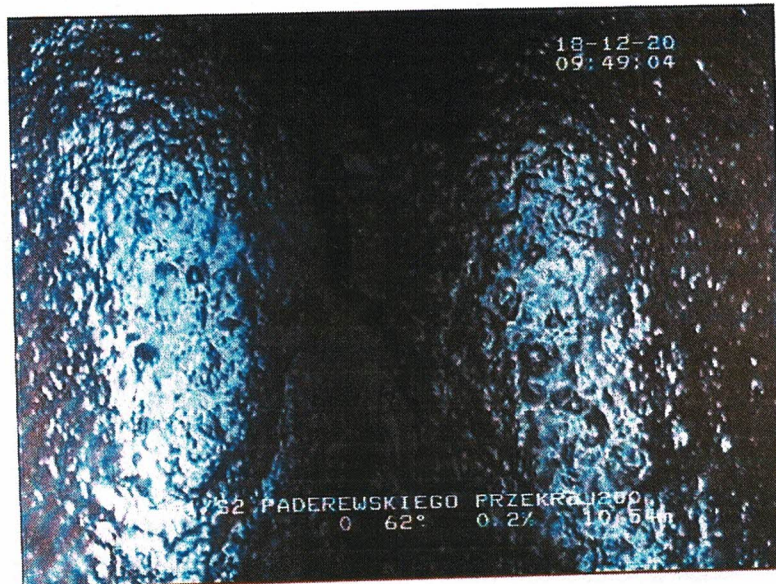Odstęp
Opis

10.57

(RC--) Pęknięcie w obrębie zęzcza, cały obszar

Obraz Nr 287

Badana Długość
29.52

**WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.****ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce**

tel.: +48 41 36 844 02 - 06

fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@kielec.com.pl

RHB 2647

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Kanał TV sprawozdanie z odcinka numer 45 Strona(4/6)**Data 18.12.2020**

Kod pocztowy	Miejscowość	Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka
	Kielce	S2	S1	29.52
Ulica	Kod ulicy	Materiał	Profil/DN	Rodzaj kanału
Paderewskiego		Kamionka	Koło/200	Kanalizacja ściekowa
Zlecniodawca	Obecny	Kierunek badania	Numer odcinka	Rok produkcji
Remonty 2020		Przeciw sp	S1/S2	

Odstęp**10.78****Opis****(RL-O) Pęknięcie podłużne, Szczyt sklepienia****Obraz Nr 288****Odstęp****15.14****Opis****(A--R) Odgaęzienie, wezgowie prawe****Obraz Nr 289****Badana Długość**
29.52

**WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.****ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce**

tel.: +48 41 36 844 02 - 06

fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@kielce.com.pl

RHB 2647

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Kanał TV sprawozdanie z odcinka numer 45 Strona(5/6)

Data 18.12.2020

Kod pocztowy	Miejscowość	Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka
	Kielce	S2	S1	29.52
Ulica	Kod ulicy	Materiał	Profil/DN	Rodzaj kanału
Paderewskiego		Kamionka	Koło/200	Kanalizacja ściekowa
Zlecniodawca	Obecny	Kierunek badania	Numer odcinka	Rok produkcji
Remonty 2020		Przeciw sp	S1/S2	

Odstęp

17.08

Opis

(AU-L) Odgaęzienie zamknięte, wezğówie lewe

Obraz Nr 290



Odstęp

22.92

Opis

(AU-R) Odgaęzienie zamknięte, wezğówie prawe

Obraz Nr 291

Badana Długość
29.52

**WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.****ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce**

tel.: +48 41 36 844 02 - 06

fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@kielce.com.pl

RHB 2647

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Kanał TV sprawozdanie z odcinka numer 48 strona(6/6)

Data 18.12.2020

Kod pocztowy	Miejscowość	Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka
	Kielce	S2	S1	29.52
Ulica	Kod ulicy	Materiał	Profil/DN	Rodzaj kanału
Paderewskiego		Kamionka	Koło/200	Kanalizacja ściekowa
Zlecniodawca	Obecny	Kierunek badania	Numer odcinka	Rok produkcji
Remonty 2020		Przeciw sp	S1/S2	


Odstęp

26.21

Opis

(UCF-) Nieszczelne połączenie rur, Widoczna wilgoć, cały obszar

Obraz Nr 292

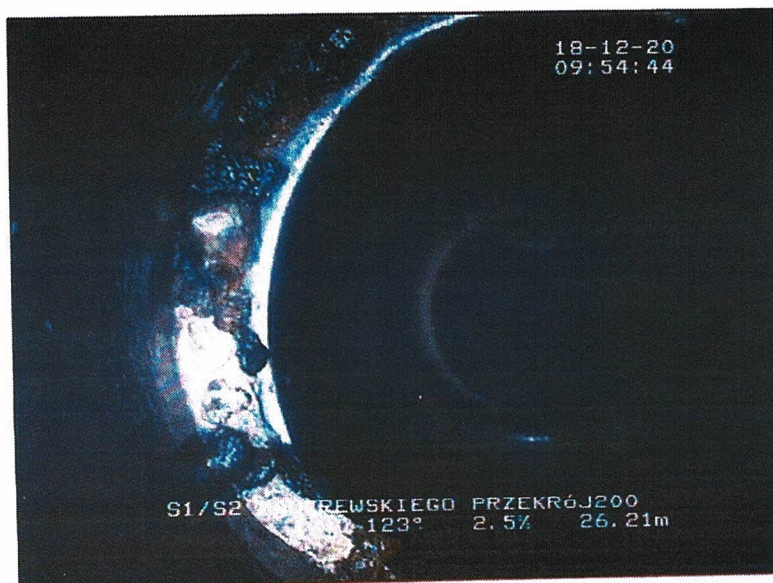

Odstęp

26.86

Opis

(A--L) Odgałęzienie, węzłowie lewe, nieszczelność

Obraz Nr 293

Badana Długość
29.52

**WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.****ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce**

tel.: +48 41 36 844 02 - 06

fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@kielce.com.pl

RHB 2647

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Kanał TV sprawozdanie z odcinka numer 44**Data 18.12.2020**

Kod pocztowy	Miejscowość	Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka
	Kielce	S3	S2	8.93
Ulica	Kod ulicy	Materiał	Profil/DN	Rodzaj kanału
Paderewskiego		Kamionka	Koło/200	Kanalizacja ściekowa
Zleceńodawca	Obecny	Kierunek badania	Numer odcinka	Rok produkcji
Remonty 2020		Przeciw sp	S2/S3	

Studzienka numer	Odstęp (m)	Stwierdzenie	Grafika M 1:52	Obraz numer ZdjęcieCyfrowy	Wideo
S3	0.00	(PA) Początek rury			0.00.00
	1.44	(A-L) Odgałęzienie, wezgień lewe		(294)	0.00.00
	7.09	(AU-R) Odgałęzienie zamknięte, wezgień prawe		(295)	0.00.00
	8.93	(EH) Koniec odcinka			0.00.00

Studzienka numer
S2

Badana długość
8.93

**WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.**

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

tel.: +48 41 36 844 02 - 06

fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@kielce.com.pl

RHB 2647

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Kanał TV sprawozdanie z odcinka numer 44

Data 18.12.2020

Kod pocztowy	Miejscowość	Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka
	Kielce	S3	S2	8.93
Ulica	Kod ulicy	Materiał	Profil/DN	Rodzaj kanału
Paderewskiego		Kamionka	Koło/200	Kanalizacja ściekowa
Zlecniodawca	Obecny	Kierunek badania	Numer odcinka	Rok produkcji
Remonty 2020		Przeciw sp	S2/S3	

Odstęp

1.44

Opis

(A--L) Odgaęzienie, wezgęowie lewe

Obraz Nr 294



Odstęp

7.09

Opis

(A-U-R) Odgaęzienie zamknięte, wezgęowie prawe

Obraz Nr 295

Badana Długość
8.93

**WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.**

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

tel.: +48 41 36 844 02 - 06

fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@kielce.com.pl

RHB 2647

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Kanał TV sprawozdanie z odcinka numer 45**Data 18.12.2020**

Kod pocztowy	Miejscowość	Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka
	Kielce	S3	S4	30.60
Ulica	Kod ulicy	Materiał	Profil/DN	Rodzaj kanału
Paderewskiego		Kamionka	Koło/200	Kanalizacja ściekowa
Zlecniodawca	Obecny	Kierunek badania	Numer odcinka	Rok produkcji
Remonty 2020		Ze spadkie	S3/S4	

Studzienka numer	Odstęp (m)	Stwierdzenie	Grafika M 1:178	Obraz numer ZdjęcieCyfrowy	Wideo
S3	0.00	(PA) Początek rury			0.00.00
	0.00	(K→) Sposoby modernizacji kanału, cały obszar		(296)	0.00.00
	1.12	(RX-R) Pęknięcia siatkowe, wezgirowie prawe		(297)	0.00.00
	1.12	(UC-L) Nieszczelne połączenie rur, wezgirowie lewe		(298)	0.00.00
	4.26	(A-L) Odgańczenie, wezgirowie lewe		(299)	0.00.00
	5.83	(A-R) Odgańczenie, wezgirowie prawe		(300)	0.00.00
	8.61	(UC-O) Nieszczelne połączenie rur, Szczyt sklepienia		(301)	0.00.00
	9.56	(UC→) Nieszczelne połączenie rur, cały obszar		(302)	0.00.00
	11.91	(UC→) Nieszczelne połączenie rur, cały obszar		(303)	0.00.00
	16.83	(UC→) Nieszczelne połączenie rur, cały obszar		(304)	0.00.00
	18.99	(UC-R) Nieszczelne połączenie rur, wezgirowie prawe		(305)	0.00.00
	22.11	(UC-L) Nieszczelne połączenie rur, wezgirowie lewe		(306)	0.00.00
	22.39	(AU-R) Odgańczenie zamknięte, wezgirowie prawe		(307)	0.00.00
	30.60	(EH) Koniec odcinka			0.00.00
Studzienka numer S4					
Badana długość	30.60				

**WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.**

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

tel.: +48 41 36 844 02 - 06

fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@kielce.com.pl

RHB 2647

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Kanał TV sprawozdanie z odcinka numer 48 Brona(1/6)

Data 18.12.2020

Kod pocztowy	Miejscowość	Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka
	Kielce	S3	S4	30.60
Ulica	Kod ulicy	Materiał	Profil/DN	Rodzaj kanału
Paderewskiego		Kamionka	Koło/200	Kanalizacja ściekowa
Zlecniodawca	Obecny	Kierunek badania	Numer odcinka	Rok produkcji
Remonty 2020		Ze spadkie	S3/S4	

Odstęp

0.00

Opis

(K---) Sposoby modernizacji kanału, cały obszar

Obraz Nr 296




Odstęp

1.12

Opis

(RX-R) Pęknięcia siatkowe, wezłowie prawe

Obraz Nr 297

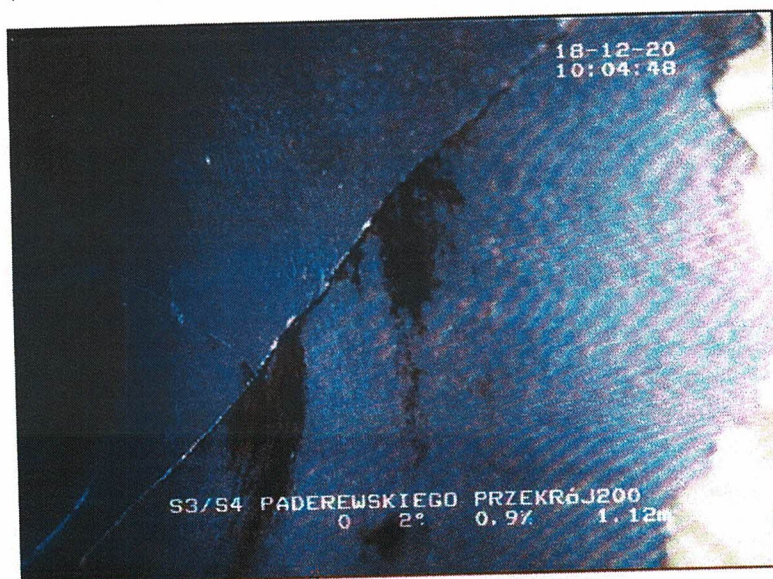Badana Długość
30.60



WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

tel.: +48 41 36 844 02 - 06

fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@kielce.com.pl

RHB 2647

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Kanał TV sprawozdanie z odcinka numer 4 Strona(2/6)

Data 18.12.2020

Kod pocztowy	Miejscowość	Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka
	Kielce	S3	S4	30.60
Ulica	Kod ulicy	Materiał	Profil/DN	Rodzaj kanału
Paderewskiego		Kamionka	Koło/200	Kanalizacja ściekowa
Zlecniodawca	Obecny	Kierunek badania	Numer odcinka	Rok produkcji
Remonty 2020		Ze spadkie	S3/S4	

Odstęp

1.12

Opis

(UC-L) Nieszczelne połączenie rur, wezgieńowie lewe

Obraz Nr 298



Odstęp

4.26

Opis

(A--L) Odgaęzienie, wezgieńowie lewe

Obraz Nr 299



Badana Długość
30.60

**WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.****ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce**

tel.: +48 41 36 844 02 - 06

fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@kielce.com.pl

RHB 2647

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Kanał TV sprawozdanie z odcinka numer 48 trona(3/6)

Data 18.12.2020

Kod pocztowy	Miejscowość	Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka
	Kielce	S3	S4	30.60
Ulica	Kod ulicy	Materiał	Profil/DN	Rodzaj kanału
Paderewskiego		Kamionka	Koło/200	Kanalizacja ściekowa
Zlecniodawca	Obecny	Kierunek badania	Numer odcinka	Rok produkcji
Remonty 2020		Ze spadkie	S3/S4	

Odstęp

5.83

Opis

(A--R) Odgaęzienie, wezgowie prawe

Obraz Nr 300



Odstęp

8.61

Opis

(UC-O) Nieszczelne połączenie rur, Szczyt sklepienia

Obraz Nr 301

Badana Długość
30.60

**WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.****ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce**

tel.: +48 41 36 844 02 - 06

fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@kielce.com.pl

RHB 2647

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Kanał TV sprawozdanie z odcinka numer 48 strona(4/6)

Data 18.12.2020

Kod pocztowy	Miejscowość	Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka
	Kielce	S3	S4	30.60
Ulica	Kod ulicy	Materiał	Profil/DN	Rodzaj kanału
Paderewskiego		Kamionka	Koło/200	Kanalizacja ściekowa
Zlecniodawca	Obecny	Kierunek badania	Numer odcinka	Rok produkcji
Remonty 2020		Ze spadkie	S3/S4	

Odstęp

9.56

Opis

(UC--) Nieszczelne połączenie rur, cały obszar

Obraz Nr 302



Odstęp

11.91

Opis

(UC--) Nieszczelne połączenie rur, cały obszar

Obraz Nr 303

Badana Długość
30.60

**WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.**

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

tel.: +48 41 36 844 02 - 06

fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@kielec.com.pl

RHB 2647

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Kanał TV sprawozdanie z odcinka numer 4 Strona(5/6)

Data 18.12.2020

Kod pocztowy	Miejscowość	Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka
	Kielce	S3	S4	30.60
Ulica	Kod ulicy	Materiał	Profil/DN	Rodzaj kanału
Paderewskiego		Kamionka	Koło/200	Kanalizacja ściekowa
Zlecniodawca	Obecny	Kierunek badania	Numer odcinka	Rok produkcji
Remonty 2020		Ze spadkie	S3/S4	

Odstęp

16.83

Opis

(UC--) Nieszczelne połączenie rur, cały obszar

Obraz Nr 304



Odstęp

18.99

Opis

(UC-R) Nieszczelne połączenie rur, wezgień prawe

Obraz Nr 305

Badana Długość
30.60

**WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.****ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce**

tel.: +48 41 36 844 02 - 06

fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@kielec.com.pl

RHB 2647

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Kanał TV sprawozdanie z odcinka numer 48 strona(6/6)

Data 18.12.2020

Kod pocztowy	Miejscowość	Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka
	Kielce	S3	S4	30.60
Ulica	Kod ulicy	Materiał	Profil/DN	Rodzaj kanału
Paderewskiego		Kamionka	Koło/200	Kanalizacja ściekowa
Zlecniodawca	Obecny	Kierunek badania	Numer odcinka	Rok produkcji
Remonty 2020		Ze spadkie	S3/S4	


Odstęp

22.11

Opis

(UC-L) Nieszczelne połączenie rur, wezgieńowie lewe

Obraz Nr 306

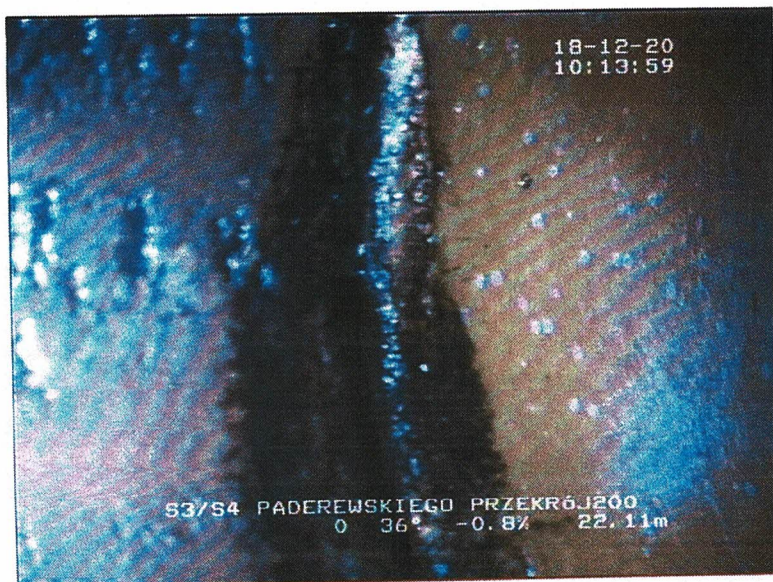

Odstęp

22.39

Opis

(AU-R) Odgaęzienie zamknięte, wezgieńowie prawe

Obraz Nr 307

Badana Długość
30.60

**WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.**

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

tel.: +48 41 36 844 02 - 06

fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@kielce.com.pl

RHB 2647

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Kanał TV sprawozdanie z odcinka numer 46**Data 18.12.2020**

Kod pocztowy	Miejscowość	Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka
	Kielce	S4	S5	17.76
Ulica	Kod ulicy	Materiał	Profil/DN	Rodzaj kanału
Paderewskiego		Kamionka	Koło/200	Kanalizacja ściekowa
Zleceniodawca	Obecny	Kierunek badania	Numer odcinka	Rok produkcji
Remonty 2020		Ze spadkie	S4/S5	

Studzienka numer	Odstęp (m)	Stwierdzenie	Grafika M 1:103	Obraz numer ZdjęcieCyfrowy	Video
S4	0.00	(PA) Początek rury			0.00.00
	3.88	(RQ-L) Pęknięcie poprzeczne, wezgieńowie lewe		(308)	0.00.00
	8.24	(RL-O) Pęknięcie podłużne, Szczyt sklepienia		(309)	0.00.00
	9.35	(RQ--) Pęknięcie poprzeczne, cały obszar		(310)	0.00.00
	17.76	(EH) Koniec odcinka			0.00.00

Studzienka numer S5

Badana długość
17.76

**WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.**

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

tel.: +48 41 36 844 02 - 06

fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@kielce.com.pl

RHB 2647

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Kanał TV sprawozdanie z odcinka numer 48 Brona(1/2)

Data 18.12.2020

Kod pocztowy	Miejscowość	Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka
	Kielce	S4	S5	17.76
Ulica	Kod ulicy	Materiał	Profil/DN	Rodzaj kanału
Paderewskiego		Kamionka	Koło/200	Kanalizacja ściekowa
Zlecniodawca	Obecny	Kierunek badania	Numer odcinka	Rok produkcji
Remonty 2020		Ze spadkie	S4/S5	

Odstęp

3.88

Opis

(RQ-L) Pęknięcie poprzeczne, wezgieńowe lewe

Obraz Nr 308



Odstęp

8.24

Opis

(RL-O) Pęknięcie podłużne, Szczyt sklepienia

Obraz Nr 309

Badana Długość
17.76

**WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.**

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

tel.: +48 41 36 844 02 - 06

fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@kielec.com.pl

RHB 2647

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Kanał TV sprawozdanie z odcinka numer 48 Brona(2/2)

Data 18.12.2020

Kod pocztowy	Miejscowość	Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka
	Kielce	S4	S5	17.76
Ulica	Kod ulicy	Materiał	Profil/DN	Rodzaj kanału
Paderewskiego		Kamionka	Koło/200	Kanalizacja ściekowa
Zlecniodawca	Obecny	Kierunek badania	Numer odcinka	Rok produkcji
Remonty 2020		Ze spadkie	S4/S5	

Odstęp

9.35

Opis

(RQ--) Pęknięcie poprzeczne, cały obszar

Obraz Nr 310

Badana Długość
17.76

**WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.**

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

tel.: +48 41 36 844 02 - 06

fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@kielec.com.pl

RHB 2647

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Kanał TV sprawozdanie z odcinka numer 46**Data 21.12.2020**

Kod pocztowy	Miejscowość	Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka
	Kielce	K1	K2	54.64
Ulica	Kod ulicy	Materiał	Profil/DN	Rodzaj kanału
Paderewskiego		Kamionka	Koło/200	Kanalizacja ściekowa
Zleceńodawca	Obecny	Kierunek badania	Numer odcinka	Rok produkcji
Remonty 2020		Ze spadkie	K1/K2	

Studzienka numer	Odstęp (m)	Stwierdzenie	Grafika M 1:318	Obraz numer ZdjęcieCyfrowy	Wideo
K1	1.90	(HA) Początek odcinka (np. główny punkt odcinka)			0.00.00
	2.35	(A--L) Odgałęzienie, wezgięowie lewe		(313)	0.00.00
	3.56	(UC--) Nieszczelne połączenie rur, cały obszar		(314)	0.00.00
	4.96	(AU-L) Odgałęzienie zamknięte, wezgięowie lewe		(315)	0.00.00
	5.21	(UC-R) Nieszczelne połączenie rur, wezgięowie prawe		(316)	0.00.00
	6.32	(RQ--) Pęknięcie poprzeczne, cały obszar		(317)	0.00.00
	7.23	(UC--) Nieszczelne połączenie rur, cały obszar		(318)	0.00.00
	9.35	(RC-R) Pęknięcie w obrębie złącza, wezgięowie prawe		(319)	0.00.00
	11.99	(AU-R) Odgałęzienie zamknięte, wezgięowie prawe		(320)	0.00.00
	13.22	(UC-L) Nieszczelne połączenie rur, wezgięowie lewe		(321)	0.00.00
	14.20	(UC--) Nieszczelne połączenie rur, cały obszar		(322)	0.00.00
	15.16	(UC--) Nieszczelne połączenie rur, cały obszar		(323)	0.00.00
	16.25	(UC--) Nieszczelne połączenie rur, cały obszar		(324)	0.00.00
	18.21	(UC--) Nieszczelne połączenie rur, cały obszar		(325)	0.00.00
	18.85	(RQ-R) Pęknięcie poprzeczne, wezgięowie prawe		(326)	0.00.00
	19.30	(UC--) Nieszczelne połączenie rur, cały obszar		(327)	0.00.00
	20.78	(AU-L) Odgałęzienie zamknięte, wezgięowie lewe		(328)	0.00.00
	21.48	(AU-R) Odgałęzienie zamknięte, wezgięowie prawe		(329)	0.00.00
	21.68	(UC--) Nieszczelne połączenie rur, cały obszar		(330)	0.00.00
	28.01	(UC-O) Nieszczelne połączenie rur, Szczyt sklepienia		(331)	0.00.00
	28.81	(UC--) Nieszczelne połączenie rur, cały obszar		(332)	0.00.00
	29.84	(UC--) Nieszczelne połączenie rur, cały obszar		(333)	0.00.00
	32.57	(AU-L) Odgałęzienie zamknięte, wezgięowie lewe		(334)	0.00.00
	33.66	(UC--) Nieszczelne połączenie rur, cały obszar		(335)	0.00.00
	35.14	(AU-R) Odgałęzienie zamknięte, wezgięowie prawe		(336)	0.00.00
	36.43	(UC--) Nieszczelne połączenie rur, cały obszar		(337)	0.00.00
	42.01	(A--L) Odgałęzienie, wezgięowie lewe		(338)	0.00.00
	45.13	(A--L) Odgałęzienie, wezgięowie lewe		(339)	0.00.00
	49.00	(AU-R) Odgałęzienie zamknięte, wezgięowie prawe		(340)	0.00.00
	52.23	(UC-R) Nieszczelne połączenie rur, wezgięowie prawe		(341)	0.00.00
	56.54	(EH) Koniec odcinka			0.00.00
Studzienka numer K2					
Badana długość	54.64				

**WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.**

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

tel.: +48 41 36 844 02 - 06

fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@kielec.com.pl

RHB 2647

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Kanał TV sprawozdanie z odcinka numer 86 strona(1/15)

Data 21.12.2020

Kod pocztowy	Miejscowość	Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka
	Kielce	K1	K2	54.64
Ulica	Kod ulicy	Materiał	Profil/DN	Rodzaj kanału
Paderewskiego		Kamionka	Koło/200	Kanalizacja ściekowa
Zlecniodawca	Obecny	Kierunek badania	Numer odcinka	Rok produkcji
Remonty 2020		Ze spadkie	K1/K2	

Odstęp

2.35

Opis

(A--L) Odgaęzienie, wezgieowie lewe

Obraz Nr 313



Odstęp

3.56

Opis

(UC--) Nieszczelne połączenie rur, cały obszar

Obraz Nr 314

Badana Długość
54.64

**WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.**

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

tel.: +48 41 36 844 02 - 06

fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@kielce.com.pl

RHB 2647

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Kanał TV sprawozdanie z odcinka numer 36 (2/15)

Data 21.12.2020

Kod pocztowy	Miejscowość	Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka
	Kielce	K1	K2	54.64
Ulica	Kod ulicy	Materiał	Profil/DN	Rodzaj kanału
Paderewskiego		Kamionka	Koło/200	Kanalizacja ściekowa
Zlecniodawca	Obecny	Kierunek badania	Numer odcinka	Rok produkcji
Remonty 2020		Ze spadkie	K1/K2	


Odstęp

4.96

Opis

(AU-L) Odgaęzienie zamknięte, wezówie lewe

Obraz Nr 315

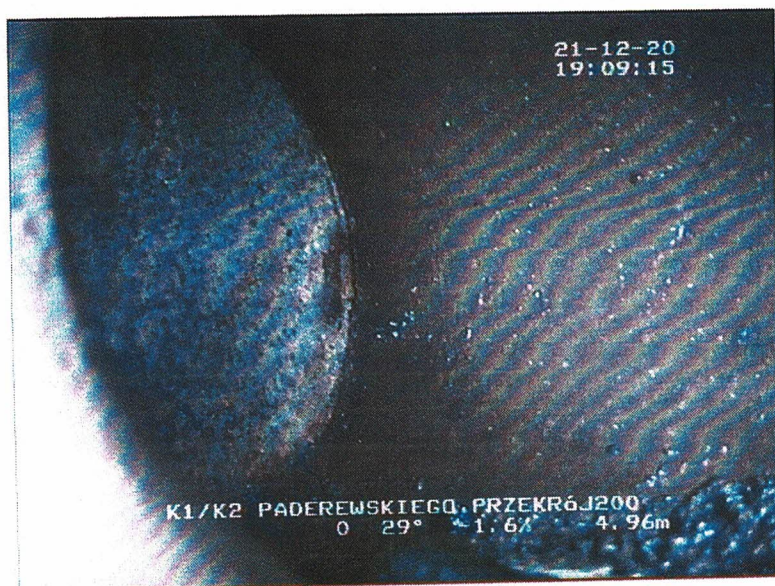

Odstęp

5.21

Opis

(UC-R) Nieszczelne połączenie rur, wezówie prawe

Obraz Nr 316

Badana Długość
54.64

**WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.**

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

tel.: +48 41 36 844 02 - 06

fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@kielce.com.pl

RHB 2647

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Kanał TV sprawozdanie z odcinka numer 36 (3/15)

Data 21.12.2020

Kod pocztowy	Miejscowość	Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka
	Kielce	K1	K2	54.64
Ulica	Kod ulicy	Materiał	Profil/DN	Rodzaj kanału
Paderewskiego		Kamionka	Koło/200	Kanalizacja ściekowa
Zlecniodawca	Obecny	Kierunek badania	Numer odcinka	Rok produkcji
Remonty 2020		Ze spadkie	K1/K2	


Odstęp

6.32

Opis

(RQ--) Pęknięcie poprzeczne, cały obszar


Obraz Nr 317

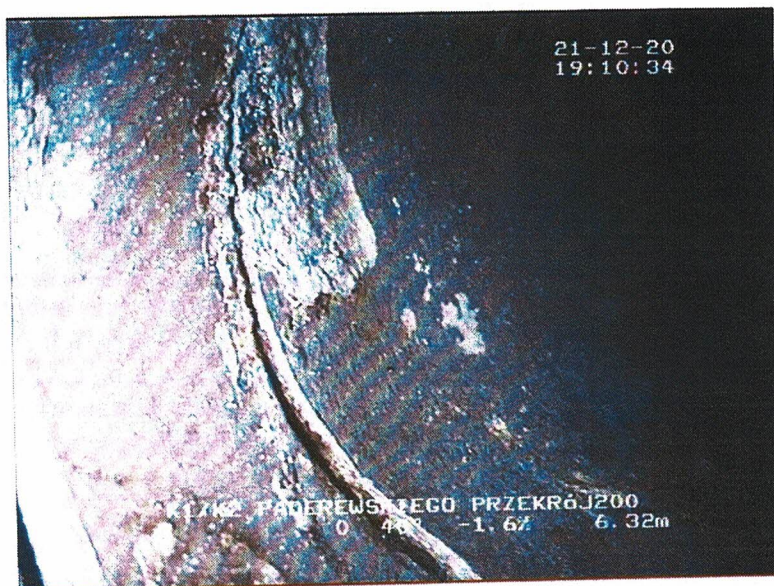Odstęp
Opis

7.23

(UC--) Nieszczelne połączenie rur, cały obszar

Obraz Nr 318

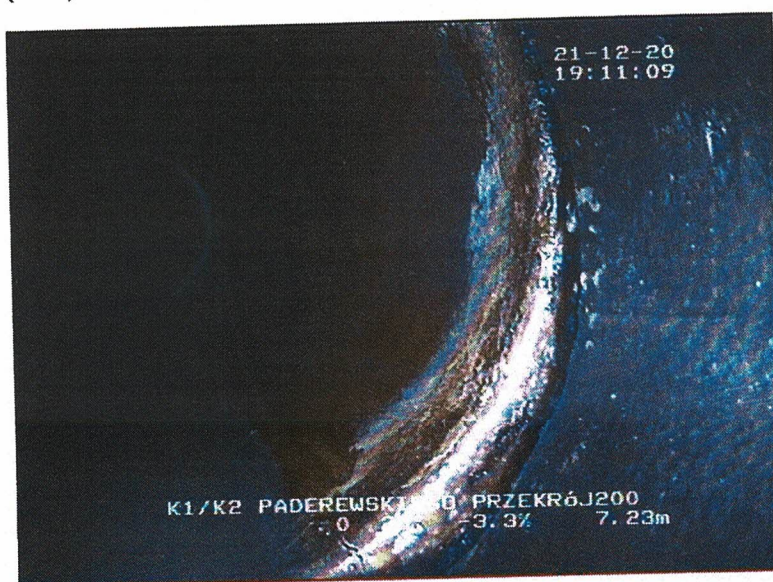Badana Długość
54.64

**WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.**

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

tel.: +48 41 36 844 02 - 06

fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@kielce.com.pl

RHB 2647

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Kanał TV sprawozdanie z odcinka numer 36 kanał(4/15)

Data 21.12.2020

Kod pocztowy	Miejscowość	Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka
	Kielce	K1	K2	54.64
Ulica	Kod ulicy	Materiał	Profil/DN	Rodzaj kanału
Paderewskiego		Kamionka	Koło/200	Kanalizacja ściekowa
Zleciodawca	Obecny	Kierunek badania	Numer odcinka	Rok produkcji
Remonty 2020		Ze spadkie	K1/K2	


Odstęp

9.35

Opis

(RC-R) Pęknięcie w obrębie zęczca, wezgieńowie prawe

Obraz Nr 319

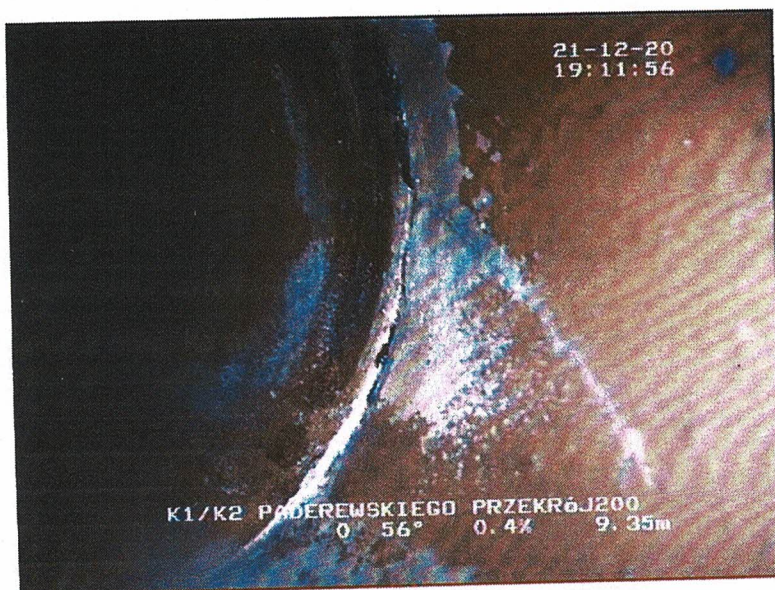


Odstęp

11.99

Opis

(AU-R) Odgaęzienie zamknięte, wezgieńowie prawe

Obraz Nr 320

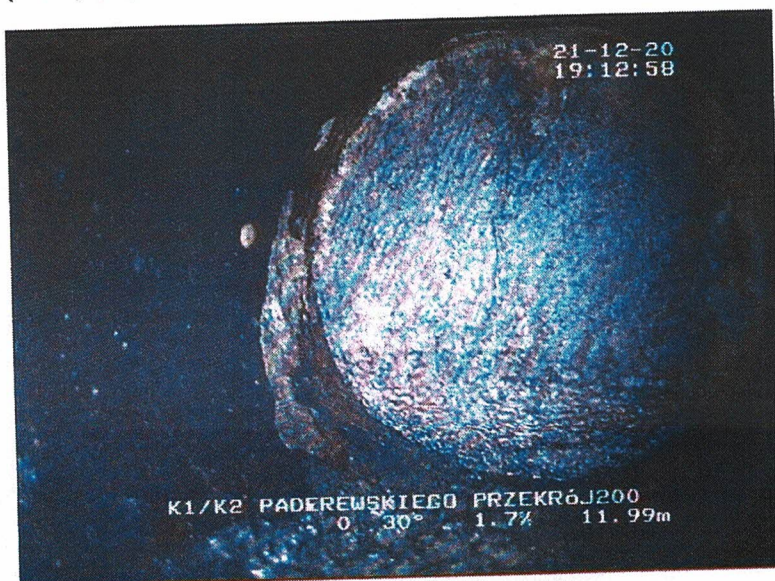Badana Długość
54.64

**WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.**

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

tel.: +48 41 36 844 02 - 06

fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@kielce.com.pl

RHB 2647

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Kanał TV sprawozdanie z odcinka numer 86 strona(5/15)

Data 21.12.2020

Kod pocztowy	Miejscowość	Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka
	Kielce	K1	K2	54.64
Ulica	Kod ulicy	Materiał	Profil/DN	Rodzaj kanału
Paderewskiego		Kamionka	Koło/200	Kanalizacja ściekowa
Zlecniodawca	Obecny	Kierunek badania	Numer odcinka	Rok produkcji
Remonty 2020		Ze spadkie	K1/K2	


Odstęp

13.22

Opis

(UC-L) Nieszczelne połączenie rur, wężowie lewe

Obraz Nr 321

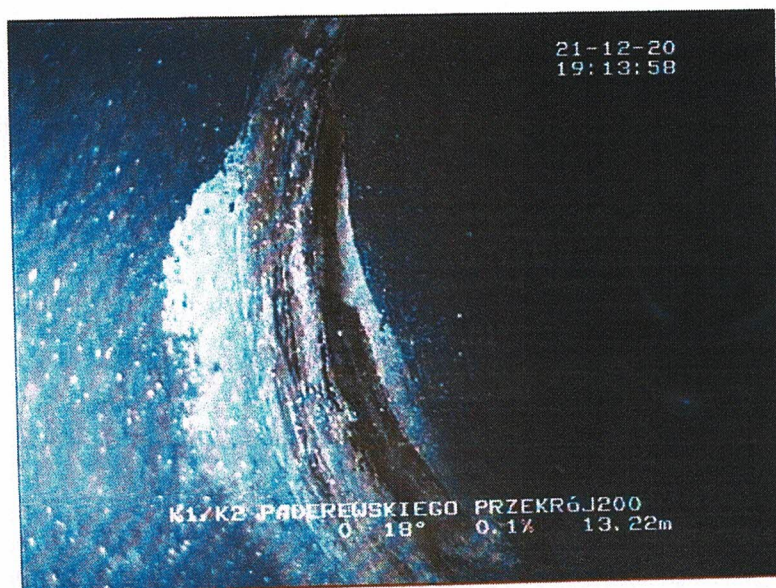


Odstęp

14.20

Opis

(UC--) Nieszczelne połączenie rur, cały obszar

Obraz Nr 322

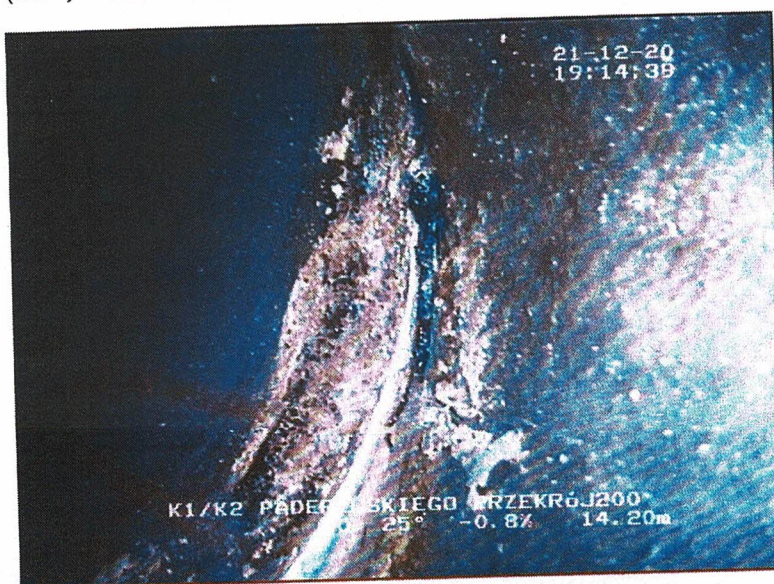Badana Długość
54.64

**WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.**

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

tel.: +48 41 36 844 02 - 06

fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@kielec.com.pl

RHB 2647

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Kanał TV sprawozdanie z odcinka numer 36 (6/15)

Data 21.12.2020

Kod pocztowy	Miejscowość	Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka
	Kielce	K1	K2	54.64
Ulica	Kod ulicy	Materiał	Profil/DN	Rodzaj kanału
Paderewskiego		Kamionka	Koło/200	Kanalizacja ściekowa
Zlecniodawca	Obecny	Kierunek badania	Numer odcinka	Rok produkcji
Remonty 2020		Ze spadkie	K1/K2	

Odstęp
Opis

15.16

(UC--) Nieszczelne połączenie rur, cały obszar

Obraz Nr 323

Odstęp
Opis

16.25

(UC--) Nieszczelne połączenie rur, cały obszar

Obraz Nr 324

Badana Długość
54.64

**WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.**

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

tel.: +48 41 36 844 02 - 06

fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@kielece.com.pl

RHB 2647

REGON 290856791

NIP 939 116 49 32

Kanał TV sprawozdanie z odcinka numer 360na(7/15)

Data 21.12.2020

Kod pocztowy	Miejscowość	Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka
	Kielce	K1	K2	54.64
Ulica	Kod ulicy	Materiał	Profil/DN	Rodzaj kanału
Paderewskiego		Kamionka	Koło/200	Kanalizacja ściekowa
Zlecieniodawca	Obecny	Kierunek badania	Numer odcinka	Rok produkcji
Remonty 2020		Ze spadkie	K1/K2	

Odstęp

18.21

Opis

(UC--) Nieszczelne połączenie rur, cały obszar

Obraz Nr 325



Odstęp

18.85

Opis

(RQ-R) Pęknięcie poprzeczne, węzłowie prawe

Obraz Nr 326

Badana Długość
54.64

**WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.**

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

tel.: +48 41 36 844 02 - 06

fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@kielce.com.pl

RHB 2647

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Kanał TV sprawozdanie z odcinka numer 860na(8/15)

Data 21.12.2020

Kod pocztowy	Miejscowość	Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka
	Kielce	K1	K2	54.64
Ulica	Kod ulicy	Materiał	Profil/DN	Rodzaj kanału
Paderewskiego		Kamionka	Koło/200	Kanalizacja ściekowa
Zlecniodawca	Obecny	Kierunek badania	Numer odcinka	Rok produkcji
Remonty 2020		Ze spadkie	K1/K2	


Odstęp

19.30

Opis

(UC--) Nieszczelne połączenie rur, cały obszar

Obraz Nr 327

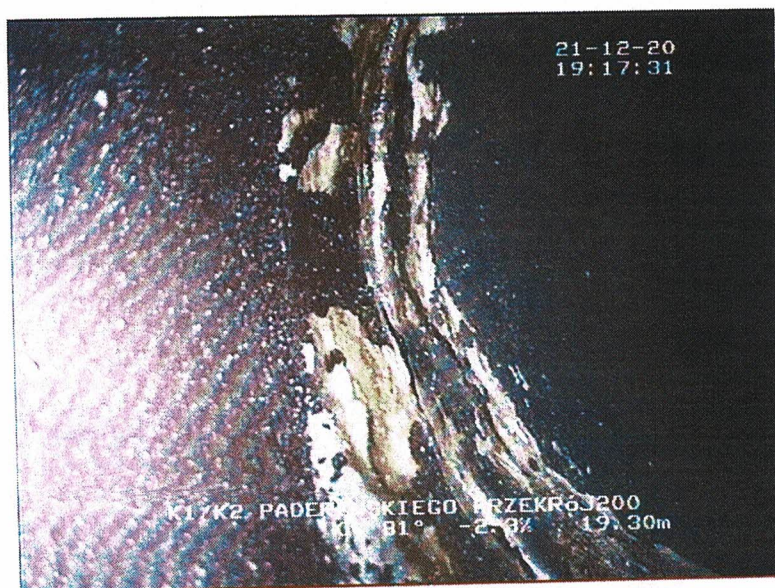

Odstęp

20.78

Opis

(AU-L) Odgaęzienie zamknięte, wezówie lewe

Obraz Nr 328

Badana Długość
54.64

**WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.**

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

tel.: +48 41 36 844 02 - 06

fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@kielce.com.pl

RHB 2647

REGON 290856791

NIP 939 116 49 32

Kanał TV sprawozdanie z odcinka numer 360na(9/15)

Data 21.12.2020

Kod pocztowy	Miejscowość	Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka
	Kielce	K1	K2	54.64
Ulica	Kod ulicy	Materiał	Profil/DN	Rodzaj kanału
Paderewskiego		Kamionka	Koło/200	Kanalizacja ściekowa
Zlecniodawca	Obecny	Kierunek badania	Numer odcinka	Rok produkcji
Remonty 2020		Ze spadkie	K1/K2	


Odstęp

21.48

Opis

(AU-R) Odgaęczenie zamknięte, wezówowie prawe

Obraz Nr 329

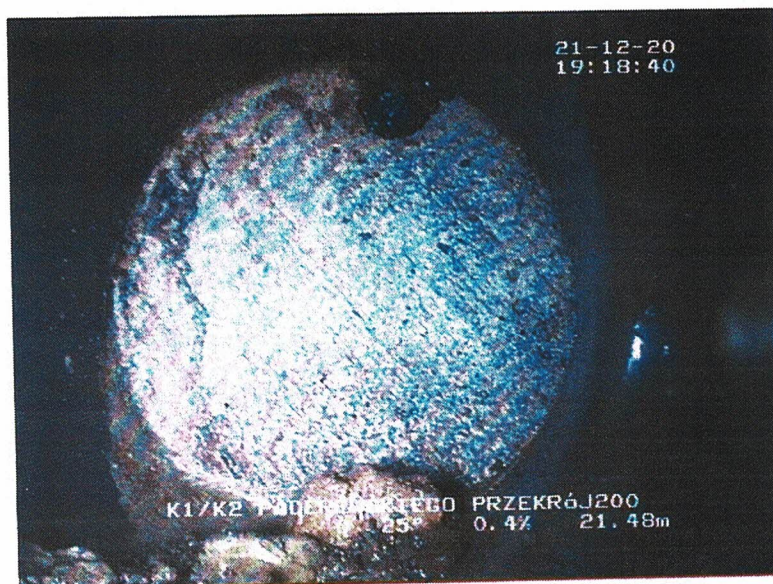

Odstęp

21.68

Opis

(UC--) Nieszczelne połączenie rur, cały obszar

Obraz Nr 330

Badana Długość
54.64

**WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.**

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

tel.: +48 41 36 844 02 - 06

fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@kielce.com.pl

RHB 2647

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Kanał TV sprawozdanie z odcinka numer 316 (10/15)

Data 21.12.2020

Kod pocztowy	Miejscowość	Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka
	Kielce	K1	K2	54.64
Ulica	Kod ulicy	Materiał	Profil/DN	Rodzaj kanału
Paderewskiego		Kamionka	Koło/200	Kanalizacja ściekowa
Zlecniodawca	Obecny	Kierunek badania	Numer odcinka	Rok produkcji
Remonty 2020		Ze spadkie	K1/K2	

Odstęp

28.01

Opis

(UC-O) Nieszczelne połączenie rur, Szczyt sklepienia

Obraz Nr 331




Odstęp

28.81

Opis

(UC--) Nieszczelne połączenie rur, cały obszar

Obraz Nr 332

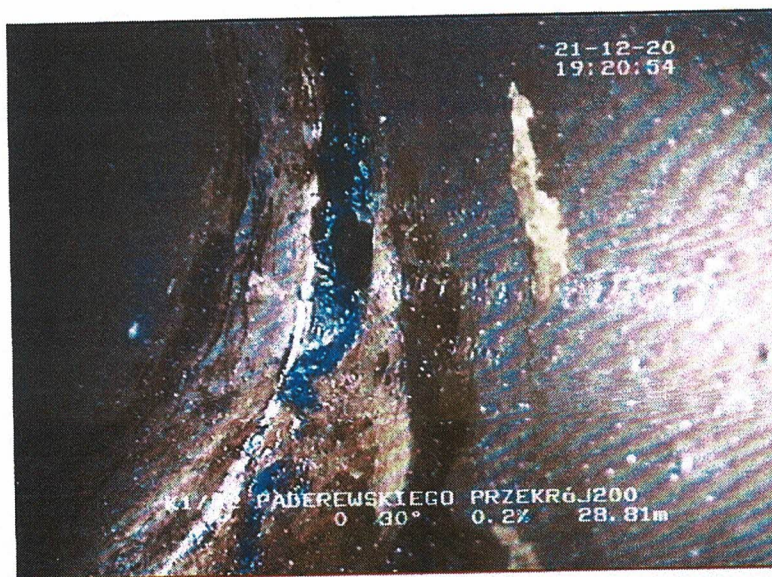Badana Długość
54.64



WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

tel.: +48 41 36 844 02 - 06

fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@kielec.com.pl

RHB 2647

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Kanał TV sprawozdanie z odcinka numer 316 (11/15)

Data 21.12.2020

Kod pocztowy	Miejscowość	Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka
	Kielce	K1	K2	54.64
Ulica	Kod ulicy	Materiał	Profil/DN	Rodzaj kanału
Paderewskiego		Kamionka	Koło/200	Kanalizacja ściekowa
Zlecniodawca	Obecny	Kierunek badania	Numer odcinka	Rok produkcji
Remonty 2020		Ze spadkie	K1/K2	

Odstęp

29.84

Opis

(UC--) Nieszczelne połączenie rur, cały obszar

Obraz Nr 333



Odstęp

32.57

Opis

(AU-L) Odgałęzienie zamknięte, wezgień lewe

Obraz Nr 334



Badana Długość
54.64



WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

tel.: +48 41 36 844 02 - 06

fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@kielce.com.pl

RHB 2647

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Kanał TV sprawozdanie z odcinka numer 316 (12/15)

Data 21.12.2020

Kod pocztowy	Miejscowość	Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka
	Kielce	K1	K2	54.64
Ulica	Kod ulicy	Materiał	Profil/DN	Rodzaj kanału
Paderewskiego		Kamionka	Koło/200	Kanalizacja ściekowa
Zlecniodawca	Obecny	Kierunek badania	Numer odcinka	Rok produkcji
Remonty 2020		Ze spadkie	K1/K2	

Odstęp

33.66

Opis

(UC--) Nieszczelne połączenie rur, cały obszar

Obraz Nr 335



Odstęp

35.14

Opis

(AU-R) Odgaęzienie zamknięte, wezgowie prawe

Obraz Nr 336



Badana Długość
54.64



WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

tel.: +48 41 36 844 02 - 06

fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@kielce.com.pl

RHB 2647

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Kanał TV sprawozdanie z odcinka numer 316 (13/15)

Data 21.12.2020

Kod pocztowy	Miejscowość	Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka
	Kielce	K1	K2	54.64
Ulica	Kod ulicy	Materiał	Profil/DN	Rodzaj kanału
Paderewskiego		Kamionka	Koło/200	Kanalizacja ściekowa
Zlecniodawca	Obecny	Kierunek badania	Numer odcinka	Rok produkcji
Remonty 2020		Ze spadkie	K1/K2	

Odstęp

36.43

Opis

(UC--) Nieszczelne połączenie rur, cały obszar

Obraz Nr 337



Odstęp

42.01

Opis

(A--L) Odgałęzienie, wezgaławie lewe

Obraz Nr 338



Badana Długość
54.64

**WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.**

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

tel.: +48 41 36 844 02 - 06

fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@kielec.com.pl

RHB 2647

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Kanał TV sprawozdanie z odcinka numer 316 (14/15)

Data 21.12.2020

Kod pocztowy	Miejscowość	Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka
	Kielce	K1	K2	54.64
Ulica	Kod ulicy	Materiał	Profil/DN	Rodzaj kanału
Paderewskiego		Kamionka	Koło/200	Kanalizacja ściekowa
Zlecniodawca	Obecny	Kierunek badania	Numer odcinka	Rok produkcji
Remonty 2020		Ze spadkie	K1/K2	

Odstęp

45.13

Opis

(A--L) Odgaęzienie, wezówie lewe

Obraz Nr 339



Odstęp

49.00

Opis

(AU-R) Odgaęzienie zamknięte, wezówie prawe

Obraz Nr 340

Badana Długość
54.64



WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

tel.: +48 41 36 844 02 - 06

fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@kielec.com.pl

RHB 2647

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Kanał TV sprawozdanie z odcinka numer 316 (15/15)

Data 21.12.2020

Kod pocztowy	Miejscowość	Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka
	Kielce	K1	K2	54.64
Ulica	Kod ulicy	Materiał	Profil/DN	Rodzaj kanału
Paderewskiego		Kamionka	Koło/200	Kanalizacja ściekowa
Zlecniodawca	Obecny	Kierunek badania	Numer odcinka	Rok produkcji
Remonty 2020		Ze spadkie	K1/K2	

Odstęp

52.23

Opis

(UC-R) Nieszczelne połączenie rur, wezgieńwie prawe

Obraz Nr 341




Badana Długość
54.64



Kanał TV sprawozdanie z odcinka numer 47

Data 22.12.2020

Kod pocztowy	Miejscowość	Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka
	Kielce	K2	K3	
Ulica	Kod ulicy	Materiał	Profil/DN	Rodzaj kanału
Paderewskiego		Kamionka	Koło/200	Kanalizacja ściekowa
Zleceńodawca	Obecny	Kierunek badania	Numer odcinka	Rok produkcji
Remonty 2020		Ze spadkie	K2/K3	

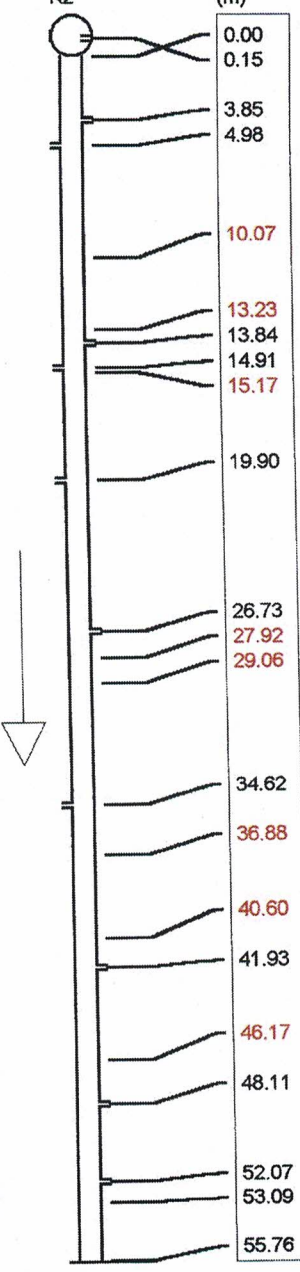Studzienka numer K2	Odstęp (m)	Stwierdzenie	Grafika M 1:324	Obraz numer ZdjęcieCyfrowy	Wideo
	0.00	(PA) Początek rury			0.00.00
	0.15	(AU-L) Odgałęzienie zamknięte, wezgieńowie lewe		(342)	0.00.00
	3.85	(A-L) Odgałęzienie, wezgieńowie lewe		(343)	0.00.00
	4.98	(AU-R) Odgałęzienie zamknięte, wezgieńowie prawe		(344)	0.00.00
	10.07	(RQ-) Pęknięcie poprzeczne, cały obszar		(345)	0.00.00
	13.23	(RX-L) Pęknięcia siatkowe, wezgieńowie lewe		(346)	0.00.00
	13.84	(AU-L) Odgałęzienie zamknięte, wezgieńowie lewe		(347)	0.00.00
	14.91	(A-R) Odgałęzienie, wezgieńowie prawe		(348)	0.00.00
	15.17	(UC-L) Nieszczelne połączenie rur, wezgieńowie lewe		(349)	0.00.00
	19.90	(AU-R) Odgałęzienie zamknięte, wezgieńowie prawe		(350)	0.00.00
	26.73	(AU-L) Odgałęzienie zamknięte, wezgieńowie lewe		(351)	0.00.00
	27.92	(UC-R) Nieszczelne połączenie rur, wezgieńowie prawe		(352)	0.00.00
	29.06	(UC-) Nieszczelne połączenie rur, cały obszar		(353)	0.00.00
	34.62	(A-R) Odgałęzienie, wezgieńowie prawe		(354)	0.00.00
	36.88	(UC-L) Nieszczelne połączenie rur, wezgieńowie lewe		(355)	0.00.00
	40.60	(UC-) Nieszczelne połączenie rur, cały obszar		(356)	0.00.00
	41.93	(AU-L) Odgałęzienie zamknięte, wezgieńowie lewe		(357)	0.00.00
	46.17	(II) , przeciw spadek		(358)	0.00.00
	48.11	(A-L) Odgałęzienie, wezgieńowie lewe		(359)	0.00.00
	52.07	(A-L) Odgałęzienie, wezgieńowie lewe		(360)	0.00.00
	53.09	(K-) Sposoby modernizacji kanału, cały obszar		(361)	0.00.00
	55.76	(TVUW) Kamera pod wodę, brak widoczności, koniec odcinka			0.00.00

Badana długość
55.76



WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

tel.: +48 41 36 844 02 - 06

fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@kielce.com.pl

RHB 2647

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Kanał TV sprawozdanie z odcinka numer 37 strona(1/10)


Data 22.12.2020

Kod pocztowy	Miejscowość	Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka
	Kielce	K2	K3	
Ulica	Kod ulicy	Materiał	Profil/DN	Rodzaj kanału
Paderewskiego		Kamionka	Koło/200	Kanalizacja ściekowa
Zlecniodawca	Obecny	Kierunek badania	Numer odcinka	Rok produkcji
Remonty 2020		Ze spadkie	K2/K3	

Odstęp
Opis

0.15
(AU-L) Odgałęzienie zamknięte, wezgieńowe lewe


Obraz Nr 342

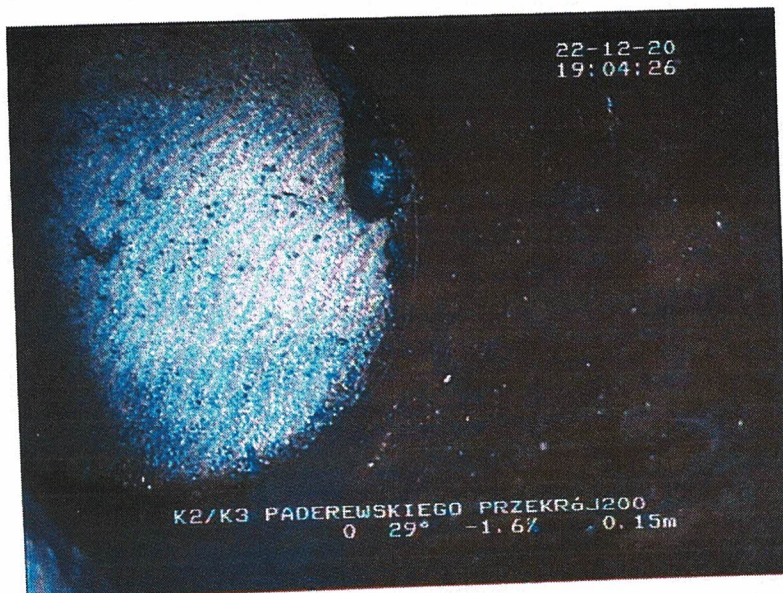

Odstęp
Opis

3.85
(A--L) Odgałęzienie, wezgieńowe lewe

Obraz Nr 343

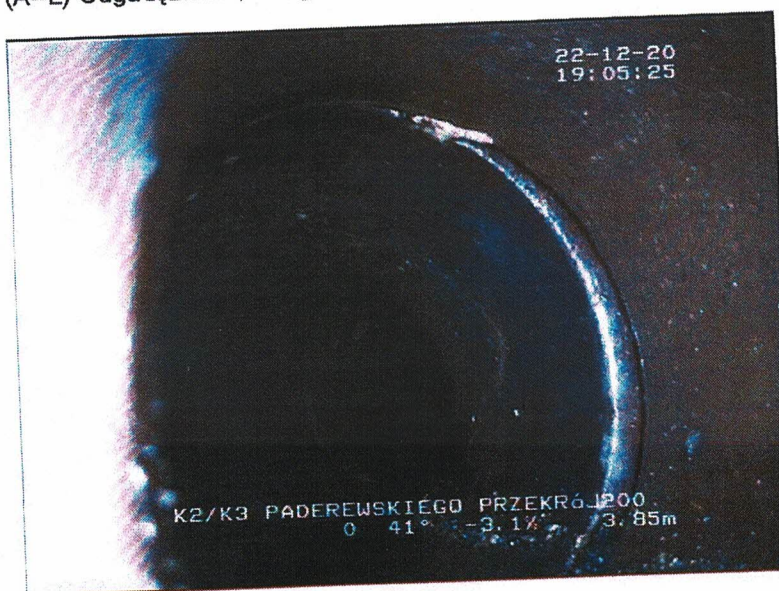

Badana Długość
55.76



WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.
ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce
tel.: +48 41 36 844 02 - 06
fax: +48 41 34 552 20;
e-mail: wodkiel@kielce.com.pl

RHB 2647

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Kanał TV sprawozdanie z odcinka numer 87 strona(2/10)

Data 22.12.2020

Kod pocztowy	Miejscowość	Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka
	Kielce	K2	K3	
Ulica	Kod ulicy	Materiał	Profil/DN	Rodzaj kanału
Paderewskiego		Kamionka	Koło/200	Kanalizacja ściekowa
Zlecniodawca	Obecny	Kierunek badania	Numer odcinka	Rok produkcji
Remonty 2020		Ze spadkie	K2/K3	


Odstęp

4.98

Opis

(AU-R) Odgaęzienie zamknięte, wezówowie prawe

Obraz Nr 344

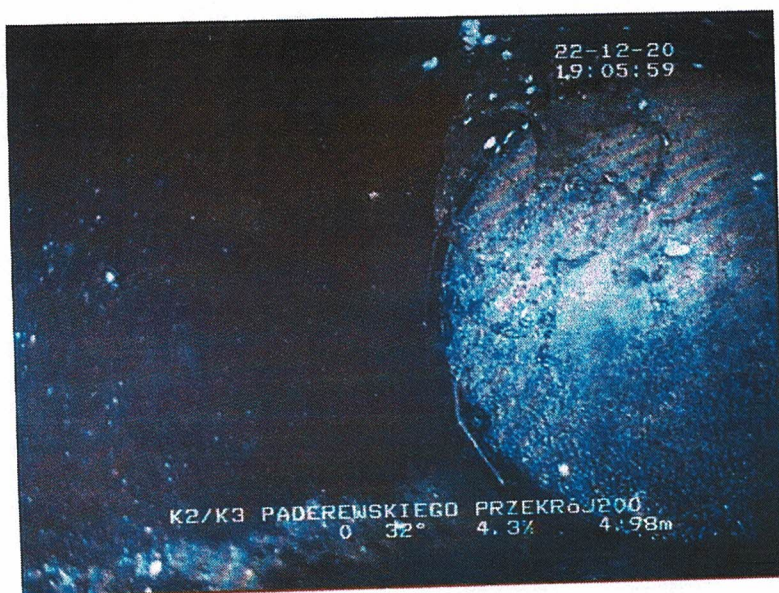

Odstęp

10.07

Opis

(RQ--) Pęknięcie poprzeczne, cały obszar

Obraz Nr 345



Badana Długość
55.76



WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

tel.: +48 41 36 844 02 - 06

fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@kielce.com.pl

RHB 2647

REGON 290836791

NIP 959 116 49 32

Kanał TV sprawozdanie z odcinka numer 37 strona(3/10)

Data 22.12.2020

Kod pocztowy	Miejscowość	Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka
	Kielce	K2	K3	
Ulica	Kod ulicy	Materiał	Profil/DN	Rodzaj kanału
Paderewskiego		Kamionka	Koło/200	Kanalizacja ściekowa
Zlecniodawca	Obecny	Kierunek badania	Numer odcinka	Rok produkcji
Remonty 2020		Ze spadkie	K2/K3	

Odstęp

13.23

Opis

(RX-L) Pęknięcia siatkowe, wezgieńowie lewe

Obraz Nr 346



Odstęp

13.84

Opis

(AU-L) Odgaęzienie zamknięte, wezgieńowie lewe

Obraz Nr 347



Badana Długość
55.76

**WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.**

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

tel.: +48 41 36 844 02 - 06

fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@kielce.com.pl

RHB 2647

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Kanał TV sprawozdanie z odcinka numer 57 strona(4/10)

Data 22.12.2020

Kod pocztowy	Miejscowość	Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka
	Kielce	K2	K3	
Ulica	Kod ulicy	Materiał	Profil/DN	Rodzaj kanału
Paderewskiego		Kamionka	Koło/200	Kanalizacja ściekowa
Zlecniodawca	Obecny	Kierunek badania	Numer odcinka	Rok produkcji
Remonty 2020		Ze spadkie	K2/K3	

Odstęp

14.91

Opis

(A--R) Odgaęzienie, wezgowie prawe

Obraz Nr 348



Odstęp

15.17

Opis

(UC-L) Nieszczelne połączenie rur, wezgowie lewe

Obraz Nr 349



Badana Długość

55.76



WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

tel.: +48 41 36 844 02 - 06

fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@kielce.com.pl

RHB 2647

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Kanał TV sprawozdanie z odcinka numer 8 Strona(5/10)

Data 22.12.2020

Kod pocztowy	Miejscowość	Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka
	Kielce	K2	K3	
Ulica	Kod ulicy	Materiał	Profil/DN	Rodzaj kanału
Paderewskiego		Kamionka	Koło/200	Kanalizacja ściekowa
Zleceńodawca	Obecny	Kierunek badania	Numer odcinka	Rok produkcji
Remonty 2020		Ze spadkie	K2/K3	

Odstęp
Opis

19.90
(AU-R) Odgaęzienie zamknięte, wezgowie prawe

Obraz Nr 350



Odstęp
Opis

26.73
(AU-L) Odgaęzienie zamknięte, wezgowie lewe

Obraz Nr 351



Badana Długość
55.76

**WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.**

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

tel.: +48 41 36 844 02 - 06

fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@kielce.com.pl

RHB 2647

REGON 290856791

NIP 939 116 49 32

Kanał TV sprawozdanie z odcinka numer 37 (6/10)

Data 22.12.2020

Kod pocztowy	Miejscowość	Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka
	Kielce	K2	K3	
Ulica	Kod ulicy	Materiał	Profil/DN	Rodzaj kanału
Paderewskiego		Kamionka	Koło/200	Kanalizacja ściekowa
Zleceńodawca	Obecny	Kierunek badania	Numer odcinka	Rok produkcji
Remonty 2020		Ze spadkie	K2/K3	

Odstęp

27.92

Opis

(UC-R) Nieszczelne połączenie rur, wezgieńwie prawe

Obraz Nr 352



Odstęp

29.06

Opis

(UC--) Nieszczelne połączenie rur, cały obszar

Obraz Nr 353

Badana Długość
55.76



WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

tel.: +48 41 36 844 02 - 06

fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@kielce.com.pl

RHB 2647

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Kanał TV sprawozdanie z odcinka numer 87 strona(7/10)

Data 22.12.2020

Kod pocztowy	Miejscowość	Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka
	Kielce	K2	K3	
Ulica	Kod ulicy	Materiał	Profil/DN	Rodzaj kanału
Paderewskiego		Kamionka	Koło/200	Kanalizacja ściekowa
Zleceńodawca	Obecny	Kierunek badania	Numer odcinka	Rok produkcji
Remonty 2020		Ze spadkie	K2/K3	

Odstęp

Opis

34.62

(A--R) Odgaęzienie, wezówowie prawe

Obraz Nr 354



Odstęp

Opis

36.88

(UC-L) Nieszczelne połączenie rur, wezówowie lewe

Obraz Nr 355



Badana Długość

55.76



WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

tel.: +48 41 36 844 02 - 06

fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@kielec.com.pl

RHB 2647

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Kanał TV sprawozdanie z odcinka numer 87 strona(8/10)

Data 22.12.2020

Kod pocztowy	Miejscowość	Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka
	Kielce	K2	K3	
Ulica	Kod ulicy	Materiał	Profil/DN	Rodzaj kanału
Paderewskiego		Kamionka	Koło/200	Kanalizacja ściekowa
Zleceńodawca	Obecny	Kierunek badania	Numer odcinka	Rok produkcji
Remonty 2020		Ze spadkie	K2/K3	

Odstęp
Opis

40.60

(UC--) Nieszczelne połączenie rur, cały obszar

Obraz Nr 356



Odstęp
Opis

41.93

(AU-L) Odgałęzienie zamknięte, wezgień lewe

Obraz Nr 357



Badana Długość
55.76



WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

tel.: +48 41 36 844 02 - 06

fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@kielce.com.pl

RHB 2647

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Kanał TV sprawozdanie z odcinka numer 87 strona(9/10)

Data 22.12.2020

Kod pocztowy	Miejscowość	Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka
	Kielce	K2	K3	
Ulica	Kod ulicy	Materiał	Profil/DN	Rodzaj kanału
Paderewskiego		Kamionka	Koło/200	Kanalizacja ściekowa
Zleceńodawca	Obecny	Kierunek badania	Numer odcinka	Rok produkcji
Remonty 2020		Ze spadkie	K2/K3	


Odstęp 46.17
Opis (II) , przeciw spadek

Obraz Nr 358



Odstęp 48.11
Opis (A--L) Odgaęzienie, wezgowie lewe

Obraz Nr 359

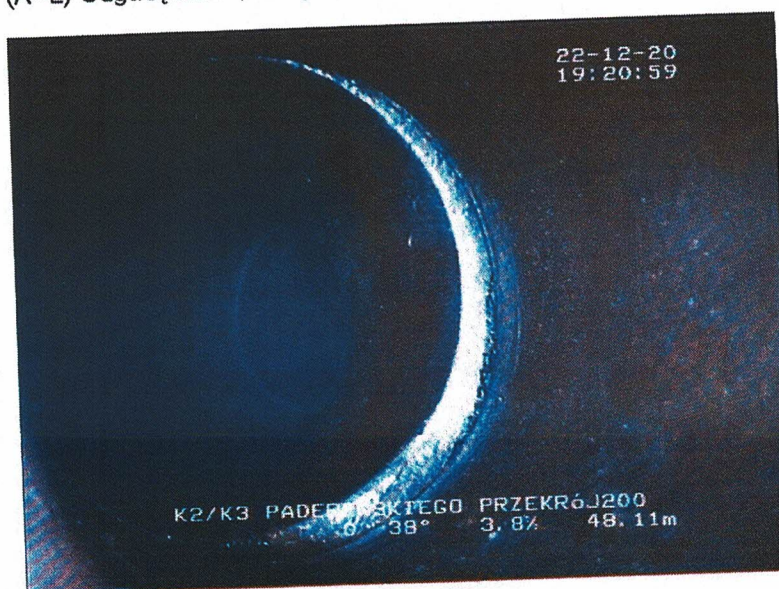

Badana Długość
55.76



WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

tel.: +48 41 36 844 02 - 06

fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@kielec.com.pl

RHB 2647

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Kanał TV sprawozdanie z odcinka numer 37 (10/10)

Data 22.12.2020

Kod pocztowy	Miejscowość	Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka
	Kielce	K2	K3	
Ulica	Kod ulicy	Materiał	Profil/DN	Rodzaj kanału
Paderewskiego		Kamionka	Koło/200	Kanalizacja ściekowa
Zleceńodawca	Obecny	Kierunek badania	Numer odcinka	Rok produkcji
Remonty 2020		Ze spadkie	K2/K3	

Odstęp

Opis

52.07

(A--L) Odgałęzienie, wezgień lewe

Obraz Nr 360



Odstęp

Opis

53.09

(K---) Sposoby modernizacji kanału, cały obszar

Obraz Nr 361



Badana Długość

55.76

**WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.**

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

tel.: +48 41 36 844 02 - 06

fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@kielce.com.pl

RHB 2647

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Kanał TV sprawozdanie z odcinka numer 48**Data 31.12.2020**

Kod pocztowy	Miejscowość	Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka
	Kielce	K4	K3	47.03
Ulica	Kod ulicy	Materiał	Profil/DN	Rodzaj kanału
Paderewskiego		Kamionka	Koło/200	Kanalizacja ściekowa
Zlecniodawca	Obecny	Kierunek badania	Numer odcinka	Rok produkcji
Remonty 2020		Przeciw sp	K3/K4	

Studzienka numer	Odstęp (m)	Stwierdzenie	Grafika	Obraz numer	Wideo
K4			M 1:273	ZdjęcieCyfrowy	
	0.00	(PA) Początek rury			0.00.00
	1.60	(RC-) Pęknięcie w obrębie zęčca, cały obszar		(362)	0.00.00
	2.50	(RC-R) Pęknięcie w obrębie zęčca, wezgowie prawe		(363)	0.00.00
	6.59	(UC-O) Nieszczelne poėcczenie rur, Szczyt sklepienia		(364)	0.00.00
	6.80	(AU-L) Odgaėezienie zamknęte, wezgowie lewe		(365)	0.00.00
	14.00	(AU-L) Odgaėezienie zamknęte, wezgowie lewe		(366)	0.00.00
	17.07	(A-R) Odgaėezienie, wezgowie prawe		(367)	0.00.00
	19.39	(UC-R) Nieszczelne poėcczenie rur, wezgowie prawe		(368)	0.00.00
	23.36	(UC-R) Nieszczelne poėcczenie rur, wezgowie prawe		(369)	0.00.00
	26.42	(UC-R) Nieszczelne poėcczenie rur, wezgowie prawe		(370)	0.00.00
	31.74	(A-L) Odgaėezienie, wezgowie lewe		(371)	0.00.00
	42.27	(RL-) Pęknięcie podłuzne, cały obszar		(372)	0.00.00
	46.10	(A-R) Odgaėezienie, wezgowie prawe		(373)	0.00.00
	46.75	(K-) Sposoby modernizacji kanału, cały obszar		(374)	0.00.00
	47.03	(EH) Koniec odcinka		(375)	0.00.00
Studzienka numer					
K3					
Badana długość					
47.03					



WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

tel.: +48 41 36 844 02 - 06

fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@kielec.com.pl

RHB 2647

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Kanał TV sprawozdanie z odcinka numer 48 Brona(1/7)

Data 31.12.2020

Kod pocztowy	Miejscowość	Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka
	Kielce	K4	K3	47.03
Ulica	Kod ulicy	Materiał	Profil/DN	Rodzaj kanału
Paderewskiego		Kamionka	Koło/200	Kanalizacja ściekowa
Zleceńodawca	Obecny	Kierunek badania	Numer odcinka	Rok produkcji
Remonty 2020		Przeciw sp	K3/K4	


Odstęp

Opis

1.60

(RC--) Pęknięcie w obrębie zleńcza, cały obszar

Obraz Nr 362

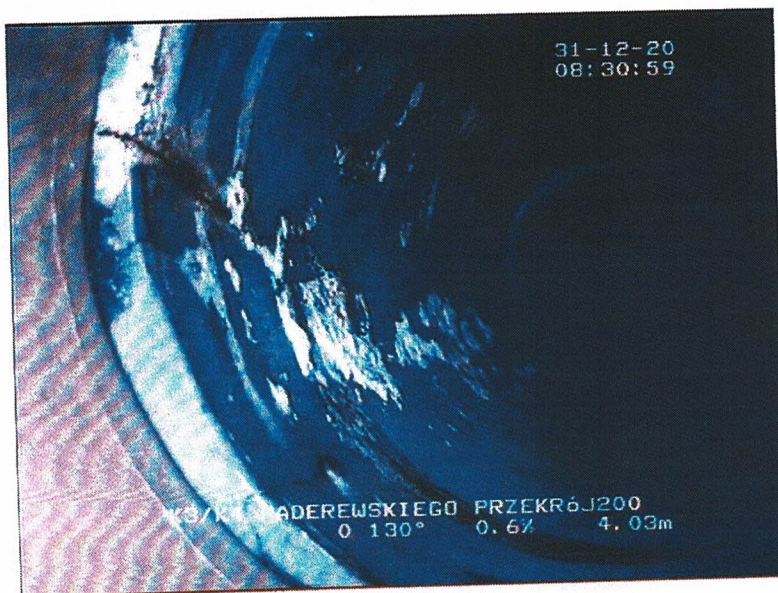

Odstęp

Opis

2.50

(RC-R) Pęknięcie w obrębie zleńcza, wezgieńowie prawe

Obraz Nr 363



Badana Długość

47.03



WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

tel.: +48 41 36 844 02 - 06

fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@kielec.com.pl

RHB 2647

REGON 290836791

NIP 959 116 49 32

Kanał TV sprawozdanie z odcinka numer 48 (Strona 2/7)

Data 31.12.2020


Kod pocztowy	Miejscowość	Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka
	Kielce	K4	K3	47.03
Ulica	Kod ulicy	Materiał	Profil/DN	Rodzaj kanału
Paderewskiego		Kamionka	Koło/200	Kanalizacja ściekowa
Zleceńodawca	Obecny	Kierunek badania	Numer odcinka	Rok produkcji
Remonty 2020		Przeciw sp	K3/K4	

Odstęp
Opis

6.59

(UC-O) Nieszczelne połączenie rur, Szczyt sklepienia

Obraz Nr 364

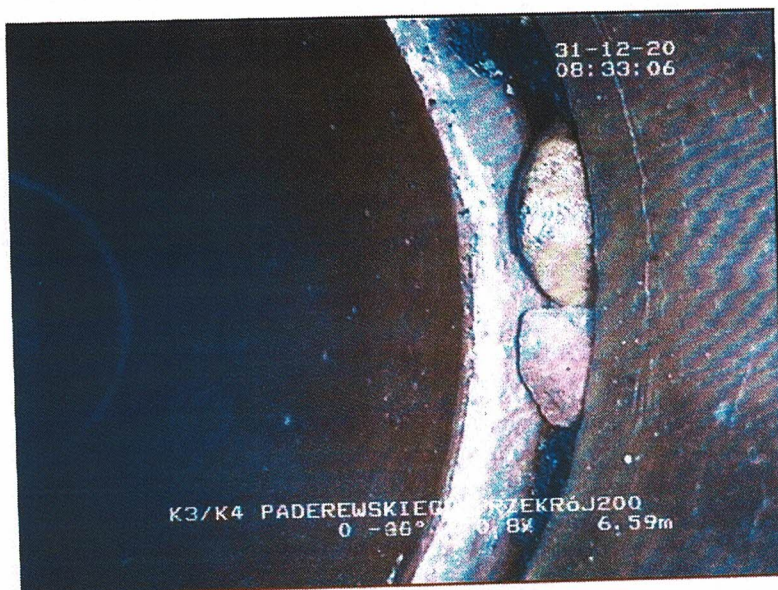

Odstęp
Opis

6.80

(AU-L) Odgałęzienie zamknięte, wezgaławie lewe

Obraz Nr 365



Badana Długość
47.03



WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

tel.: +48 41 36 844 02 - 06

fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@kielec.com.pl

RHB 2647

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Kanał TV sprawozdanie z odcinka numer 48 strona(3/7)

Data 31.12.2020

Kod pocztowy	Miejscowość	Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka
	Kielce	K4	K3	47.03
Ulica	Kod ulicy	Materiał	Profil/DN	Rodzaj kanału
Paderewskiego		Kamionka	Koło/200	Kanalizacja ściekowa
Zlecniodawca	Obecny	Kierunek badania	Numer odcinka	Rok produkcji
Remonty 2020		Przeciw sp	K3/K4	


Odstęp

Opis

14.00

(AU-L) Odgaęzienie zamknięte, wezgowie lewe

Obraz Nr 366

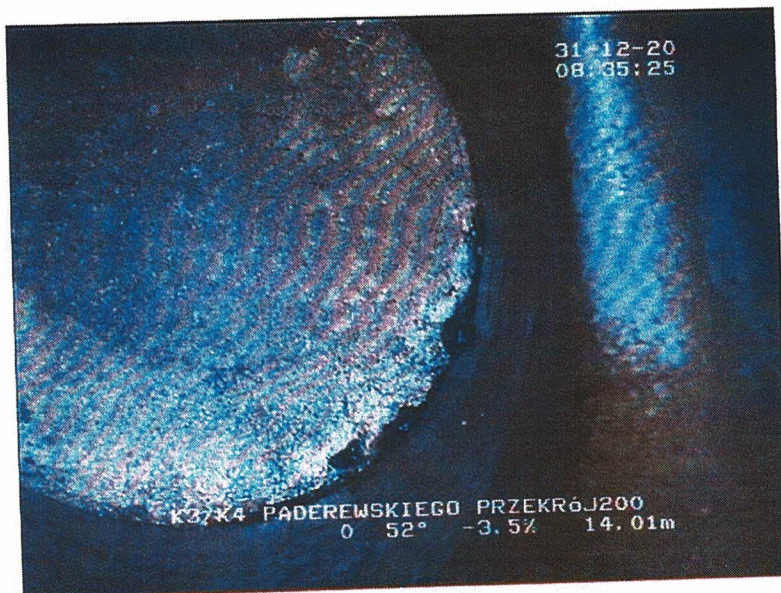

Odstęp

Opis

17.07

(A--R) Odgaęzienie, wezgowie prawe

Obraz Nr 367



Badana Długość
47.03

**WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.****ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce**

tel.: +48 41 36 844 02 - 06

fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@kielce.com.pl

RHB 2647

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Kanał TV sprawozdanie z odcinka numer 48 Brona(4/7)

Data 31.12.2020

Kod pocztowy	Miejscowość	Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka
	Kielce	K4	K3	47.03
Ulica	Kod ulicy	Materiał	Profil/DN	Rodzaj kanału
Paderewskiego		Kamionka	Koło/200	Kanalizacja ściekowa
Zlecniodawca	Obecny	Kierunek badania	Numer odcinka	Rok produkcji
Remonty 2020		Przeciw sp	K3/K4	

Odstęp

19.39

Opis

(UC-R) Nieszczelne połączenie rur, wezgieńwie prawe

Obraz Nr 368




Odstęp

23.36

Opis

(UC-R) Nieszczelne połączenie rur, wezgieńwie prawe

Obraz Nr 369

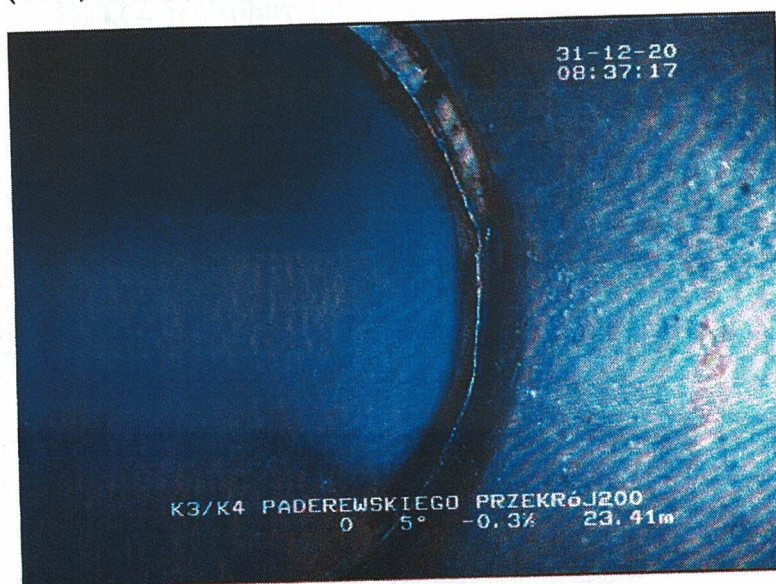

Badana Długość

47.03

**WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.****ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce**

tel.: +48 41 36 844 02 - 06

fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@kielec.com.pl

RHB 2647

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Kanał TV sprawozdanie z odcinka numer 48 Brona(5/7)

Data 31.12.2020

Kod pocztowy	Miejscowość	Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka
	Kielce	K4	K3	47.03
Ulica	Kod ulicy	Materiał	Profil/DN	Rodzaj kanału
Paderewskiego		Kamionka	Koło/200	Kanalizacja ściekowa
Zlecniodawca	Obecny	Kierunek badania	Numer odcinka	Rok produkcji
Remonty 2020		Przeciw sp	K3/K4	

Odstęp
Opis

26.42

(UC-R) Nieszczelne połączenie rur, wezgieńwie prawe

Obraz Nr 370

Odstęp
Opis

31.74

(A--L) Odgaęzienie, wezgieńwie lewe

Obraz Nr 371

Badana Długość
47.03

**WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.**

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

tel.: +48 41 36 844 02 - 06

fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@kielce.com.pl

RHB 2647

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Kanał TV sprawozdanie z odcinka numer 48 strona(6/7)

Data 31.12.2020

Kod pocztowy	Miejscowość	Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka
	Kielce	K4	K3	47.03
Ulica	Kod ulicy	Materiał	Profil/DN	Rodzaj kanału
Paderewskiego		Kamionka	Koło/200	Kanalizacja ściekowa
Zlecniodawca	Obecny	Kierunek badania	Numer odcinka	Rok produkcji
Remonty 2020		Przeciw sp	K3/K4	


Odstęp

42.27

Opis

(RL--) Pęknięcie podłużne, cały obszar

Obraz Nr 372

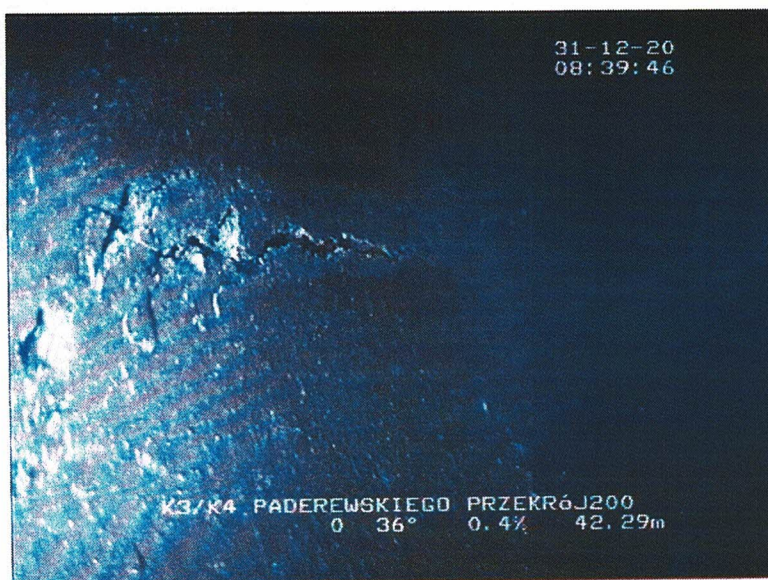

Odstęp

46.10

Opis

(A--R) Odgaęzienie, węzłowie prawe

Obraz Nr 373

Badana Długość
47.03



WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.
ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce
tel.: +48 41 36 844 02 - 06
fax: +48 41 34 552 20:
e-mail: wodkiel@kielece.com.pl

RHB 2647

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Kanał TV sprawozdanie z odcinka numer 48 Brona(7/7)

Data 31.12.2020

Kod pocztowy	Miejscowość	Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka
	Kielce	K4	K3	47.03
Ulica	Kod ulicy	Materiał	Profil/DN	Rodzaj kanału
Paderewskiego		Kamionka	Koło/200	Kanalizacja ściekowa
Zlecniodawca	Obecny	Kierunek badania	Numer odcinka	Rok produkcji
Remonty 2020		Przeciw sp	K3/K4	

Odstęp

46.75

Opis

(K---) Sposoby modernizacji kanału, cały obszar

Obraz Nr 374



Odstęp

47.03

Opis

(EH) Koniec odcinka

Obraz Nr 375



Badana Długość

47.03