



USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
Wojciech Józefowski
64-000 Kościan, Bonikowo
ul. Dworcowa 25, tel. 655-129-575
NIP 698-173-62-57

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej	GN-I.6640.24.2023	
Nazwa miejscowości	Czempiń	
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	301102_4
	nazwa	Czempiń - miasto
Obręb ewidencyjny	identyfikator	0001
	nazwa	Czempiń
Skala mapy	1:500	
Godło mapy	6.171.10.03.1.4	
Nazwa układu współrzędnych	prostokątny ch płaskich	2000
	układu wysokości	Kronsztad 86
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji	Działka 617; 618; 619; 620 + działki w zasięgu pomiaru	
	Nie badano	
Informacje o skutecznościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		
Data opracowania mapy	27.01.2023	


USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
Wojciech Józefowski
64-000 Kościan, Bonikowo, ul. Dworcowa 25
tel. 65 512 95 75, kom. 601 983 366
NIP 698-173-62-57
jozefowski@geodetakościan.com

.....
nazwa / imię i nazwisko wykonawcy
.....
imię i nazwisko geodezyjnego

*) Należy podać skróty opis służebności gruntowej wraz ze sposobem jej oznaczenia na mapie, a w przypadku kiedy nie wykonano ustalenia obciążeń służebnościami – zamieścić stosowną informację.

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GN-I.6640.24.2023
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Kościański
Wykonawca prac geodezyjnych	USŁUGI GEODEZYJNO - KARTOGRAFICZNE Wojciech Józefowski 64-000 Bonikowo ul. Dworcowa 25 NIP 698-173-62-57
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół Weryfikacji Nr z dnia 2023
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Wojciech Józefowski Nr uprawnień 22667

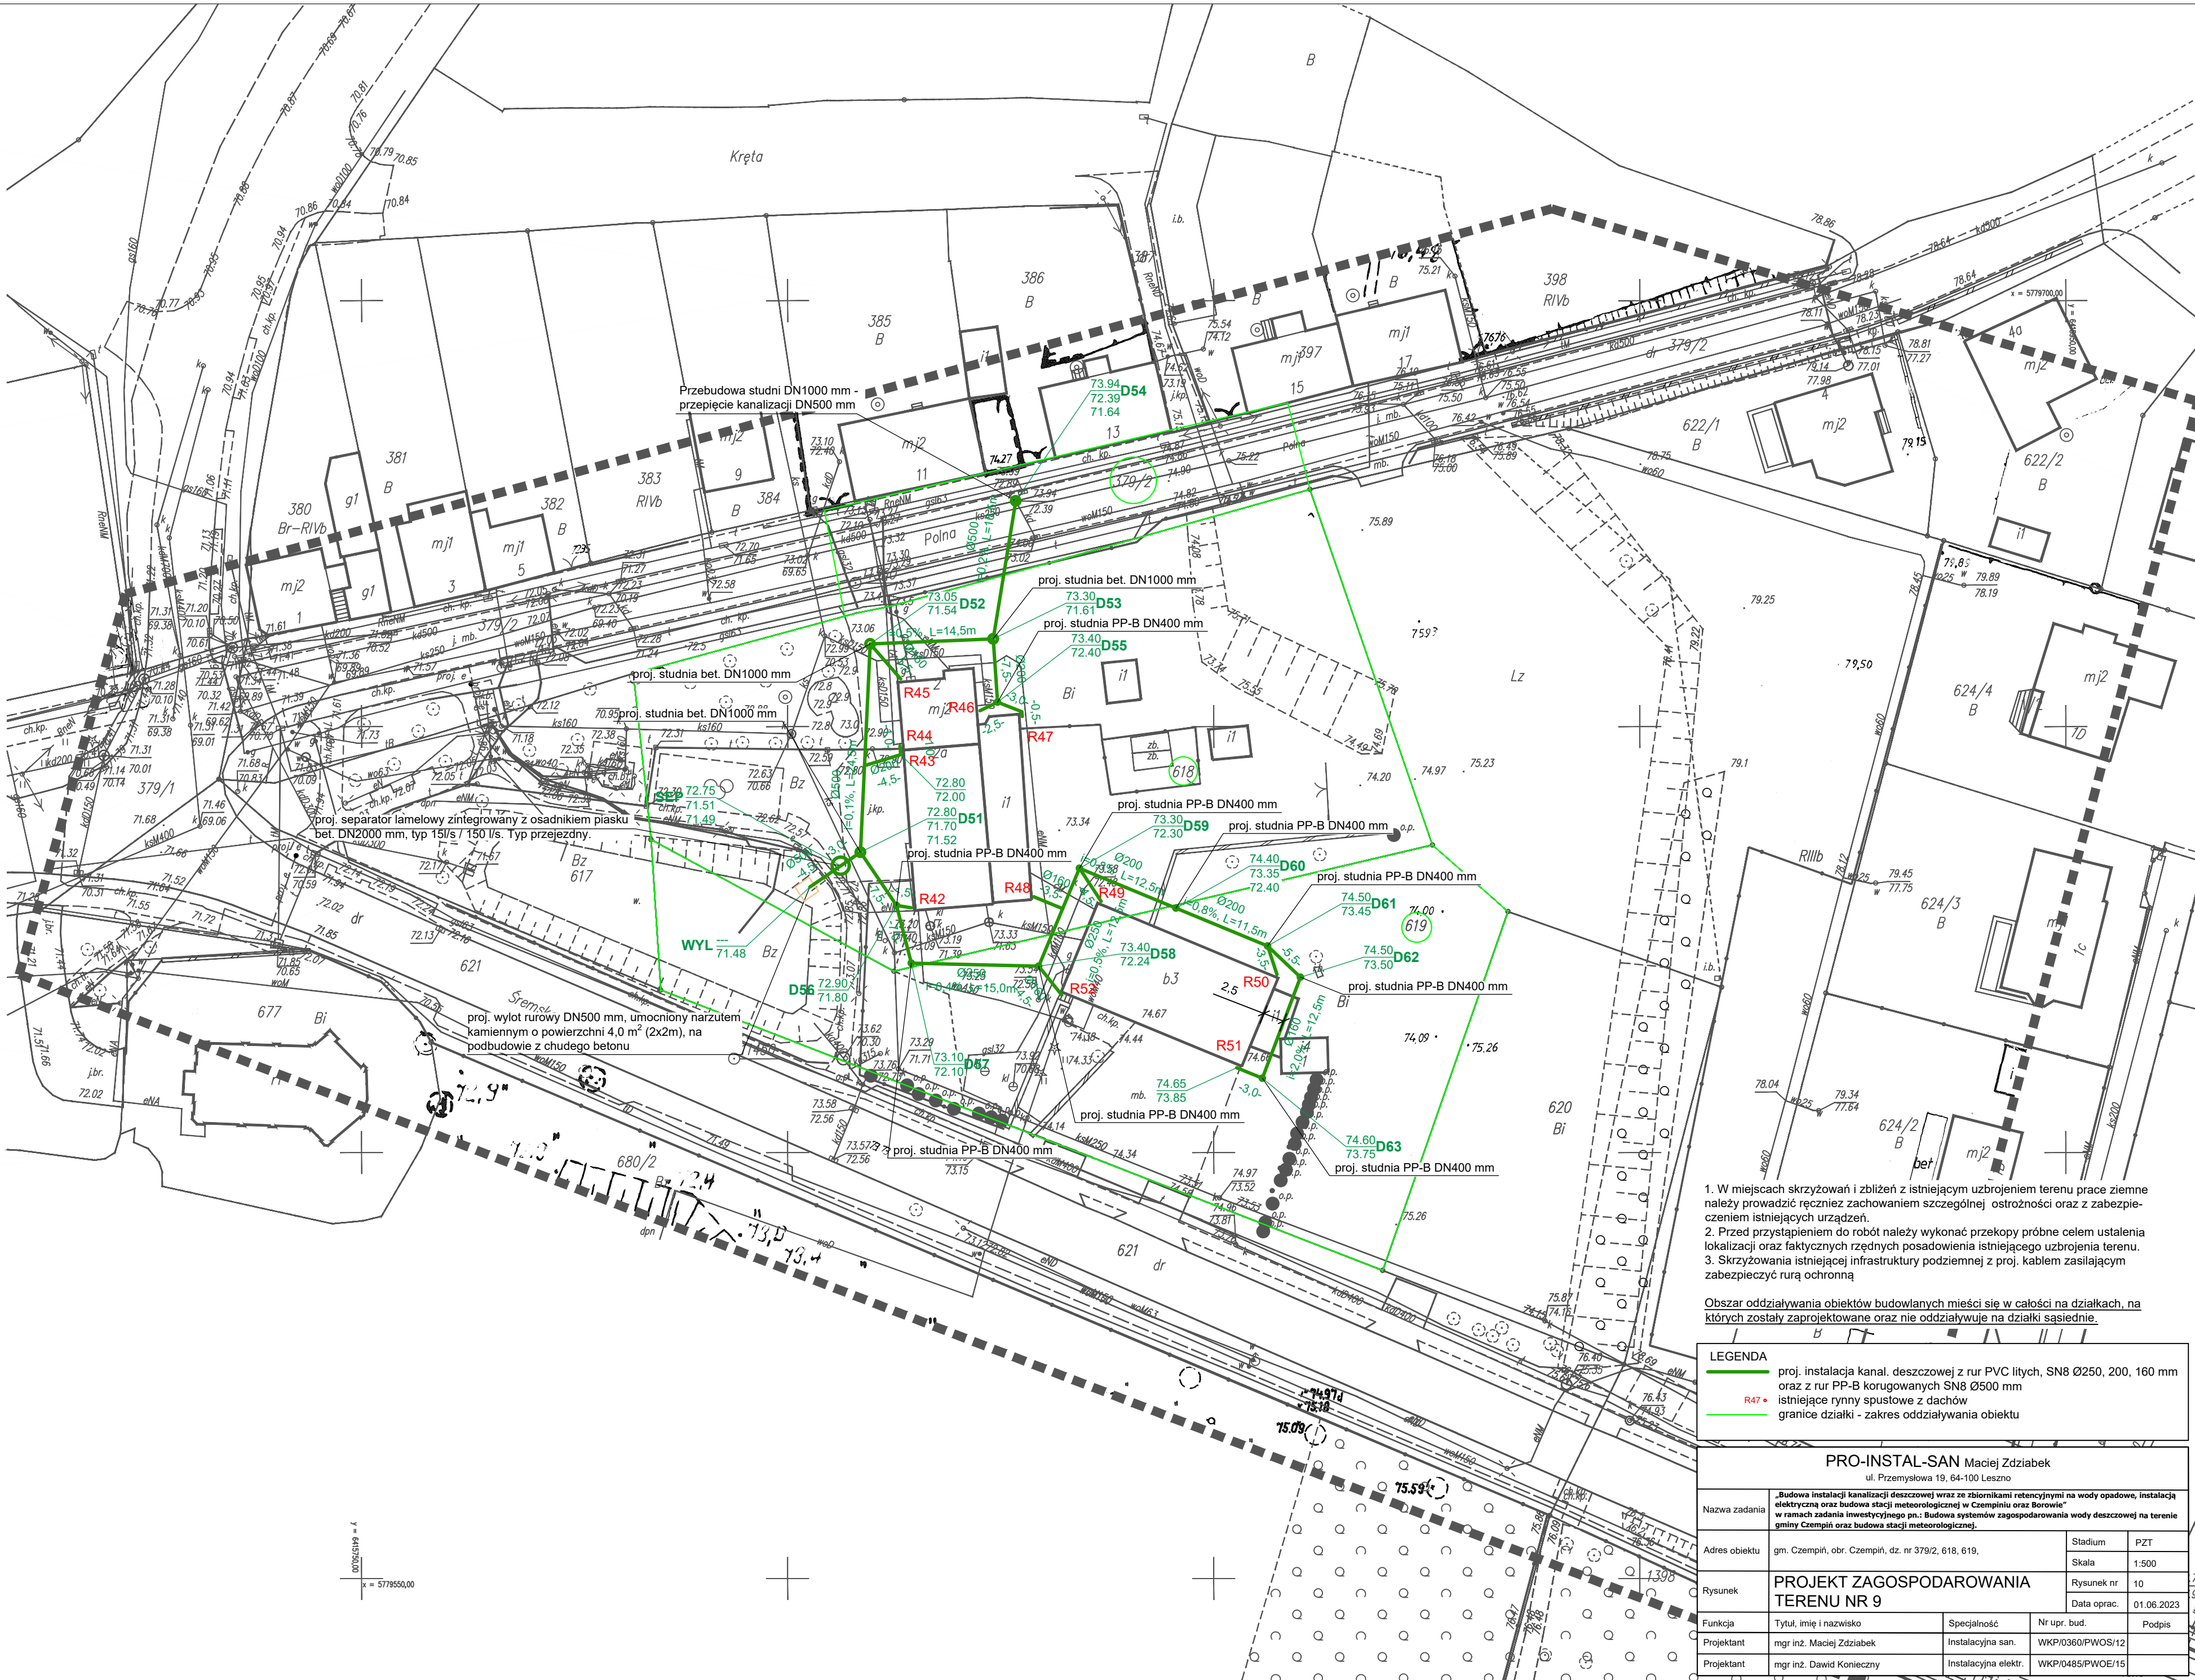

- W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem terenu prace ziemne należy prowadzić ręcznie zachowaniem szczególnej ostrożności oraz z zabezpieczeniem istniejących urządzeń.
- Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy próbne celem ustalenia lokalizacji oraz faktycznych rzędnych posadowienia istniejącego uzbrojenia terenu.
- Skrzyżowania istniejącej infrastruktury podziemnej z proj. kablem zasilającym zabezpieczyć rurą ochronną

Obszar oddziaływania obiektów budowlanych mieści się w całości na działkach, na których zostały zaprojektowane oraz nie oddziałują na działki sąsiednie.

LEGENDA	
	proj. instalacja kanał. deszczowej z rur PVC litych, SN8 Ø250, 200, 160 mm oraz z rur PP-B korugowanych SN8 Ø500 mm
	istniejące rynny spustowe z dachów
	granice działki - zakres oddziaływania obiektu

PRO-INSTAL-SAN Maciej Zdziabek ul. Przemysłowa 19, 64-100 Leszno			
Nazwa zadania	Budowa instalacji kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi na wody opadowe, instalacja elektryczna oraz budowa stacji meteorologicznej w Czempiń oraz Baranów		
Adres obiektu	gm. Czempiń, obr. Czempiń, dz. nr 379/2, 618, 619,	Stadium	PZT
Rysunek	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU NR 9	Skala	1:500
Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Nr upr. bud.	Podpis
Projektant	mgr inż. Maciej Zdziabek	Instalacyjna san.	WKP/0360/PWOS/12
Projektant	mgr inż. Dawid Konieczny	Instalacyjna elektr.	WKP/0485/PWOE/15