

Decyzja

Na podstawie art. 39 ust. 3a, art. 40 ust. 1 i 2 pkt. 2, 3 oraz ust. 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 ze zm.) i art. 104 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.10.2022 r. złożonego przez Pana Kamila Kiryjewskiego, adres: Lemany 20Z, 12-100 Szczytno, pełnomocnik gminy Szczytno o uzgodnienie trasy przebiegu projektowanego przyłącza kablowego energetycznego 0,4 kV w drodze gminnej publicznej nr 196001N Jęcznik - Janowo, dz. nr 128 w miejscowości Jęcznik, obręb geodezyjny Jęcznik, gm. Szczytno.

Zezwala się

na lokalizację projektowanego przyłącza kablowego energetycznego 0,4 kV w drodze gminnej publicznej nr 196001N Jęcznik - Janowo, w dz. nr 128 w miejscowości Jęcznik w celu zasilenia działki nr 12 w msc. Jęcznik, obręb geodezyjny Jęcznik, gm. Szczytno z zachowaniem następujących warunków:

1. Lokalizacja i przebieg projektowanego przyłącza kablowego energetycznego 0,4 kV musi być zgodny z § 140 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 124 ze zm.), oraz warunkami technicznymi.
2. Przebieg projektowanego przyłącza kablowego energetycznego 0,4 kV musi zaprojektować projektant posiadający uprawnienia do projektowania sieci elektroenergetycznych.
3. Na podstawie złożonego wniosku wydana zostanie decyzja, w której określone zostaną warunki prowadzenia robót w działkach gminnych, termin wykonania robót oraz określona zostanie technologia przywrócenia działki do stanu poprzedniej używalności po wykonanych robotach. W decyzji określone zostaną również stawki opłat za zajęcie drogi publicznej.
4. Inwestor na etapie wykonawstwa na 30 dni przed zamiarem rozpoczęcia robót zobowiązany jest również do uzyskania decyzji na umieszczenie urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami oraz potrzebami ruchu drogowego w drodze gminnej publicznej dz. nr 128 w miejscowości Jęcznik gm. Szczytno.
5. Roboty przy budowie przyłącza kablowego energetycznego należy oznakować i wykonywać zgodnie z Prawem budowlanym i normami branżowymi.
6. **Niniejsze uzgodnienie nie jest równoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robót w drodze gminnej publicznej oraz na umieszczenie w drodze gminnej publicznej urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami oraz potrzebami ruchu drogowego, o które wykonawca lub inwestor powinien wystąpić do zarządcy drogi.**
7. Integralną częścią niniejszego zezwolenia/uzgodnienia będą w/w decyzje stanowiące uzupełnienie uzgodnienia. W przypadku nie uzyskania decyzji przez inwestora przed przystąpieniem do realizacji zadania niniejsze zezwolenie wygasa.
8. Projektowane przyłącze kablowe energetyczne n/n 0,4 kV ułożyć w całości w rurze ochronnej, a w poprzek drogi wykonać przeciskiem. Projektowane przyłącze kablowe energetyczne n/n 0,4 należy zaprojektować maksymalnie do 50 cm od granicy pasa drogowego drogi gminnej 196001N Jęcznik - Janowo, dz. nr 128 w msc. Jęcznik, gm. Szczytno.
9. W celu uzyskania zezwolenia na wejście z robotami na 30 dni przed zamiarem przystąpienia do wykonania robót należy wystąpić z wnioskiem do Urzędu Gminy Szczytno o udzielenie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym drogi publicznej zgodnie z art. 40 pkt. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Warunki podane powyżej ważne są przez okres trzech lat. Nieprzestrzeganie w/w warunków spowoduje nieważność niniejszego uzgodnienia.

Zapoznałem się z treścią informacji o przetwarzaniu moich danych osobowych przez Urząd Gminy Szczytno, stanowiąca załącznik do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Decyzja została wydana zgodnie z wnioskiem strony. Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych lokalizowanie obiektów budowlanych, umieszczenia urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego jest zabronione. Jednakże w szczególnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie w pasie drogowym urządzeń może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem zarządcy drogi.

Z przywołanych przepisów wynika jednoznacznie, iż ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wprowadził zakaz umieszczenia w nim w/w urządzeń. Warunkiem odstępstwa od tego zakazu jest wystąpienie w konkretnej sprawie szczególnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie zatem rzeczowego zezwolenia winno mieć charakter wyjątkowy.

W uznaniu organu wydającego decyzję w niniejszej sprawie zachodzą przesłanki określone w art. 39 ust. 3a ustawy uzasadniające wyrażenie zgody na lokalizowanie w pasie drogowym drogi gminnej nr 196001N Jęcznik - Janowo na działce nr 128 w miejscowości Jęcznik, przebiegu przyłącza kablowego energetycznego n/n 0,4 kV.

Pouczenie

1. Niniejsza decyzja nie jest równoznaczna z pozwoleniem na budowę i zgodą na prowadzenie robót w pasie drogowym.
2. W przypadku wystąpienia kolizji podczas przebudowy i remontu drogi gminnej wyżej wymieniona projektowana infrastruktura techniczna zostanie przełożona na koszt jej właściciela na warunkach wynikających z art. 39 ust.5 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 ze zm.).
3. O pozwolenie na prowadzenie robót w pasie drogowym związanych z wyrażoną w niniejszej decyzji zgodą należy zwrócić się do Wójta Gminy Szczytno w terminie określonym w Ustawie o drogach publicznych, w przypadku budowy sieci do wniosku należy dołączyć kopię pozwolenia na budowę lub zaświadczenie właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
4. Za zajęcie pasa drogowego w celu wykonania robót i umieszczenia urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi pobierana jest opłata na podstawie Uchwały Nr XVI/125/2019 Rady Gminy Szczytno z dnia 29 listopada 2019 roku.
5. Decyzja ważna jest na okres lat 3 i nie narusza praw osób trzecich.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona postępowania może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.


Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie 14 dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

Otrzymują

1. Wnioskodawca.
2. A/a.

Załączniki:

1. Mapa z zaznaczonym przebiegiem projektowanego przyłącza.
2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.



GMINA SZCZYTNO
Miejski Ośrodek Kultury
ul. Wolności 10
16-100 Szczytno
tel. 16 73 10 10 10
www.szcztytno.pl

33/11

Zezwala się na lokalizację projektowanego przyłącza kablowego energetycznego 0,4 kV w drodze gminnej publicznej nr 196001N Jęcznik-Jawor, u d. nr 128 w miejscowości Jęcznik w celu zasilenia działki nr 12 w msc. Jęcznik. Jednostka geodezyjna Jęcznik, gm. Szczytno. Zgodnie z datą: 20.03.2022 r. dnia 21.10.2022 r.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SKALA 1:500

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej (KERG)
Województwo
Jednostka ewidencyjna (gmina)
Obręb ewidencyjny
Działka ewidencyjna
Skala mapy
Nazwa układu współrzędnych

Gg.6641.207.2022
warmińsko-mazurskie
szczytyński
281706_2 / Szczytno
281706_2.0004 / Jęcznik
12
1:500
2000 / 7
Kronsztadt 60
7.204.20.16.1.4, 7.204.20.16.3.2


nie badano KW w zakresie służebności gruntowych

Arkusz mapy
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji
Służebności gruntowe mające wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji
Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu zgodnie z MPZP lub decyzją o warunkach zabudowy
Nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z MPZP lub decyzją o warunkach zabudowy
Oświadczam, że operat techniczny zawierający rezultaty prac geodezyjnych, w wyniku których powstał niniejszy dokument uzyskał pozytywny wynik weryfikacji.
Organ służby geodezyjnej i kartograficznej, który otrzymał zgłoszenie:

Wykonawca prac geodezyjnych:
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji
Nr zasobu
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac geodezyjnych
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
24.03.2022 r.
Data oraz imię i nazwisko, nr uprawnień i podpis geodety uprawnionego.


Starosta Szczycieński
GEO-MAR inż. Mariusz Wierchołowski
Gg.6641.207.2022.1
dnia 12.04.2022 r.
P.2817.2022.975
Mariusz Wierchołowski
nr uprawnień 18251

Pieczętka firmowa

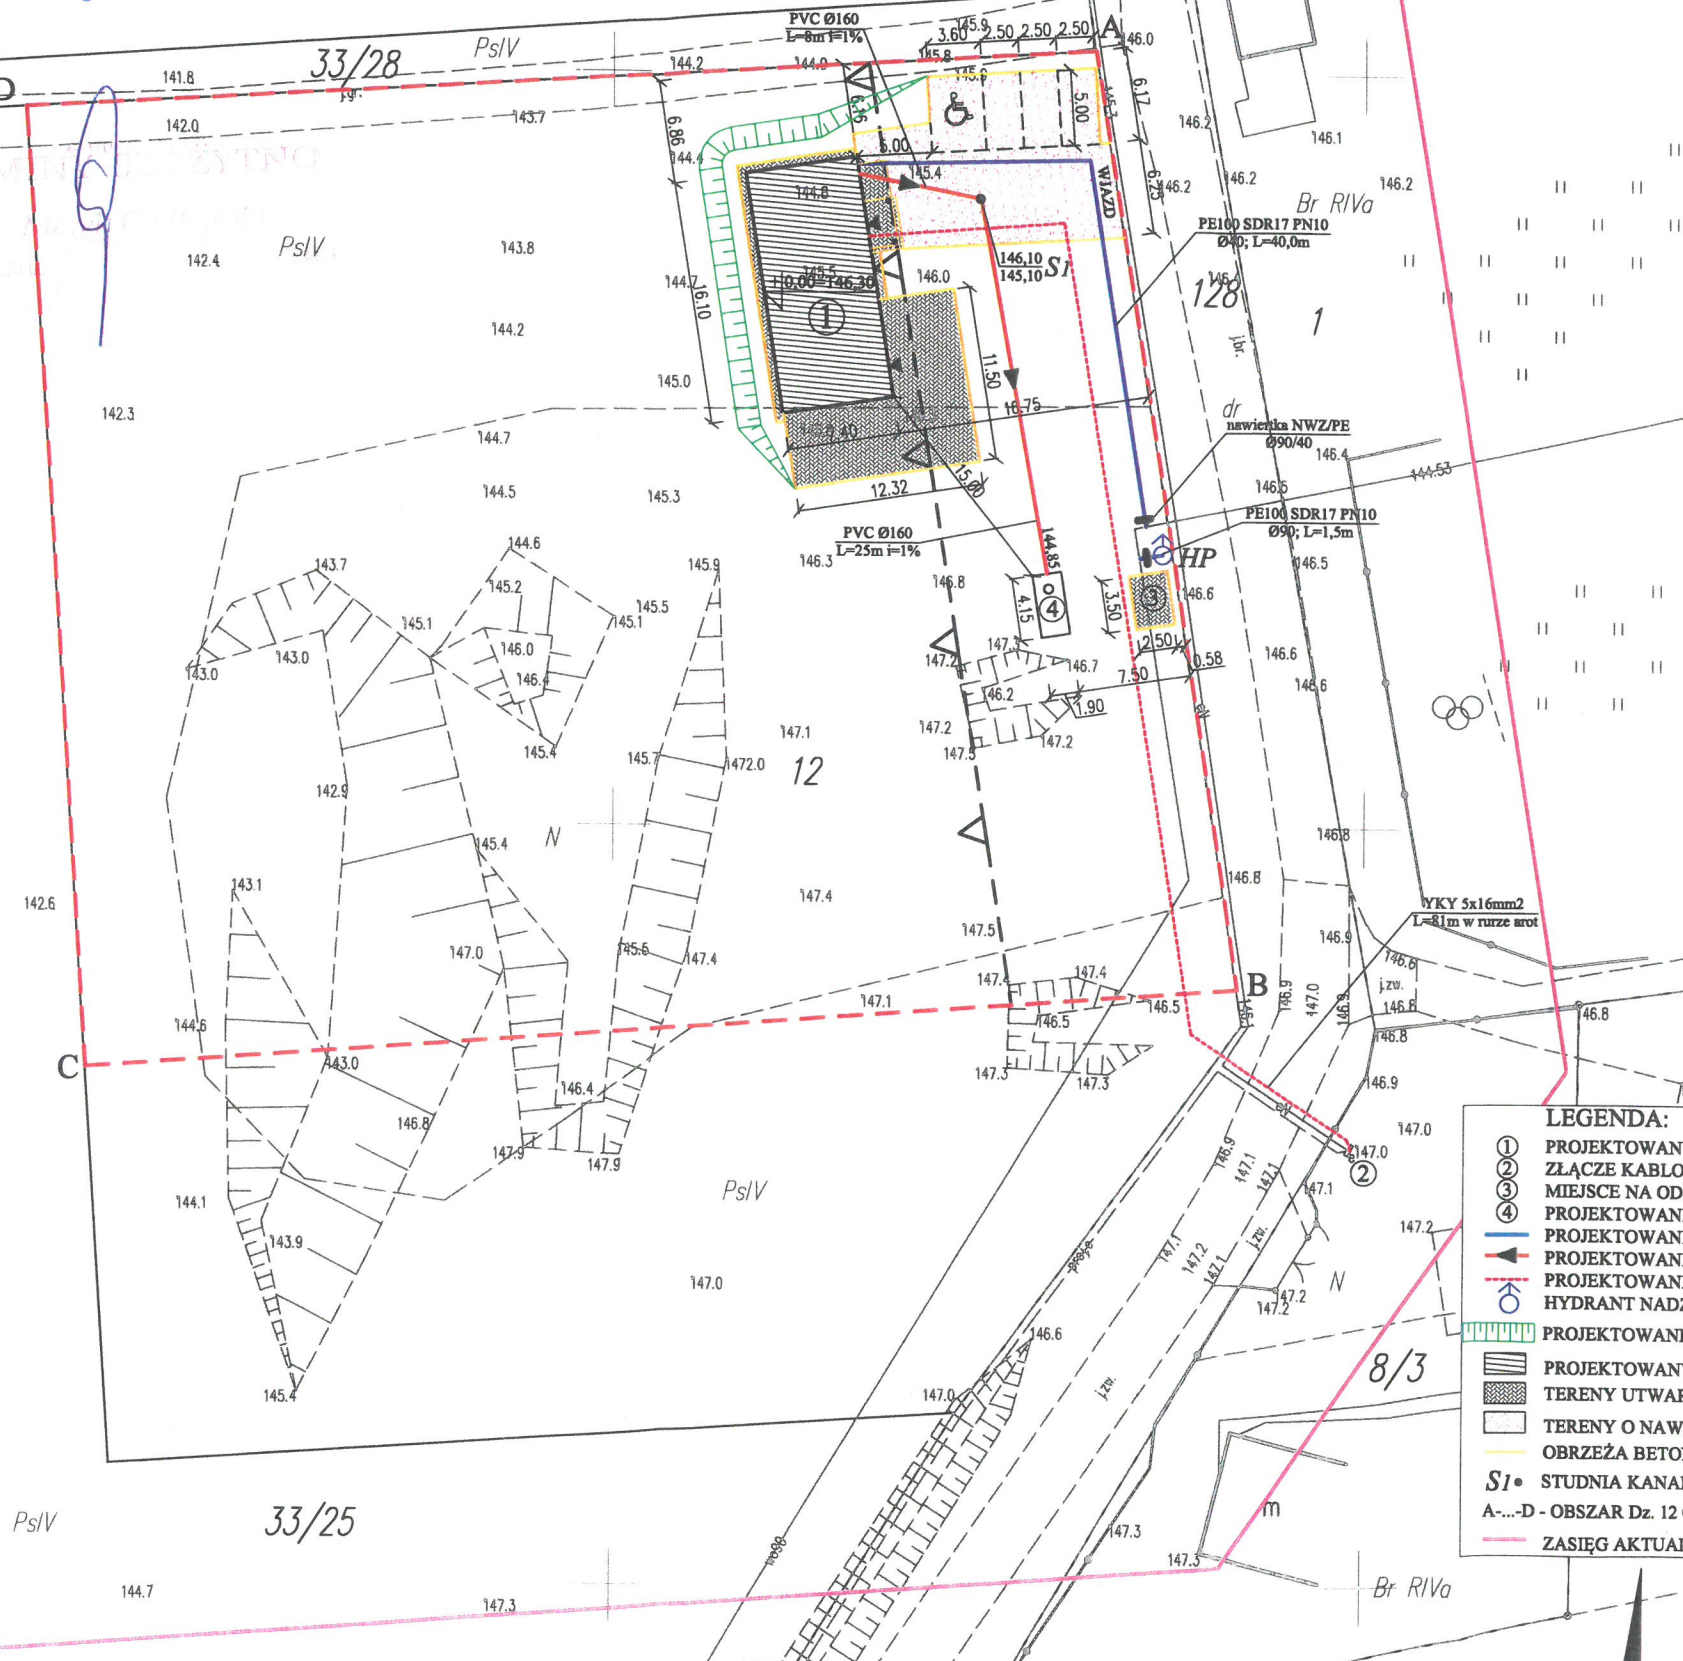

- LEGENDA:**
- 1. PROJEKTOWANY BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
 - 2. ZŁĄCZE KABLOWO-POMIAROWE - ISTNIEJĄCE
 - 3. MIEJSCE NA ODPADKI STAŁE
 - 4. PROJEKTOWANE SZAMBO SZCZELNE V=8,8m³
 - 5. PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE Ø40PE
 - 6. PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SAN. Ø160 PVC
 - 7. PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE ENERGETYCZNE YKY 5x16mm²
 - 8. HYDRANT NADZIEMNY Ø80mm + ZASUWA Ø80mm - PROJEKTOWANY
 - 9. PROJEKTOWANE SKARPY
 - 10. PROJEKTOWANY BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
 - 11. TERENY UTWARDZONE Z KOSTKI BETONOWEJ gr. 6cm
 - 12. TERENY O NAWIERZCHNI ŻWIROWEJ
 - 13. OBRZEŻA BETONOWE 8x30cm
 - 14. S1 - STUDNIA KANALIZACYJNA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO Ø425 PROJ.
 - 15. A.....D - OBSZAR Dz. 12 OBJĘTY OPRACOWANIEM
 - 16. ZASIĘG AKTUALIZACJI MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

ORIENTACJA 1:25000



Oświadczam, że treść mapy do celów projektowych, na której wykonano niniejszy projekt jest identyczna z treścią mapy wydanej przez PZGIG w Szczycie zaewidencjonowanej pod numerem P.2817.2022.975

podpis projektanta

BILANS TERENU:
Powierzchnia działki nr 12 objęta opracowaniem A-B-C-D - 4663m²
Projektowana powierzchnia zabudowy - 119,24m² (2,56% pow. działki - wg WZ maksymalnie 8%)
Projektowane utwardzenie terenu z kostki betonowej - 128,41m² (2,75% pow. działki)
Projektowane nawierzchnie żwirowe - 157,26m² (3,37% pow. działki)
Powierzchnia terenów biologicznie czynnych - 4258,09m² (91,32% pow. działki - wg WZ minimalnie 80%)

Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o.o. Sp. k. 12-100 Szczytno ul. B. Chrobrego 1 tel. 503-153-643		BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI JĘCZNIK		Nr rys. PZT-1
Stanowisko		Imię i nazwisko		skala: 1:500
Projektant		mgr inż. arch. Paweł T. Wrażeń		data: 08.09.2022
Projektant		mgr inż. Adam Wardecki		podpis
Projektant		mgr. inż. Jacek Dziatkowiak		
		numer uprawnień 82/86/OI		
		WAM/0046/PWOS/06		
		WAM/0088/PWOE/13		