







## PARTER

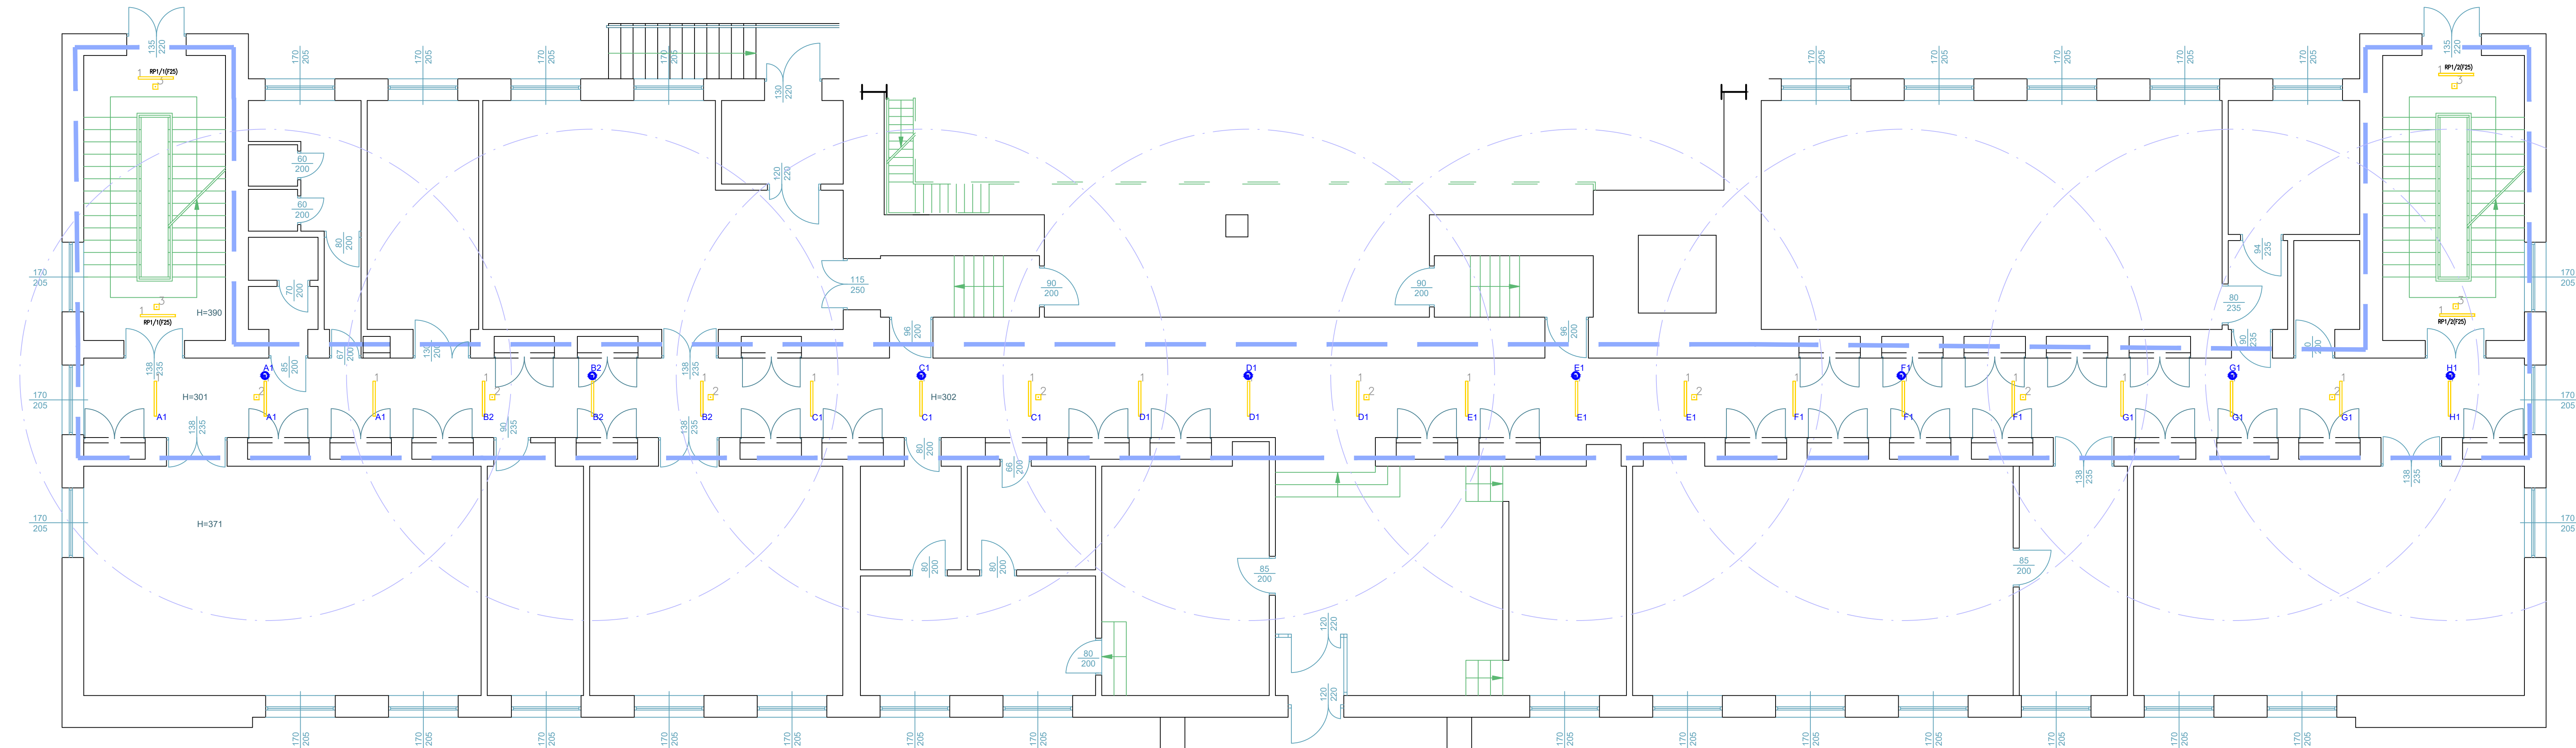

LEGENDA:

-  - ZAKRES OPRACOWANIA
-  <sup>1</sup> - OPRAWA CROCUS N  
OPAL CMW 840 46 1255
-  <sup>2</sup> - OPRAWA AWARYJNA  
ONTEC R C1 AT
-  <sup>3</sup> - OPRAWA AWARYJNA  
ONTEC R M1 AT
-  <sup>4</sup> - CZUJNIK RUCHU PIR  
(min. strefa wykrywania  
R=6m)

| TABELA PODZIAŁU OBWODÓW |              |                |
|-------------------------|--------------|----------------|
| POZIOM                  | ZASILANIE Z: | OZN. OPRAWY    |
| -1                      | RP0/1        | A0, C0, E0     |
|                         | RP0/2        | B0, D0         |
| 0                       | RP1/1        | A1, C1, E1, G1 |
|                         | RP1/2        | B1, D1, F1, H1 |
| 1                       | RP2/1        | A2, C2, E2, G2 |
|                         | RP2/2        | B2, D2, F2, H2 |
| 2                       | RP3/1        | A3, C3, E3, G3 |
|                         | RP3/2        | B3, D3, F3, H3 |

|   |                                   |                                    |                              |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| <p>Jednostka projektowa:</p>  <p><b>ELTRIX</b> PIOTR SZYMAŃSKI<br/> 05-420 Józefów ul. Bema 43<br/> Biuro: Warszawa ul. Olecka 23, p.106<br/> www.eltrix.net adres email: eltrix@onet.pl</p> |                                   |                                    |                              |
| <p>Investor:</p> <p>Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych<br/> ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock - Świerk</p>   |                                   |                                    |                              |
| <p>Obiekt:</p> <p>Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych<br/> ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock - Świerk</p>   |                                   |                                    |                              |
| <p>Nazwa projektu:</p> <p>Wykonanie remontu oświetlenia w budynku biurowym</p>  |                                   |                                    |                              |
| <p>Numer rysunku:</p> <p>Rzut opraw oświetleniowych - PARTER<br/> (poz. 0)</p>  |                                   | <p>Numer rysunku:</p> <p>IE-02</p> |                              |
| <p>Imię i nazwisko, nr uprawnień:</p>   |                                   | <p>Podpis</p>                      |                              |
| <p>Projektował:</p> <p>mgr inż. Arkadiusz Nędziaik,<br/> LUB/0201/PWB/E/21</p>  |                                   |                                    |                              |
| <p>Projektował:</p> <p>inż. Przemysław Jarek</p>  |                                   |                                    |                              |
| <p>Faza:</p> <p>PROJ. WYKONAWCZY</p>  | <p>Brandz:</p> <p>ELEKTRYCZNA</p> | <p>Data:</p> <p>LISTOPAD 2023</p>  | <p>Rewizja:</p> <p>W 0.0</p> |
|   |                                   | <p>Skala:</p> <p>-</p>             |                              |