



SCHEMAT STUDNI WPUSTOWEJ BETONOWEJ Ø500

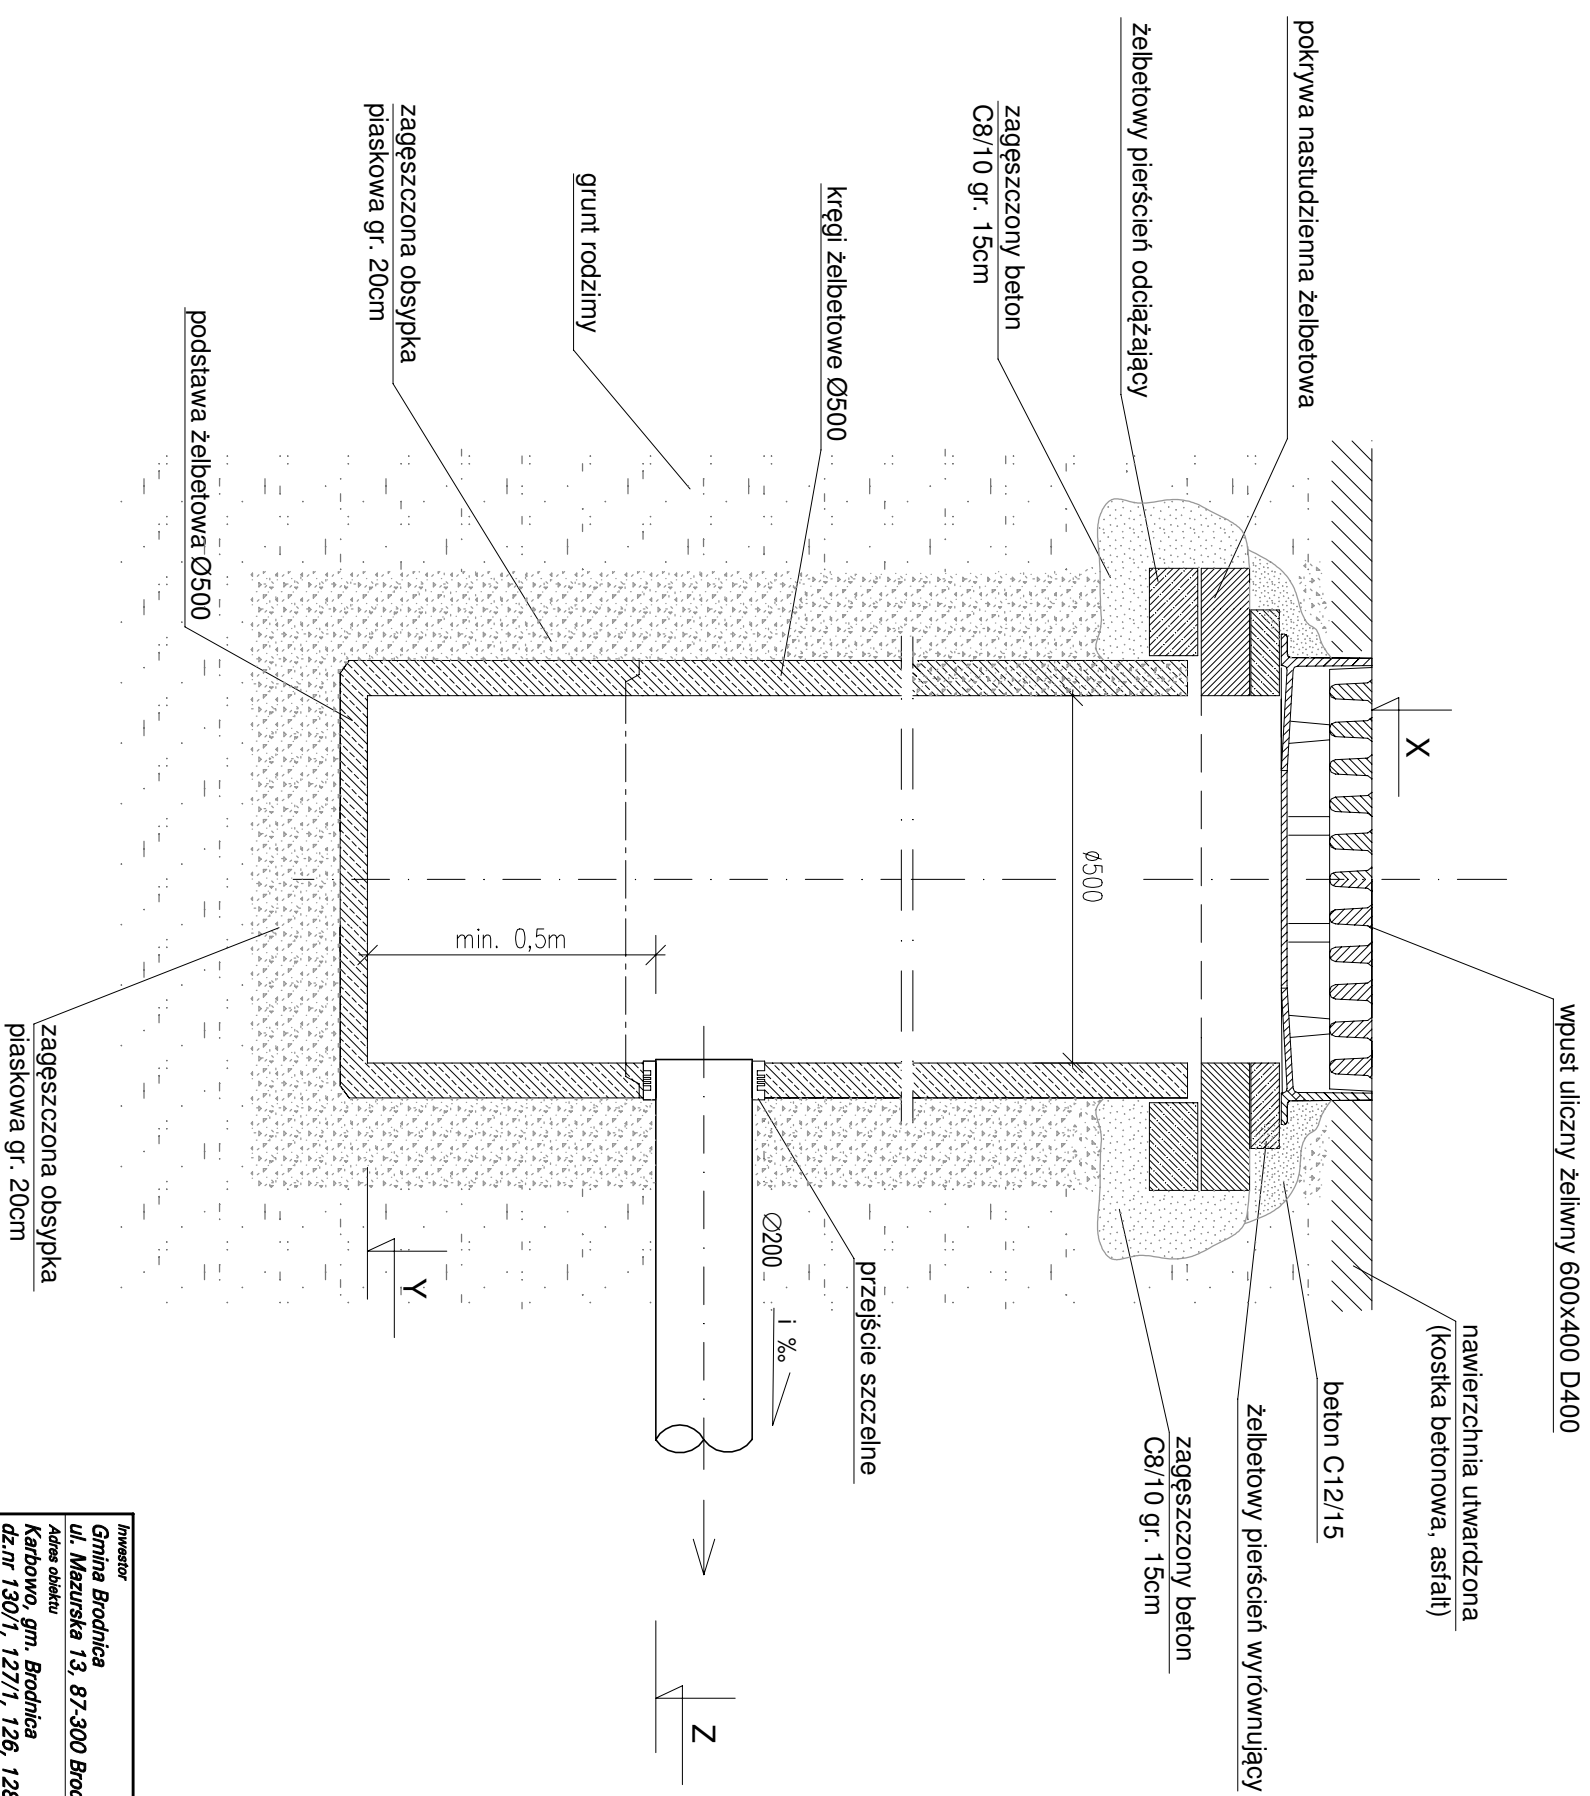

UWAGI:

1. Oznaczenia na rysunku wg tabeli 2

Inwestor Gmina Brodnica ul. Mazurska 13, 87-300 Brodnica		Biuro projektowe Usługi Inżynieryjne "NOVUMINŻ" Piotr Witkowski 87-300 Brodnica ul. Wiejska 11A tel./fax (56)649-83-04 tel. 509-165-181 e-mail: novuminz@vp.pl			
Adres obiektu Karbowo, gm. Brodnica dz.nr 130/1, 127/1, 126, 129/50, 128/51, 128/52 obręb 0007 Karbowo		<div></div>			
Branża Sanitarna				Data oprac. 07/2021	
Projektant mgr inż. Piotr Witkowski KUP/0056/POOS/O9 specjalność: instalacje sanitarne bez ograniczeń				Stadium Projekt zagospodarowania terenu	
Objekt Sieć kanalizacji deszczowej w Karbowie				Tryb rysunku Schemat studni wypustowej betonowej Ø500	
		Skala -			
		Nr rysunku 7			