

DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA

BRANŻA: Sanitarna, Elektryczna

ZADANIE: Inwentaryzacja kanalizacji sanitarnej Sołectwa Zakrzewo, a następnie wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla nieskanalizowanej części Sołectwa Zakrzewo wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę umożliwiającą realizację inwestycji.

ADRES: woj. wielkopolskie gm. Dopiewo, miejscowość Zakrzewo
ulica: Polanki, Łąkowa, Jeżynowa, Leśna
dz.nr. 25/2, 25/3, 92/28, 92/38, 92/10, 73/5, 73/8, 90/6, 73/14, 82/16,
82/31, 82/44, 73/17 obręb Zakrzewo
ulica: Leśna, Sportowa, Malinowa, Poziomkowa, Niezłomnych, Słoneczna,
Gajowa, Wierzbowa, Gwieździsta
dz.nr. 13/7, 29, 16, 26/7, 17/8, 17/16, 20/31, 20/31, 20/39, 64/13, 25/1, 22/5,
24/2, 24/13, 77 obręb Zakrzewo
ulica: Leśna, Gajowa, Akacyjowa, Brzozowa, Dębowa, Zielona, Wspólna,
Środkowa
dz.nr. 113/2, 36/5, 36/8, 42/12, 42/15, 29, 27/15, 56, 46/12, 49/15, 46/13,
50/2, 50/8, 51/13, 51/6, 51/9 obręb Zakrzewo
ulica: Przylesie, Żytnia, Owsiana, Radosna
dz.nr. 186/23, 186/60, 186/35, 186/115, 186/78, 214/35, obręb Zakrzewo
113/2 obręb Dąbrowa gm. Dopiewo
674, 485 obręb Lusowo, gm. Tarnowo Podgórne
ulica: Gajowa, Przemysłowa, Poznańska
dz.nr. 216/7, 144, 142/44, 142/33, 142/42, 142/26, 142/34,
127/7, 119/4, 216/9, 142/43, 142/41, 113/1, 141/4 obręb Zakrzewo

przebrano 18.04.13

INWESTOR: Gmina Dopiewo ul. Leśna 1c 62-070 Dopiewo

Z up. PREZESA ZARZĄDU

STAROSTA POZNAŃSKI
Załącznik do decyzji

Nr 1008/2013

z dn. 02.09.2013

[Podpis]
mgr Elżbieta Konarska

STAROSTWO POWIATOWE
w Poznaniu

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

nr strony

TECZKA NR 1 - DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

- Upoważnienie do reprezentowania Gminy Dopiewo 4
- Decyzja lokalizacyjna nr RPPIOS.6733.62.2012 z dnia 12.04.2012r. 5-17
- Decyzja środowiskowa nr RPPIOS.6220.17.2012 z dnia 30.10.2012r. 18-24

TECZKA NR 2 - DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

25

- Opinia ZUDP nr 1424/2013 z dnia 05.06.2013r. 26-62

TECZKA NR 3 - DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

63

Pismo z Urzędu Gminy nr GIGK.7230.5.1.2013 z dnia 11.01.2013r. 64

- Decyzja z Urzędu Gminy Dopiewo nr GIGK.7230.5.1.2013 z dnia 11.01.2013r. 65-80
- Decyzja z Urzędu Gminy Dopiewo nr GIGK.7230.12.25.2012 z dnia 30.08.2012r. 81-84
- Postanowieni z Urzędu Gminy Dopiewo nr RPPIOS.6220.17.2012 z dnia 3.10.2012r. 85-88
- Decyzja z Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu nr ZDP.12.4620.551/12 z dnia 23.01.2013r. 89-93
- Decyzja z Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu nr ZDP.12.4620.96/12 z dnia 14.05.2013r. 94-96
- Pismo z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nr GDDKiA-O/PO-2-3-kj-4375-S11-263-4/12/13 z dnia 05.03.2013r. 97-98
- Uzgodnienie z TP nr TOTWSBU-PO.2110-695/12/KP z dnia 14.12.12 99-100
- Uzgodnienie z Enea nr 17/2013 z dnia 24.04.2013r. 101-102
- Uzgodnienie z Enea nr 38/2013 z dnia 10.12.2012r. 103
- Pismo z Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne nr WGN.6853.18.12 z dnia 11.12.2012r. 104-105
- Uzgodnienie z ZUK Dopiewo z dnia 17.05.2013r. 106
- Uzgodnienie z TP-KOM z dnia 25.06.2013r. i warunki techniczne z dnia 01.03.2013r. 107-112

• Warunki techniczne wykonania sieci kanalizacji sanitarnej z dnia 12.02.2013r.	113-115
• Warunki techniczne wykonania przyłączy do projektowanej kanalizacji sanitarnej z dnia 18.04.2013r.	116-117
Warunki techniczne wykonania przepompowni z dnia 19.07.2012r.	118
• Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej z dnia 29.03.2013r.	119-120
• Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej z dnia 01.10.2012r.	121-122
• Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej z dnia 01.10.2012r.	123-124
• Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej z dnia 14.12.2012r.	125-126
• Uzgodnienia z właścicielami działek	127-138
• Wypis z rejestru gruntów	139-162
TECZKA NR 4 – PROJEKT BRANŻY SANITARNEJ I ETAP	163-196
TECZKA NR 5 – PROJEKT BRANŻY SANITARNEJ II ETAP	197-245
TECZKA NR 6 – PROJEKT BRANŻY SANITARNEJ III ETAP	246-290
TECZKA NR 7 – PROJEKT BRANŻY SANITARNEJ IV ETAP	291-329
TECZKA NR 8 – PROJEKT BRANŻY SANITARNEJ V ETAP	330-371
TECZKA NR 9E – PROJEKT BRANŻY ELEKTRYCZNEJ	372-384
TECZKA NR 10E – PROJEKT BRANŻY ELEKTRYCZNEJ	385-397
TECZKA NR 11E – PROJEKT BRANŻY ELEKTRYCZNEJ	398-410
TECZKA NR 12E – PROJEKT BRANŻY ELEKTRYCZNEJ	411-423

RIGK.7011.7.2012

Dopiewo, dnia 01.02.2013 r.

PEŁNOMOCNICTWO

Wójt Gminy Dopiewo, niniejszym udziela w trybie art. 32 Kodeksu Postępowania Administracyjnego pełnomocnictwo przedstawicielom firmy PLAN IPRO POLSKA :

- Pani Elżbiecie Konarskiej legitymującej się dowodem osobistym o nr AGL 062964, zamieszkałej ul. Pużaka 15/34, 42-244 Częstochowa;

do reprezentacji przed organami administracji publicznej w postępowaniach administracyjnych, do prowadzenia uzgodnień, dokonywania ustaleń mających na celu opracowanie dokumentacji, zgłaszania zamiaru prowadzenia robót, uzyskiwaniu pozwolenia na budowę lub zgody na realizację inwestycji dla następującego zadania: „Zakrzewo – projekt kanalizacji wsi”

Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia do podejmowania wszelkich niezbędnych działań w celu przygotowania dokumentacji projektowej.

Pełnomocnictwo upoważnia również do występowania przed wszelkimi urzędami, władzami samorządowymi i innymi instytucjami w związku z koniecznością uzyskania niezbędnych decyzji, postanowień, pozwoleń, zezwoleń i uzgodnień oraz opinii wymaganych prawem budowlanym i przepisami szczególnymi dla przedmiotowej inwestycji.


Pełnomocnictwo niniejsze upoważnia do udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie uzgadniania dokumentacji projektowej.

Niniejsze pełnomocnictwo ważne jest do dnia 30-06-2013 i nie stanowi upoważnienia do zawierania zobowiązań finansowych w imieniu Gminy Dopiewo.

Z poważaniem

z (up) WÓJTA GMINY

mgr Tadeusz Zimny
Zastępca Wójta


POTWIERDZAM
zgodność z oryginałem

STAROSTWO POWIATOWE
w Poznaniu

4

DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 50 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 2 pkt 1 oraz art. 51 ust. 3 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2012, poz. 647), po uzgodnieniu stosownie do art. 53 ust. 4 pkt 2, 6 i 9 powołanej wyżej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ze Starostą Poznańskim (postanowienie nr 280/2013 z dnia 08.03.2013r.), Zarządem Dróg Powiatowych (postanowienie nr ZDP.11.4610.5.2/13 z dnia 11.03.2013r.), Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad (postanowienie nr GDDKiA-O/PO-Z-3-kj-4375-S11-8-2/13 z dnia 12.03.2013r.) oraz zarządcą dróg gminnych (RIGK.6733.3.2013 z dnia 12.03.2013r.), po rozpatrzeniu wniosku:

Gminy Dopiewo
ul. Leśna 1c
62 – 070 Dopiewo

z 13.11.2012r. (data wpływu do tut. Urzędu 19.11.2012r.), uzupełnienia wniosku z 20.11.2012r. (data wpływu do tut. Urzędu 22.11.2012r.) oraz zmian wniosku z 30.11.2012r., 27.12.2013r. (data wpływu do tut. Urzędu 28.12.2013r.), 15.01.2013r. (data wpływu do tut. Urzędu 17.01.2013r.) i 15.02.2013r. (data wpływu do tut. Urzędu 18.02.2013r.) w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami na terenie działek o nr ewid. 214/35, 186/115, 186/78, 25/3, 92/28, 92/38, 92/10, 90/5, 90/6, 82/31, 82/44, 82/16, 25/2, 24/13, 24/2, 22/5, 77, 25/1, 64/13, 16, 20/39, 20/31, 17/16, 29, 13/7, 26/7, 42/15, 42/12, 36/5, 36/4, 113/2, 144, 141/4, 142/44, 142/33, 142/43, 142/41, 142/42, 142/26, 142/34, 216/7, 216/9, 113/1, 31/1, 31/2, 127/7, 36/8, 73/17 i 119/4 oraz na terenie części działki o nr ewid. 56, obręb Zakrzewo, gmina Dopiewo, na terenie działki o nr ewid. 113/2, obręb Dąbrowa, gmina Dopiewo oraz na terenie działek o nr ewid. 485 i 674, obręb Lusowo, gmina Tarnowo Podgórne, zgodnie z załącznikami graficznymi do niniejszej decyzji,

ustalam

następujące warunki lokalizacji inwestycji:

- 1) ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu: budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami;
- 2) rodzaj zabudowy: obiekty infrastruktury technicznej;
- 3) ustalenia dotyczące warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego:
 - a) orientacyjną lokalizację projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz projektowanej kanalizacji sanitarnej tłocznej określono na pięciu mapach zasadniczych w skali 1:1000 oraz dwóch mapach zasadniczych w skali 1:500 stanowiących załączniki do niniejszej decyzji,
 - b) zakres inwestycji:
 - kanały grawitacyjne z rur PCV d=350, 315, 250, 200, 160 mm łączone na kielich uszczelniony uszczelką gumową, łączna długość: ok. 10,0 km,
 - kanały tłoczne z rur PE-HD d=63, 90, 110 mm łączone przez zgrzewanie, łączna długość: ok. 1,8 km,
 - szczelne studnie rewizyjne z elementów prefabrykowanych betonowych – średnica: 1200, 1000 mm,

POTWIERDZAM
zgodność z oryginałem

1

STAROSTWO POWIATOWE
w Poznaniu

- studnie rewizyjne betonowe co ok. 50,0 mb oraz na każdym załamaniu rurociągu,
- przepompownie ścieków (3000-1000mm) – budowa nowych i modernizacja istniejących; 4 pompownie ścieków wraz z zasilaniem energetycznym oraz szafkami sterowniczymi;
- c) przy projektowaniu inwestycji należy zachować obowiązujące przepisy prawa budowlanego – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) oraz przepisy odrębne, w tym techniczno-budowlane, obowiązujące Polskie Normy, a także współczesną wiedzę techniczną;
- 4) ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
 - a) inwestycja musi być zgodna z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami),
 - b) podczas realizacji inwestycji należy chronić drzewa i krzewy, w przypadku konieczności wycinki drzew należy uzyskać stosowne pozwolenie,
 - c) Wójt Gminy Dopiewo dnia 30.10.2012r. wydał decyzję nr RPPiOŚ.6220.17.2012 ustalającą brak potrzeby przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji;
- 5) ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej – jeżeli zostanie odkryty przedmiot, podczas prowadzenia prac budowlanych, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem należy wstrzymać wszelkie prace oraz powiadomić odpowiednie służby ochrony zabytków;
- 6) ustalenia dotyczące obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:
 - a) inwestycja nie wymaga zmian w zakresie obsługi komunikacyjnej oraz wykonania dróg dojazdowych,
 - b) przebieg trasy projektowanej sieci należy uzgodnić w Zespole Uzgadniania Dokumentacji w Poznaniu, przy ul. Jackowskiego 18/20,
 - c) działki nr ewid. 92/28, 92/38, 82/31, 82/44, 82/16, 24/13, 24/2, 20/39, 20/31, 17/16, 141/4, obręb Zakrzewo stanowią własność prywatną, przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę należy uzyskać zgodę właścicieli na lokalizację inwestycji w w/w działkach;
- 7) wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich:
 - a) zabudowa i zagospodarowanie terenu nie może ograniczać dostępu do drogi publicznej dla innych działek,
 - b) zabudowa i zagospodarowanie terenu nie może ograniczać korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepłej oraz środków łączności dla obiektów zlokalizowanych na innych działkach,
 - c) zabudowa i zagospodarowanie terenu nie może ograniczać dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi (osób trzecich),
 - d) w projekcie technicznym należy zastosować takie rozwiązania aby nie wnosić dodatkowych uciążliwości na tereny sąsiadujące, w zakresie zanieczyszczenia powietrza, hałasu i drgań,
 - e) realizacja inwestycji nie może zmieniać stosunków wodnych na sąsiednich działkach osób trzecich;
- 8) linie rozgraniczające teren inwestycji stanowią granice działek, na terenie których zrealizowana będzie inwestycja;
- 9) ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów: nie dotyczy;
- 10) ustala się ważność decyzji: bezterminowo;
- 11) inne warunki:
 - wyraża się zgodę na umieszczenie uzbrojenia w pasie drogowym - dotyczy dróg i terenów Urzędu Gminy w Dopiewie; po otrzymaniu pozwolenia na budowę należy uzyskać decyzję i wnieść opłatę dotyczącą czasowego zajęcia pasa drogowego w celu wykonania inwestycji,
 - wszelkie prace na terenach zmeliorowanych należy uzgodnić z miejscową spółką wodną;

- w przypadku, kiedy uszkodzenie urządzeń drenarskich zostało spowodowane przez właściciela danej nieruchomości, zobowiązany jest on do ich naprawy na własny koszt,
- należy zachować zgodne z przepisami prawa budowlanego i Polskimi Normami odległości projektowanych obiektów od infrastruktury podziemnej i nadziemnej przebiegającej przez teren objęty wnioskiem i w jego bezpośrednim otoczeniu, zaleca się uzgodnienie tych odległości z właścicielami sieci,
- na działkach o nr ewid. 144, 141/4 oraz części 216/7 kolektor grawitacyjny oraz tłoczny należy wykonać metodą bezwykopową.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 13.11.2012r. (data wpływu do tut. Urzędu 19.11.2012r.) Gmina Dopiewo w imieniu której występuje pełnomocnik – pani Małgorzata Wajs, wystąpiła o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami na terenie sołectwa Zakrzewo. Pismem z dnia 20.11.2012r. (data wpływu do tut. Urzędu 22.11.2012r.) dokonano uzupełnienia wniosku o załączniki graficzne w postaci map zasadniczych.

Pismem z dnia 26.11.2012r. wezwano inwestora do wyjaśnienia niejasności i niespójności danych zawartych we wniosku. W odpowiedzi na powyższe wezwanie, pismem z dnia 30.11.2012r. inwestor sprecyzował zakres przestrzenny wniosku. Pismem z dnia 27.12.2013r. inwestor dokonał korekty długości planowanej sieci kanalizacyjnej, związanej z wcześniejszym ograniczeniem zakresu przestrzennego inwestycji ujętej we wniosku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012, poz. 647) (dalej: ustawa o planowaniu przestrzennym) o wszczęciu postępowania strony zawiadomiono obwieszczeniami z dnia 21.12.2012r. Zgodnie z w/w art. 53 oraz z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r., poz.267) (dalej: k.p.a.) inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wystosowano z dniem 27.12.2013r.

Zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt. 3 ustawy o planowaniu przestrzennym, w przypadku inwestycji celu publicznego wykraczającej poza obszar jednej gminy decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowana ta inwestycja, w porozumieniu z zainteresowanymi wójtami, burmistrzami albo prezydentami miast.

W związku z tym, że przedmiotowa inwestycja w części planowana jest na terenie Gminy Tarnowo Podgórne, pismem z dnia 27.12.2012r. do Wójta Gminy Tarnowo Podgórne przesłano kopię wniosku z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie. W odpowiedzi Wójt Gminy Tarnowo Podgórne, pismem z dnia 17.01.2013r. poinformował iż nie wnosi uwag w sprawie wydania przedmiotowej decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Projekt decyzji po przeprowadzeniu analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu sporządził urbanista.

Zgodnie z art. 60 ust. 1 oraz art. 64 ust. 1 w związku z art. 53 ust. 4 pkt 2, 6, 9 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012, poz. 647) w trybie art. 106 k.p.a. pismem z dnia 04.01.2013r. projekt decyzji dla budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej wraz z przepompowniami na terenie działek o nr ewid. 214/35, 186/115, 186/78, 25/3, 92/28, 92/38, 92/10, 90/5, 90/6, 82/31, 82/44, 82/16, 25/2, 24/13, 24/2, 22/5, 77, 25/1, 64/13, 16, 20/39, 20/31, 17/16, 29, 13/7, 26/7, 42/15, 42/12, 36/5, 36/4, 113/2, 144, 141/4, 142/44, 142/33, 142/43, 142/41, 142/42, 142/26, 142/34, 216/7, 216/9, 216/2, 113/1, 31/1, 31/2, 216/1, 216/6, 12/9, 12/12, 12/11, 10, 127/7 i 36/8 oraz na terenie części działki o nr ewid. 56, obręb Zakrzewo, gmina Dopiewo, na terenie działki o nr ewid. 113/2 obręb Dąbrowa, gmina Dopiewo oraz na terenie działek o nr ewid. 485 i 674 obręb Lusowo, gmina Tarnowo Podgórne, przesłano do uzgodnień do Starosty Poznańskiego, Konserwatora Zabytków w Starostwie Powiatowym,

POTWIERDZAM 3
zgodność z oryginałem

STAROSTWO POWIATOWE
w Poznaniu

7

Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Zarządu Dróg Powiatowych, zarządcy dróg gminnych – Wójta Gminy Tarnowo Podgórne, oraz pismem w miejscu przekazano do Referatu Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej UG w Dopiewie. Strony postępowania zgodnie z art. 106 § 2 k.p.a. zawiadomiono o przystąpieniu do uzgodnień pismem z dnia 04.01.2013r.

Postanowieniem nr WZDW.32.6511-284/12 z 10.01.2013r. Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu uzgodnił przedmiotowy projekt decyzji. Postanowieniem nr ZDP.11.4610.5/13 z dnia 14.01.2013r. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych uzgodnił projekt decyzji. Starosta Poznański uzgodnił projekt decyzji w zakresie właściwości Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków postanowieniem nr 48/2013r. z 16.01.2013r. Pismem z dnia 17.01.2013r. (data wpływu 22.01.2013r.) nr GDDKiA-O/PO-Z-3-3-kj-4375-S11-8/13 Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad odmówił uzgodnienia projektu decyzji.

Pismem z dnia 15.01.2013r. (data wpływu do tut. Urzędu 17.01.2013r.) Inwestor wystąpił o rozszerzenie wniosku na działkę o nr ewid. 73/17 w miejscowości Zakrzewo.

W ślad za tym pismem, w dniu 21.01.2013r. wystąpiono o uzgodnienie rozszerzonego projektu decyzji uwzględniającego działkę o nr ewid. 73/17 w Zakrzewie, do Starosty Poznańskiego, Konserwatora Zabytków w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Zarządu Dróg Powiatowych, zarządcy dróg gminnych – Gminy Tarnowo Podgórne oraz pismem wewnętrznym do Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej.

O zmianie wniosku poinformowano strony postępowania zawiadomieniem z dnia 21.01.2013r. oraz poprzez obwieszczenia. Zgodnie z art. 106 § 2 k.p.a. odrębnym zawiadomieniem z 21.01.2013r. zawiadomiono strony o przesłaniu zmienionego projektu decyzji do uzgodnień.

Starosta Powiatowy w zakresie właściwości Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków postanowieniem nr 96/2013 z dnia 31.01.2013r. uzgodnił projekt decyzji.

Pismem nr RIGK.6733.3.2013 z dnia 21.01.2013r. z Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej wpłynęła opinia bez uwag do przedmiotowego projektu decyzji w odniesieniu do pasa drogowego, z jednoczesnym wskazaniem, że na działkach o nr ewid. 144, 141/4 oraz części 216/7 kolektor grawitacyjny oraz tłoczny należy wykonać metodą bezwykopową.

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu postanowieniem nr ZDP.11.4610.5.1/13 z dnia 30.01.2013r. uzgodnił projekt decyzji. Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu postanowieniem nr WZDW.32.6511-284.1/12 z dnia 25.01.2013r. uzgodnił projekt decyzji dla działek nr ewid. 12/11 i 12/12 stanowiących ciąg komunikacyjny drogi wojewódzkiej nr 307 bez uwag. Natomiast Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad postanowieniem nr GDDKiA-O/PO-Z-3-kj-4375-S11-8-1/13 z dnia 30.01.2013r. ponownie odmówił uzgodnienia.

W związku z brakiem uzgodnienia rozszerzonego projektu decyzji przez GDDKiA, pismem z dnia 29.01.2013r. wezwano Inwestora do zajęcia stanowiska w sprawie, co do możliwości korekty przebiegu przedmiotowej inwestycji, zgodnie z warunkami określonymi przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w w/w postanowieniu.

Równocześnie na podstawie art. 36 § 2 K.p.a., pismem z dnia 29.01.2013r. zawiadomiono strony postępowania o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy do dnia 1.03.2013r. z uwagi na konieczność zmiany przebiegu planowanej inwestycji w celu uzgodnienia projektu decyzji przez GDDKiA.

Pismem z dnia 1.02.2013r. Wójt Gminy Dopiewo udzielił pełnomocnictwa przedstawicielowi firmy PLAN IPRO POLSKA - Pani Elżbiecie Konarskiej do reprezentacji przed organami administracji publicznej w w/w postępowaniu.

Pismem z dnia 11.02.2013r. (data wpływu do tut. Urzędu 12.02.2013r.) inwestor dokonał wystąpił o korektę wniosku poprzez wyłączenie z niego działek o nr ewid. 10, 12/12, 12/9, 216/1,

216/2, 216/6 oraz objęcie wnioskiem działki o nr ewid. 119/4. W związku z brakiem w powyższym piśmie podpisu osoby upoważnionej do reprezentowania inwestora w przedmiotowej sprawie oraz z koniecznością naniesienia wskazanych zmian na mapach zasadniczych będących załącznikami graficznymi do wniosku, Wójt Gminy Dopiewo wezwał do uzupełnienia braków pismem z dnia 14.02.2013r.

W odpowiedzi pismem z dnia 15.02.2013r. (data wpływu do tut. Urzędu 18.02.2013r.) inwestor uzupełnił braki i wystąpił o zmianę wniosku polegającą na wyłączeniu z wniosku działek o nr ewid. 10, 12/12, 12/11, 12/9, 216/1, 216/2, 216/6 oraz rozszerzenie go o działkę o nr ewid. 119/4, obręb Zakrzewo.

Pismami z dnia 25.02.2013r. przesłano zmieniony projekt decyzji dla budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej wraz z przepompowniami na terenie działek o nr ewid. 214/35, 186/115, 186/78, 25/3, 92/28, 92/38, 92/10, 90/5, 90/6, 82/31, 82/44, 82/16, 25/2, 24/13, 24/2, 22/5, 77, 25/1, 64/13, 16, 20/39, 20/31, 17/16, 29, 13/7, 26/7, 42/15, 42/12, 36/5, 36/4, 113/2, 119/4, 144, 141/4, 142/44, 142/33, 142/43, 142/41, 142/42, 142/26, 142/34, 216/7, 216/9, 113/1, 31/1, 31/2, 127/7, 73/17 i 36/8 oraz na terenie części działki o nr ewid. 56, obręb Zakrzewo, gmina Dopiewo, na terenie działki o nr ewid. 113/2 obręb Dąbrowa, gmina Dopiewo oraz na terenie działek o nr ewid. 485 i 674 obręb Lusowo, gmina Tarnowo Podgórne, do Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Konserwatora Zabytków w Starostwie Powiatowym, Starosty Poznańskiego, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Zarządu Dróg Powiatowych, zarządcy dróg gminnych – Gminy Tarnowo Podgórne oraz pismem w miejscu do Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej. O ponownym przesłaniu do uzgodnień zgodnie z art. 106 § K.p.a. strony zawiadomiono pismem z dnia 25.02.2013r.

Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Starosta Powiatowy w Poznaniu w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych nie wypowiedzieli się w kwestii uzgodnień, w związku z czym zgodnie z art. 53 ust. 1 pkt. 5 w przypadku niezajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie – uzgodnienie uważa się za dokonane.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne pismem z dnia 7.03.2013r. (data wpływu 11.03.2013r.) po zapoznaniu się z dokumentami w sprawie zmienionego projektu decyzji nie wniósł zastrzeżeń do lokalizacji wnioskowanej inwestycji.

Podobnie z Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej pismem nr RIGK.6733.3.2013r. z dnia 12.03.2013r. wystosowano pismo z brakiem uwag do przedmiotowego projektu decyzji w odniesieniu do pasa drogowego. Jednocześnie poinformowano, że na działkach o nr ewid. 144, 141/4 oraz części 216/7 kolektor grawitacyjny oraz tłoczny należy wykonać metodą bezwykopową.

Postanowieniem nr 280/2013 z dnia 8.03.2013r. Starosta Powiatowy w zakresie właściwości Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uzgodnił projekt decyzji.

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad postanowieniem nr GDDKiA-O/PO-Z-3-kj-4375-S11-8-2/13 z dnia 12.03.2013r. uzgodnił przedłożony projekt decyzji.

Natomiast po zmianach wniosku, Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu pismem nr WZDW.32.6511-284/12 z dnia 13.03.2013r. postanowił nie zajmować stanowiska w sprawie uzgodnienia projektu, albowiem w zakresie ujętym w przedmiotowym projekcie decyzji inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie przyległym do pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 307.

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu postanowieniem nr ZDP.11.4610.5.2/13 z dnia 11.03.2013r. uzgodnił projekt decyzji. Jednocześnie poinformował, że należy uzyskać decyzję Zarządu Dróg Powiatowych na lokalizację urządzenia obcego w pasie drogowym, zgodnie z art. 39 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz.U. 2013, poz. 260), na etapie wykonawstwa należy uzyskać decyzję Zarządu Dróg Powiatowych na prowadzenie robót i zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym zgodnie z art. 40 w.w. Ustawy o drogach publicznych. Ponadto wskazał, że w przypadku wystąpienia kolizji podczas

POTWIERDZAM
200011

przebudowy i remontu drogi powiatowej ww. projektowana infrastruktura zostanie przełożona na koszt jej właściciela na warunkach wynikających z art. 39 ust. 5 Ustawy o drogach publicznych oraz zaznaczył, że ZDP zastrzega możliwość zmiany trasy projektowanej inwestycji na etapie uzyskania decyzji na lokalizację obcego w pasie drogowym.

Zgodnie z art. 10 k.p.a. pismem z dnia 20.03.2013r. strony postępowania zawiadomiono o postanowieniach uzgadniających projekt decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego i możliwości zapoznania się oraz wypowiedzenia się co do materiału akt sprawy. Ponadto informację podano stronom postępowania do wiadomości poprzez obwieszczenia. Strony nie skorzystały z prawa wypowiedzenia się w sprawie.

Sposób zagospodarowania terenu spełnia wymogi art. 53 ust. 4 oraz art. 56 ustawy z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2012, poz. 647). W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Decyzja nie jest pozwoleniem na budowę. Do budowy można przystąpić po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, o którą należy wystąpić do Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przy ulicy Jackowskiego 18, załączając cztery egzemplarze projektu budowlanego wykonanego przez projektanta należącego do odpowiedniej izby samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

Niniejsza decyzja wygaśnie, jeżeli zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiana, zawierające ustalenia inne niż ustalenia decyzji, z wyjątkiem przypadku, gdy zostanie wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę (art. 65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu przy Al. Niepodległości 16/18 za pośrednictwem Wójta Gminy Dopiewo w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego jego istotą oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Projekt decyzji został sporządzony przez urbanistę Magdalenę Kalinowską wpisaną na listę członków Zachodniej Okręgowej Izby Urbanistów pod nr Z-383.

Załączniki:

1. Mapy w skali 1:1000 i 1:500

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. Strony postępowania (załączniki do wglądu w Urzędzie Gminy Dopiewo)
3. a/a



z MP. WÓJTA GMINY
mgr Tadeusz Zimny
Zastępca Wójta

POTWIERDZAM
zgodnie z oryginałem

STAROSTWO POWIATOWE
w Poznaniu

10

[illegible]

łączy rys. nr 1b

ZALĄCZNIK NR 1
do decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji cel publicznych
Nr RPPOIS.6733.62.2012 z dnia *04.04.2018r.*
nie dotyczy działek objętych obowiązkowymi miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego (działki o nr. 180/23,
180/24, 180/25, 180/29, 510/9, 511/5, 502, 491/4, 494, 508, 511/3,
510/49, 461/3, 461/2, 21/15, 20/8, obieg Zakładowo oraz części
działki o nr. 56)

Oznaczenia:

- orientacyjna lokalizacja projektowanej
- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
- orientacyjna lokalizacja projektowanej
- kanalizacji sanitarnej tłocznej


UWAGA!
66,070 DOPIWO
ul. Leśna 1
Zakład Gospodarki w/w miejscowości
KALINOWA

— projektowany przebieg kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
— projektowany przebieg kanalizacji sanitarnej tłocznej
— przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie
— — — — — oraz obszar na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie

PP1, PP2, PP3, PP4 - przepompownie ścieków

POWIERZAM
zgoda 2017

STAROSTWO POWIATOWE
w Poznaniu

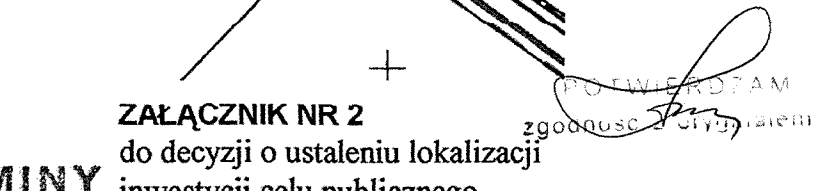

skala 1:1000

PP1, PP2, PP3, PP4 - przepompownie ścieków

MAJALISMA KEMAMANEKA
Zona 2
KOTA MURUNGKUN 2 383

[illegible]

MAPA ZASADNIÓZA
MIEKTYALIZOWANA

Skala: 1: 1000 gornih

Gmtra: 10000
20002540

Obt'd: 6:77.10 A.M. 4.2

58N14

ROZNAŠI

Konstancja Odrodek-Opulenta
Kierownik Kierownictwa w Poznaniu

Udzielając...
ogółem się zgodność niniejszego dozw...
owiadają się przystąpić do państwowego i...
owinąć przystąpić do państwowego i...

October 2017

Personal, with
35008/17

łączny rys. nr 1b

Art 4

Art 1

Signature: _____

ZALACZNIK NR 3
do decyzji o ustaleniu lokalizacji
i inwestycji celu publicznego
Nr RP.POS.6733.62.2012 z dnia **10.04.2016 r.**
dotyczącej działki obrębikawczyjgminy mięjskiejosiedli
zgodziodonowianaprzecznazagrodzieli, o nr ewid. 186/53,
186/55, 186/60, 186/66, 51/9, 51/16, 50/2, 49/14, 49/4, 50/8, 51/13,
51/6, 50/1, 66/13, 66/12, 27/15, 28/6, obrębp Zadrzewno oraz części
działki o nr ewid. 569

Oznaczenia:

- orientacyjna lokalizacja projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
- orientacyjna lokalizacja projektowanej kanalizacji sanitarnej tłocznej

62-070 00 00 00 00
ul. 1. maja 10

MATH 101 - Spring 2024
 Section 101
 1200 University Ave.
 University of California, Berkeley

1

Year	Percent
1960	45
1965	55
1970	65
1975	62
1980	75

Age Group	Percentage of Respondents
18-29	65%
30-49	75%
50-69	80%
70+	85%

anki

—

tarnej grawitacyjnej
tarnej tłocznej

Realizowanie przedsięwzięcia
wac przedsięwzięcie

STAROSTW
w P

Rys. nr 1c, ul. Leśna, Łąkowa, Jeżynowa oraz Polanki
(gmina Dopiewo, obręb Zakrzewo)

skala 1:1000

projektowany przebieg kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

projektowany przebieg kanalizacji sanitarnej iocznej

przewidywaliśmy, dla kogo i gdzie realizować przedsięwzięcie oraz obszar na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie


ՄԱՐԿԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎՈՐՈՒՄԻ ՄԱՍԻՆ ԵՐԱՐՈՒՄԻ ՄԱՍԻՆ

PP1, PP2, PP3, PP4 - pizopolipomilne stierow

STANISŁAW
W. P.

STAROSTWO POWIATOWE
w Poznaniu

13

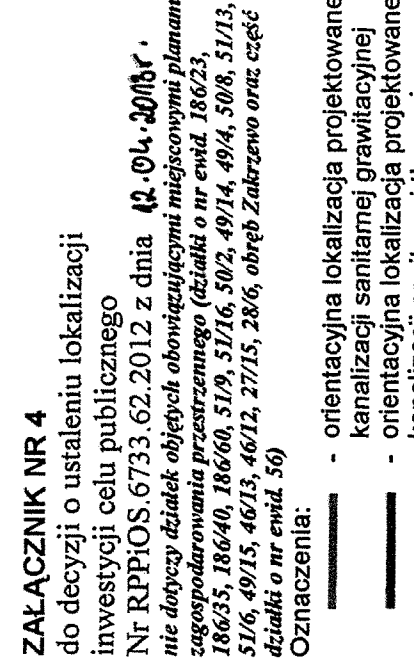

kanalizacja sanitarna grawitacyjna

kanalizacja sanitarna tłoczna

obszar objęty opracowaniem

Przedsiębiorstwo Projektowe
Geodezyjno - Budowlane
SPÓŁKA CYWILNA
POZNAN, Rzeszewska 11
60-184 Poznań

Elmira


mgr inż. Kazimierz Owsiński
UPRAWNIENIA Nr 976
Skórawo, ul. Batorowska 15
60-185 P O Z N A Ń
tel. (061) 814 37 53

STAROSTA POZNAŃSKI
Powszechny Ośrodek Dokumentacji
Gwintaryj i Kartograficznej
w Poznaniu

W celu umożliwienia
dokładnej identyfikacji mapy zamieszczamy:
Dokumenty i pozycje naukowe, w których
zawiedziono mapę, datę jej wydania
i numerację dokumentu nr 212-440012

Niniejszą mapę może być do odwoł. przysługująca
prezentacja w bieżącej publikacji naukowej
Przebieganie historycznej trasy wyznaczonej
na podstawie danych topograficznych
z uwzględnieniem zmian granic państwa
Poznań, 1984

(Data i numeracja mapy zamieszczonej)



Stan aktualny na dzień 24.09.2012r

STARSZYSTWO POWIATOWE
w Pleszewie

kanalizacja sanitarna grawitacyjna
kanalizacja sanitarna tłoczna
obszar objęty opracowaniem

Oznaczenia:

- orientacyjna lokalizacja projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
- orientacyjna lokalizacja projektowanej kanalizacji sanitarnej tłocznej

62-070 DOPIEWO
ul. Leśna 1c
ow. poznański woj. wielkopolskie
tel. 061/814-8231 fax 061/814-8302

Zachodni Oregony
Izba Urbanistów 2-6

100

147/3

Year	Actual (%)	Projected (%)
1950	7.5	-
1960	8.5	-
1970	9.5	-
1980	10.5	-
1990	11.5	-
2000	12.5	12.5
2010	-	14.5
2020	-	16.5
2030	-	17.5
2040	-	18.5
2050	-	18.5

+



STAROSTA POZNAŃ
powiatowy Ośrodek Dokumentacji i Kartografii
Geodezyjnej i Kartograficznej

w Poznaniu

nefty z pomiaru uzupełniającego
obu powiatowego w dniu 26.09.20
idencjonowano pod nr 212-48/20

...nowe obiekty budowlane wy-
...nia na budowę podlega wy-
...taryzacji powstającej przez po-

2012

AROSTWO

zasięg aktualizacji —————


Stan aktualny na dzień 24.09.2012r

współrzędnych biegunowych płaskich	2000
rodzaj wysokości	Kronsztad

Nie wykazują się ostrzeżenia w terenie innych niewykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do (inwentaryzacji) lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Przebieżające obiekty budowlane wymagające
pozwolenia na budowę podlegają wyłączeniu i
inwentaryzacji powiatowej przez jednostki
uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
Poznań, dnia 0 - 11 - 2012
(miejscowość, podział, numer i
adres osoby upoważnionej)
AROSTWO POWIATOWE

STAROSTWO POWIATOWE

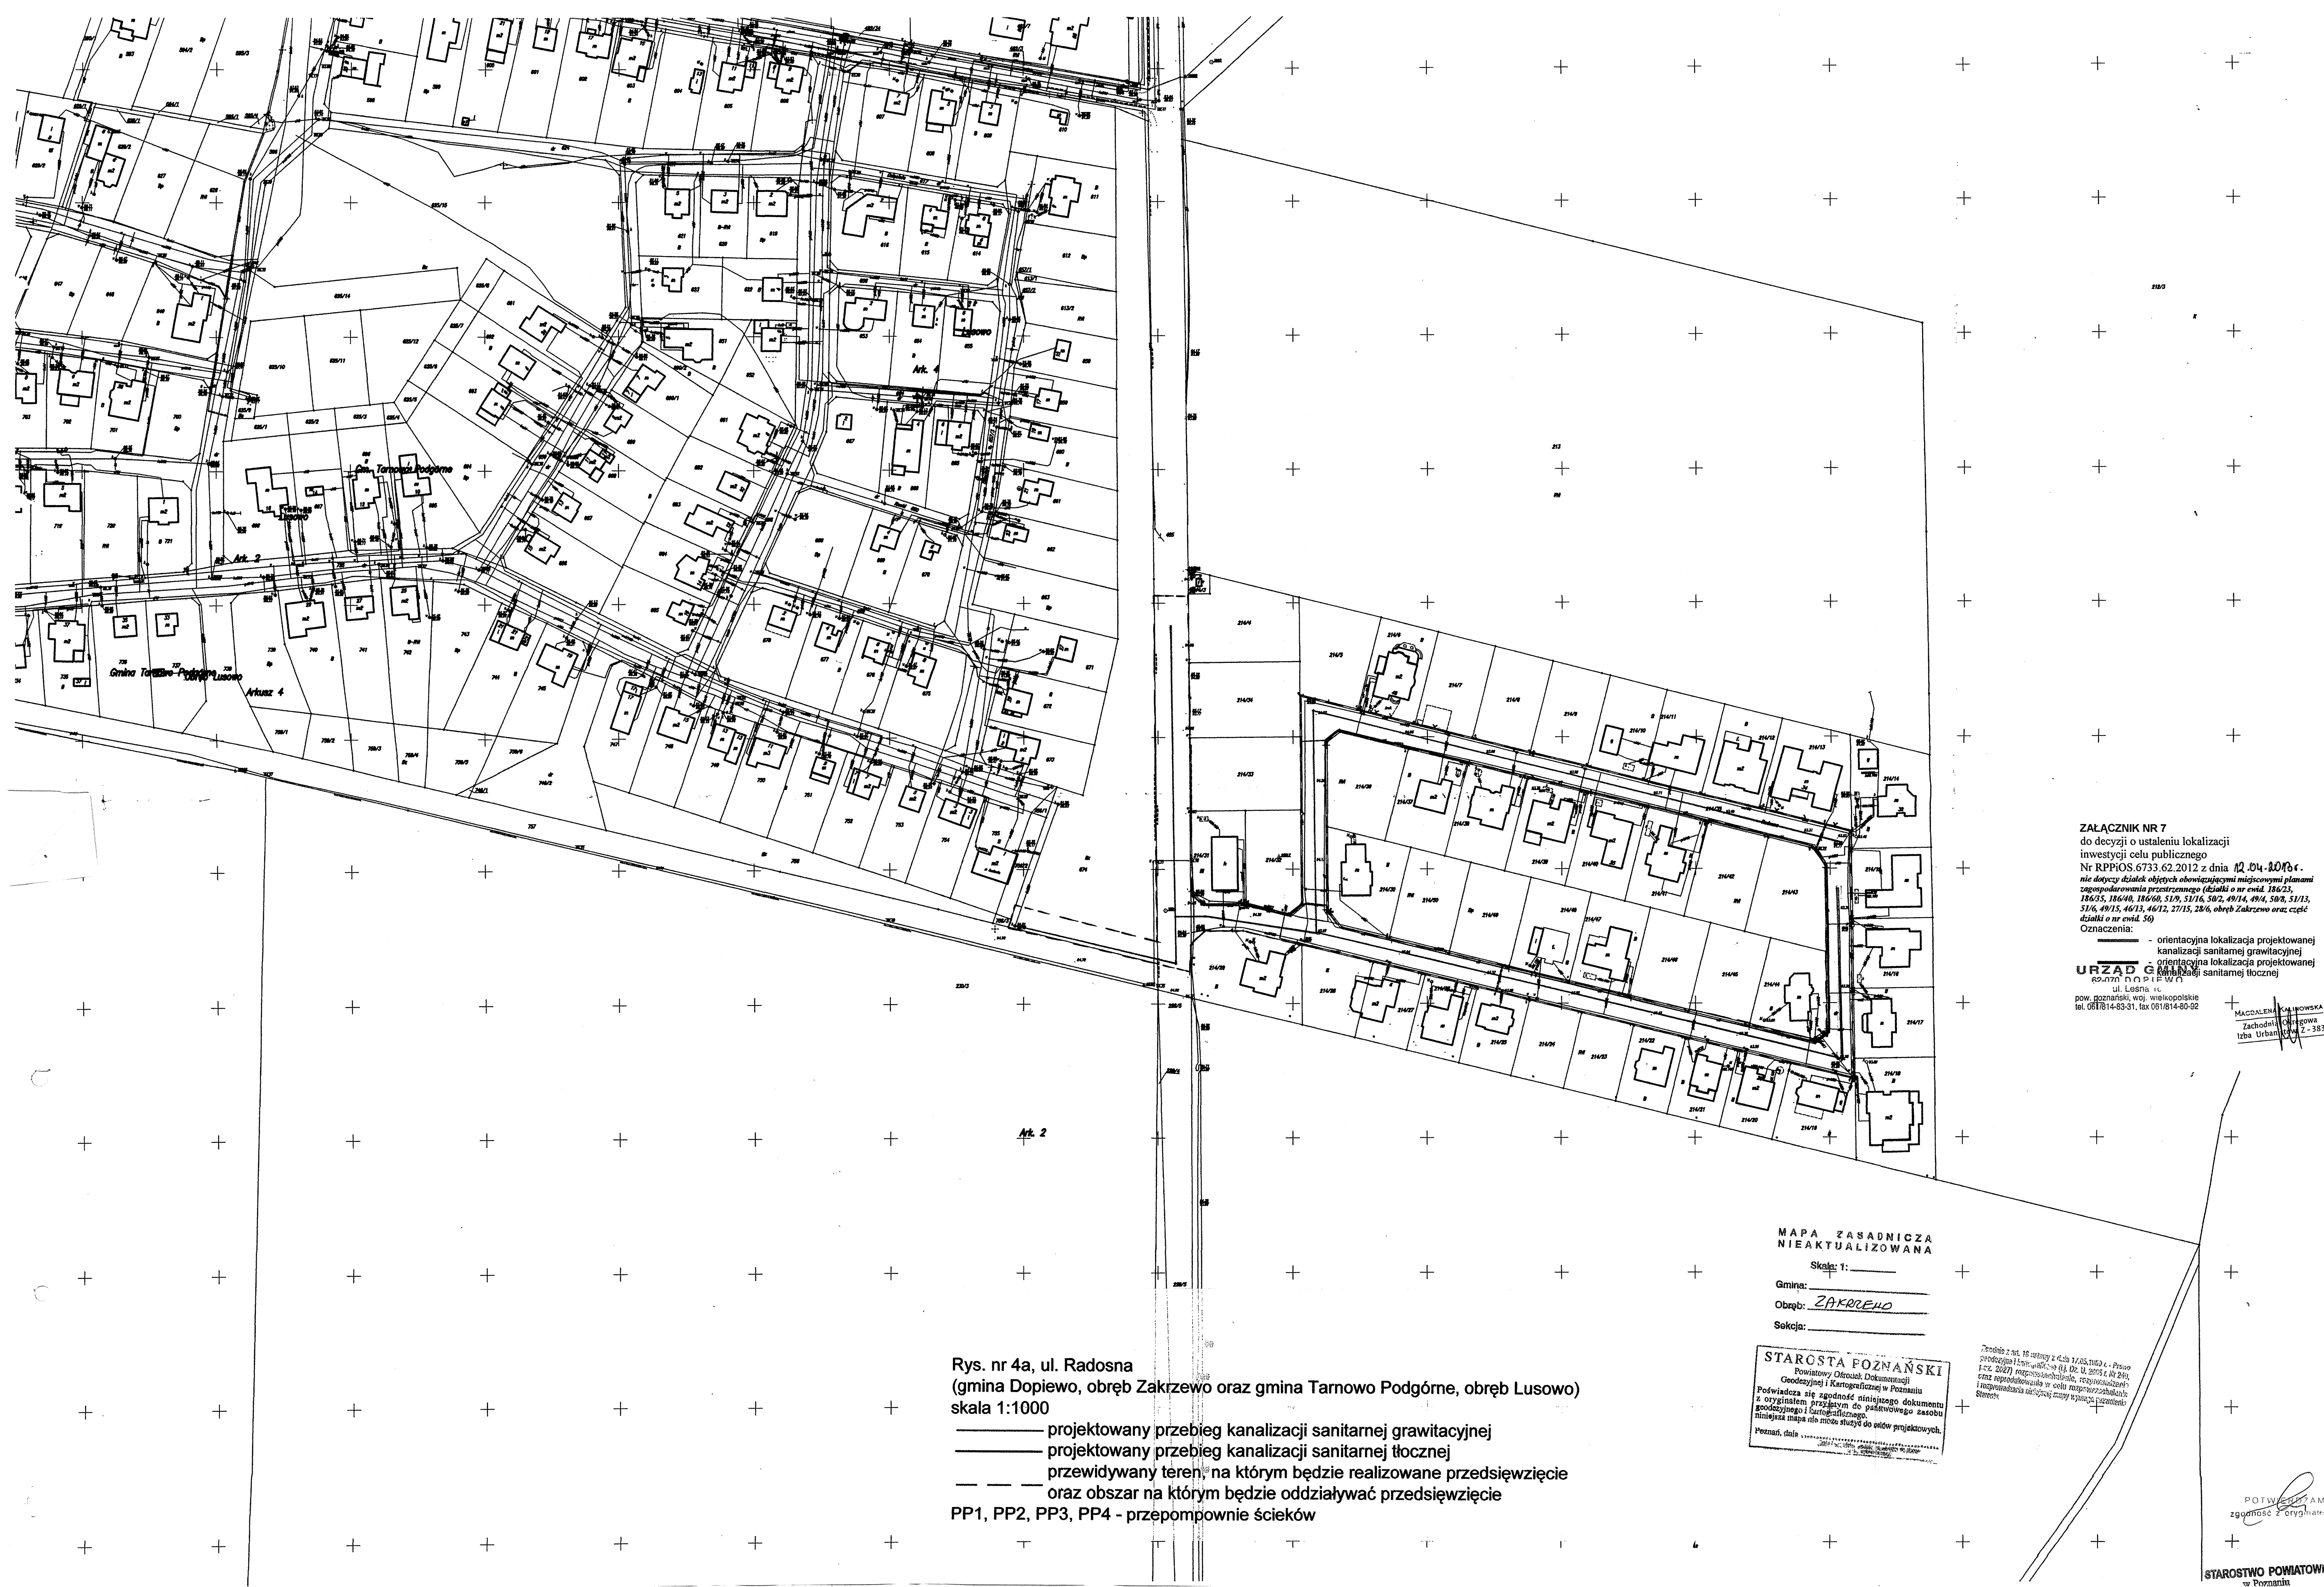

ZALĄCZNIK NR 7
do decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego
Nr RPPiOS.6733.62.2012 z dnia 12.04.2012 r.
nie dotyczy działek objętych obowiązującymi miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego (dzięki o nr ewid. 186/23,
186/35, 186/40, 186/60, 51/9, 51/16, 50/2, 49/14, 49/4, 50/8, 51/13,
51/6, 49/15, 46/13, 46/12, 17/15, 28/6, obręb Zakrzewo oraz część
dzięki o nr ewid. 50)
Oznaczenia:
— orientacyjna lokalizacja projektowanej
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
— orientacyjna lokalizacja projektowanej
kanalizacji sanitarnej tłocznej
URZĄD GMINY
ul. Leśna 1c
60-170 Poznań
pow. poznański, woj. wielkopolskie
tel. 061/814-05-01, fax 061/814-05-02
MAGDALENA KAWCOWSKA
Zachodni Olsztyńska
Izba Urbanistyczna 2 - 383

Rys. nr 4a, ul. Radosna
(gmina Dopiewo, obręb Zakrzewo oraz gmina Tarnowo Podgórne, obręb Lusowo)
skala 1:1000
— projektowany przebieg kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
— projektowany przebieg kanalizacji sanitarnej tłocznej
— przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie
oraz obszar na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie
PP1, PP2, PP3, PP4 - przepompownie ścieków

MAPA ZASADNICZA
NIEAKTUALIZOWANA
Skala: 1: _____
Gmina: _____
Obręb: ZAKRZEWO
Sokcja: _____

STAROSTA POZNAŃSKI
Powiatowy Urząd Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu
Poświadczam zgodność niniejszego dokumentu
z oryginałem przysłanym do pełnowartościowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego.
niniejsza mapa nie może służyć do celów projektowych.
Poznań, dnia _____

Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 14.06.2003 r. - Prawo
projektowania i wykonania (Dz. U. z 2003 r. Nr 249,
poz. 3827) niniejszy dokument, reprodukcje i
inne reprodukcje w celu rozpowszechnienia
i wprowadzenia do użytku mogą być wykorzystane
tylko w celach określonych w przepisach prawa
państwa.

POTWIERDZAM
zgodność z oryginałem
STAROSTWO POWIATOWE
w Poznaniu

Dopiewo, dnia 30 października 2012r.

RPPIOS.6220.17.2012

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. nr 199, poz. 1227 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397), po rozpatrzeniu wniosku Inwestora Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo

ustalam

brak potrzeby przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami na terenie sołectwa Zakrzewo, gmina Dopiewo którego część planowana jest także na terenie gminy Tarnowo Podgórne obejmującego zakres:

1. Ulica Gajowa: od wysokości działki nr 32/1 obręb Zakrzewo do skrzyżowania z ulicą Dębową; od skrzyżowania z ulicą Słoneczną do skrzyżowania z ulicą Niezłomnych; od skrzyżowania z ulicą Poznańską do wysokości działki nr 119/2 obręb Zakrzewo,
2. Ulice: Akacyjowa, Brzozowa, Leśna, Dębowa, Zielona, Wspólna, Środkowa, Słoneczna, Wierzbowa, Poziomkowa, Malinowa, Sportowa, Polanki, Łukowa, Jeżynowa, Przylesie, Żytnia, Owsiana, Radosna, Przemysłowa,
3. Ulica Niezłomnych od wysokości działki nr 54 obręb Zakrzewo do skrzyżowania z ulicą Gajową,
4. Ulica Poznańska od skrzyżowania z ulicą Przemysłową do skrzyżowania z ulicą Zakrzewską,
5. Ulica Zakrzewska od skrzyżowania z ulicą Poznańską do wysokości działki nr 3/13 obręb Zakrzewo,
6. Ulica Długa skrzyżowanie z ulicą Sportową oraz skrzyżowanie z ulicą Wspólną,
7. Ulica Graniczna: skrzyżowanie z ulicą Przylesie, Owsianą i Żytnią oraz skrzyżowanie z działką nr 186/115 obręb Zakrzewo,
8. Działki nr ewid. 674, 485 obręb Lusowo, gm. Tarnowo Podgórne oraz 26/7, 20/31, 20/39, 24/13, 24/2, 82/44, 82/16, 92/38, 92/28, 186/40, 186/115, 186/78, 141/4, 127/7 obręb Zakrzewo, gm. Dopiewo.

Integralną częścią decyzji jest charakterystyka przedsięwzięcia

UZASADNIENIE

W dniu 18 lipca 2012 r. Inwestor Gmina Dopiewo wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami oraz przepompowniami na terenie sołectwa Zakrzewo, gmina Dopiewo którego część planowana jest także na terenie gminy Tarnowo Podgórne i obejmującego następujący zakres:

1. Ulica Gajowa: od wysokości działki nr 32/1 obręb Zakrzewo do skrzyżowania z ulicą Dębową; od skrzyżowania z ulicą Słoneczną do skrzyżowania z ulicą Niezłomnych; od skrzyżowania z ulicą Poznańską do wysokości działki nr 119/2 obręb Zakrzewo,

STAROSTWO POWIATOWE
w Poznaniu

POTWIERDZAM
zgodność z oryginałem

118

2. Ulice: Akacjowa, Brzozowa, Leśna, Dębowa, Zielona, Wspólna, Środkowa, Słoneczna, Wierzbowa, Poziomkowa, Malinowa, Sportowa, Polanki, Łukowa, Jeżynowa, Przylesie, Żytńia, Owsiana, Radosna, Przemysłowa,
3. Ulica Niezłomnych od wysokości działki nr 54 obręb Zakrzewo do skrzyżowania z ulicą Gajową,
4. Ulica Poznańska od skrzyżowania z ulicą Przemysłową do skrzyżowania z ulicą Zakrzewską,
5. Ulica Zakrzewska od skrzyżowania z ulicą Poznańską do wysokości działki nr 3/13 obręb Zakrzewo,
6. Ulica Długa skrzyżowanie z ulicą Sportową oraz skrzyżowanie z ulicą Wspólną,
7. Ulica Graniczna: skrzyżowanie z ulicą Przylesie, Owsianą i Żytnią oraz skrzyżowanie z działką nr 186/115 obręb Zakrzewo,
8. Działki nr ewid. 674, 485 obręb Lusowo, gm. Tarnowo Podgórne oraz 26/7, 20/31, 20/39, 24/13, 24/2, 82/44, 82/16, 92/38, 92/28, 186/40, 186/115, 186/78, 141/4, 127/7, obręb Zakrzewo, gm. Dopiewo.

Pismem z dnia 8 sierpnia 2012 r. Inwestor w imieniu którego występuje pełnomocnik – Pani Małgorzata Wajs dokonał korekty i uzupełnienia wniosku.

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397) przedmiotowa inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Z uwagi na fakt, iż przedmiotowe przedsięwzięcie wykracza poza granice gminy Dopiewo (na obszarze której znajduje się największa część planowanego przedsięwzięcia), na podstawie art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227) Wójt Gminy Dopiewo, w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w porozumieniu z zainteresowanymi wójtami, burmistrzami, prezydentami miast, pismem z dnia 13 sierpnia 2012r. wystąpił do Wójta gminy Tarnowo Podgórne o zajęcie stanowiska w sprawie.

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.) pismem z dnia 14 sierpnia 2012 r. Wójt Gminy Dopiewo zawiadomił poprzez obwieszczenie strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie, z jednoczesnym pouczeniem o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, terminie składania wniosków i uwag, miejscu ich składania oraz wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji w każdym stadium postępowania administracyjnego. Obwieszczenie Wójta Gminy Dopiewo o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy kanalizacji sanitarnej zamieszczono w Biuletynie informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz przesłano do właściwego miejscowo sołtysa i do Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne z prośbą o podanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Ponadto zamieszczono w powszechnie dostępnym wykazie danych o środowisku informacje o złożeniu wniosku w przedmiotowej sprawie, podając powyższe do wiadomości na prowadzonej przez Gminę stronie internetowej.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 78 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku... (Dz. U. z 2008 r., 199, poz. 1227, ze zm.) Wójt Gminy Dopiewo pismami z dnia 10 sierpnia 2012 r. wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia. Pismem z dnia 28 sierpnia 2012r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny zwrócił się do Wójta Gminy Dopiewo o uzupełnienie dokumentacji, która została przesłana w dniu 3 września 2012r.

POTWIERDZAM
zgodność z oryginałem

2
STAROSTWO POWIATOWE
w Poznaniu

Pismem z dnia 31 sierpnia 2012r. Wójt Gminy Tarnowo Podgórne odesłał obwieszczenie o wszczęciu postępowania wraz ze stosowną adnotacją o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń oraz poinformował, że nie wnosi uwag w sprawie.

W dniu 29 sierpnia 2012 r. w swoim postanowieniu nr WOO-II.4240.332.2012.AR1 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska stwierdził, iż dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz (z przyłączami) oraz przepompowniami na terenie gminy Dopiewo w sołectwie Zakrzewo oraz na terenie gminy Tarnowo Podgórne, obręb Lusowo, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Podobne stanowisko w swojej opinii nr NS2-72-161/12 z dnia 17 września 2012 r. zajął Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu stwierdzając, że dla w/w inwestycji nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia i odstępuje się od określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W dniu 3.10.2012r. do Urzędu Gminy Dopiewo wpłynęło pismo pełnomocnika Inwestora – Pani Małgorzata Wajs z informacją, iż planowana inwestycja obejmuje tylko sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami.

Biorąc pod uwagę stanowiska w/w organów, informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz uwzględniając uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku(Dz. U. z 2008 r., 199, poz. 1227, ze zm.), w szczególności:

1. rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia:

a. skala przedsięwzięcia i wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych relacji –

Gmina Dopiewo planuje budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o długości około 13 km wraz z przepompowniami na terenie sołectwa Zakrzewo, gmina Dopiewo, oraz na terenie gminy Tarnowo Podgórne obejmującej następujący zakres:

1. Ulica Gajowa: od wysokości działki nr 32/1 obręb Zakrzewo do skrzyżowania z ulicą Dębową; od skrzyżowania z ulicą Słoneczną do skrzyżowania z ulicą Niezłomnych; od skrzyżowania z ulicą Poznańską do wysokości działki nr 119/2 obręb Zakrzewo,
2. Ulice: Akacyjowa, Brzozowa, Leśna, Dębowa, Zielona, Wspólna, Środkowa, Słoneczna, Wierzbowa, Poziomkowa, Malinowa, Sportowa, Polanki, Łukowa, Jeżynowa, Przylesie, Żytia, Owsiana, Radosna, Przemysłowa,
3. Ulica Niezłomnych od wysokości działki nr 54 obręb Zakrzewo do skrzyżowania z ulicą Gajową,
4. Ulica Poznańska od skrzyżowania z ulicą Przemysłową do skrzyżowania z ulicą Zakrzewską,
5. Ulica Zakrzewska od skrzyżowania z ulicą Poznańską do wysokości działki nr 3/13 obręb Zakrzewo,
6. Ulica Długa skrzyżowanie z ulicą Sportową oraz skrzyżowanie z ulicą Wspólną,
7. Ulica Graniczna: skrzyżowanie z ulicą Przylesie, Owsianą i Żytnią oraz skrzyżowanie z działką nr 186/115, obręb Zakrzewo,
8. Działki nr ewid. 674, 485 obręb Lusowo, gm. Tarnowo Podgórne oraz 26/7, 20/31, 20/39, 24/13, 24/2, 82/44, 82/16, 92/38, 92/28, 186/40, 186/115, 186/78, 141/4, 127/7 obręb Zakrzewo, gm. Dopiewo.

Kanały grawitacyjne zostaną wykonane z rur PCV, kanały tłoczne z rur PE-HD, a szczelne studnie rewizyjne z elementów prefabrykowanych betonowych i z tworzyw sztucznych PCV i PE. Przepompownie ścieków zostaną zaopatrzone w pompy zatapialne pracujące naprzemiennie.

Wykopy pod budowę kanalizacji zostaną wykonane wąskoprzestrzennie, na głębokości 1-5,5 m p.p.t. Wykopy o głębokości powyżej 3 m zostaną zabezpieczone ściankami Larsena.

Po wykonaniu kanalizacji zostanie przeprowadzona próba szczelności przewodów kanalizacyjnych.

b. powiązanie z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie – nowo budowany fragment kanalizacji zostanie połączony z istniejącą siecią skąd ścieki odprowadzane będą do oczyszczalni ścieków w Skórzewie. W związku ze skalą i charakterem inwestycji przedsięwzięcia nie przewiduje się kumulowania się oddziaływań planowanego przedsięwzięcia i innych przedsięwzięć;

c. wykorzystanie zasobów naturalnych – planowana inwestycja nie wiąże się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych i ryzykiem wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu wskazanych technologii i materiałów. Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że trasa inwestycji przebiega przez teren zabudowy, w istniejących ciągach komunikacyjnych, oraz wzdłuż pasa drogowego drogi gminnej, w związku z czym należy stwierdzić, iż gospodarowanie przestrzenią jest racjonalne. Realizacja przedsięwzięcia wiązać się będzie ze zużyciem energii w ilości ok. 150 kW/dobę;

d. emisja i występowanie innych uciążliwości – na etapie realizacji inwestycji może nastąpić emisja substancji do powietrza. Będzie ona związana z powstawaniem pyłów w trakcie robót ziemnych oraz zanieczyszczeń gazowych z procesu spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie. Emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy i ustaną po zakończeniu prac budowlanych. W związku z powyższym należy uznać, że nie będą powodowały znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko i nie zostaną przekroczone standardy jakości powietrza określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010r., Nr 16, poz. 87) oraz wartości dopuszczalnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2008r., Nr 47, poz. 281).

W zakresie emisji hałasu - krótkotrwałe, odwracalne oddziaływanie na środowisko może wystąpić na etapie budowy, jednakże ustąpi ono po zakończeniu prac budowlanych. Natomiast na etapie eksploatacji z uwagi na charakter i technologię planowanej inwestycji (pompy zatapialne, uzbrojenia podziemne) emisja hałasu nie będzie powodować znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko. Funkcjonowanie kanalizacji nie będzie powodowało przekroczeń akustycznych standardów jakości środowiska na najbliższych terenach wymagających ochrony akustycznej, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2007 r., Nr 120, poz. 826).

Odwodnienie wykopów na etapie prac budowlanych będzie wiązało się z lokalnym obniżeniem poziomu wód gruntowych. Jak wynika z karty informacyjnej, na trasie przebiegu przedmiotowej infrastruktury nie występują obszary wodno-błotne ani obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w związku z czym nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne.

Ponadto jak wskazano w karcie informacyjnej powstałe w związku z planowanym przedsięwzięciem odpady będą przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania.

Na podstawie dokumentacji akt sprawy należy stwierdzić, iż przedmiotowa kanalizacja sanitarna nie będzie źródłem emisji substancji i energii do środowiska, a zatem nie będzie dochodzić do kumulowania się oddziaływań planowanego przedsięwzięcia z istniejącymi źródłami emisji.

Planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii.

Realizacja sieci kanalizacyjnej ma na celu uregulowanie gospodarki ściekowej, poprawę warunków bytowych mieszkańców oraz zmniejszenie zanieczyszczeń wprowadzonych do środowiska w wyniku stosowania zbiorników bezodpływowych.

2. usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

STAROSTWO POWIATOWE
w Poznaniu

POTWIERDZAM
zgodność z oryginałem

- na terenie realizacji przedsięwzięcia oraz w jego najbliższym sąsiedztwie nie występują obszary wybrzeży, obszary górskie, obszary objęte ochroną, w tym obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, z których najbliższe: obszar mający znaczenie dla Wspólnoty - Rogalińska Dolina Warty PLH300012 oraz obszar specjalnej ochrony ptaków - Ostoja Rogalińska PLB300017 są oddalone o około 8,5 km. Najbliżej znajduje się obszar chronionego krajobrazu Rynny Jeziora Lusowskiego i Doliny Samy około 250m i 800m w kierunku północno-zachodnim. Odległość od jeziora Lusowskiego wynosi około 2,5km. Uwzględniając charakter, skalę oraz lokalizację przedsięwzięcia nie przewiduje się jego negatywnego wpływu na ww. obszar Natura 2000 ani pogorszenia jego integralności lub powiązania z innymi obszarami,
- inwestycja będzie zlokalizowana częściowo na obszarze, gdzie obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalone: uchwałą nr XXXIII/214/97 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 września 1997r. (Dz.Woj.Poz. nr 21, poz. 177 z 21.10.1997r.), uchwałą nr XIII/136/03 Rady Gminy Dopiewo z 1 września 2003r. (Dz.U.Woj.Wlkp. nr 153, poz. 2902 z 26.09.2003r.), uchwałą nr XXV/205/2000 Rady Gminy Dopiewo z dnia 31 lipca 2000r., (Dz.U. Woj.Wlkp., nr 7, poz. 270 z 15.01.2002r.), uchwałą nr XXX/250/2000 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 listopada 2000r. (Dz.U.Woj.Wlkp. nr 162, poz. 4486 z 12.12.2001r.), uchwałą nr XXXII/273/2000 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 grudnia 2000r. (Dz. Woj. Wlkp., nr 64, poz. 1178 z 7.06.2001r.).

3. rodzaj i skalę możliwego oddziaływania w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2.

- inwestycja nie oddziałuje transgranicznie i nie przewiduje się, że będzie nadmiernie obciążać istniejącą infrastrukturę techniczną;

postanowieniem nr RPPiOŚ.6220.17.2012 z dnia 3 października 2012 r. Wójt Gminy Dopiewo odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określenia zakresu raportu.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, Wójt Gminy Dopiewo obwieszczeniem z dnia 4.10.2012r. zawiadomił strony postępowania o wydaniu przez Wójta Gminy Dopiewo postanowienia oraz możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się co do materiałów zebranych w przedmiotowym postępowaniu. W toku postępowania żadna ze stron postępowania nie wniosła uwag i wniosków. Z uwagi na odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko postępowanie w przedmiotowej sprawie nie wymagało zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa.

Biorąc pod uwagę informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia organ uznał, że planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.

W toku postępowania nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w związku z powyższym zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227 ze zm.), w decyzji stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w osnowie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 ze zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, **STAROSTWO POWIATOWE**

5 Poznań

POTWIERDZIAMI
godność z oryginału

22

mowa w art. 72 ust. 1 ww. ustawy. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Złożenie wniosku może nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie niniejszej decyzji otrzymała przed upływem terminu 4 lat od dnia w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, od Wójta Gminy Dopiewo stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki realizacji określone w przedmiotowej decyzji.

2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 ze zm.).

3. Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 K.p.a.
3. a/a

Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu
ul. Sieroca 10
61-771 Poznań
(opinia NS2-72-161/12)
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
ul. 28 czerwca 1956 r. 223/229
61-485 Poznań
(postanowienie WOO-II.4240.332.2012.AR1)

z up. WÓJTA GMINY
mgr Tadeusz Zimny
Zastępca Wójta



POTWIERDZAM
zgodność z

6
STAROSTWO POWIATOWE
w Poznaniu

**Charakterystyka przedsięwzięcia: załącznik do decyzji Wójta Gminy Dopiewo
z dnia 30 października 2012r. nr RPPiOS.6220.17.2012**

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej wraz z przepompowniami w ulicach ul. Radosnej, Przemysłowej, Zakrzewskiej, Gajowej, Leśnej, Akacjowej, Brzozowej, Zielonej, Wspólnej, Niezłomnych, Wierzbowej, Sportowej, Polanki, Łąkowej, Jeżynowej, Owsianej, Żytniej, Granicznej, Środkowej, Dębowej, Słonecznej, Poziomkowej, Malinowej i Przylesie wraz z przysiółkami. Długość projektowanej kanalizacji sanitarnej wyniesie około 13 km.

Przedsięwzięcie zgodnie z § 3, ust. 1, pkt. 79, rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397, ze zm.) jest klasyfikowane, jako „przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko”.

Planowane przedsięwzięcie jest inwestycją liniową. Po zakończeniu inwestycji powierzchnia terenu na której zlokalizowano infrastrukturę zostanie przywrócona do stanu poprzedniego. Na stałe zostanie zajęta powierzchnia działek pod planowane przepompownie. Inwestycja zajmie ok. 48000m² powierzchni. Zajęcie powierzchni wystąpi tylko w okresie realizacji przedsięwzięcia. Przyjmując ogrodzenie przepompowni o wymiarach 4 x 4 m, planowane przepompownie zajmą powierzchnię 100 m².

W planowanym przedsięwzięciu planuje się wykorzystanie następujących technologii i rozwiązań:

- kanały grawitacyjne z rur PCV d=350, 315, 250, 200, 160 mm łączone na kielich uszczelniony uszczelką gumową,
 - kanały tłoczne z rur PE-HD d= 63, 90, 110 mm łączone przez zgrzewanie,
 - szczelne studnie rewizyjne z elementów prefabrykowanych betonowych (o średnicy 1200, 1000mm) i z tworzyw sztucznych PCV i PE (o średnicy 425 oraz 600mm),
 - studnie rewizyjne PVC, betonowe, co ok. 50mb oraz na każdym załamaniu rurociągu,
 - budowa nowych i modernizacja istniejących przepompowni ścieków (3000-1000mm).
- Przepompownie będą wyposażone w pompy zatapialne pracujące naprzemiennie.

Do budowy kanałów grawitacyjnych zastosowane będą rury kanalizacyjne PCV-U litego średnicy Ø160, 200, 250, 315, 350 mm klasy SDR34 i sztywności obwodowej SN8 np. systemu Wavin Metalplast Buk lub Pipe Life. Rurociągi układane będą w gotowym wykopie na warstwie podsypki piaskowej grubości min. 15 cm. Uzbrojenie sieci będą stanowiły studnie rewizyjno połączeniowe. Studnie zostaną wykonane z kręgów betonowych Ø1200, 1000mm z płytą nastudzienną z otworem Ø1200/1000/600 mm i włazem żeliwnym z wypełnieniem betonowym typu ciężkiego klasy D 40kN wg PN-EN124:2000 i KB-4-4.12.1/5. Przykanaliki zostaną wykonane z rur i kształtek tworzywowych PCVØ160mm łączonych na kielich z uszczelką gumową. Na trasie przykanalika zlokalizowano również studnię rewizyjną PCVØ425, 600mm z kinetą i rurą trzonową z PCV prod. WAVIN lub Pipe Life. Rurociągi układane będą w gotowym wykopie na warstwie podsypki piaskowej grubości min. 15 cm.

Przejścia przez drogę powiatową o nawierzchni utwardzonej zostaną wykonane przewiertem bez naruszenia jej nawierzchni. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym (kable energetyczne, teletechniczne) zostanie zabezpieczone poprzez nałożenie na kable rur ochronnych dwudzielnych typu „Arot”.

Projektowana głębokość prowadzenia kanalizacji wynosi od 1,00 – 5,50 m ppt. Wykopy pod budowę kanalizacji zostaną wykonane wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych odeskowanych. Wykopy o głębokości ponad 3,0 m zostaną zabezpieczone ściankami Larsena.

Roboty montażowe zostaną wykonane w możliwie najkrótszym czasie, a po dokonaniu miejscowych prób szczelności wykop zostanie zasypany.

Projektowana kanalizacja sanitarna zostanie połączona z istniejącą kanalizacją skąd ścieki dalej będą odprowadzane do oczyszczalni zlokalizowanej w miejscowości Skórzewo.

Wariant realizacji umożliwia optymalnie rozwiązać gospodarkę wodno-ściekową w tym rejonie gminy, umożliwi rozwój lokalny, podniesie standard życia mieszkańców.

POTWIERDZAM
godność oryginału

WÓJTA GMINY
mgr Tadeusz Ziemiński
Następca Wójta

7
STAROSTWO POWIATOWE
w Poznaniu