
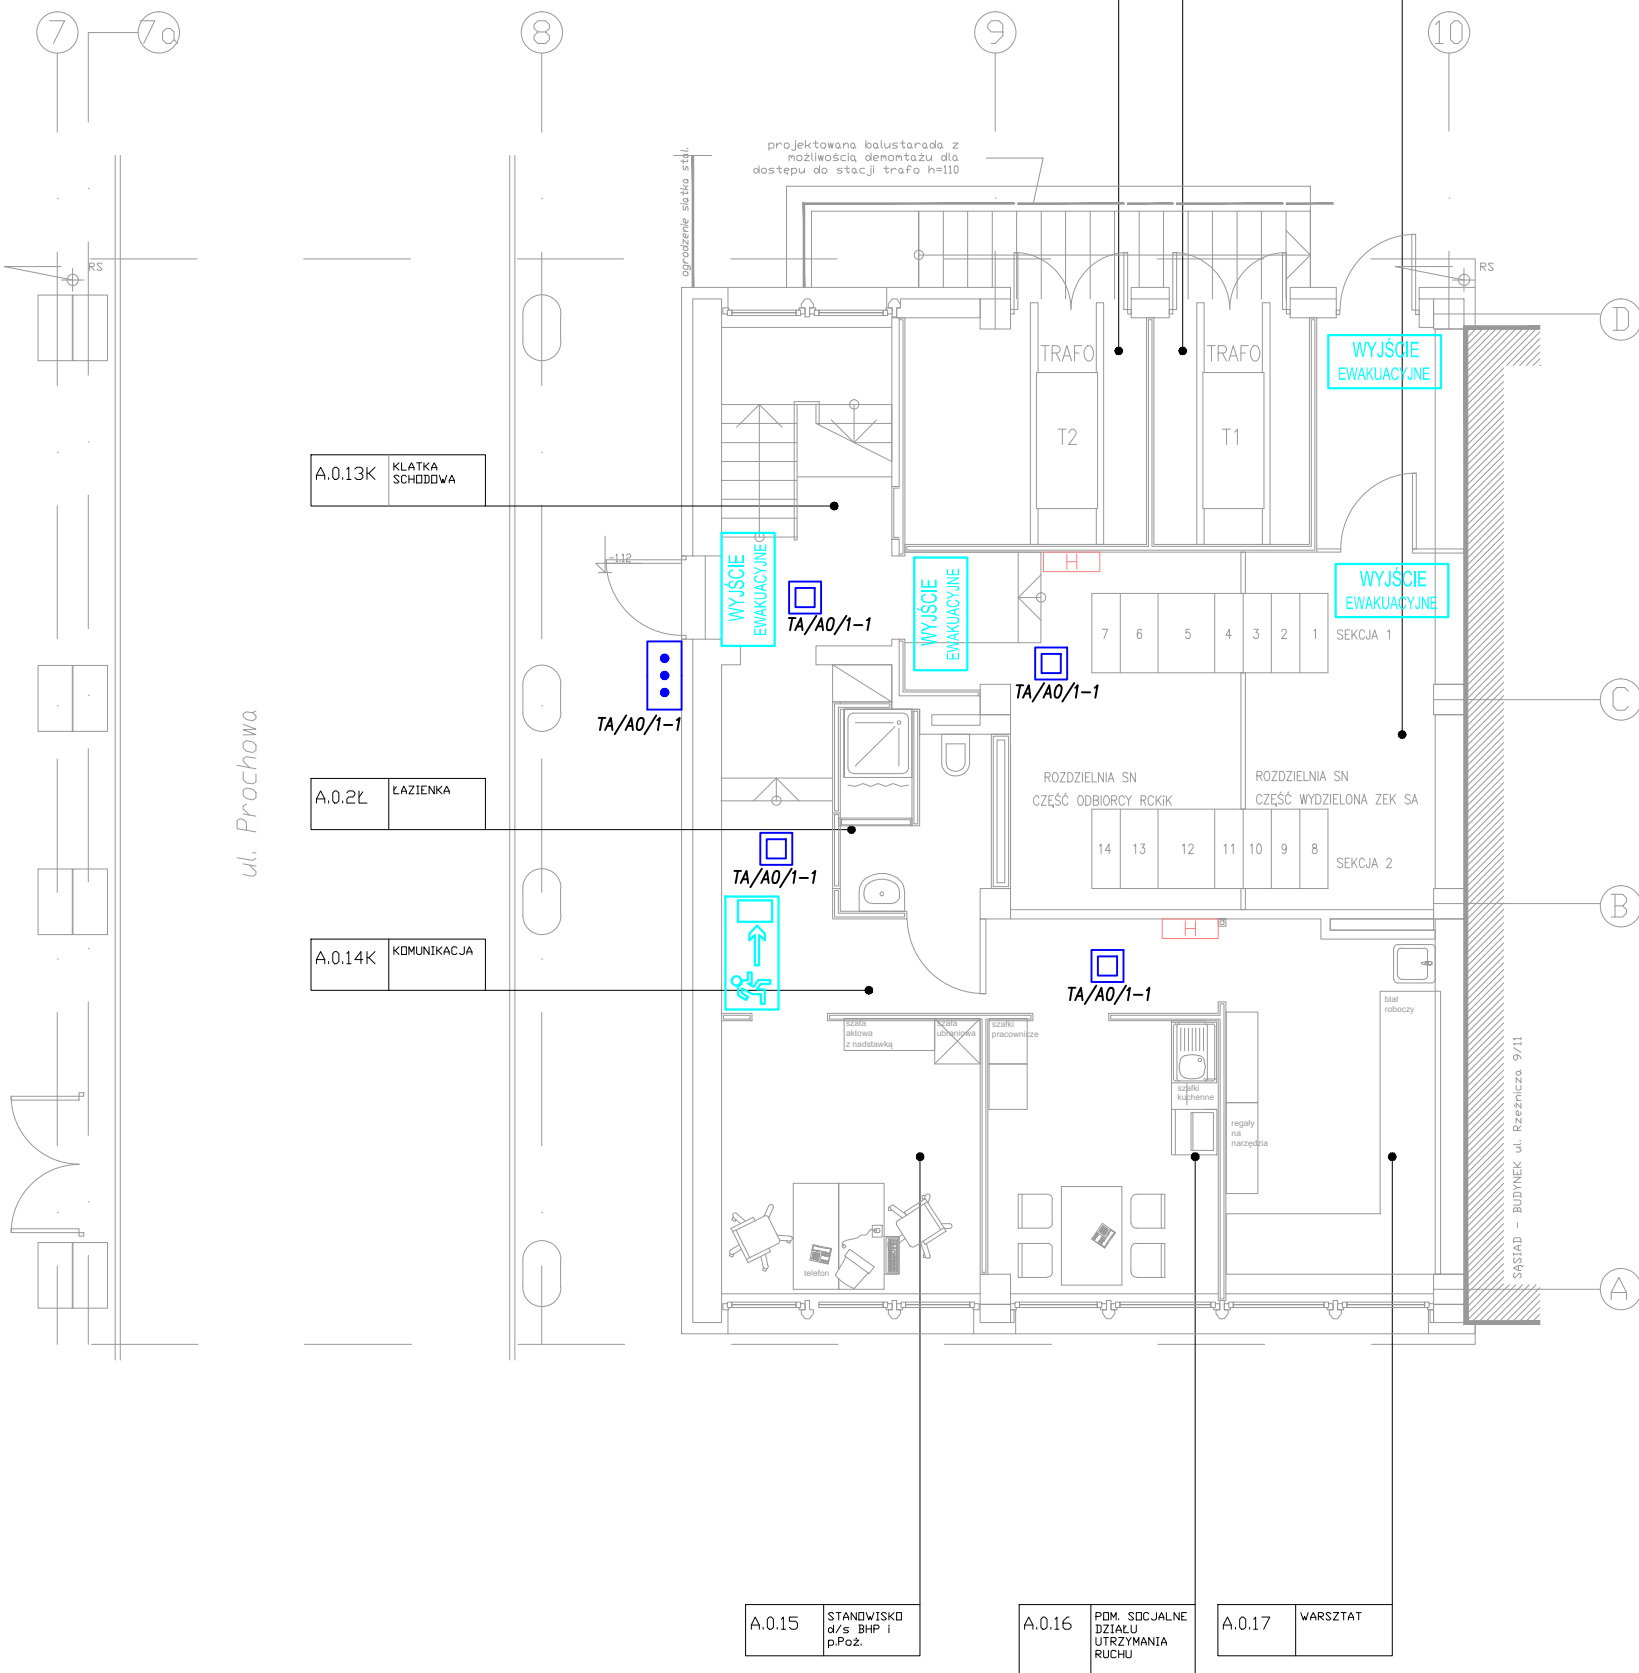


RZUT PARTERU

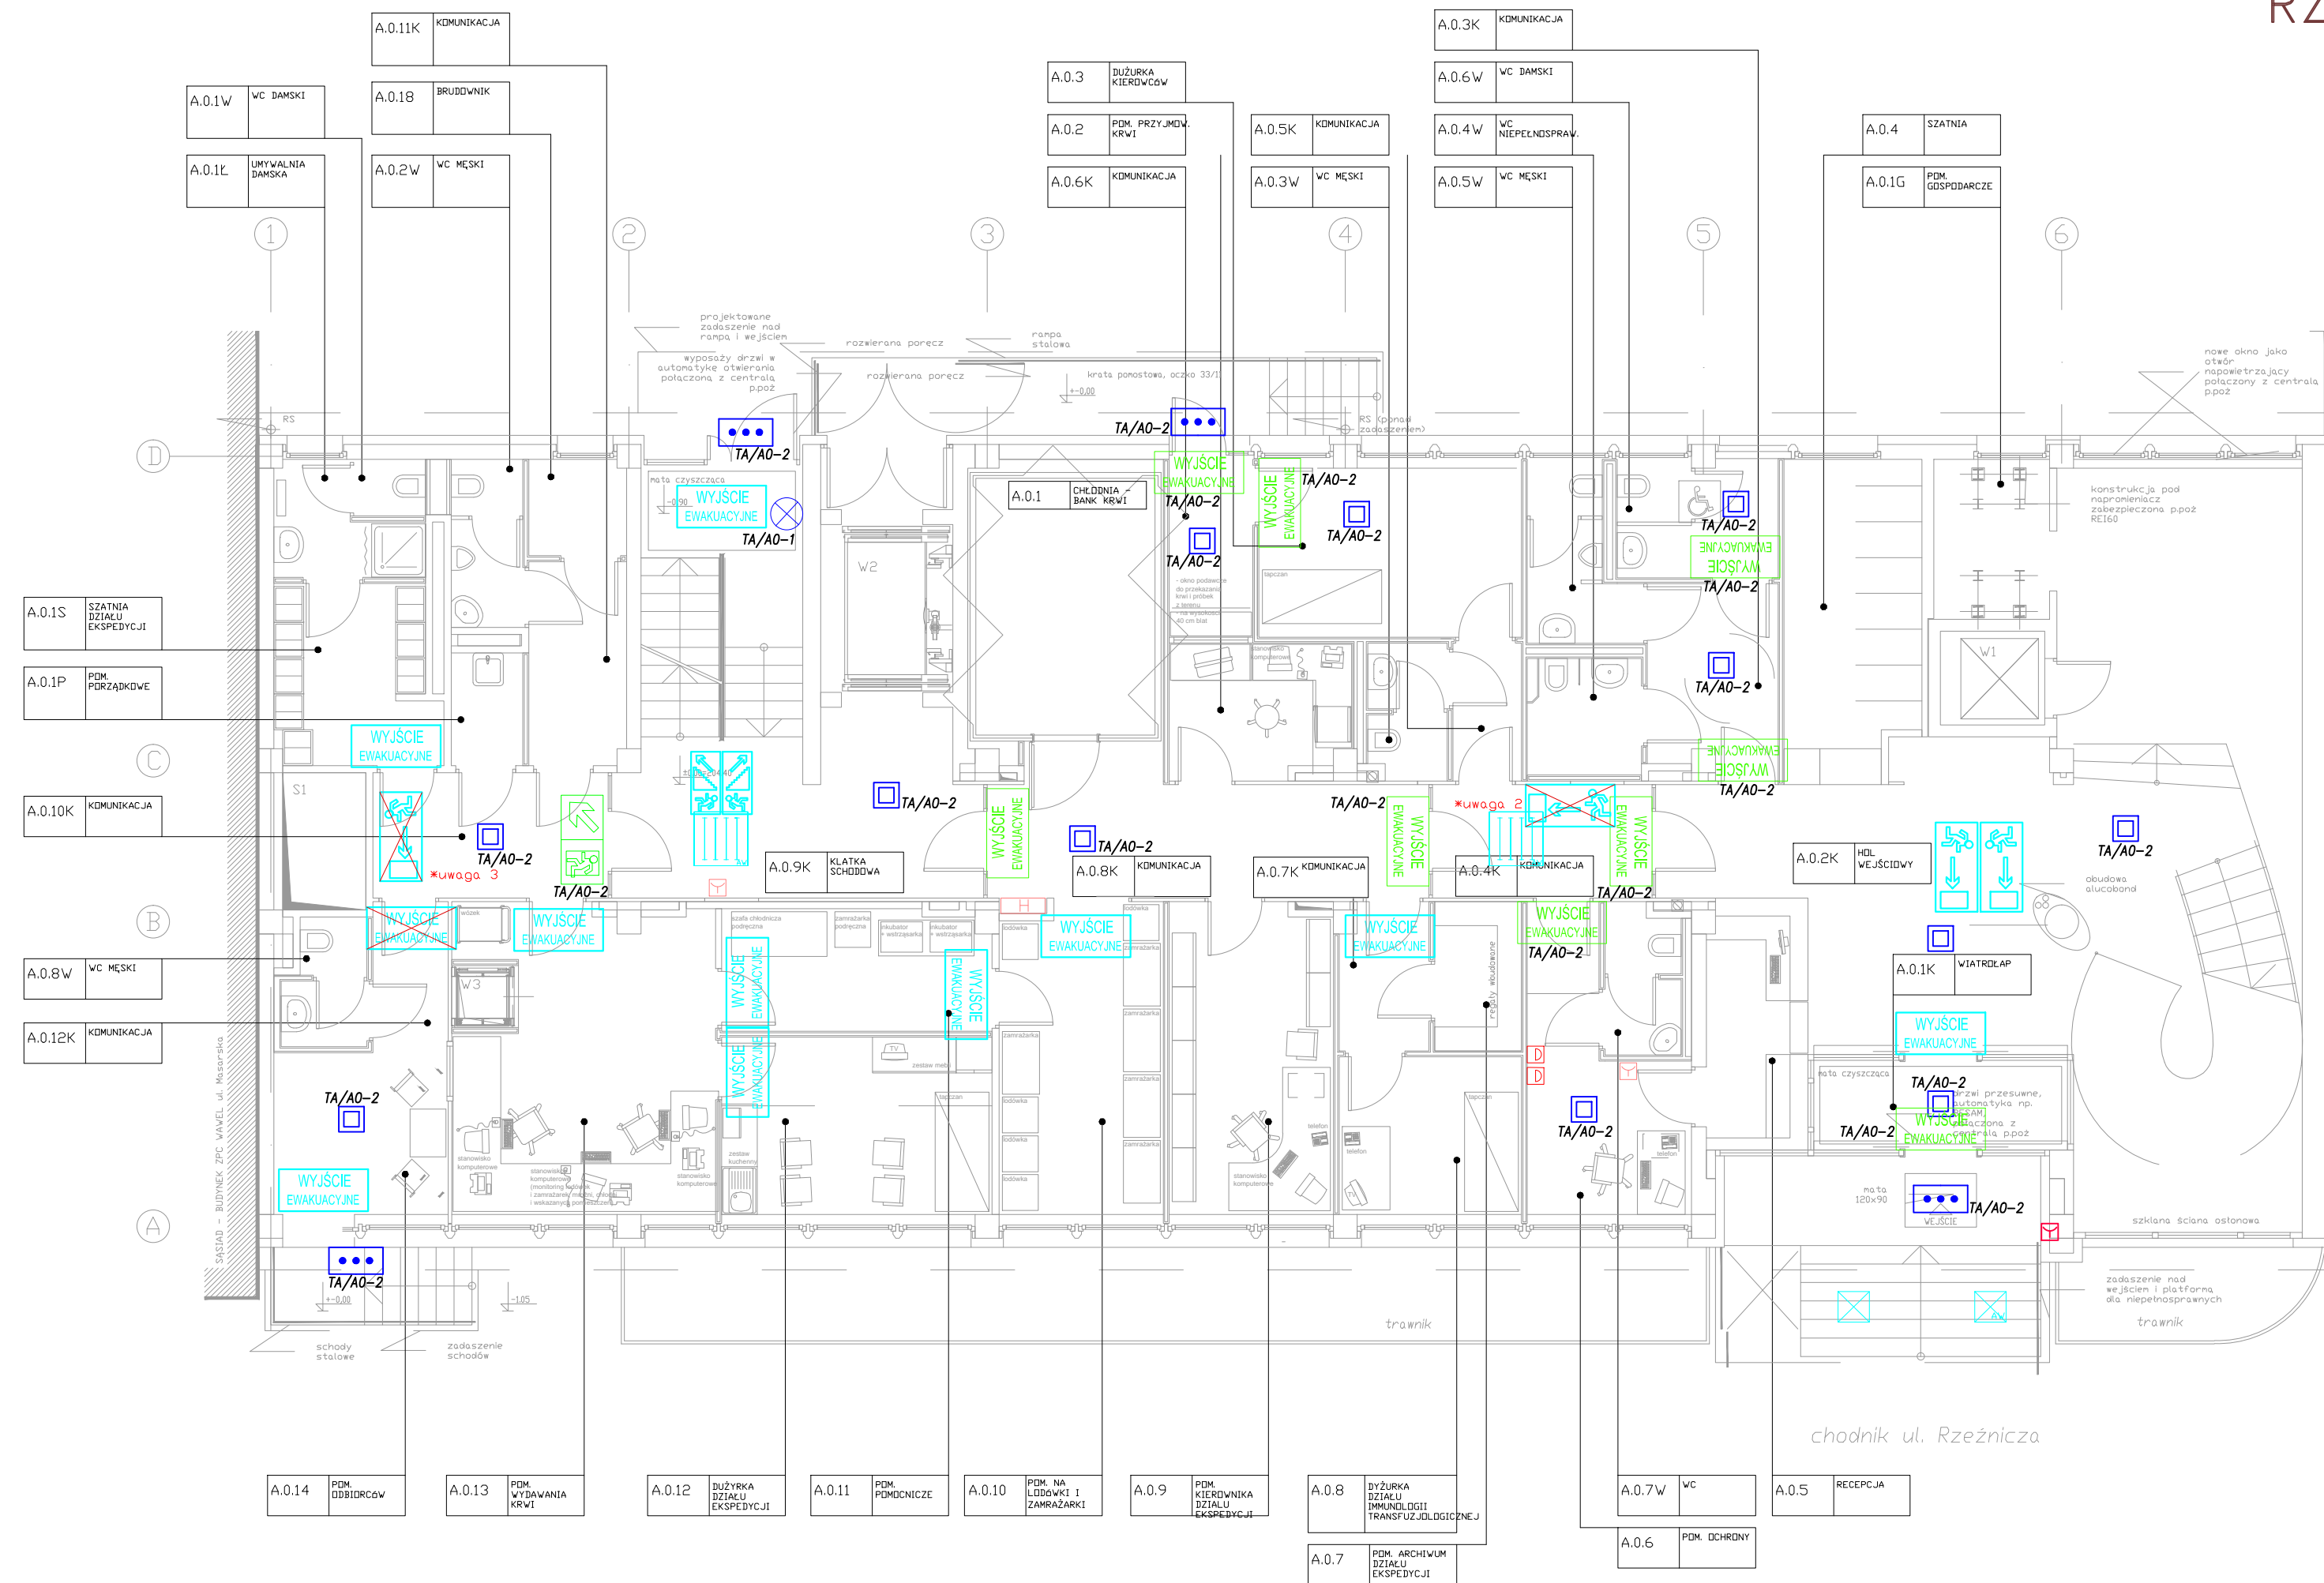

LEGENDA

- oprawy z piktogramem istniejące
- istn. oprawa świetłkowa 4x 18W wewnętrzna z modułem awaryjnym
 - istn. oprawa zewnętrzna
 - istn. oprawa zewnętrzna z modułem awaryjnym
 - proj. oprawa dostropowa 3W 410lm 1H AT SE
 - proj. oprawa nastropowa korytarzowa 3W 390lm 1H AT SE
 - Oprawa AWARYJNO-SIECIOWA naścienna 18W, 2600lm w trybie sieciowym, 3W, 370lm w trybie awaryjnym, 1H, AT, WH, SA (praca na jasno) – montaż w istniejących miejscach na klatkach schodowych
 - proj. oprawa naścienna IP65 3*1W 370lm 1H AT SE, dostosowana do pracy przy temp. >25°C
 - proj. oprawa z piktogramem 1*2W 1H AT SE dostropowa dwustronna
 - proj. oprawa z piktogramem 1*2W 1H AT SE dostropowa jednostronna
 - proj. oprawa z piktogramem 1*2W 1H AT SE naścienna jednostronna
 - proj. oprawa z piktogramem 1*2W 1H AT SE naścienna jednostronna
 - proj. oprawa z piktogramem 1*2W 1H AT SE naścienna jednostronna
 - demontaż istniejącej oprawy
 - proj. piktogram ewakuacyjny (bez podświetlenia) 150x300mm

Ppoż

- istn. uruchamianie oddymiania klatki schodowej
- istn. przycisk pożarowy Ppoż
- istn. hydrant / gaśnica

Układ sieci: TN-C-S
Napięcie zasilania: 230/400V

FIRMA USŁUGOWA PROINTEL INŻ. PIOTR KWIECIEŃ			
31-572 Kraków, ul. Dąbska 18K/27 tel. (0-12) 358 66 67, kom. 519 392 013			
Temat: PRZEBUDOWA OŚMIETLENIA EWAKUACYJNEGO W BUDYNKU REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECNICTWA PRZY UL. RZĘZNICZEJ 11 W KRAKOWIE		Temat: PLAN INSTALACJI - PARTER	
Nr rys. E-2		Nr ark.: 1/1	
Branża: ELEKTRYCZNA	Nr uprawnień:	Podpis:	Skala: 1:100
Projektował: INŻ. PIOTR KWIECIEŃ	MAP/0352/PWOE/07		MAJ 2022