



SCHEMAT STUDNI WPUSTOWEJ BETONOWEJ Ø500

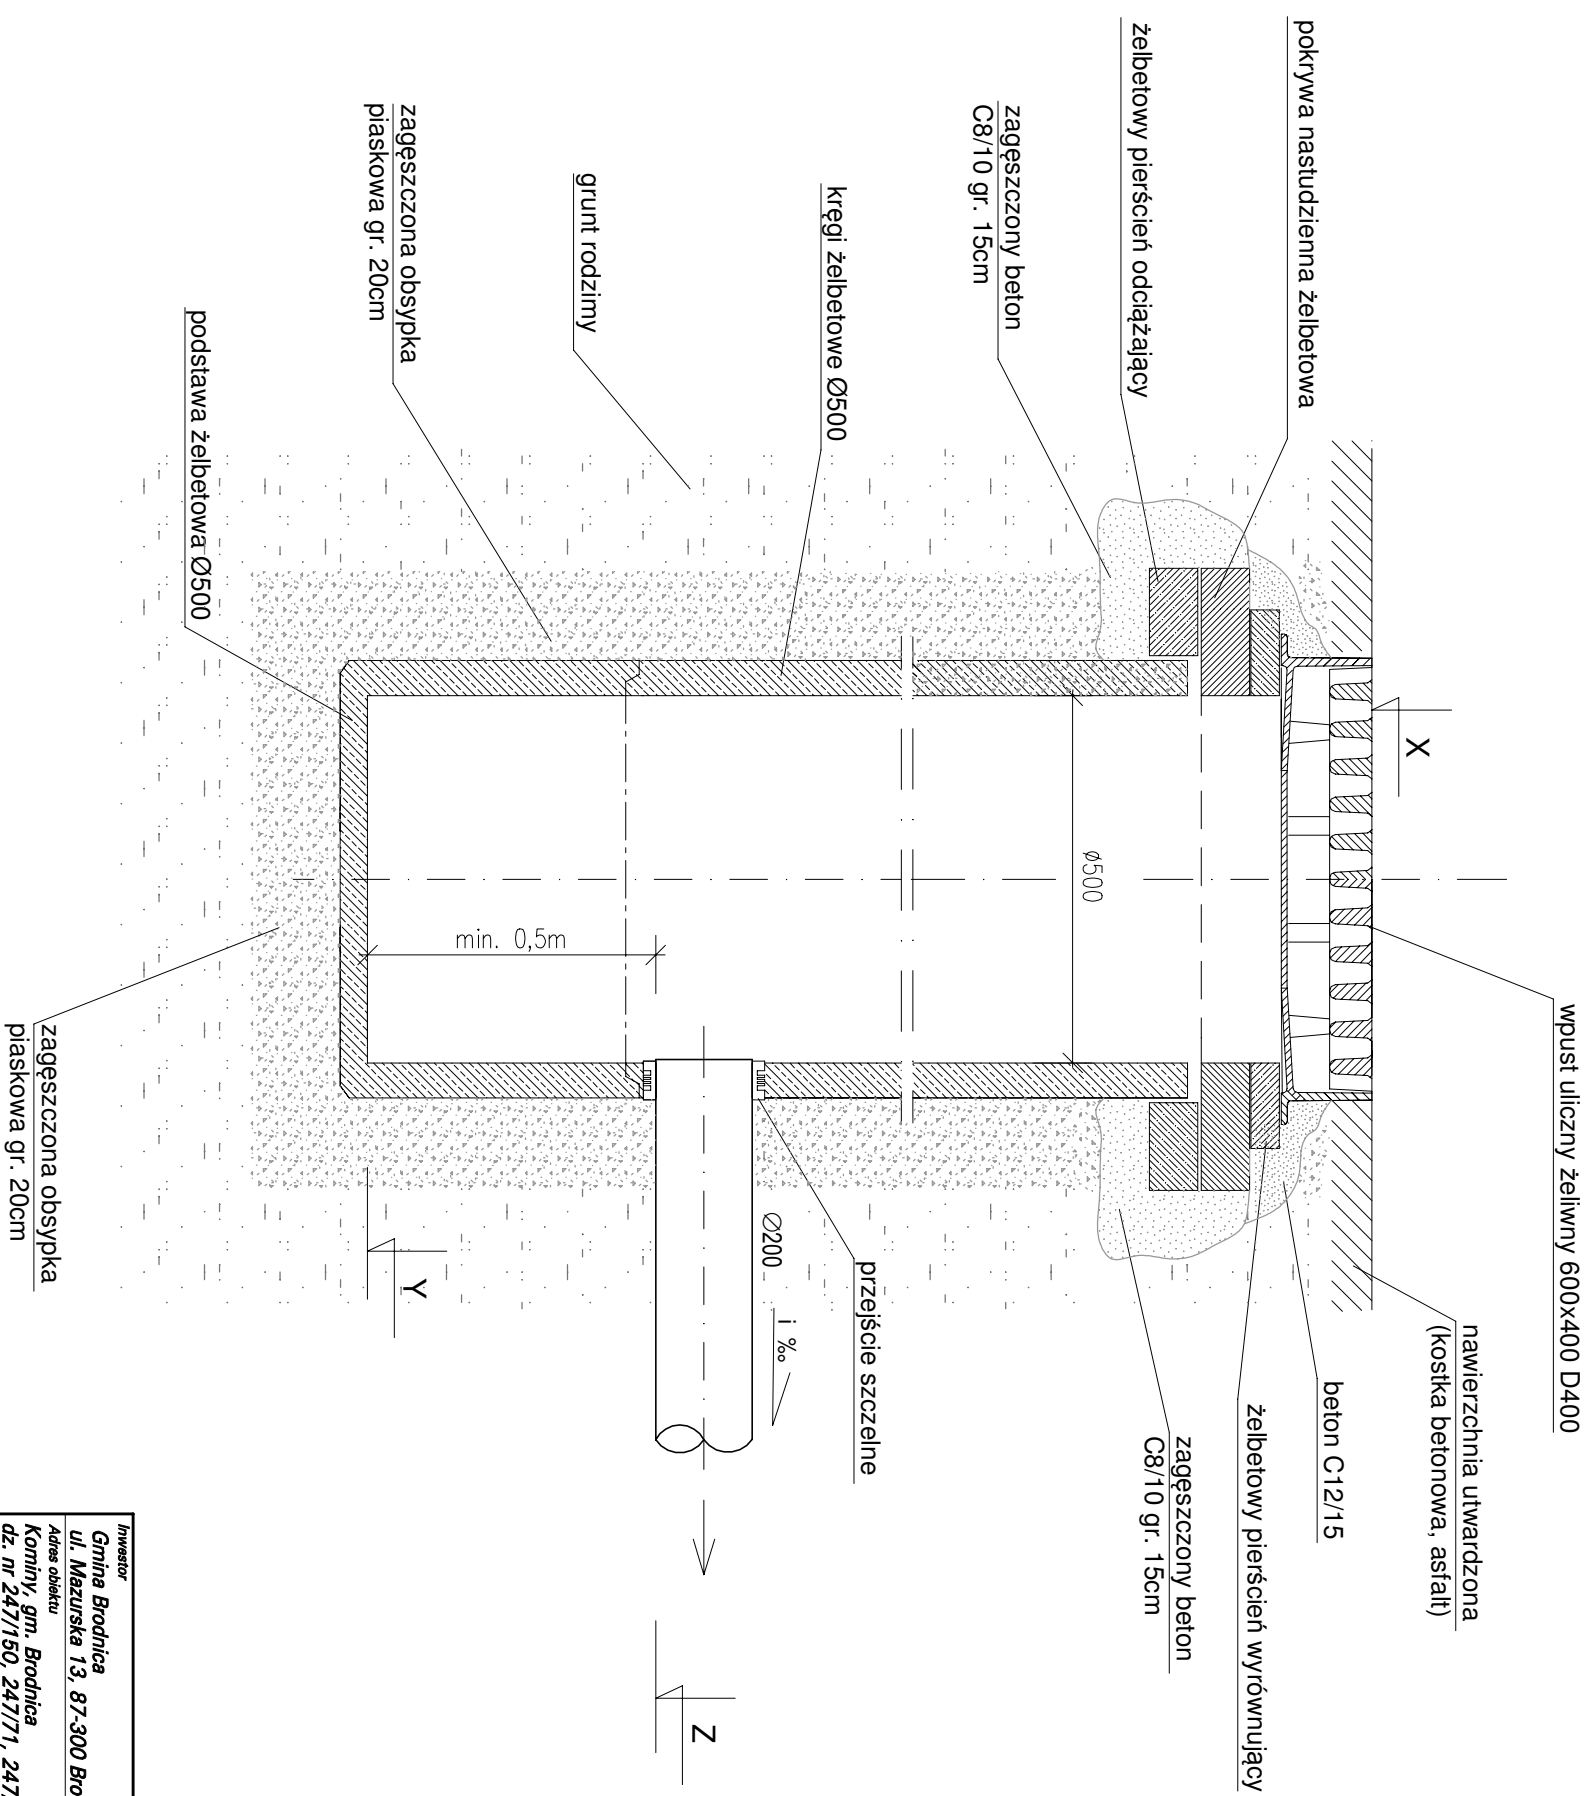

UWAGI:

1. Oznaczenia na rysunku wg tabeli 2

Inwestor Gmina Brodnica ul. Mazurska 13, 87-300 Brodnica		Biuro projektowe	
Adres obiektu Kominy, gm. Brodnica dz. nr 24/1/50, 24/1/71, 24/1/69, 24/1/22, 24/1/48, 24/6/1, 24/4/1, obręb 0008 Kominy		 Usługi inżynierskie "NOVUMINZ" Piotr Witkowski 87-300 Brodnica ul. Ceglana 16 tel. 509-165-181, e-mail: novuminz@p.pl	
Branża Sanitarna	Data oprac. 07/2022		
Projektant tx sanitarny mgr inż. Piotr Witkowski KUP/0056/POOS/09 specjalność: instalacje sanitarne bez ograniczeń	Element projektu budowlanego Projekt techniczny		
Objekt Sieć kanalizacji deszczowej w m. Kominy	Tytuł rysunku Schemat studni wpustowej betonowej Ø500	Skala -	
		Nr rysunku 10	