
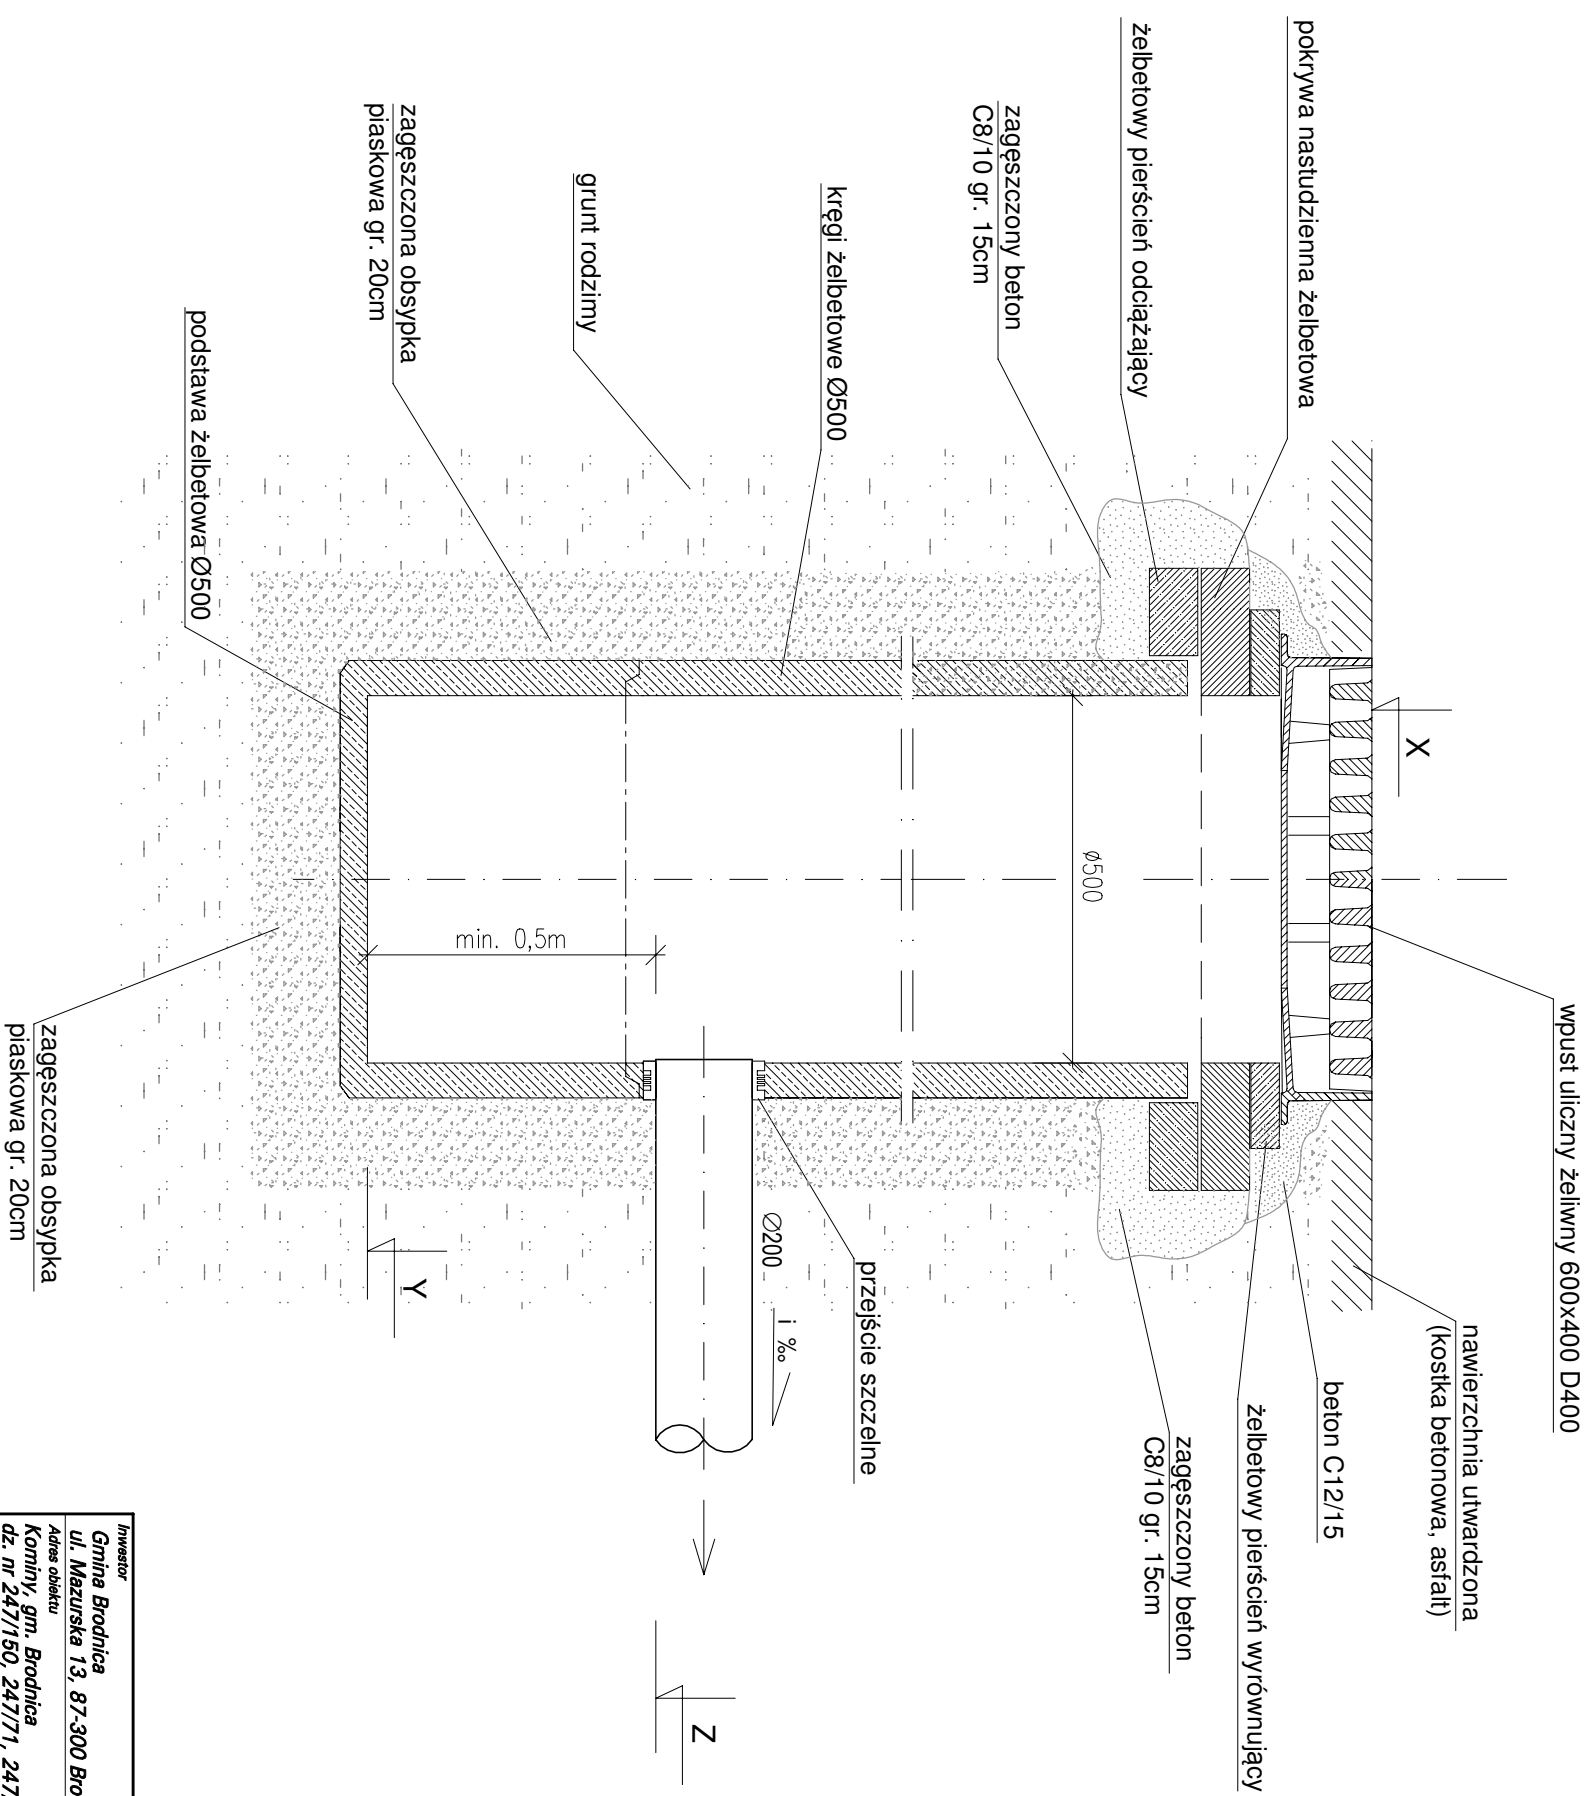


# SCHEMAT STUDNI WPUSTOWEJ BETONOWEJ Ø500



UWAGI:

1. Oznaczenia na rysunku wg tabeli 2

Inwestor <b>Gmina Brodnica ul. Mazurska 13, 87-300 Brodnica</b>		Biuro projektowe	
Adres obiektu <b>Kominy, gm. Brodnica dz. nr 247/150, 247/171, 247/69, 247/122, 247/148, 246/1, 244/1, obręb 0008 Kominy</b>		 <b>Usługi inżynieryjne "NOVUMINZ"</b> <b>Piotr Witkowski</b> <b>87-300 Brodnica ul. Ceglana 16</b> <b>tel. 509-165-181, e-mail: novuminz@vp.pl</b>	
Branda	Data oprac.		
<b>Sanitarna</b>	<b>07/2022</b>	Element projektu budowlanego	
Projektant br. sanitarny mgr inż. <b>Piotr Witkowski KUP/0056/POOS/09</b> specjalność: instalacje sanitarne bez ograniczeń		<b>Projekt architektoniczno-budowlany</b>	
Objekt	Tryb rysunku	Skala	
<b>Słoc kanalizacji deszczowej w m. Kominy</b>	<b>Schemat studni wpustowej betonowej Ø500</b>	-	
		Nr rysunku	
		<b>8</b>	