






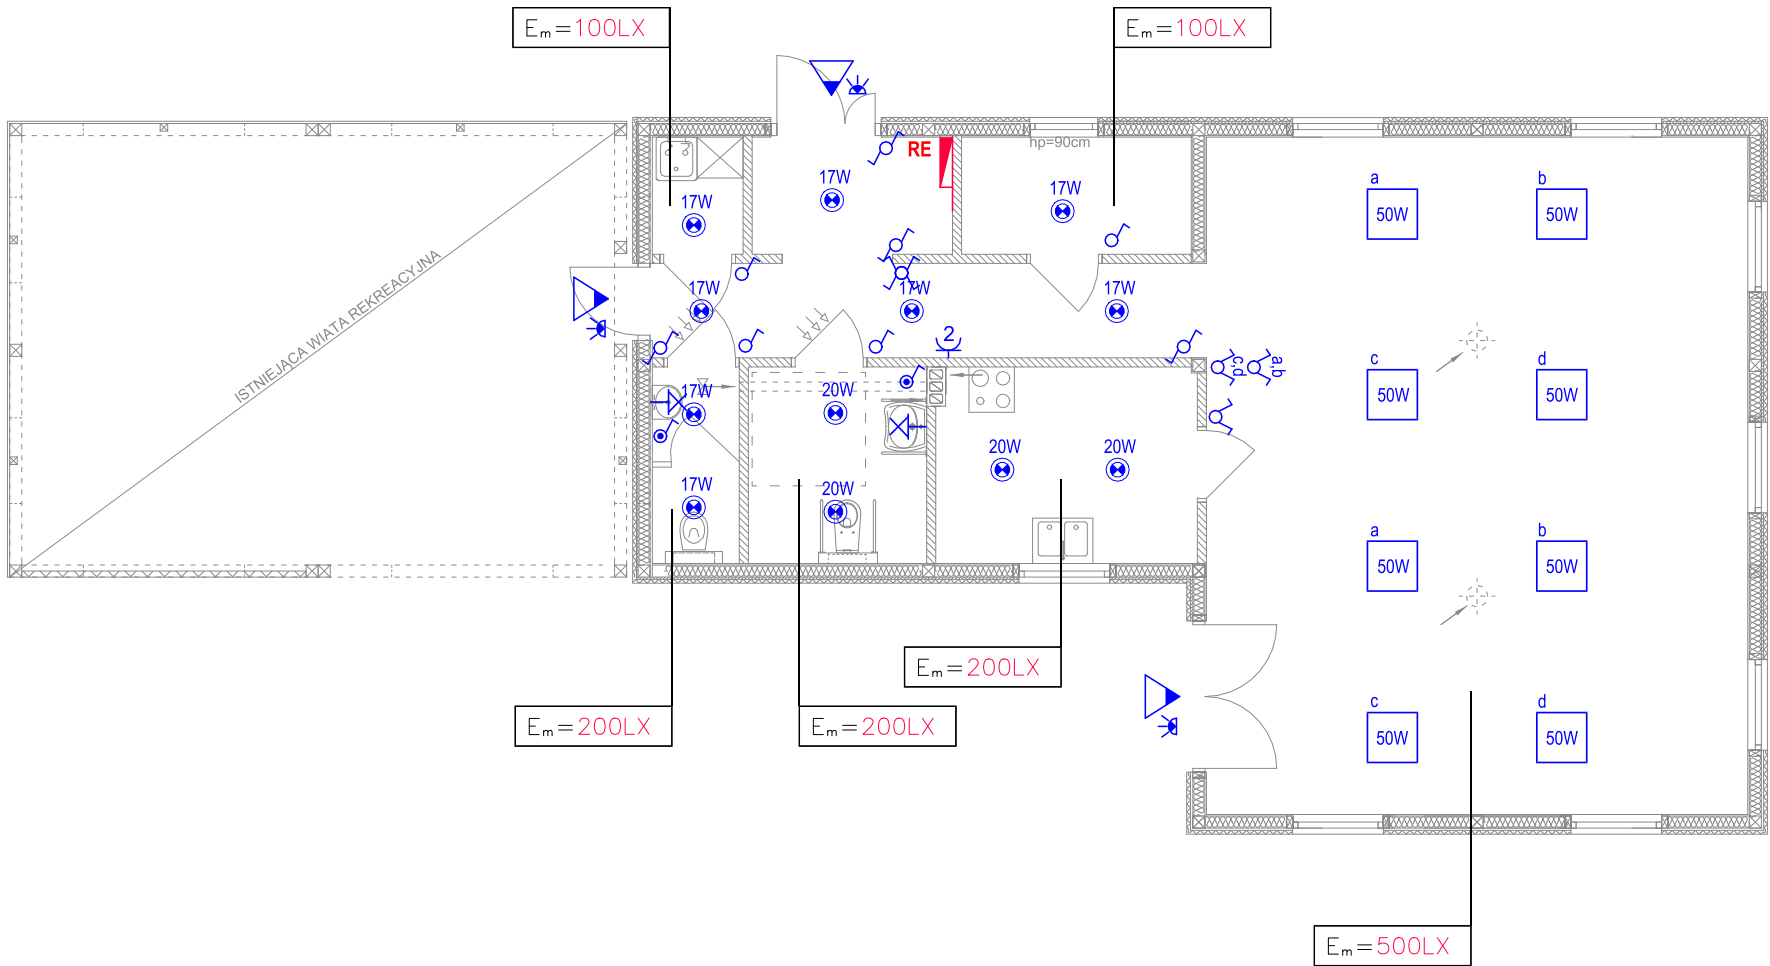




LEGENDA

	Wyłącznik pojedynczy, IP 20, 230V, 10A
	Wyłącznik pojedynczy, IP 44, 230V, 10A
	Wyłącznik podwójny, IP 20, 230V, 10A
	Wyłącznik schodowy, IP 20, 230V, 10A
	Czujnik ruchu
	Oprawa typu downlight NECTRA LED o IP44 lub równoważne
<div><div>50W</div></div>	Oprawa LED SQ600 PLX 50W lub równoważne barwa neutralna 4000-4500 K
	- Oprawa zewnętrzna LED o mocy min 10W, IP66
<div><div>E<sub>m</sub> = 200LX</div></div>	- wymagane natężenie oświetlenia wg. normy
<div><div>RE</div></div>	proj. rozdzielnice elektryczne

UWAGI

- Stosować oprawy o źródle światła 3000K
- Należy wykonać oprawy zaproponowane w projekcie lub o nie gorszych parametrach przy zachwaniu normatywnych wartości natężenia oświetlenia w pomieszczeniach.
- Zamianę opraw należy uzgodnić z Inwestorem.
- Przy przestrzeni nad sufitem umożliwiającym montaż w stropie oprawy należy wykonać w wersji do stropów podwieszanych.



■ JEDNOSTKA PROJEKTOWA Projektowanie i Obsługa Inwestycji Damian Łabarczuk ul. Sportowa 2/5, 56-320 Krośnice			
■ INWESTOR Gmina Krośnice ul. Sportowa 4, 56-320 Krośnice			
■ OBIEKT Budynek rekreacyjny			
■ ADRES dz. nr 158, AM 1, ob. 021302_2.005 Dąbrowa jedn. ewid. 021302_2 Krośnice			
■ BRANŻA Sanitarna		■ STADIUM Projekt wykonawczy	
■ PROJEKTOWAŁ techn. Andrzej Kaczmarek		■ NR UPRAWAŃ spec. elektr. 396/88/UW	■ PODPIS 
■ SPRAWDZIŁ mgr inż. Waldemar Niedbała		■ NR UPRAWAŃ spec. elektr. DOŚ/0180/PWBE/20	■ PODPIS 
■ DATA 27.06.2022	■ SKALA 1:100	■ TYTUŁ RYSUNKU RZUT PRZYZIEMIA- inst. oświetlenia	■ NR RYS IE-1
Wszelkie prawa zastrzeżone. Reproduction without permission is prohibited			