

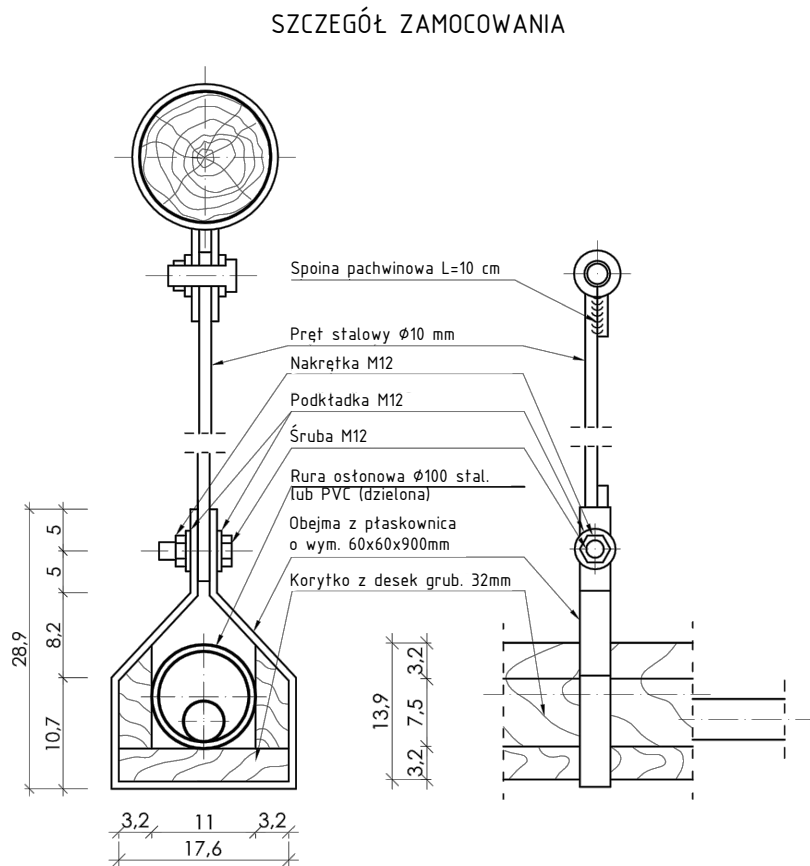


SZCZEGÓŁ ZABEZPIECZENIA W WYKOPIE KABLI  
ENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH

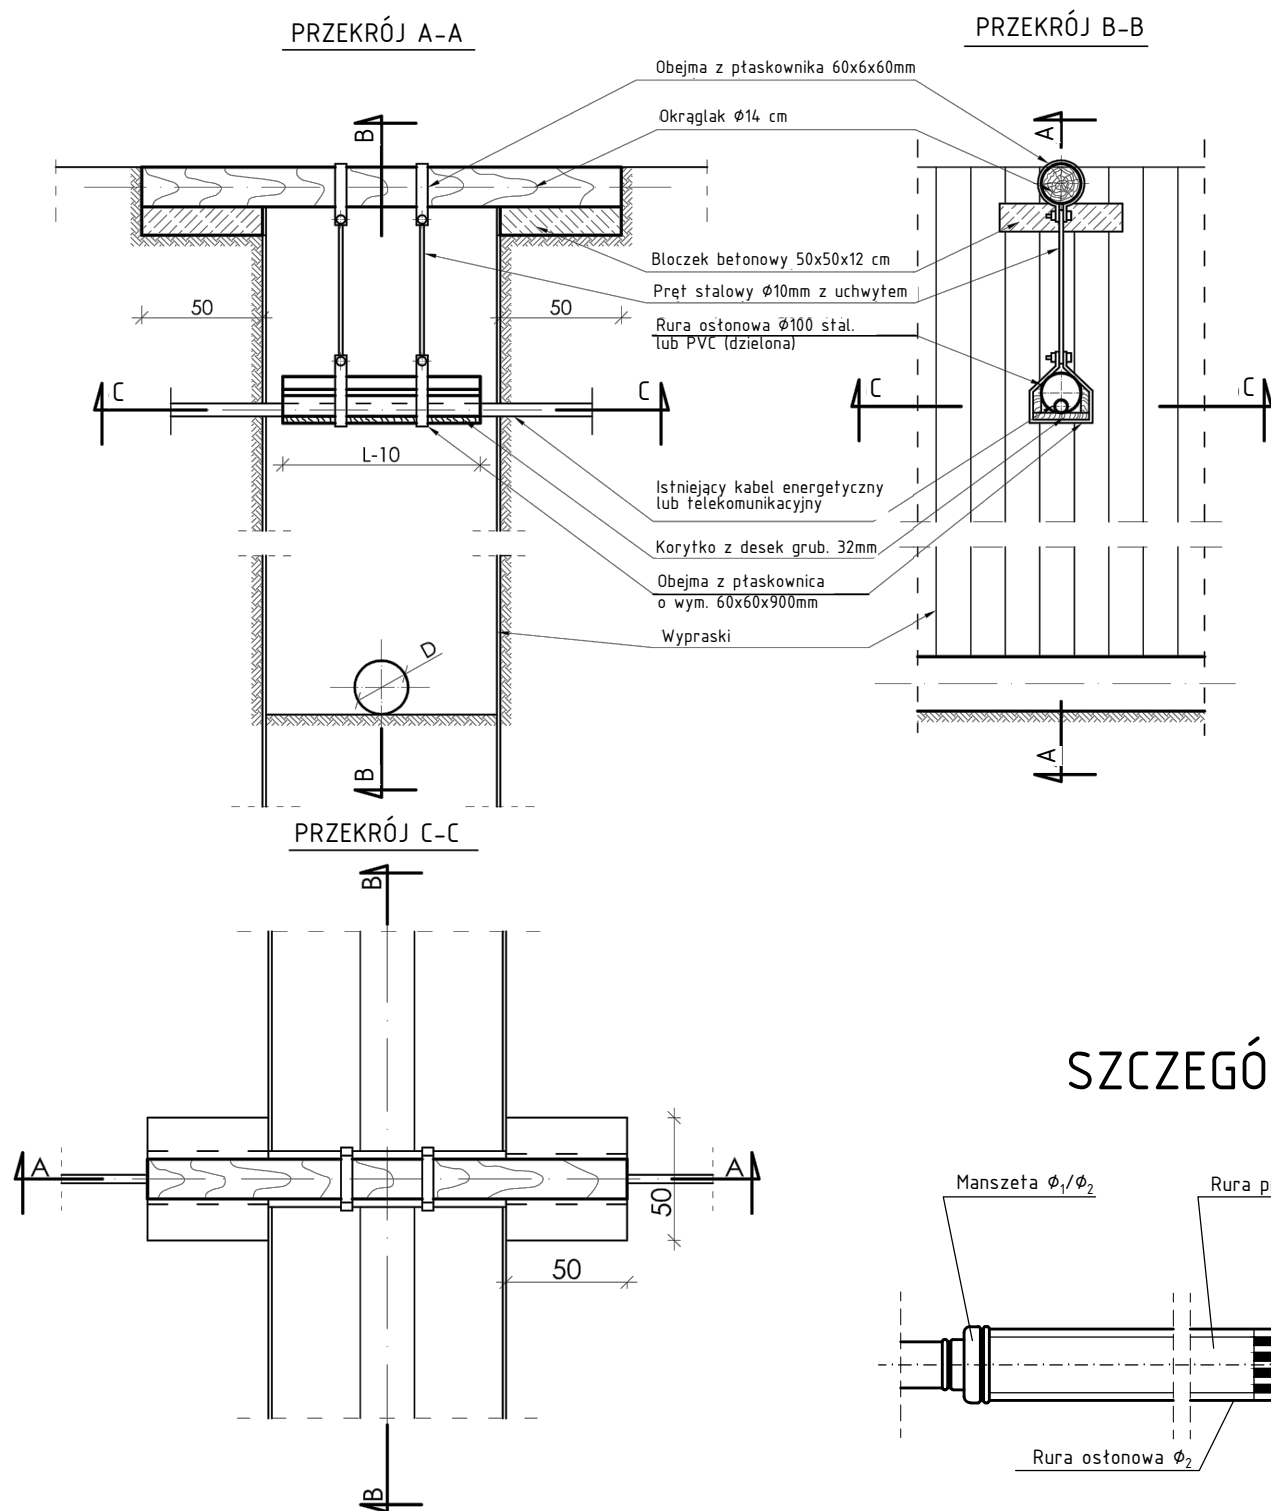

SZCZEGÓŁ - RURY OSŁONOWE

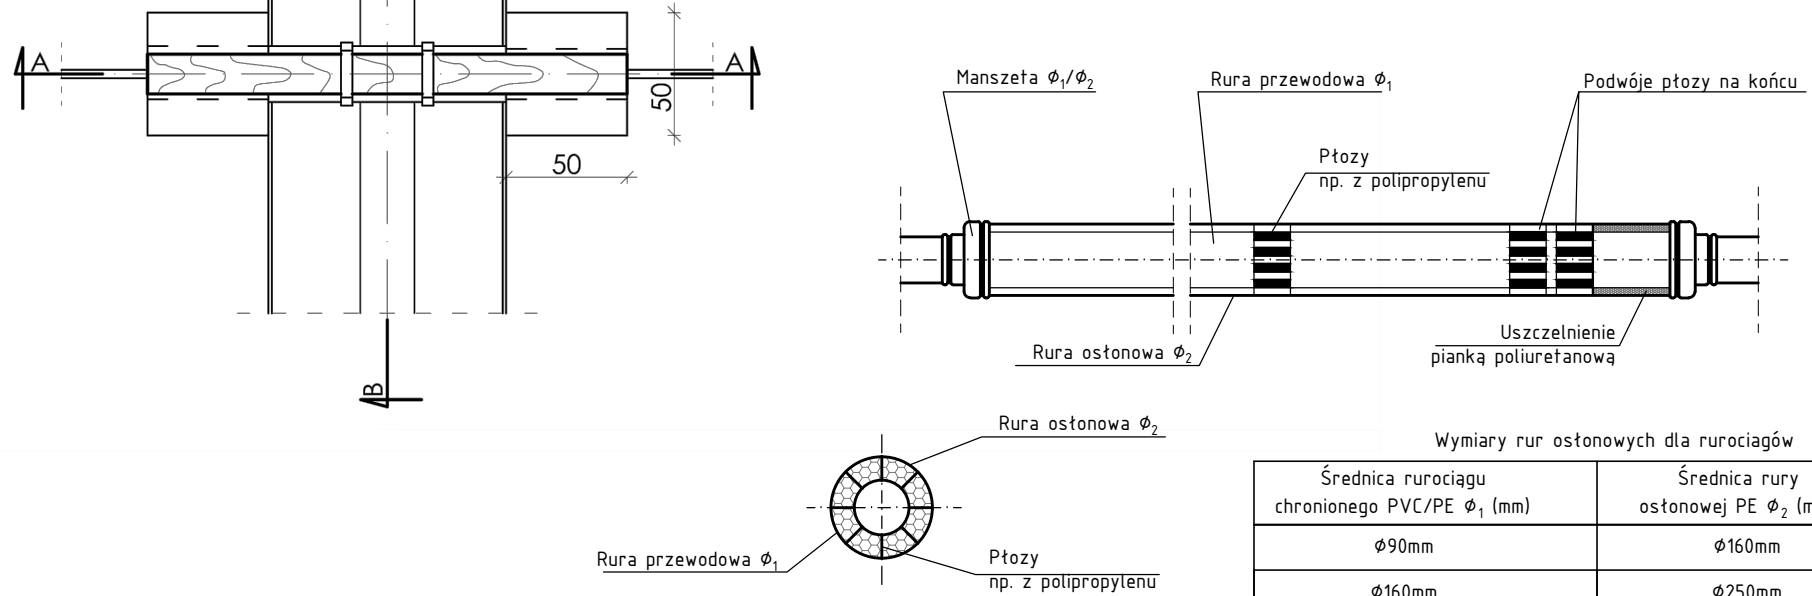

Wymiary rur osłonowych dla rurociągów	
Średnica rurociągu chronionego PVC/PE $\phi_1$ (mm)	Średnica rury osłonowej PE $\phi_2$ (mm)
$\phi 90$ mm	$\phi 160$ mm
$\phi 160$ mm	$\phi 250$ mm
$\phi 200$ mm	$\phi 315$ mm

PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE ROBÓT w zakresie sieci i instalacji sanitarnych 98-400 Wieruszów, ul. Podzamcze 4	
INWESTOR: GMINA DORUCHÓW ul. Kępińska 13, 63-505 Doruchów	Stadium: <b>PT</b>
Obiekt: Adres: <b>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Stara Kuźnica, gmina Doruchów</b>	Data oprac.: <b>11.2022r.</b>
Projektant: Henryk MARCINIAK specj. instalacyjno-inżynieryjna w zakresie: - sieci wodoc. i kanal. UAN 7342-14/93 - instalacji sanitarnych UAN 7342-169/94	Podpis:  <b>11</b>
Tytuł rysunku: <b>RYSUNKI SZCZEGÓŁOWE</b>	Skala: ----