


Istniejący budynek

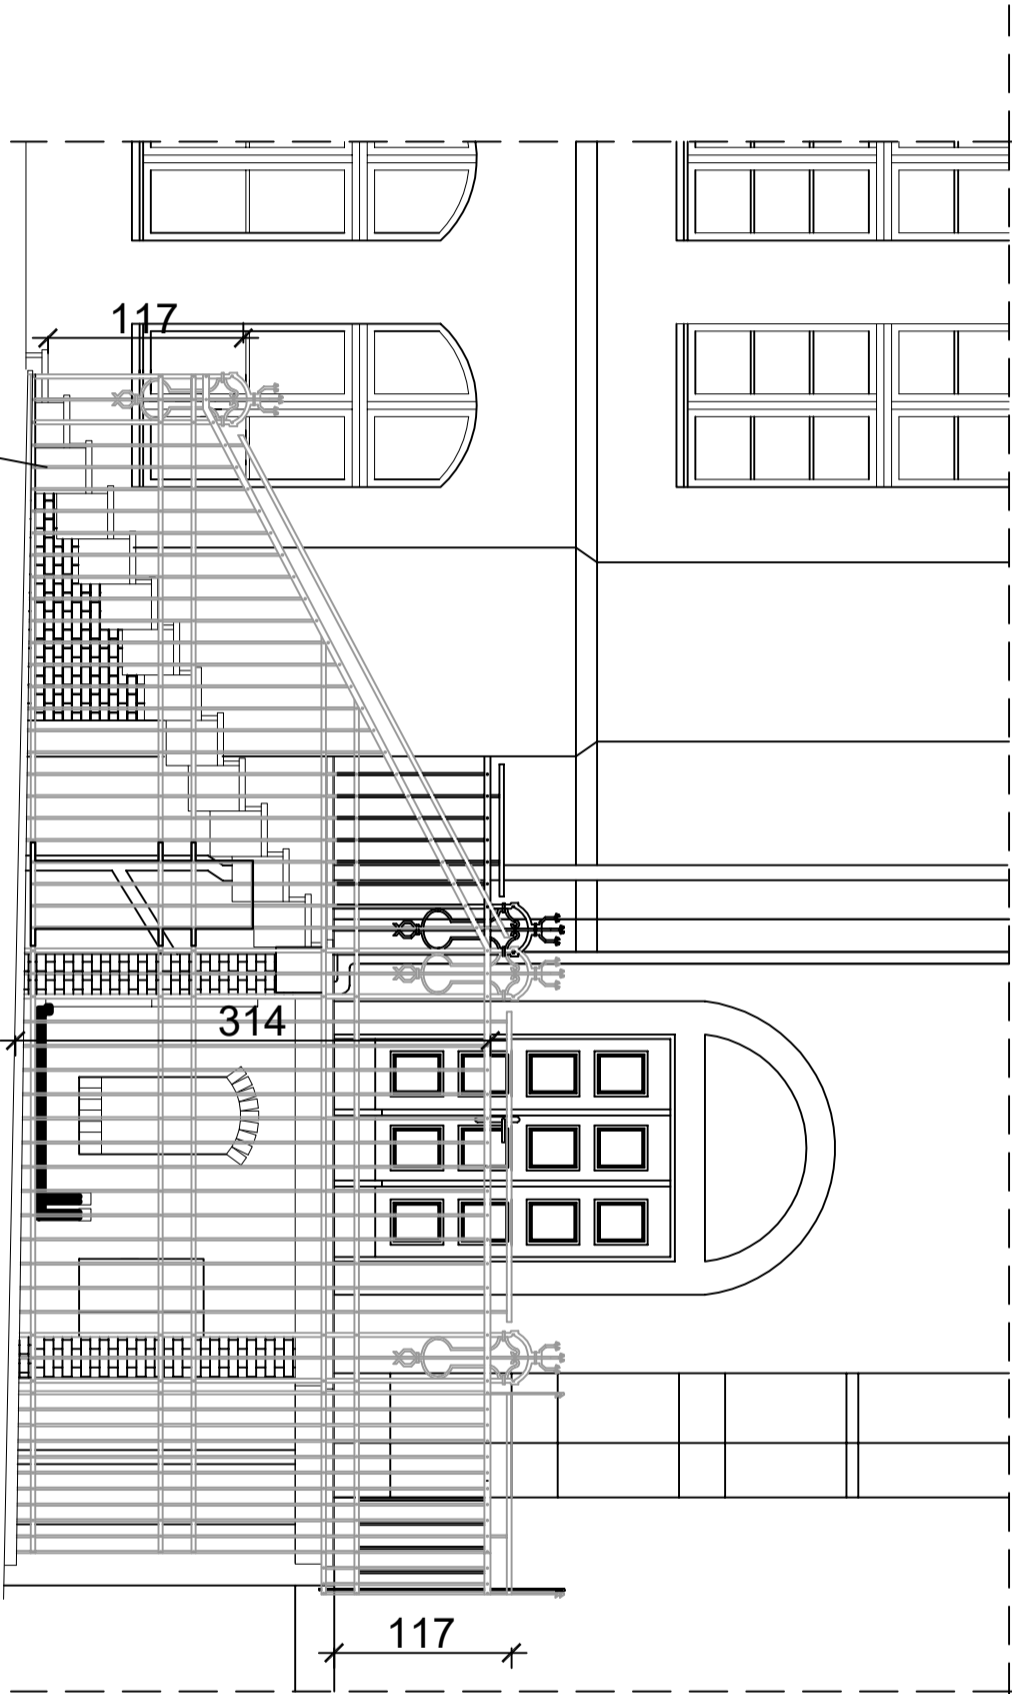


Istniejącą balustradę po renowacji
zamontować na wys. min. 110 cm od
schodów i spocznika

**BUDYNEK UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO PRZY
UL. H. SIENKIEWICZA 21 WE WROCŁAWIU**

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI p.l. UNIWERSYTECKI 1

jednostka projektowa



Autorska Pracownia Projektowa
ARCH - STUDIO
UL. KOŁŁATAJA 11/63 45-064 OPOLE
TEL/FAX +48 77 456 59 11 e-mail: arch-studio@list.pl

PROJEKT TECHNICZNY

FAZA PROJEKTU :

branża
architektura

WIDOK NA SCHODY Z BALUSTRADĄ

NAZWA RYSUNKU:

data opr.
29.04.2024

inż. i nazwisko

nr uprawnień

podpis
nr rysunku

PROJEKTOWAŁ : mgr inż. arch. Maria Gajda-Kucharz
SPRAWDZIŁ : mgr inż. arch. Jadwiga Bartnik

24/183/Op
59/88/Op

A-5

skala

1:50

Uwaga: Zastosować profile dylatacyjne na styku schodów z budynkiem.
Wentylatory do zabezpieczenia podczas remontu.

Uwaga: Wymiary balustrady według istniejącej.