


# PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP

poziom terenu

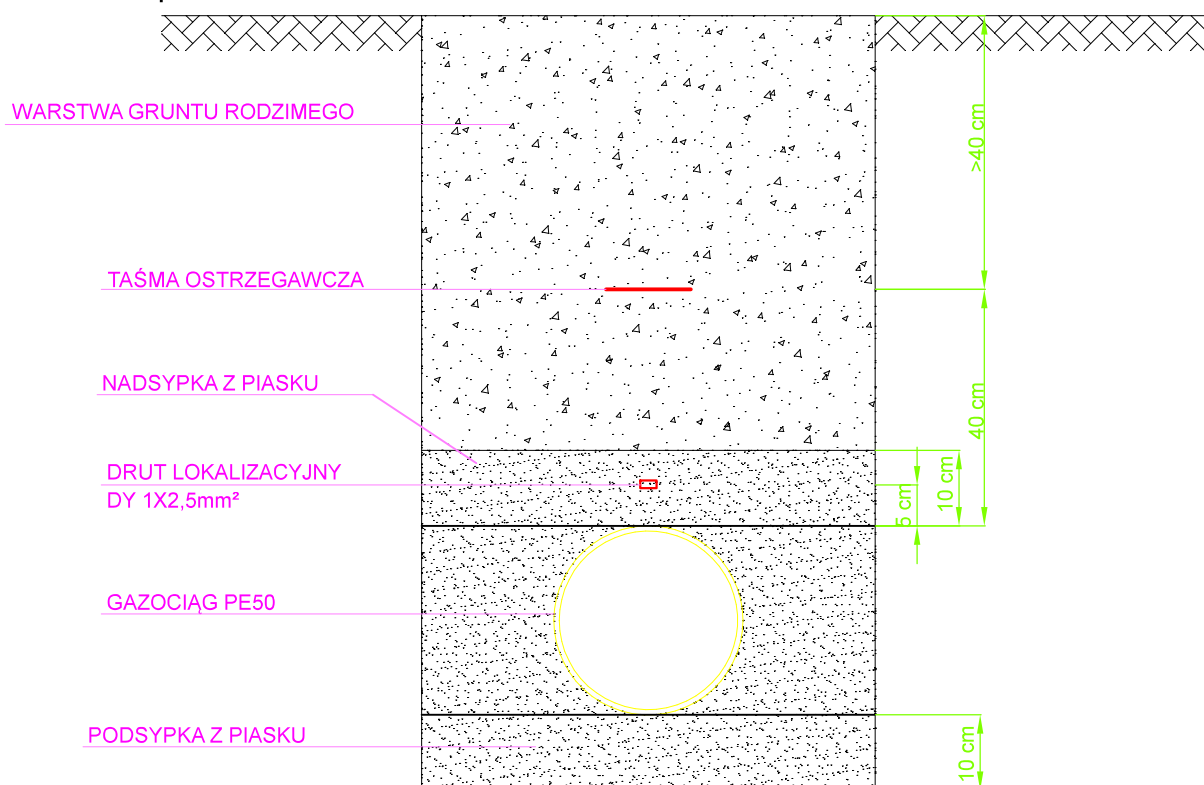

## UWAGA:

1. Trasę gazociągu należy oznakować polietylenową taśmą ostrzegawczą i kablem lokalizacyjnym.
2. Przewód lokalizacyjny układać nad gazociągiem w taki sposób, aby odległość czynnika lokalizacyjnego od ścianki gazociągu wynosiła ok. 5 cm. Podziemne połączenia odcinków przewodu lokalizacyjnego należy wykonywać w sposób zapewniający odpowiednią wytrzymałość mechaniczną i przewodność elektryczną oraz ochronę przed korozją.
3. Taśmę ostrzegawczą należy układać w odległości 0,4 m nad gazociągiem.

"GASKOP" G. Potwora, Z. Przysasz S.C.

ul. Tunelowa 2, 38-100 Strzyżów

Inwestycja: "Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych w Krośnie i w Przemyśle"

Lokalizacja: Krosno Dz.nr ew.: 91/9

Obiekt: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Nazwa rys: Ułożenie i oznakowanie gazociągu w ziemi

Projektował:  
mgr inż. Grzegorz Buczek  
upr. nr PDK/0011/PWOS/11

Sprawdził:  
mgr inż. Witold Duszlak  
upr. nr S-158/01

Opracował: mgr inż. Mateusz Sitnik

Branża: P.W./Sanitarna Data: 08.2020 r. Nr rys. 3