

Wykaz uzgodnień branżowych

1. Informacja z dnia 02.12.2014r. dot. ZUDP o nr 36/2008 37/2008 z 2008r. o braku ich realizacji dla miejscowości Lgota Nadwarcie, Lgota Górna wydana przez Urząd Gminy i Miasta Kozięgłowy.
2. Informacja z dnia 02.12.2014r. braku ZUDP w miejscowościach Oczko, Lgota Mokrzesz, Postęp wydana przez Urząd Gminy i Miasta Kozięgłowy.
3. Warunki techniczne wykonania projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lgota Nadwarcie, Lgota Górna, Oczko z dnia 15.10.2014r. wydane przez Urząd Gminy i Miasta Kozięgłowy.
4. Warunki techniczne przyłącza zasilającego dla przepompowni PO1 pismo nr WP/082445/2014/O08R02,TD/RD2/ZM/1003058352/0000004 z dnia 24.11.2014r wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. oddział Częstochowa.
5. Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie - Postanowienie nr SD/544/144/P/2014r. w sprawie uzgodnienia kanalizacji sanitarnej i wydanie warunków technicznych odtworzenia dróg.
6. Uzgodnienie trasy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lgota Nadwarcie, Lgota Górna, Oczko z dnia 02.12.2014r. wydane przez Urząd Gminy i Miasta Kozięgłowy.
7. Uzgodnienie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lgota Nadwarcie, Lgota Górna, Oczko pismo nr ZUK-6300.1.JPZ.29.2014 z dnia 03.11.2014r. wydane przez Zespół Usług Komunalnych w Kozięgłowych.
8. Uzgodnienie lokalizacji projektowanej trasy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lgota Nadwarcie, Lgota Górna, Oczko pismo nr ZE5/III/124/2014 z dnia 05.11.2014r. wydane przez Polską Spółkę gazownictwa Sp. z o.o. rejon dystrybucji Gazu w Częstochowie.
9. Uzgodnienie GAZ-System S.A. pismo nr OS-DL.404.1077.2014/8/JS z dnia 16.03.2015r.
10. Pismo Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń w Katowicach -oddział Częstochowa pismo nr OCZ/6211-M/31/DKP-174/DWK-93/15 z dnia 17.03.2015r.
11. Uzgodnienie Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń w Katowicach -oddział Częstochowa pismo nr OCZ/6211-M/3/3976/14/15 z dnia 08.01.2015r
12. Pismo Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń w Katowicach -oddział Częstochowa pismo nr OCZ/6211-M/170/3692/14 z dnia 12.12.2014r.
13. Uzgodnienie projektowanej trasy kanalizacji sanitarnej dla projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Lgota Nadwarcie, Lgota Górna, Oczko pismo nr TD/OCz/RD2/ZS/2014-11-17/0000002 z dnia 12.11.2014r. wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. oddział Częstochowa.



Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy

ul. Plac Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy

tel. (034) 3141219, fax.: (034) 3141533

e-mail: ugim@kozieglowy.pl , sekretariat@kozieglowy.pl

www.kozieglowy.pl

**URZĄD GMINY I MIASTA
KOZIEGŁOWY**
42-350 Koziegłowy
ul. Plac Moniuszki 14
woj. śląskie

Koziegłowy, dnia 02.12.2014r

P.P. INŻYNIERIA Sp. z o.o.
ul. Świerczewskiego 40
41-100 Siemianowice Śląskie

Gmina i Miasto Koziegłowy informuje iż opinie ZUD o numerach 36/2008 oraz 37/2008 które zostały uzyskane w roku 2008 przez ZAKŁAD USŁUGOWO-TECHNICZNY mgr inż. Ryszard Namyślak dla zadań inwestycyjnych pn.:

- Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lgota Górna
- Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lgota Nadwarcie

nie będą realizowane w przedmiotowym zakresie, jednocześnie informujemy iż dla zadań pn. wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oczko, Lgota Mokresz oraz Postęp opinie ZUD nie były przedmiotem wcześniejszych opracowań.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

BURMISTRZ
[Signature]
Jacek Słeczka



Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy

ul. Plac Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy

tel. (034) 3141219, fax.: (034) 3141533

e-mail: ugim@kozieglowy.pl, sekretariat@kozieglowy.pl

www.kozieglowy.pl

URZĄD GMINY I MIASTA
KOZIEGŁOWY
42-350 Koziegłowy
ul. Plac Moniuszki 14
woj. śląskie

Koziegłowy 15.10.2014 r.

P.P. INŻYNIERIA Sp. z o.o.
ul. Świerczewskiego 40
41-100 Siemianowice Śląskie

WARUNKI TECHNICZNE


dotyczy: Warunków technicznych wykonania projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lgota Nadwarcie, Lgota Górna, Oczko.

Projekt kanalizacji sanitarnej powinien obejmować:

- rejon pasa drogi wojewódzkiej DW789 (ul. Żarecka) od skrzyżowania z drogą gminną ul. Nadrzeczna do rzeki Warty,
- rejon pasa drogi wojewódzkiej DW781 (ul. Myszkowska) od skrzyżowania z drogą gminną ul. Wspólną do granicy miejscowości Postęp w rejonie skrzyżowania z ul. Spokojną,
- rejon dróg gminnych dla ulicy:
 - Krótkiej,
 - Nadrzecznej (miejscowości Lgota Nadwarcie i Lgota Górna),
 - Akacjowej (do bud nr 43),
 - Leśnej, Miłej, Jurajska (od skrzyżowania z ul. Myszkowską DW781 do skrzyżowania z ul. Strażacką.

Projekt powinien uwzględniać podłączenia boczne sieci znajdujących się w pasie tych dróg (od kolektora głównego do najbliższej studni odgałęzienia bocznego) zgodnie z poniższymi warunkami:


1. Dla miejscowości Lgota Nadwarcie, Lgota Górna, Oczko zaprojektować jako studnię zbiorczą kanalizacji sanitarnej w rejonie skrzyżowania ul. Nadrzecznej z Akacjową. Niniejsza studnia będzie studnią końcową opracowania oddzielnego projektu przerzutu ścieków sanitarnych z Miejscowości Oczko, Lgota Nadwarcie Lgota Górna do odbiornika w miejscowości Żarki-Letnisko.
2. Kanalizację sanitarną dla miejscowości Lgota Nadwarcie, Lgota Górna, Oczko zaprojektować jako grawitacyjną, a w przypadku braku możliwości przewidzieć lokalne przepompownie ścieków.
3. Odprowadzenie ścieków sanitarnych należy zaprojektować do studni zbiorczej opisanej w pkt. 1.
4. Kanalizację sanitarną zaprojektować z rur z tworzyw sztucznych (PVC, PEHD), a w przypadkach uwarunkowanych technologią wykonania (np.: przewiert, przepust i itp.) dopuszcza się stosowanie innego materiału.
5. Przyłącza kanalizacyjne zaprojektować do granicy działki zakończone korkiem.
6. Studnie kanalizacyjne zaprojektować betonowe.


Jacek Śliwa

Adres do korespondencji:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Częstochowie
Rejon Dystrybucji Częstochowa Wschód
ul. Mirowska 24, 42-200 Częstochowa
tel.: 34 364 84 90
fax: 34 364 87 90
e-mail: czestochowawschod.rd@tauron-dystrybucja.pl

1004133795



Częstochowa, dn. 2014-11-25

Nr warunków: WP/082564/2014/O08R02

TD/RD2/ZM/1003058353 0000022

Aleksander Stanek
ul. K. Świerczewskiego 40
41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

Wnioskodawca:

Gmina i Miasto Koziegłowy

Moniuszki 14
42-350 KOZIEGŁOWY

Obiekt:

Przepompownia Ścieków Sanitarnych - PN2

Adres przyłączanego obiektu:

ul. Akacyjowa
42-350 Lgota-Nadwarcie
numery działek: 22

Niniejszym potwierdzamy złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia w dniu: 2014-11-20. Odpowiadając na wniosek z dnia 2014-11-20, informujemy, że zapewniamy przyłączenie do sieci OSD i dostawę energii elektrycznej o całkowitej mocy przyłączeniowej:

Przyłącze 1: **15,0 kW** dla zasilania podstawowego,
na poniższych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przyłącze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przyłączenia: rozdzielnica nN w stacji transformatorowej SN/nN 2-S235, Oczko I.
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski na listwie zaciskowej zalicznikowej, w kierunku instalacji odbiorcy.
b) Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych: zaciski na listwie zaciskowej zalicznikowej, w kierunku instalacji odbiorcy.
3. Przyłączenie obiektu do sieci wymaga:
 - a) w zakresie przyłącza: TAURON Dystrybucja S.A. wykona przyłącze kablowe YAKXS 4x35 mm² o szacunkowej długości 18 m, zabuduje złącze kablowe oraz szafkę pomiarową spełniające unifikacyjne wymagania TAURON Dystrybucja S.A., usytuowane w linii ogrodzenia działki/posesji,
 - b) w zakresie sieci: nie dotyczy,
 - c) w zakresie przyłączanych urządzeń, instalacji Wnioskodawcy: Wnioskodawca wyprowadzi z szafki pomiarowej trójfazową linię zasilającą do miejsca poboru mocy.
4. Układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,4 kV:
 - a) rodzaj układu: bezpośredni,
 - b) miejsce zainstalowania: szafka pomiarowa obok złącza kablowego.
5. Zabezpieczenia główne:
 - a) prąd znamionowy: 25 A,
 - b) rodzaj: wyłącznik instalacyjny nadmiarowo-prądowy,
 - c) lokalizacja: w szafce pomiarowej.

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
tel.: 12 261 10 00,
fax: 12 261 10 01,
kontakt@tauron-dystrybucja.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000073321, NIP: 6110202860, REGON: 230179216
Kapitał zakładowy (wpłacony): 511 974 935,12 zł

www.tauron-dystrybucja.pl

6. Dla doboru aparatury, spodziewaną wartość prądu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjąć wg obliczeń, jednak nie mniej niż 6 kA.
7. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej, $\text{tg } \varphi \leq 0,4$.
8. Sieć nN pracuje w układzie: TN-C.

II. Określa się następujące dopuszczalne czasy trwania przerw:

- a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. całkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczający:
 - dla przerwy planowanej – 16 godz.,
 - przerwy nieplanowanej – 24 godz.,
- b) łączny czas trwania przerw w ciągu roku, stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych, tj. całkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczający:
 - przerw planowanych – 35 godz.,
 - przerw nieplanowanych – 48 godz.

III. Termin ważności niniejszych warunków 2 lata od dnia ich doręczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przyłączenie termin ważności niniejszych warunków przyłączenia wydłuża się na okres ważności umowy o przyłączenie.

IV. Informacje dodatkowe

1. Instalację przyłączanego obiektu od miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych Wnioskodawca winien wykonać we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
2. Przyłączane przez Wnioskodawcę urządzenia nie mogą wprowadzać do sieci lub instalacji innych odbiorców zakłóceń o poziomie wyższym niż dopuszczalne, określone w przepisach (np. wahania napięcia lub odkształcenia jego przebiegu).
3. Dopuszczalny poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z późn. zm.).
4. OSD zrealizuje zakres inwestycji określony w warunkach przyłączenia do miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych, po wcześniejszym zawarciu przez Wnioskodawcę umowy o przyłączenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z późniejszymi zmianami i rozporządzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawą „Prawo Energetyczne”.
5. Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowiązującą Taryfę, przed podpisaniem umowy kompleksowej lub umowy o świadczenie usług dystrybucji.
6. Na cały zakres inwestycji określony w warunkach przyłączenia wymagane jest opracowanie i uzgodnienie z OSD: Projektu wymaganego ustawą Prawo Budowlane oraz projektu wykonawczego.
7. Przed przystąpieniem do projektowania, szczegóły dotyczące niniejszych warunków przyłączenia projektant winien uzgodnić z Rejonem Dystrybucji Częstochowa.
8. Określony w warunkach przyłączenia sposób zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej. Urządzenia wymagające zasilania bezprzerwowego należy zaopatrzyć we własne, niezależne źródło energii, podłączone w sposób uniemożliwiający podanie napięcia do sieci przedsiębiorstwa energetycznego.
9. Warunki przyłączenia zostały określone dla standardowych parametrów energii elektrycznej określonych w ustawie Prawo energetyczne.
10. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca winien zwrócić się do Rejonu Dystrybucji Częstochowa z wnioskiem o określenie warunków przebudowy tych urządzeń.
11. OSD oświadcza, że po zawarciu umowy o przyłączenie oraz spełnieniu przez Wnioskodawcę postanowień niniejszych warunków przyłączenia i po wykonaniu niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, których realizacja nastąpi na podstawie zawartej między stronami umowy o przyłączenie – zapewnia dostawę energii elektrycznej na zasadach określonych we właściwych przepisach. Niniejsze oświadczenie jest oświadczeniem, o którym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst

jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z późniejszymi zmianami) i winno być traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, o której mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647 wraz z późniejszymi zmianami).

12. Wnioskodawca zobowiązany jest zgłosić pisemnie w OSD każdy posiadany agregat prądotwórczy oraz uzgodnić warunki połączenia agregatu z zasilaną instalacją. Połączenie to winno być wykonane w sposób wykluczający pracę równoległą agregatu z siecią dystrybucyjną oraz możliwość podania napięcia na sieć dystrybucyjną.

13. Warunki przyłączenia określono dla V grupy przyłączeniowej.

W załączeniu przesyłamy projekt umowy o przyłączenie.

Przygotował: Kopiszka Jolanta

Grupa: O08R02

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Gz. Tachowie RB Częstochowa Wschód
Główny Opcja dla Technicznej Obsługi Odbiorców

Marek Hosiński
Marek Hosiński.....
(OSD)

Załączniki:

Zał. nr 1 - informacje dla zawarcia umowy o przyłączenie

Zał. nr 2 - projekt umowy o przyłączenie

K/o:

1 x RD2

Myszków dnia 08.12.2014r

SD/544/ 144 /P/2014r

POSTANOWIENIE

Na podstawie art.39 ust.3 art.40 ust.1 Ustawy o drogach publicznych z dn.21 marca 1985r / tekst jednolity Dz.U.z 2013r poz. 260 ze zmianami /, a także upoważnienia Starosty Powiatu Myszkowskiego nr Or.I - 077.14.2011 z dnia 06.05.2011r dla Dyrektora Józwea Pabiana do załatwiania w jego imieniu spraw należących do kompetencji zarządcy drogi, w tym do wydawania decyzji administracyjnych i postanowień w sprawach określonych w przepisach ustawy o drogach publicznych i przepisach wykonawczych do tej ustawy, po rozpatrzeniu wniosku : PP Inżynieria Sp.z o.o. ul.Świerczewskiego 40, 41-100 Siemianowice Śląskie działający z upoważnienia Urzędu Gminy i Miasta Koźiegłowy w sprawie uzgodnienia Projektu kanalizacji sanitarnej i wydania warunków technicznych odtworzenia dróg dla projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lgota Górna ul.Jurajska DP 3802-S oraz Lgota Mokresz /rejon skrzyżowania ul.Długiej z ul.Miłą / DP 3800-S gmina Koźiegłowy

po s t a n a w i a m :

uzgodnić projekt kanalizacji sanitarnej i wydania warunków technicznych odtworzenia dróg dla projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lgota Górna, ul.Jurajska DP 3802-S oraz Lgota Mokresz /rejon skrzyżowania ul.Długiej z ul.Miłą / DP 3800-S gmina Koźiegłowy pod niżej podanymi warunkami :

- 1.Naruszoną nawierzchnię drogi należy odtworzyć schodkowo z uwzględnieniem frezowania dla poszczególnych warstw przekroju poprzecznego w kategorii ruchu KR3 , spadki poprzeczne i podłużne należy dowiązać do istniejących
2. Warstwę ścieralną należy odtworzyć od osi jedni do krawędzi jezdni /50% szerokości /
- 3.Naruszoną konstrukcję chodnika , Inwestor jest zobowiązany do pełnej odbudowy na całej szerokości łączne z krawężnikiem i obrzeżem na odcinku wykonywanych robót . Odbudowany chodnik winien odpowiadać Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r / Dz.U. Nr 43, poz. 430 /
4. Naruszone rowy odwadniające , skarpy nasypów i wykopów , pobocze w/w drogi powiatowej należy odtworzyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r / Dz.U. Nr 43, poz. 430 /
5. Inwestor przedmiotowej linii sanitarnej , zobowiązany jest do :
 - a/ odtworzenia istniejących zjazdów , zgodnie z poniższymi warunkami
 - zjazd indywidualny należy wykonać zgodnie z par. 77 i 79 Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r / Dz.U. Nr 43, poz. 430 /
 - zjazd publiczny należy wykonać zgodnie z par. 77 i 78 Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r /Dz.U. Nr 43, poz. 430 /
6. W przypadku wystąpienia wody gruntowej w/w wykopy , należy przewidzieć odwodnienie dna wykopu za pomocą igłofiltrów wpłukiwanych od wewnątrz umocnienia w rozstawie co 1,0 m.
7. Inwestor odpowiada za stan bezpieczeństwa w zajmowanym pasie drogowym i ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich z tytułu szkód mogących zaistnieć w tym terenie w związku z prowadzonymi robotami
- 8.W przypadku uszkodzenia pozostałych elementów infrastruktury drogowej nie wymienionych w niniejszym postanowieniu , należy odbudować lub wymienić na nowe
9. Posadowione studnie w jezdni nie mogą zakłacać ruchu drogowego .
- 10 .Przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym, Inwestor w ramach odrębnego wniosku winien wystąpić do Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie o uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia obcego – do wniosku należy dołączyć:
 - a/ obszar i termin zajęcia pasa drogowego
 - b/ kopię pozwolenia budowy
 - c/ projekt czasowej zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania robót

Powyższe postanowienie jest równocześnie wyrażeniem zgody na umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej na działkach będących w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie

Uzasadnienie:

Postanowienie uwzględnia w całości żądania strony, wobec tego zgodnie z art.107par.4 KPA odstąpiono od jej uzasadnienia.

Pouczenie :

1. Od niniejszego postanowienia przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie ul. Niepodległości 20/22 za pośrednictwem Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
2. Przystąpienie do robót bez wymaganego zezwolenia na zajęcie pasa drogowego skutkuje nałożeniem ustawowych kar /tekst jednolity Dz.U.z 2013r nr poz..260 ze zmianami ./
3. Nie pobrano opłaty skarbowej zgodnie z częścią III ust.44, pkt.2 kolumna 4, pkt.9 Załącznika Ustawy z dnia 16 listopada 2006r, o opłacie skarbowej /DZ.U.2006 Nr 225, poz.1635/

Z up. STAROSTY

mgr inż. Józef Pabian
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg

Otrzymują :

- ① PP Inżynieria Sp. z o.o.
ul. Świerczewskiego 40
41-100 Siemianowice Śląskie
2. a/a

Do wiadomości :
Urząd Gminy i Miasta Kozięłowy
42-350 Kozięłowy
ul. Plac Moniuszki 14

Sporządził





Urząd Gminy i Miasta Kozięglowy
ul. Plac Moniuszki 14, 42-350 Kozięglowy
tel. (034) 3141219, fax.: (034) 3141533
e-mail: ugim@kozieglowy.pl , sekretariat@kozieglowy.pl
www.kozieglowy.pl

URZĄD GMINY I MIASTA
KOZIĘGŁOWY
42-350 Kozięglowy
ul. Plac Moniuszki 14
woj. śląskie


Kozięglowy, dnia 02.12.2014r

P.P. INŻYNIERIA Sp. z o.o.
ul. Świerczewskiego 40
41-100 Siemianowice Śląskie

Gmina i Miasto Kozięglowy uzgadnia pozytywnie przebieg trasy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lgota Nadwarcie, Lgota Gónia oraz Oczko zgodnie z przedłożonymi planami sytuacyjnymi na naradzie w dniu 26.08.2014r oraz 03.11.2013r.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a


BURMISTRZ
Gminy i Miasta
Jacek Słeczka



Zespół Usług Komunalnych

ul. Zamkowa 3, 42-350 Koziegłowy
tel.. (34) 3142000, fax.: (34) 3142000
e-mail: wodociagi@kozieglowy.pl
NIP: 577-193-33-99 REGON: 240810291

Zespół Usług Komunalnych
w Koziegłowych
ZUK 630001-IPZ 29.2014
42-350 Koziegłowy
ul. Zamkowa 3
NIP 577-193-33-99, IDS 240810291

Koziegłowy, dn. 03.11.2014.

PP Inżynieria Sp. z o.o.
ul. Świerczewskiego 40
41-100 Siemianowice Śląskie

Dotyczy zadania: „**Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lgota Nadwarcie, Lgota Górna, Oczko w Gminie Koziegłowy**”.

W odpowiedzi na Wasze pismo uzgadniamy dokumentację pod poniższymi warunkami:

1. Sieć kanalizacyjną należy wykonać w odległości minimum 1,5 m od linii sieci wodociągowej.
2. W przypadku kolizji kanalizacji sanitarnej z siecią i przyłączami wodociągowymi należy uwzględnić ich przebudowę.
3. Skrzynki od zasuw w rejonie prac ziemnych i drogowych należy wyregulować do poziomu terenu.
4. Prace na sieci wodociągowej wykonywać pod nadzorem przedstawiciela Zespołu Usług Komunalnych w Koziegłowych.
5. Całkowity koszt przebudowy sieci wodociągowej oraz zabezpieczenie kolizji sieci kanalizacyjnej z innymi urządzeniami ponosi inwestor.

DYREKTOR
Zespołu Usług Komunalnych
w Koziegłowych
[Podpis]
mgr inż. Zbigniew Polak

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Zabrze
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Rejon Dystrybucji Gazu w Częstochowie
ul. Legionów 79, 42- 200 Częstochowa
tel. (34) 361 75 33 fax (34) 631 75 33 wew. 171
rg.czeszochowa@psgaz.pl

PP Inżynieria Sp. z o.o.
ul. Świerczewskiego 40
41-100 Siemianowice Śląskie

Wasz znak: -
Nasz znak: ZE5/III/ 124 /2014

Częstochowa 05.11.2014r.

Dot.: uzgodnienie lokalizacyjne projektowanej trasy kanalizacji sanitarnej w m-ci Lgota
Nadwarcie , Lgota Górna , Oczko w Gm. Koziegłowy

Szanowni Państwo.

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.10.2014 data wpływu 31.10.2014 w sprawie jak wyżej przesyłamy plan sytuacyjny z istniejącą siecią gazową stalową średniego ciśnienia $\varnothing 150$ $\varnothing 100$ $\varnothing 50$ $\varnothing 40$ $\varnothing 75$ PE $\varnothing 40$ PE oraz przyłączami gazu $\varnothing 25$ $\varnothing 20$ $\varnothing 25$ PE.

Jednocześnie zawiadamiamy, że wszystkie miejsca kolizji gazociągu z projektowaną lokalizacją jw. należy zabezpieczyć zgodnie z Dziennikiem Ustaw Nr 0 z 26 kwietnia 2013 r. poz. 640 i Polską Normą PN-91/M-34501, "Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi .

W przypadku prowadzenia robót w pobliżu naszych urządzeń prosimy porozumieć się z Punktem Dystrybucji Gazu w Myszkowie ul. 3 Maja 2, celem ustalenia nadzoru nad w/w robotami. Nadzór wykonujemy odpłatnie, na który inwestor powinien przesłać zlecenie z warunkami płatności, podając datę i znak uzgodnienia.

Zawiadamiamy, że na w/w terenie brak jest sieci podwyższonego średniego ciśnienia i wysokiego ciśnienia obsługiwanej przez PSG sp. z o.o. Oddział w Zabrze.

Jednocześnie informujemy, że w zakresie sieci wysokoprężnej sprawę należy uzgodnić z

Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM Sp. z o.o. :

44-266 Świerklany ul. Wodzisławska 14

Uzgodnienie ważne jest na okres 2 lat licząc od daty wystawienia niniejszego pisma .

Odpis pisma należy dołączyć do projektu.

Zał. : 20 x mapa

Kopia: a/a

Z poważaniem

KIEROWNIK
ds. Technicznych
Rejon Dystrybucji Gazu
w Częstochowie

Paweł Maźniewski



2015-40149

OS-DL.404.1077.2014/8/JS

Świerklany, 2015-03-16

P P INŻYNIERIA SP. Z O.O.
UL. KAROLA ŚWIERCZEWSKIEGO 40
41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

Dotyczy: uzgodnienia przebiegu sieci gazowej wysokiego ciśnienia w związku z opracowywaniem projektu budowy trasy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lgota Nadwarcie, Lgota Górna, Oczko.

W odpowiedzi na Państwa pismo w sprawie j.w. informujemy, że projektowana trasa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lgota Nadwarcie, Lgota Górna, Oczko, krzyżuje się dwukrotnie z gazociągami wysokoprężnymi relacji Trzebiestawice – Częstochowa, o parametrach DN 250, PN 6,3 MPa, wybudowanym w latach 1972-74.

Przebrane do zaopiniowania plany sytuacyjne z naniesionymi rurami osłonowymi w miejscu kolizji z gazociągami (rys. nr KS-01.1A, KS-01.14A) opiniujemy pozytywnie.

Studzienki kanalizacyjne (rys. KS-01.1A - studzienka S15.26 i rys. KS-01.14A - studzienka S203) z uwagi na to, że kanalizacja ma bezpośrednie połączenie z pomieszczeniami dla ludzi i zwierząt należy odsunąć od osi gazociągu na odległość 15m.

Prace ziemne w pobliżu gazociągu wykonywać ręcznie pod płatnym nadzorem pracownika OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach. Nie później niż 7 dni przed przystąpieniem do robót w strefie ochronnej naszego gazociągu należy przestać zlecenie dla OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach na pełnienie nadzoru, podając znak naszego pisma, warunki płatności oraz nazwisko i imię kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz ich adresy.

Jakiegolwiek inne zbliżenia czy skrzyżowania z gazociągami wysokoprężnymi, podczas budowy kanalizacji sanitarnej w w/w miejscowościach należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 26.04.2013r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe Dz. U. z 2013r. poz. 640 załącznik nr 2 i zgodnie z Instrukcją PE-DY-102, załącznik nr 5.

Jednocześnie informujemy, że wszelkie uzgodnienia związane z siecią dystrybucyjną należy uzyskać w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Zabrze 41-800 Zabrze ul. Szczęść Boże 11.

Uzgodnienie ważne jest na okres trzech lat, licząc od daty niniejszego pisma.

Zastępca Dyrektora

Marian Szatalski

Dokument w postaci elektronicznej opatrzony został bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu

Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A.

Oddział w Świerklanach
ul. Wodzisławska 54, 44-266 Świerklany
tel. 32 439 25 00; faks 32 439 25 60

Adres Siedziby
ul. Mszczonowska 4
02-337 Warszawa

tel. 22 220 18 00; faks 22 220 16 06

Zarząd Spółki

Prezes Zarządu: Jan Chadam
Wiceprezes Zarządu: Dariusz Bogdan
Członek Zarządu: Wojciech Kowalski, Sławomir Śliwiński

Kapitał Zakładowy: 3 771 990 842 PLN Kapitał Wpłacony: 3 771 990 842 PLN Konto: mBank S.A. Nr 21 1140 1977 0000 5803 0100 7001 Numer KRS: 0000264771, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 527-243-20-41 REGON: 015716698-00079 www.gaz-system.pl

Operator Gazociągów Powszechnych
GAZ-SYSTEM S.A.
Oddział w Świdnicy
Biuro Techniczne

Uzgodniono planem

data

Obręb ewidencyjny Oczko





P-MN1/ZZ

P-MN1/ZZ


SCHEMAT POŁĄCZENIA PLANSZ

Miejscowość Lgota Mokresz
rys. 01.1
Miejscowość Oczko
rys. 01.1; 01.2; 01.3
Miejscowość Lgota Nadwarcie
rys. 01.3; 01.4; 01.5; 01.6; 01.7; 01.8; 01.9;
01.10; 01.11
Miejscowość Lgota Górna
rys. 01.11; 01.12; 01.13; 01.14; 01.15; 01.16;
01.17; 01.18; 01.19
Miejscowość Postęp
01.12; 01.13

LEGENDA:

-  - projektowana sieć kanalizacji sanitarnej
-  - S1
-  - tymczasowa technologiczna komora przewietrowa
-  - zakres aktualizacji mapy

P.P.  Inżynieria		P.P. Inżynieria Sp. z o.o. ul. Świerczewskiego 40 41-100 Siemianowice Śl. t. 32/229-30-32 biuro@ppinzynieria.pl		Inwestor: URZĄD GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY; Plac Moniuszki 14; 42-350 Koziegłowy	
Projektował: mgr inż. Tomasz BRZENK nr upr. SLK/2375/POOS/08		Podpis: 		Inwestycja: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oczko Lgota Mokresz Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lgota Nadwarcie	
Opracował:		Podpis:		Rodzaj opracowania: PROJEKT BUDOWLANY	
Opracował: mgr inż. Aleksander Stanek		Podpis: 		Tytuł rysunku: PLAN SYTUACYJNY - budowa kanalizacji sanitarnej - Miejscowość Oczko, Lgota Mokresz	
Sprawił: mgr inż. Janusz BARTOSZ nr upr. 281/01		Podpis:		Skala: 1: 500	Data: 10.2014
				Nr zlecenia:	Nr rysunku: KS-01.1A




Operator Gazociągów i Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A.
Oddział w Świdkach
Dział Techniczny

Uzgodniono pismem OS-DL 404.1077.2014/1/1/1
1015-05-16 data
[Signature] podpis

Uwagi:

1. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać ręczne przekopy kontrolne dla dokładnego zlokalizowania istniejącego uzbrojenia terenu, oraz wykonać zabezpieczenia w/w uzbrojenia według obowiązujących przepisów i pod nadzorem przedstawicieli właściciela uzbrojenia.
2. Istniejące uzbrojenie podziemne zostało naniesione wg inwentaryzacji geodezyjnej i uzyskanych uzgodnień. Nie wyklucza się istnienia w terenie innego uzbrojenia nie naniesionego na planie sytuacyjnym.
3. Istniejące uzbrojenie w miejscach skrzyżowań z projektowaną kanalizacją (kable teletech., energ.) należy zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi PE
4. Profil podłużny rozpatrywać łącznie z planem sytuacyjnym i opisem technicznym
5. Kanały układać w wykopie z pełnym jego zabezpieczeniem.
6. Profile obejmują swym zakresem dokumentację projektową kanalizacji sanitarnej

		P.P. Inżynieria Sp z o.o. ul. Świerczewskiego 40 41-100 Siemianowice Śl. t. 32/ 229 - 30 - 32 biuro@ppinzynieria.pl		Inwestor: URZĄD GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY; Plac Moniuszki 14; 42-350 Koziegłowy	
Projektował: mgr inż. Tomasz BRZENK nr upr. SLK/2375/POOS/08		Podpis:		Inwestycja: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oczko Lgota Mokrzesz Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lgota Nadwarcie	
Opracował:		Podpis:		Rodzaj opracowania: PROJEKT BUDOWLANY	
Opracował: mgr inż. Aleksander Stanek		Podpis:		Tytuł rysunku: Profil podłużny kanalizacji sanitarnej - Miejscowość Oczko, Lgota Mokrzesz	
Sprawdził: mgr inż. Janusz BARTOSZ nr upr. 281/01		Podpis:		Skala: 1: 100/500	
				Data: 11.2014	
				Nr zlecenia:	
				Nr rysunku: KS-02.4	



ŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI i URZĄDZEŃ WODNYCH
w Katowicach
40-087 Katowice, ul. Sokolska 65



Śląskie.
Pozytywna energia

Sekretariat: tel. (32) 258-30-76, fax. (32) 258-27-43, 258-68-10
e-mail: sekretariat@szmiuw.pl, http://www.szmiuw.pl
NIP: 954-23-14-260, REGON: 276712880

JEDNOSTKI TERENOWE:

Oddział Bielsko-Biała
z siedzibą w Żywcu
34-300 Żywiec
ul. Za Wodą 18
Sekretariat:
tel.: 33/ 814-93-79
fax.: 33/ 814-94-87
tel./fax.: 33/ 861-43-29
e-mail:zywiec@szmiuw.pl
e-mail:bielsko@szmiuw.pl

Oddział Częstochowa
42-200 Częstochowa
ul. Wręczycka 11a
Sekretariat:
tel.: 34/ 362-92-12
fax.: 34/ 362-92-11
e-mail:czestochowa@szmiuw.pl

Biuro Terenowe
Bieruń - Pszczyna
43-155 Bieruń Nowy
ul. Warszawska 168
tel./fax.: 32/ 216-29-77
e-mail:bierun@szmiuw.pl
43-200 Pszczyna
ul. 3 Maja 4a
tel./fax.: 32/ 210-47-29
e-mail:pszczyna

Biuro Terenowe Cieszyń
43-400 Cieszyń
ul. Korfańskiego 32
tel./fax.: 33/ 852-28-25
e-mail:cieszyn@szmiuw.pl

Biuro Terenowe Gliwice
42-400 Gliwice
ul. Góry Chelmskiej 2B
tel./fax.: 32/ 231-96-25
e-mail:gliwice@szmiuw.pl

Biuro Terenowe Racibórz
43-400 Racibórz
ul. 1 Maja 8A
tel./fax.: 32/ 415-35-66
e-mail:raciborz@szmiuw.pl

Biuro Terenowe Zawiercie
42-400 Zawiercie
ul. 3-go Maja 33
tel./fax.: 32/ 672-19-20
e-mail:zawiercie@szmiuw.pl

Wojewódzki Magazyn
Przeciwpowodziowy
40-357 Katowice, ul. Kocura 16
tel./fax.: 32/256 83 26
e-mail:zakrzewski@szmiuw.pl

sporządził: Andrzej Włodarczyk

Częstochowa dnia 17.03.2015 r.

OCZ/6211/M/31/DKP-174/DKW-93 /15

P. P. Inżynieria Sp. z o.o.
ul. Świerczewskiego 40
41 – 100 Siemianowice Śląskie

Dotyczy: Zgody wejścia w teren dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lgota Nadwarcie, Lgota Górna, Oczko” w Gminie Kozięłowy.


Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach Oddział Częstochowa wyjaśnia, że działki nr ewid. 48, 50 obręb Oczko i 279/3 obręb Lgota Nadwarcie nie stanowią urządzeń melioracji wodnych podstawowych będących własnością Skarbu Państwa.

Zapis w ewidencji gruntów Wp – wody płynące jest błędny, są to urządzenia melioracji wodnych szczegółowych i zapis w ewidencji powinien być w - rowy.

Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach Oddział Częstochowa na podstawie prowadzonej ewidencji urządzeń melioracyjnych, wyraża zgodę na wejście w teren w/w działek celem wykonania kanalizacji przewiertem sterowanym z zachowaniem warunków podanych w naszym piśmie OCZ/6211-M/170/3692/14 z dnia 12.12.2014 r.

Jednocześnie informuję, że nie należy budować na działce nr ewid. 279/3 obręb Lgota Nadwarcie pompowni, co wynika z dostarczonego załącznika graficznego, gdyż jest to rów melioracji wodnych szczegółowych.

Kierownik Oddziału
mgr Artur Podlejski



ŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI i URZĄDZEN WODNYCH
w Katowicach
40-087 Katowice, ul. Sokolska 65



Śląskie.
Pozytywna energia

Sekretariat: tel. (32) 258-30-76, fax. (32) 258-27-43, 258-68-10
e-mail: sekretariat@szmiuw.pl, http://www.szmiuw.pl
NIP: 954-23-14-260, REGON: 276712880

JEDNOSTKI TERENOWE:

Oddział Bielsko-Biała
z siedzibą w Żywcu
34-300 Żywiec
ul. Za Wodą 18
Sekretariat:
tel.: 33/ 814-93-79
fax.: 33/ 814-94-87
tel./fax.: 33/ 861-43-29
e-mail: zywiec@szmiuw.pl
e-mail: bielsko@szmiuw.pl

Oddział Częstochowa
42-200 Częstochowa
ul. Wręczycka 11a
Sekretariat:
tel.: 34/ 362-92-12
fax.: 34/ 362-92-11
e-mail: czestochowa@szmiuw.pl

Biuro Terenowe
Bieruń - Pszczyna
43-155 Bieruń Nowy
ul. Warszawska 168
tel./fax.: 32/ 216-29-77
e-mail: bierun@szmiuw.pl
43-200 Pszczyna
ul. 3 Maja 4a
tel./fax.: 32/ 210-47-29
e-mail: pszczyna

Biuro Terenowe Cieszyn
43-400 Cieszyn
ul. Korfantego 32
tel./fax.: 33/ 852-28-25
e-mail: cieszyn@szmiuw.pl

Biuro Terenowe
Gliwice
44-100 Gliwice
ul. Góry Chelmskiej 2B
tel./fax.: 32/ 231-96-25
e-mail: gliwice@szmiuw.pl

Biuro Terenowe Racibórz
47-400 Racibórz
ul. 1 Maja 8A
tel./fax.: 32/ 415-35-66
e-mail: raciborz@szmiuw.pl

Biuro Terenowe Zawiercie
42-400 Zawiercie
ul. 3-go Maja 33
tel./fax.: 32/ 672-19-20
e-mail: zawiercie@szmiuw.pl

Wojewódzki Magazyn
Przeciwpowodziowy
40-357 Katowice, ul. Kocura 16
tel./fax.: 32/256 83 26
e-mail: zakrzewski@szmiuw.pl

Sporządził: Michał Pustułka

Częstochowa dnia 08.01.2015 r

OCZ/6211-M/3/3976/14/15

P P Inżynieria Sp. z o.o.
ul. Świerczewskiego 40
41 – 100 Siemianowice Śląskie
NIP: 643-176-40-99

Odpowiadając na pismo L.dz 816/2014 z dnia 18.12.2014 r. (data wpływu 29.12.2014 r.) w sprawie uzgodnienia projektowanej trasy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lgota Nadwarcie, Lgota Górna, Oczko, Lgota Mokresz, Postęp w gm. Koziegłowy informuję, że projektowana trasa kanalizacji sanitarnej koliduje z n/w urządzeniami melioracji szczegółowych:

- * w m. Oczko z rowami „R-D”(dz. nr ewid. 48) w km 0+600 i „R-E”(dz. nr ewid. 50) w km 0+450 oraz 0+500,
- * w m. Lgota Nadwarcie z rowem „R-A”(dz. nr ewid. 279) w km 0+080,
- * na wysokości działki nr ewid. 47/5 w m. Lgota Nadwarcie należy zwrócić szczególną uwagę na wylot drenarski W-5 (ark. KS-01.5 i KS 01.6),
- * w m. Lgota Nadwarcie (ark. KS-01.9) i Lgota Górna (ark. KS-01.17) możliwa kolizja z drenażem.
- * przejście pod dnem rowów należy wykonać metodą przewiertu sterowanego na głębokości 1,00 m w rurze ochronnej,
- * w razie przerwania rurociągów drenarskich podczas wykonywania prac ziemnych należy opracować projekt przebudowy lub naprawy drenażu tak, aby w/w inwestycja nie powodowała zakłócania stosunków na działkach sąsiednich.

Wszelkie prace związane z przebudową, naprawą oraz zabezpieczeniem drenażu jak również z przejściem pod w/w rowami przewiertem sterowanym należy prowadzić pod nadzorem osoby mającej uprawnienia w branży wodnomelioracyjnej lub hydrotechnicznej.

Po zakończeniu prac teren w obrębie w/w rowów należy uporządkować.

Jednocześnie informuję, że w w/w temacie nadal obowiązują warunki wydane pismem OCZ/6211-M/170/3692/14 z dnia 12.12.2014 r.

Załączniki:


1. Ksero map poglądowych w skali 1:2000 z naniesioną drenarką (miejsca możliwej kolizji) – 3 szt.
2. Plan sytuacyjny – 1 kpl.

Kierownik Oddziału
mgr Artur Podlejski


m. Łęka Górna
gm. Wierzbica
ark. mapy 5
skala 1:2000

26

27



m. Lgota Kościelna
gm. Kościelny
ark. mapy 3
skala 1:2000



URZĄD WOJEWÓDZKI
w Częstochowie
Wydział Geodezji i Gospodarki Ziemi
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej


Kopia niniejszego dokumentu zgodna jest
z oryginałem znajdującym się w zasobie
Ośrodka Dokumentacji
Geodez.-Kartograficznej w Myszkowie

Zlecenie nr 349/85/M

Data Myszków - 1985-07-29

Główny Geodeta Wojewódzki
mgr inż. Andrzej Budny

Arkusz 3




Arkusz 2

m. Spota Niedzwic
gm. Woziętów
crtk. mapy 1
skala 1:2000

URZĄD WOJEWÓDZKI
w Częstochowie
Wydział Geodezji i Gosp. Gruntami
Wojewódzki Ośrodek Dok. Geodez. i Kartograficznej

Kopia niniejszego dokumentu zgodna jest z oryginałem znajdującym się w zasobie Ośrodka Dokumentacji Geodez.-Kartograficznej w Myszkowie
Złaczenie nr 349/85/H
Data 5 Mysłowa - 1985-07-29
Główny Geodeta Wojewódzki
mgr inż. Andrzej Budny



ŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI i URZĄDZEŃ WODNYCH
w Katowicach
40-087 Katowice, ul. Sokolska 65



Śląskie.
Pozytywna energia

Sekretariat: tel. (32) 258-30-76, fax. (32) 258-27-43, 258-68-10
e-mail: sekretariat@szmiuw.pl, http://www.szmiuw.pl
NIP: 954-23-14-260, REGON: 276712880

Częstochowa dnia 12.12.2014 r

JEDNOSTKI TERENOWE:

Oddział Bielsko-Biała
z siedzibą w Żywcu
34-300 Żywiec
ul. Za Wodą 18
Sekretariat:
tel.: 33/ 814-93-79
fax.: 33/ 814-94-87
tel./fax.: 33/ 861-43-29
e-mail:zywiec@szmiuw.pl
e-mail:bielsko@szmiuw.pl

Oddział Częstochowa
42-200 Częstochowa
ul. Wręczycka 11a
Sekretariat:
tel.: 34/ 362-92-12
fax.: 34/ 362-92-11
e-mail:czestochowa@szmiuw.pl

Biuro Terenowe
Bieruń - Pszczyna
43-155 Bieruń Nowy
ul. Warszawska 168
tel./fax.: 32/ 216-29-77
e-mail:bierun@szmiuw.pl
43-200 Pszczyna
ul. 3 Maja 4a
tel./fax.: 32/ 210-47-29
e-mail:pszczyna

Biuro Terenowe Cieszyń
43-400 Cieszyń
ul. Korfańskiego 32
tel./fax.: 33/ 852-28-25
e-mail:cieszyn@szmiuw.pl

Biuro Terenowe
Gliwice
44-100 Gliwice
ul. Góry Chelmskiej 2B
tel./fax.: 32/ 231-96-25
e-mail:gliwice@szmiuw.pl

Biuro Terenowe Racibórz
47-400 Racibórz
ul. 1 Maja 8A
tel./fax.: 32/ 415-35-66
e-mail:raciborz@szmiuw.pl

Biuro Terenowe Zawiercie
42-400 Zawiercie
ul. 3-go Maja 33
tel./fax.: 32/ 672-19-20
e-mail:zawiercie@szmiuw.pl

Wojewódzki Magazyn
Przeciwpowodziowy
40-357 Katowice, ul. Kocura 16
tel./fax.: 32/256 83 26
e-mail:zakrzewski@szmiuw.pl

Sporządził: Michał Pustulka

OCZ/6211-M/170/3692/14

P. P. Inżynieria Sp z o.o.

ul. Świerczewskiego 40

41 – 100 Siemianowice Śląskie

NIP: 643-176-40-99

Odpowiadając na pismo L.dz 722/2014 z dnia 01.12.2014 r.
(data wpływu 03.12.2014 r.) dotyczące opracowania projektu budowlanego w zakresie
kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lgota Nadwarcie, Lgota Górna, Oczko, gm.
Koziegłowy oraz wyrażenia zgody na wejście w teren działek nr ewid. 48, 50 obręb
Oczko i działki nr ewid. 279 obręb Lgota Nadwarcie informuję, że

- działkę nr ewid. 48 w m. Oczko stanowi rów melioracji szczegółowych o symbolu „R-D” (do przekroczenia rowu dochodzi w km 0+600 jego biegu),
- działkę nr ewid. 50 w m. Oczko stanowi rów melioracji szczegółowych o symbolu „R-E” (do przekroczenia rowu dochodzi w km 0+450 jego biegu),
- działkę nr ewid. 279 w m. Lgota Nadwarcie stanowi rów melioracji szczegółowych o symbolu „R-A” (do przekroczenia rowu dochodzi w km 0+080 jego biegu),
- przejście pod dnem rowów należy wykonać na głębokości 1,00 m w rurze ochronnej i pod nadzorem osoby mającej uprawnienia w branży wodnomelioracyjnej lub hydrotechnicznej,
- zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne Art. 70 (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami) Marszałek Województwa Śląskiego, a z jego upoważnienia Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach prowadzi ewidencję urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz szczegółowych.

Reasumując, Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, Oddział w Częstochowie nie jest właścicielem, dysponentem ani zarządcą przedmiotowych działek zajętych pod w/w rowy i nie może wydać zgody na wejście w ich teren.

Zgodę taką należy uzyskać od właścicieli gruntów, przez które przebiegają w/w rowy (wg. wypisu z rejestru gruntów).

Za uzgodnienie zostanie wystawiona faktura w kwocie 76,00 zł. - zgodnie z Zarządzeniem Nr 8/2014 Dyrektora Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach z dnia 1 kwietnia 2014 roku.

Załącznik:


- 1. Plany sytuacyjne i profile – 1 kpl.**

Kierownik Oddziału

mgr Artur Podlejski

Do wiadomości:


- 1. Dział Finansowo – Księgowy**
celem wystawienia faktury
w kwocie 76,00 zł – 84.11.11.0
- 2. Urząd Gminy i Miasta Kozięglowy**
ul. Plac Moniuszki 14
- 42 42 - 350 Kozięglowy

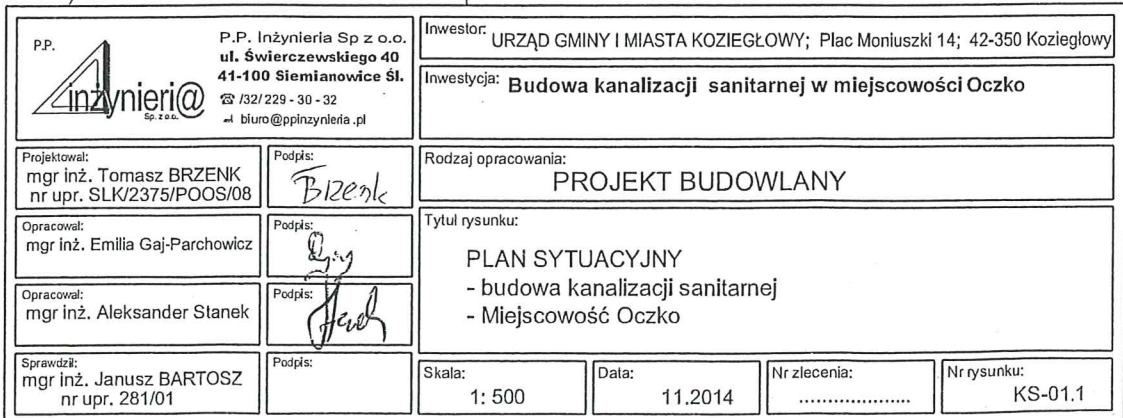

Adres do korespondencji:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Częstochowie
Rejon Dystrybucji Częstochowa Wschód
ul. Mirowska 24, 42-200 Częstochowa
tel.: 34 364 84 90
fax: 34 364 87 90
e-mail: czestochowawschod.rd@tauron-dystrybucja.pl

1004132915



Myszków, dn. 12.11.2014 r.

INŻYNIERIA SP.ZO.O.

Nasz znak: TD/OCz/RD2/ZS/ 2014-11-12/17/0000002
dotyczy barcode: 1003061926

ul. ŚWIERCZEWSKIEGO 40
41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

Dotyczy: *uzgodnienia projektowanej trasy kanalizacji sanitarnej dla projektu kanalizacji w miejscowościach: Lgota Nadwarcie, Lgota Górna, Oczko, gm. Koziegłowy.*

W nawiązaniu do przesłanego pisma L. dz. 484/2014 z dnia 30.10.2014 r. (data wpływu do TAURON Dystrybucja SA 03.11.2014 r), dotyczącego : uzgodnienia projektowanej trasy kanalizacji sanitarnej dla projektu kanalizacji w miejscowościach: Lgota Nadwarcie, Lgota Górna, Oczko, gm. Koziegłowy wnosimy poniższe uwagi:

- w miejscu skrzyżowań i zbliżeń do naszych urządzeń prace należy wykonywać ręcznie i pod nadzorem naszych pracowników,
- o nadzór nad pracami należy wystąpić z minimum 7-mio dniowym wyprzedzeniem.
- w miejscu skrzyżowań z istniejącymi kablami SN i nN na kablach należy zabudować dwudzielne rury osłonowe,
- w miejscu skrzyżowań i zbliżeń projektowanej kanalizacji do naszych urządzeń należy zachować odległości poziome i pionowe wynikające z obowiązujących norm: PN-75/E-05100, N-SEP-E-003, PN-76/E-5125, N-SEP-E-004.
- prace w rejonie stacji transformatorowych, stanowisk słupowych, złączy rozdzielczych, szafek pomiarowych wykonywać tak, aby nie naruszyć stabilności tych urządzeń i ciągłości wykonanych uziemień oraz położenia ich w gruncie.

Za niniejsze uzgodnienie zgodnie z cennikiem usług dodatkowych (Lp. 11c) zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT w kwocie 403,44 zł (brutto)

Jeden egzemplarz przesłanych planów projektowanej kanalizacji sanitarnej pozostawiamy w naszych aktach.

Załącznik:
1xkomplet planów
K/o:
RD2/ZS

Z poważaniem

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Częstochowie RD Częstochowa Wschód
Główny Specjalista ds. Technicznej Obsługi Odbiorców

Marek Nożczyk

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
tel.: 12 261 10 00,
fax: 12 261 10 01,
kontakt@tauron-dystrybucja.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000073321, NIP: 6110202860, REGON: 230179216
Kapitał zakładowy (wpałyony): 511 965 927,36 zł

www.tauron-dystrybucja.pl