



Parter - Wewnętrzna instalacja gazowa

Skala 1:50

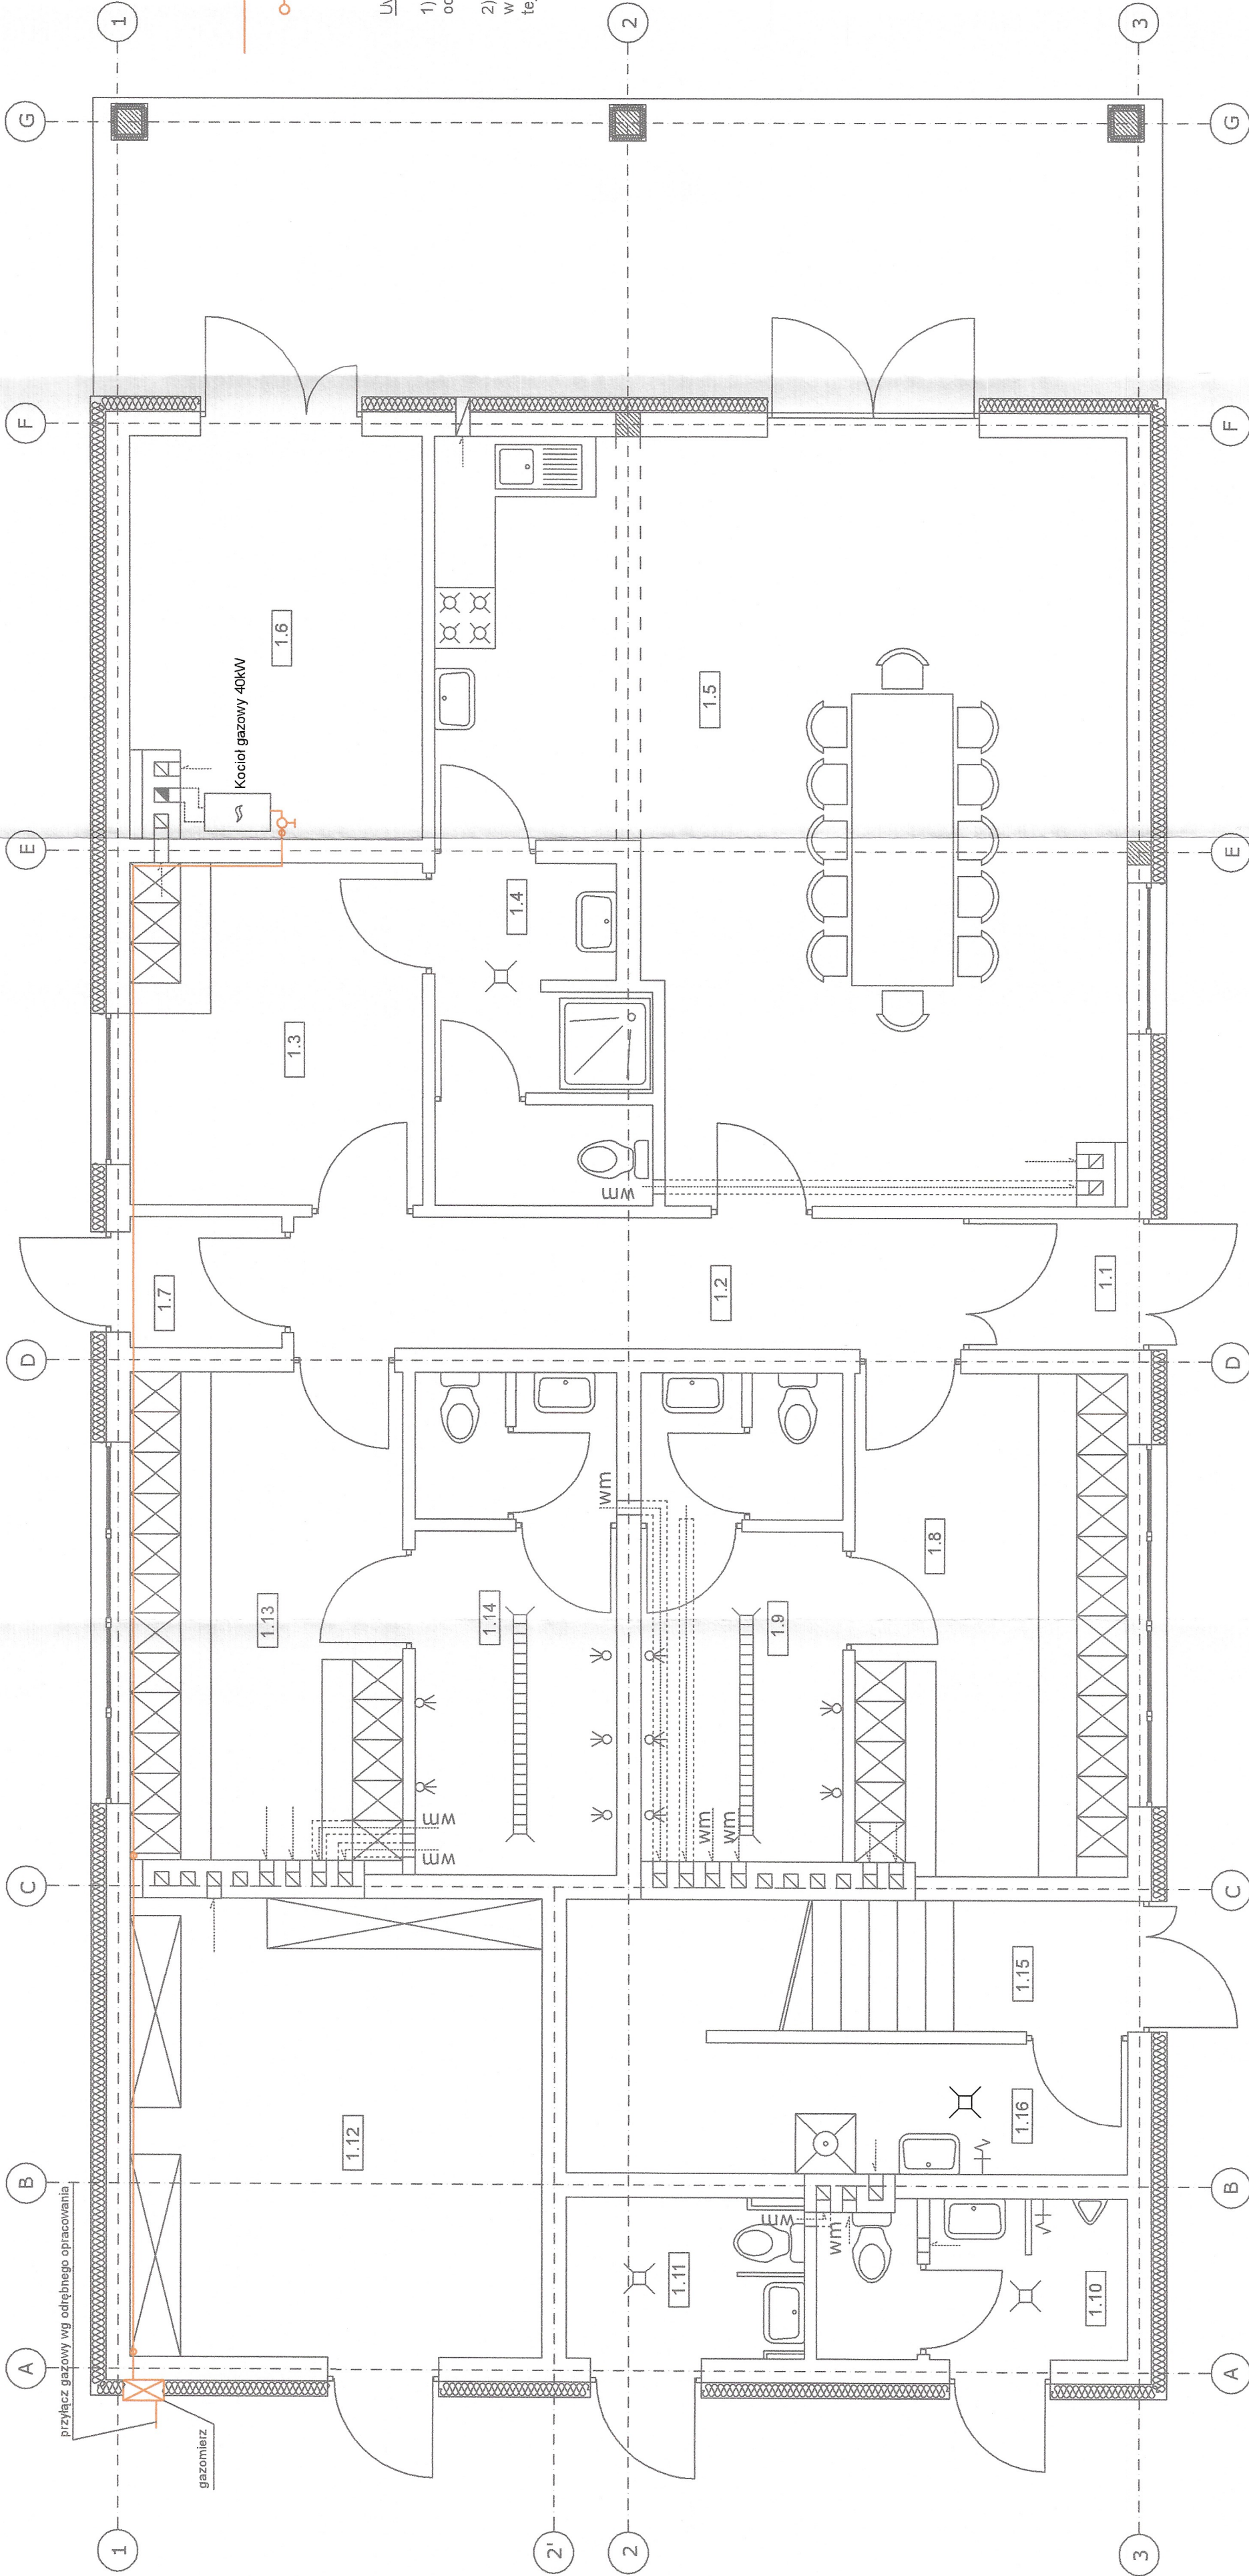



Jednostka projektowa:
PM Pracownia Piotr Malik
ul. Akacjowa 47 38-420 Korczyna
tel.: +48 661 555 598
e-mail: biuro@projektymalik.pl

Numer projektu:
210102P


Data:
maj 2021

Temat projektu:
Budowa budynku wielofunkcyjnego przy boisku piłkarskim w Miejscu Piastowym wraz z wewnętrzną instalacją gazową i zbiornikiem bezodpływowym na nieczystości ciekłe

Obiekt:	Budynek wielofunkcyjny		
Inwestor:	Gmina Miejsce Piastowe 38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14		
Lokalizacja:	38-430 Miejsce Piastowe dz. nr ew. 95/2 obręb Miejsce Piastowe		
Tytuł rysunku:	Parter - Wewnętrzna instalacja gazowa		
Stadium:	Projekt wykonawczy	Skala:	Kys. nr:
		1:50	G-01
Projektant:	mgr inż. Andrzej Kucharski		
Sprawdzający:	mgr inż. Piotr Kamieniec		
	upr. w spec. sanitarnej ANB-2.8346-8/86/89		Podpis:
	upr. w spec. sanitarnej PDK/0230/POOS/12		Podpis:

Poddasza - Wewnętrzna instalacja gazowa

Skala 1:50

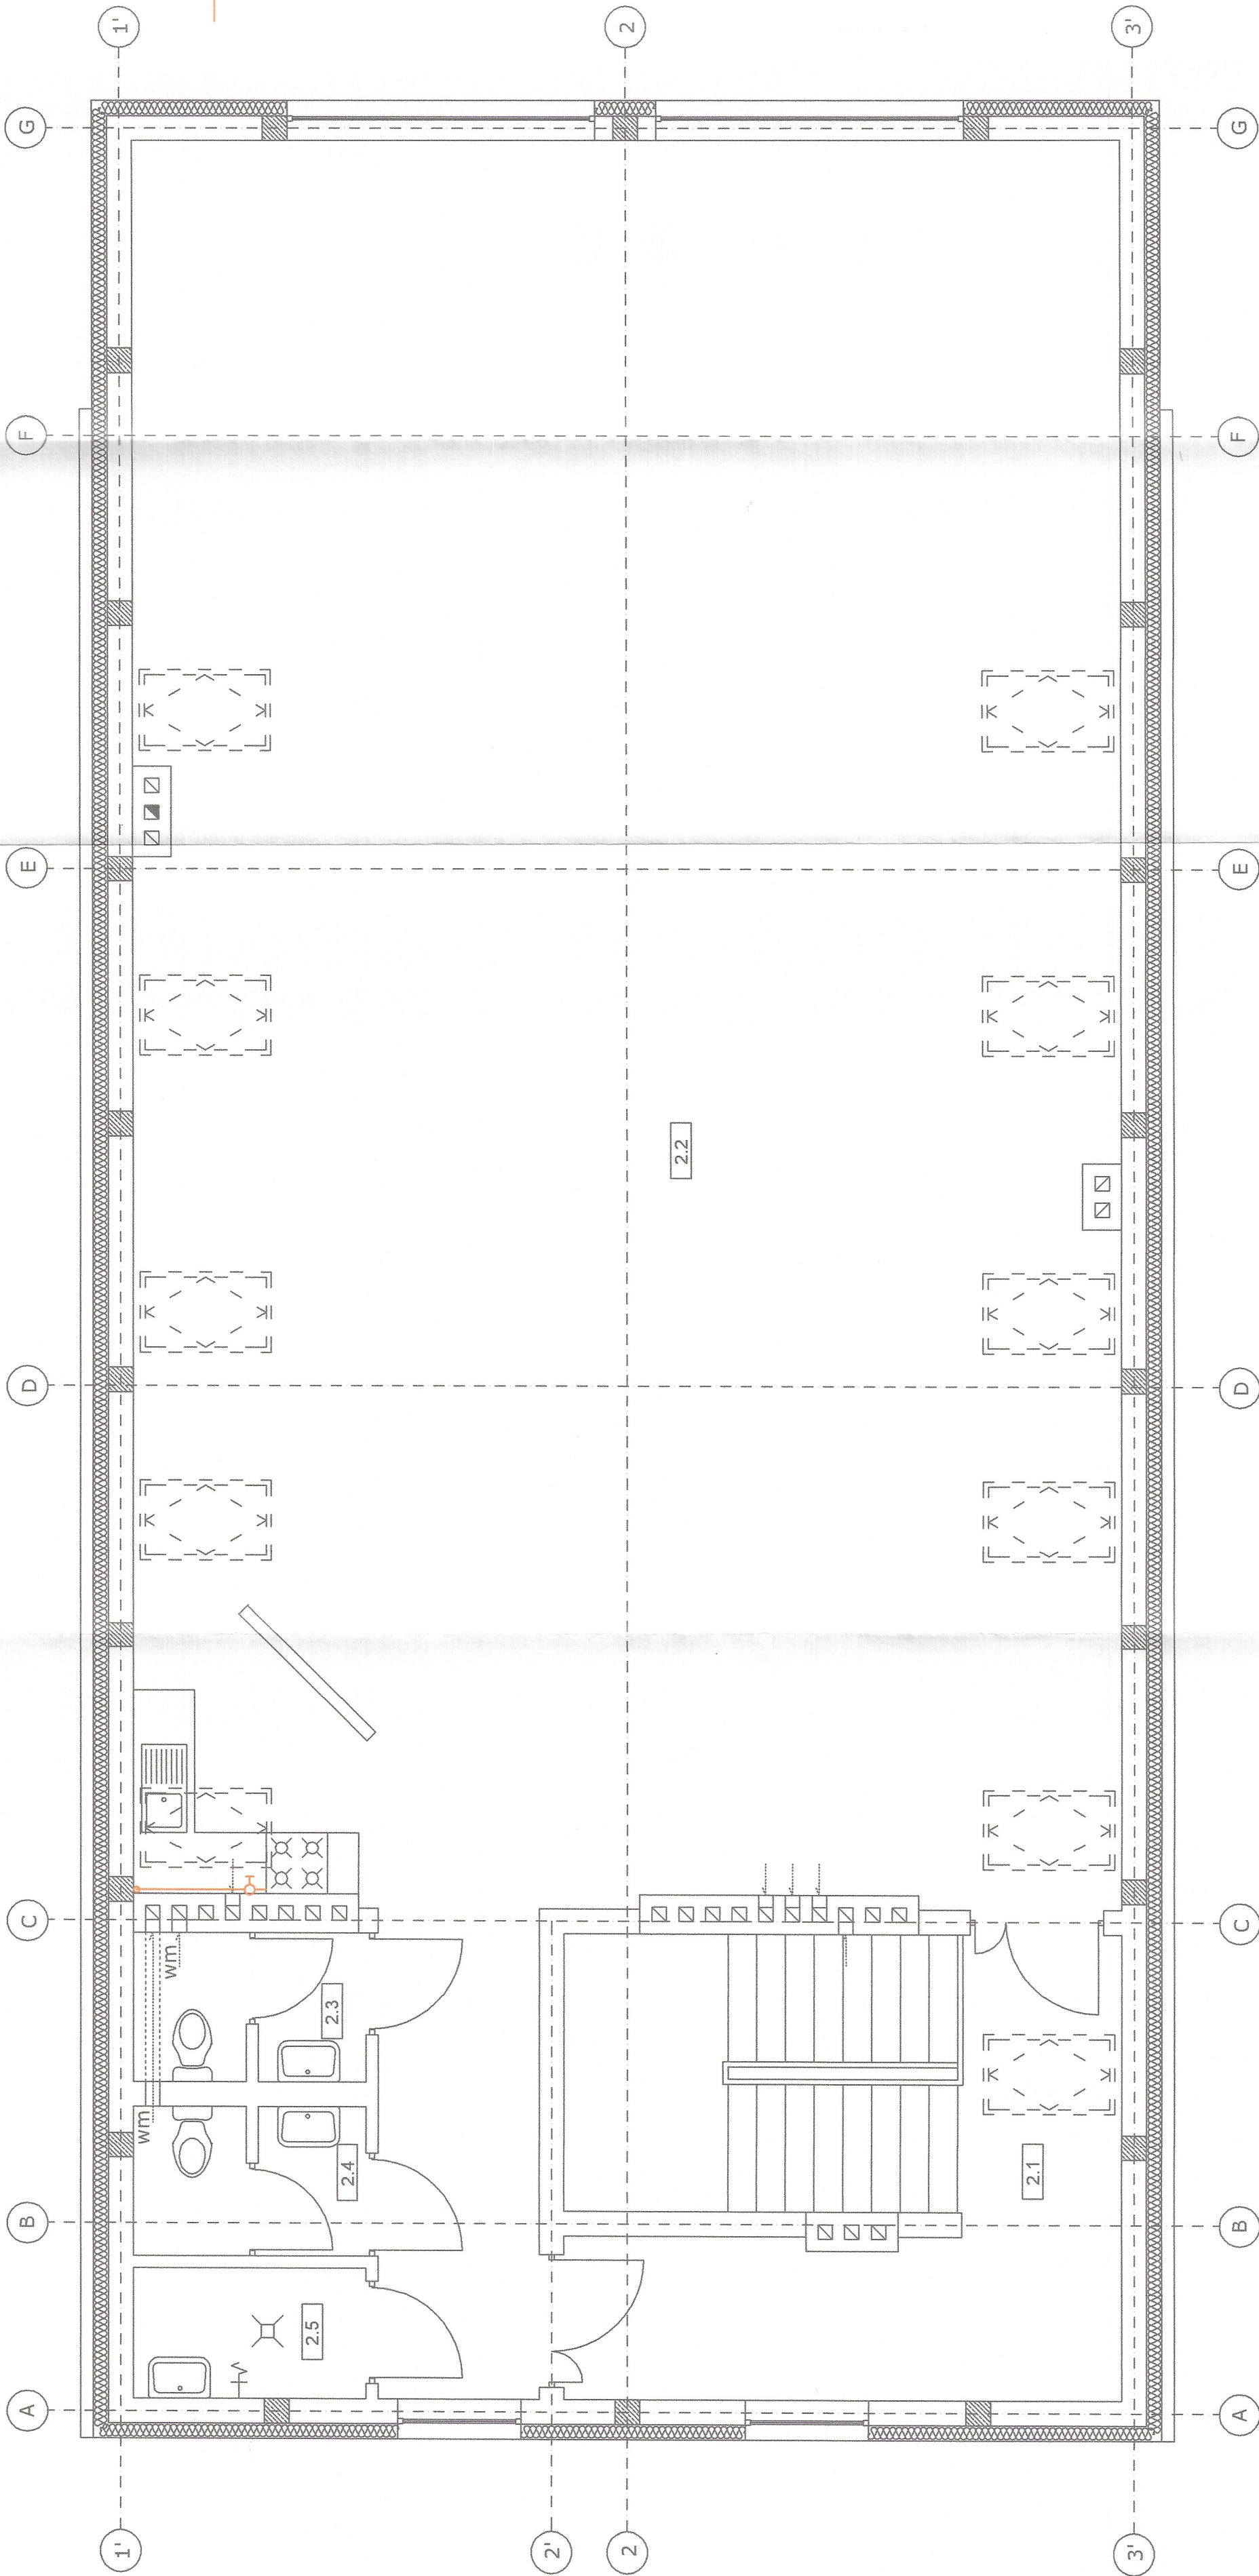

Uwaga!

- 1) Przed każdym urządzeniem gazowym należy zastosować zawór odcinający o średnicy adekwatnej do średnicy przewodu gazowego.
- 2) Rury należy prowadzić po wierzchu ściany zewnętrznej w bruzdzie w materiale izolacyjnym z zapewnieniem odpowiedniej wentylacji tejże bruzdy.

	Jednostka projektowa: PM Pracownia Piotr Malik ul. Akacjowa 47 38-420 Korczyna tel.: +48 661 333 398 e-mail: biuro@projektymalik.pl	Numer projektu: 210102P	Data: maj 2021
	Temat projektu: Budowa budynku wielofunkcyjnego przy boisku piłkarskim w Miejscu Piastowym wraz z wewnętrzną instalacją gazową i zbiornikiem bezodpływowym na nieczystości ciekłe		
Obiekt:	Budynek wielofunkcyjny		
Inwestor:	Gmina Miejsce Piastowe 38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14		
Lokalizacja:	38-430 Miejsce Piastowe dz. nr ew. 95/2 obręb Miejsce Piastowe		
Tytuł rysunku:	Poddasze - Wewnętrzna instalacja gazowa		
Skadunek:	Skala:	Rys. nr:	G-02
Projekt wykonawczy	Sanitarna	1:50	
Projektant:	upr. w spec. sanitarnej ANB-2.8346-8/86/89		
mgr inż. Andrzej Kucharski	Podpis:		
Sprawdzający:	upr. w spec. sanitarnej PDK/0230/POCS/12		
mgr inż. Piotr Kamieniec	Podpis:		