

SCHEMAT ZASILANIA

LOKALIZACJA WSZYSTKICH ELEMENTÓW INSTALACJI
ZOSTAŁA POKAZANA NA PLANIE ZASILANIA.


$P_{max}=40kW$ $P_u=27kW$

$$I_{\max}=61.5\text{A}$$

400/230V, 50Hz
Dopuszczalny pobór mocy
przy COS FI=0,94

Zasilanie istn.
ZKP ENEA
do wyniesienia

TABLICA TR

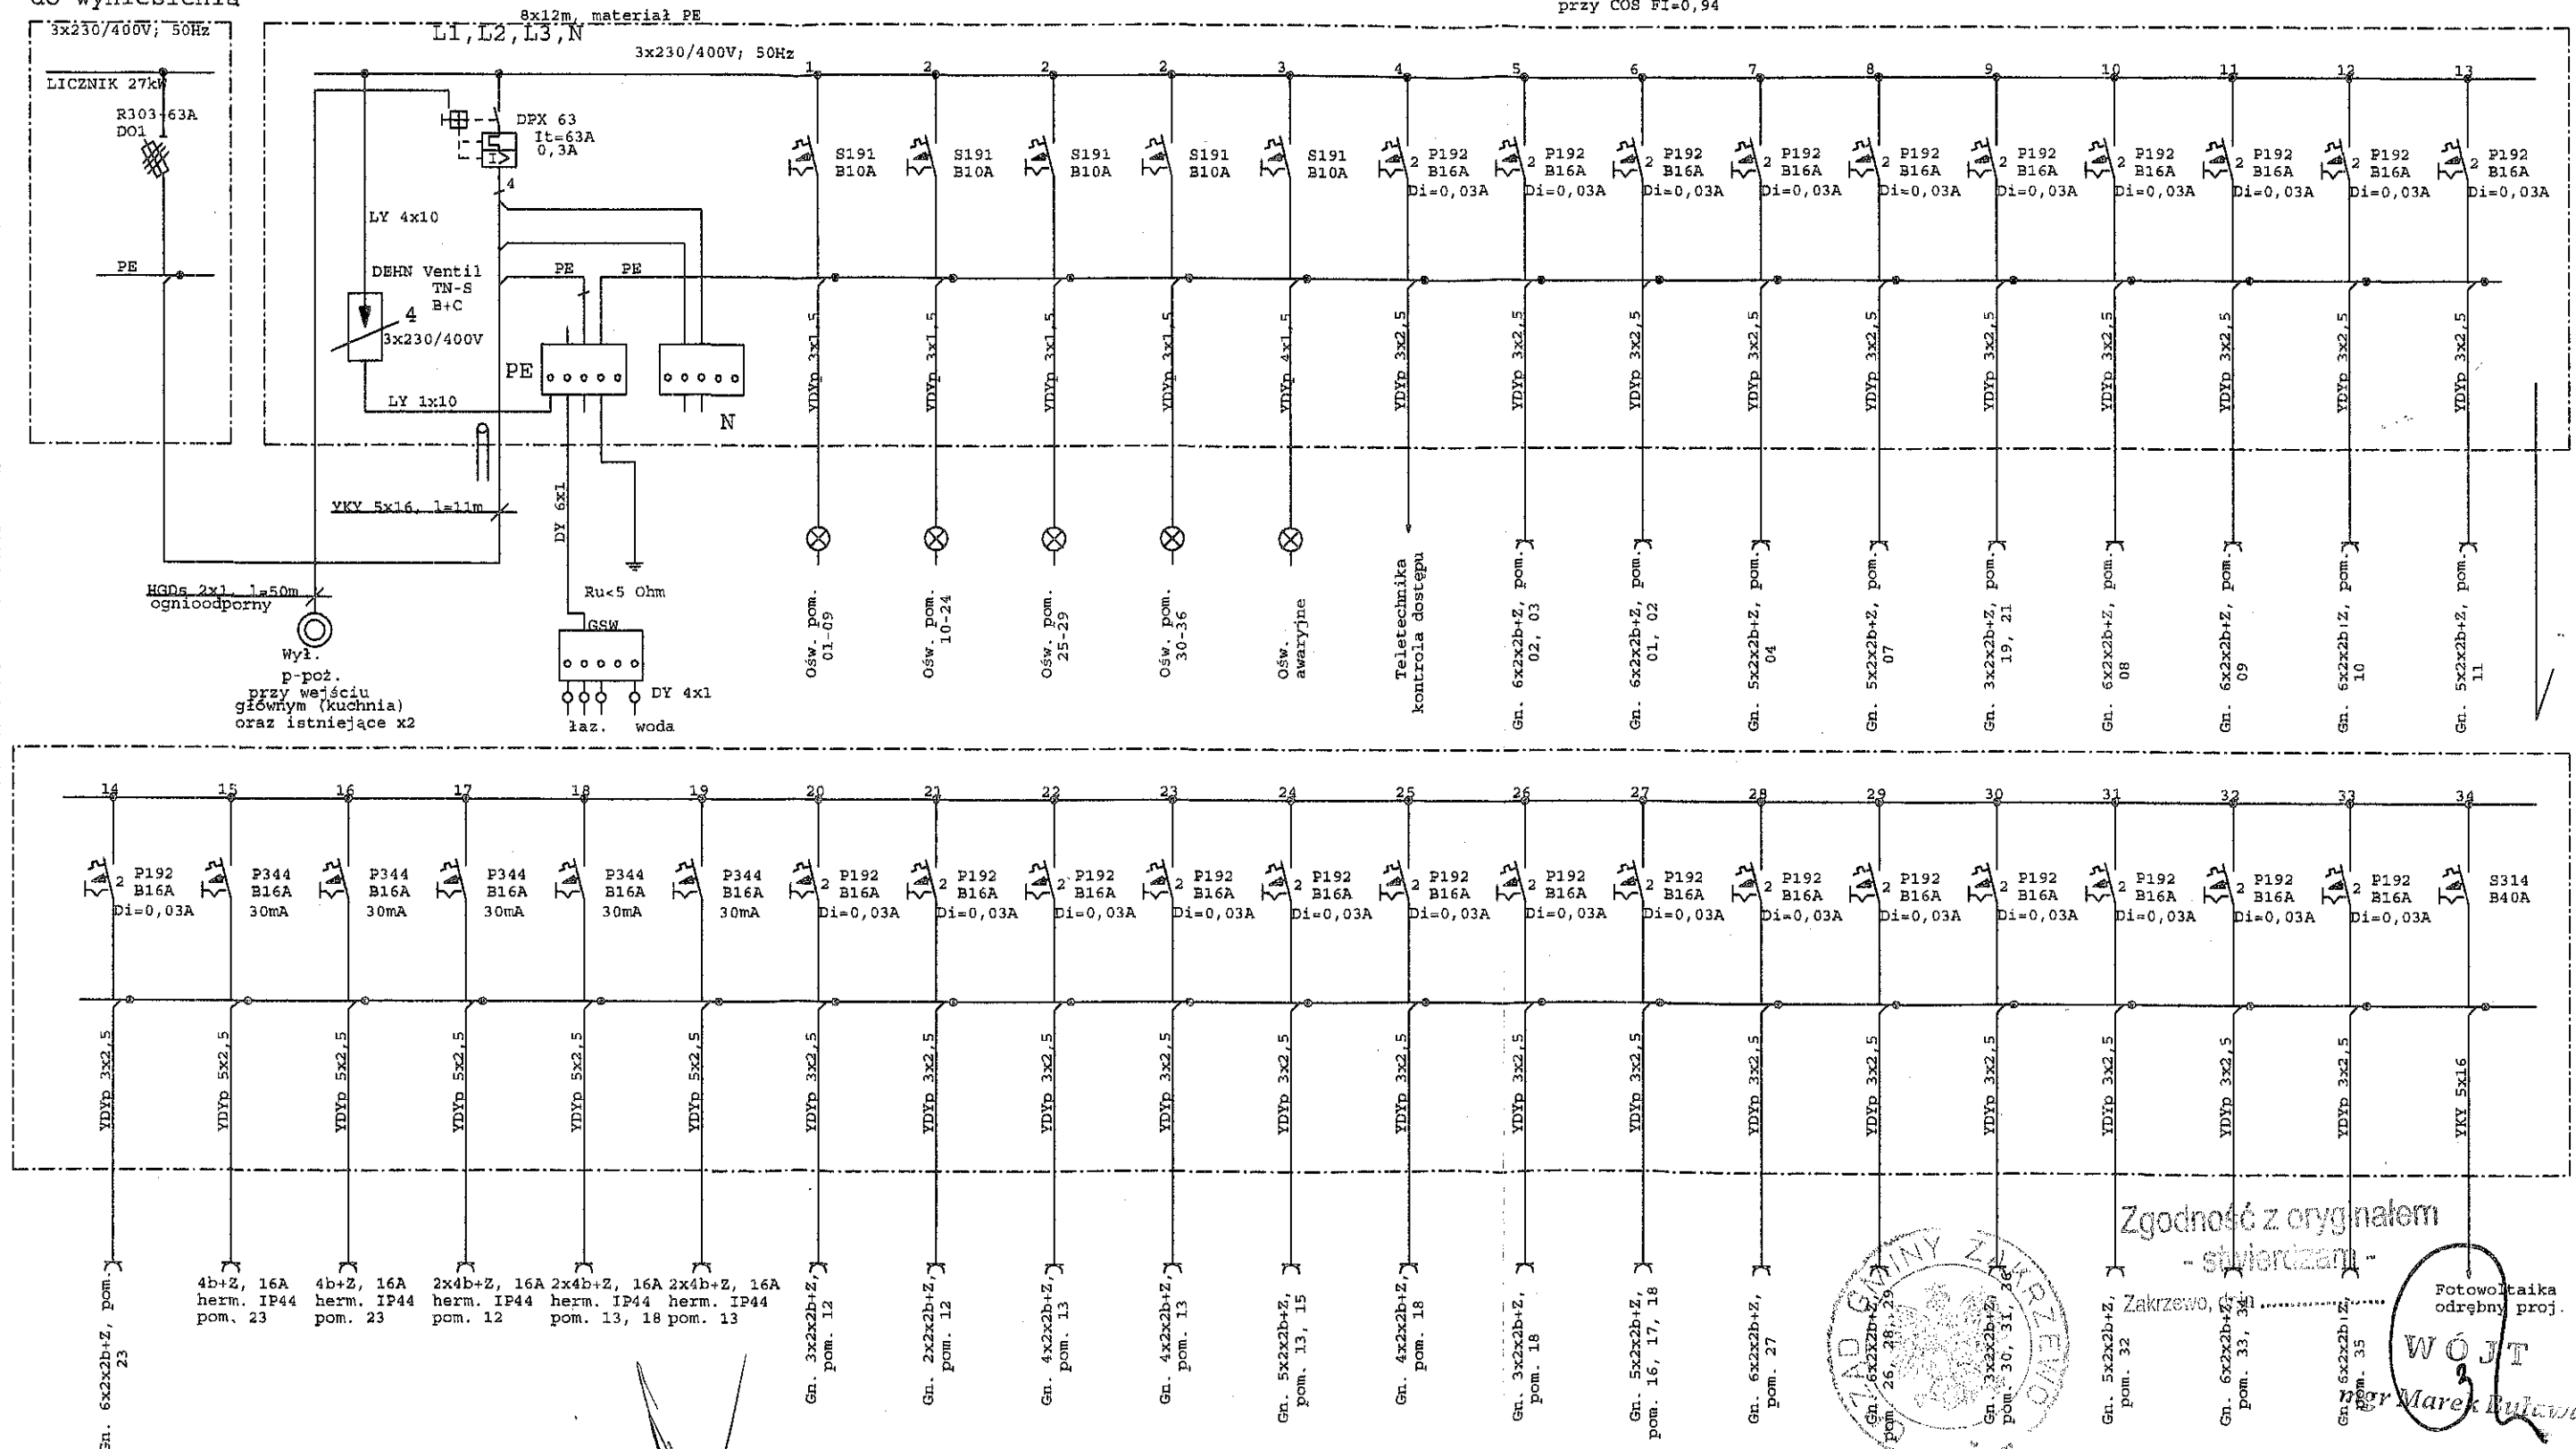

Zgodność z oryginałem
- stwierdzam -

Fotowoltaika
odrębny proj.

V O J T
3
Karek Buława