


UWAGA!
Przed rozpoczęciem robót ziemnych na trasie przyłącza kanalizacji deszczowej należy dokonać odkrywkę istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w miejscu projektowanego włączenia się przyłączem kanalizacji deszczowej i sprawdzić rzędną zagłębienia, spadek oraz materiał przewodu. W przypadku wystąpienia innej rzędnej oraz innego spadku niż założony, należy dostosować układ rzędnych przyłącza kanalizacji deszczowej do nowych warunków.

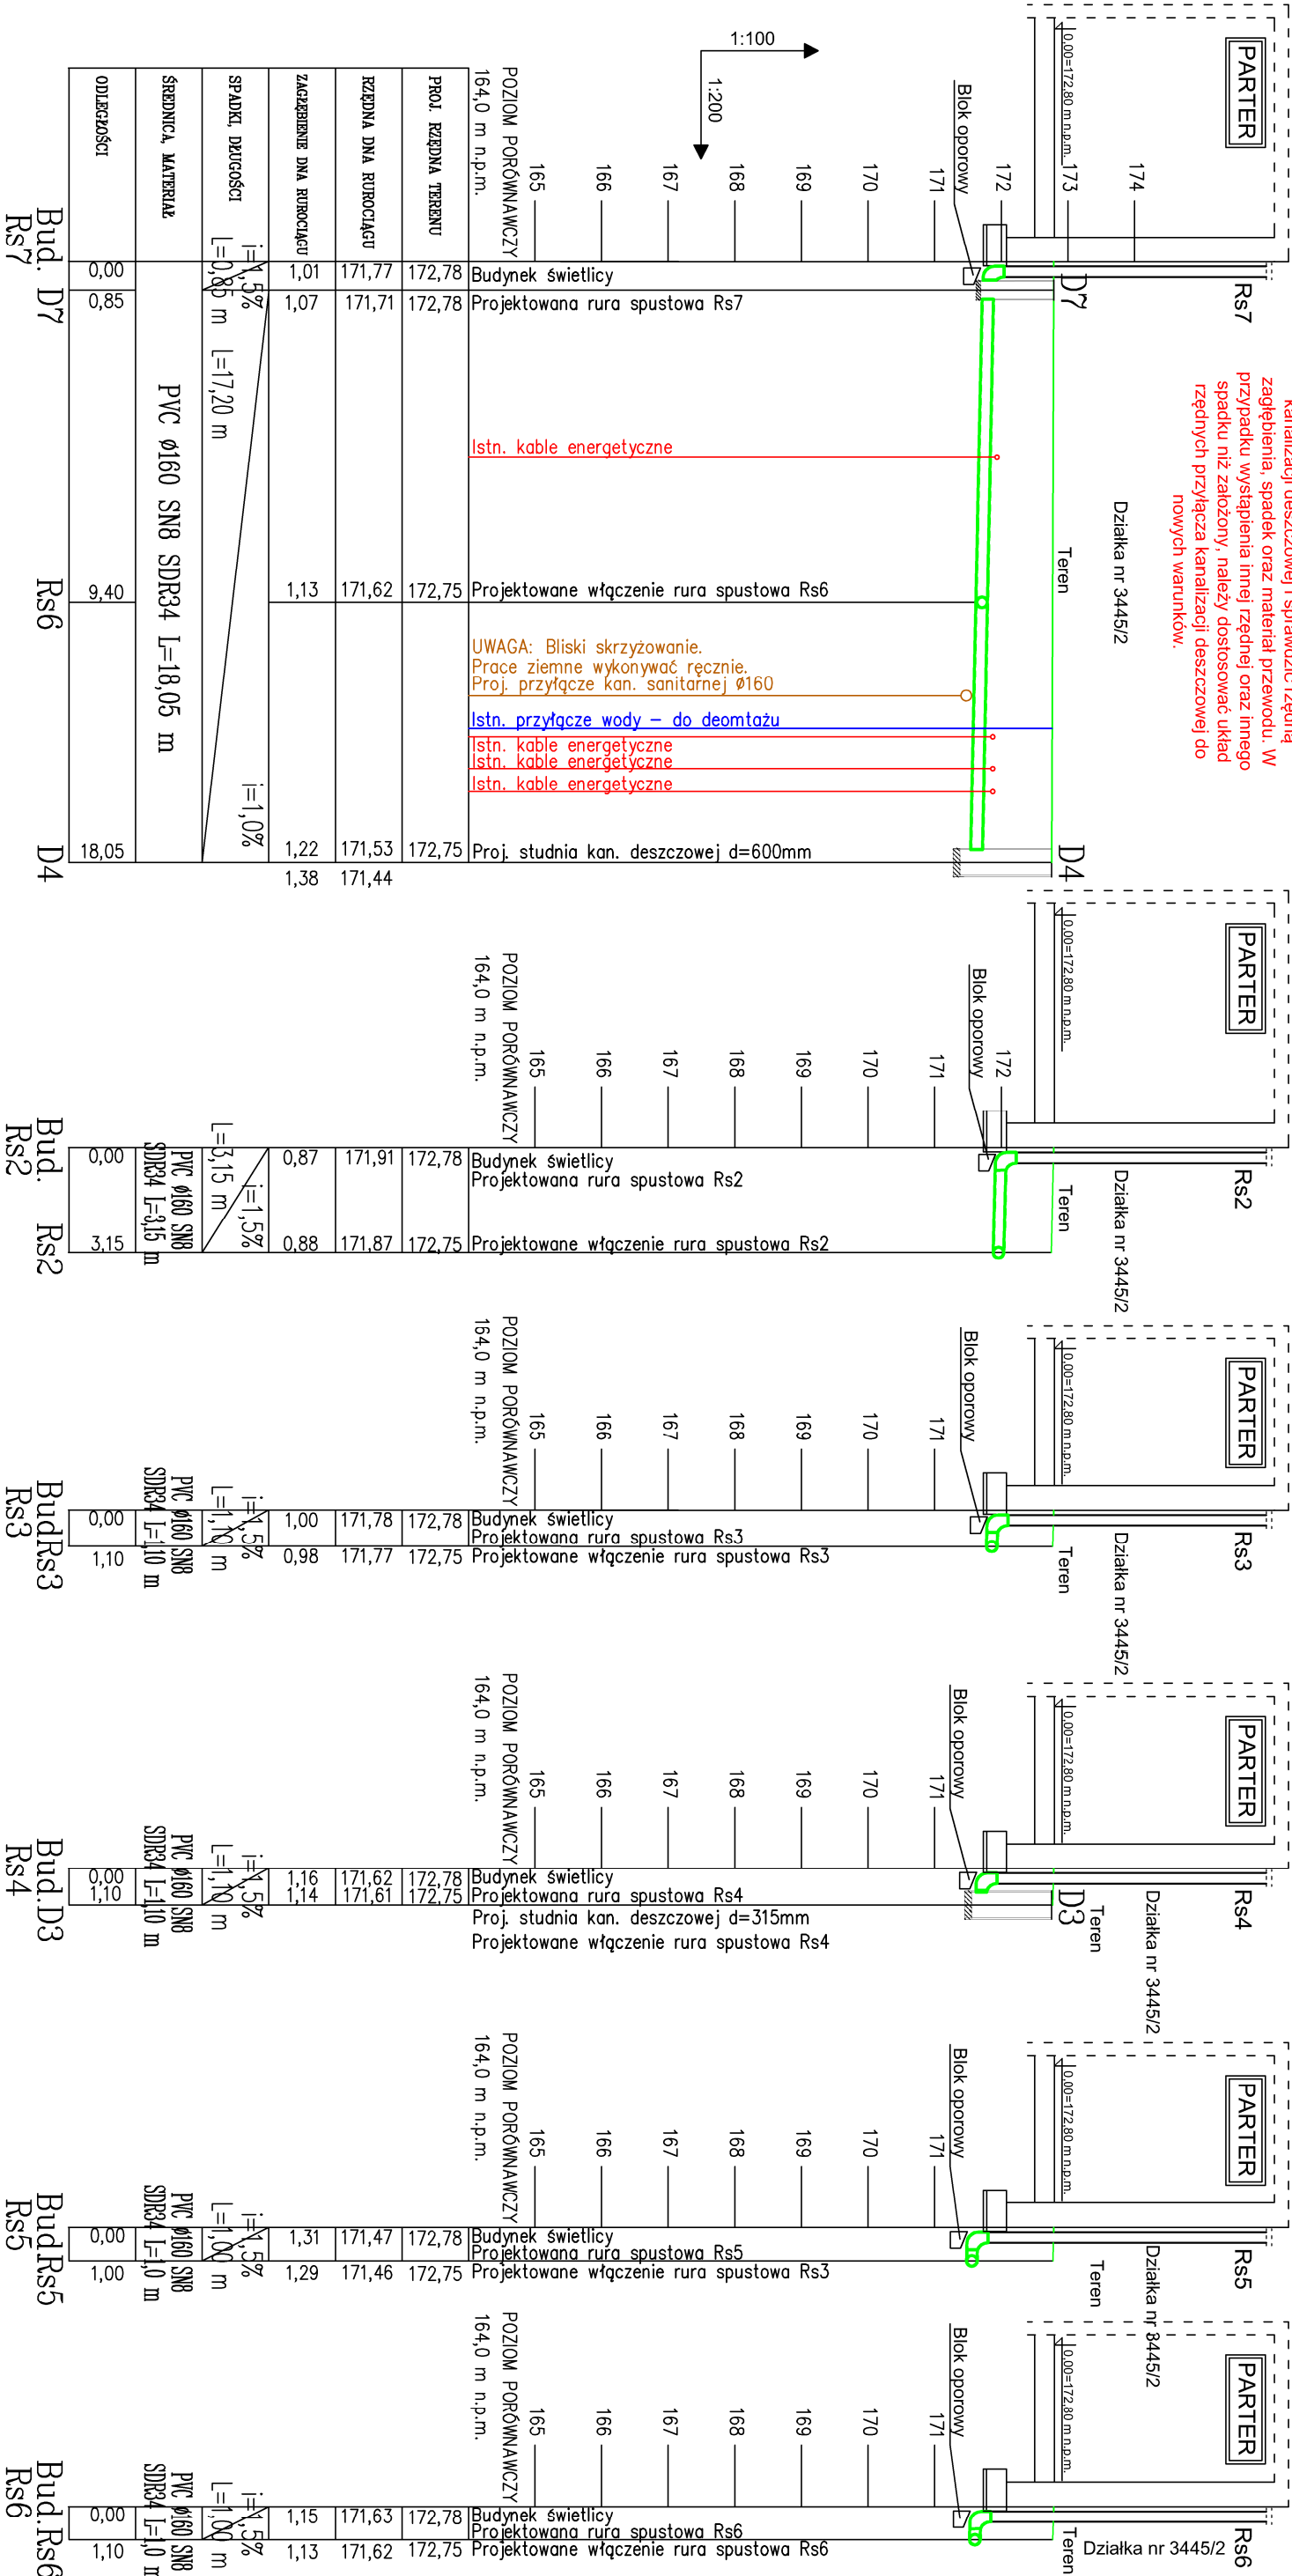

Pro-Fil		RYS. NR
Zbigniew Piekarski		S-5
ul. Armii Ludowej 31, 89-600 Chojnice		SKALA
tel. 660-491-863		1:100/200
OBIEKT:		
BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY, PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ I PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA PROJEKTOWANEGO ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY I NADBUDOWY ISTNIEJĄCEJ ŚWIETLICY NA DZIAŁCE NR 3445/2 PRZY ULICY JABŁONOWEJ 43B W CHOJNICACH		
PRZEDMIOT RYSUNKU:		
Profil przyłącza kan. deszczowej 2		
BRANŻA	IMIĘ I NAZWISKO	DATA
SANITARNA	UPRAWNIENIA BUDOWLANE	PODPIS
	MGR INŻ.	
	SONIA RUTKOWSKA-MICHAŁSKA	30.06.2020
	UPR. BUD. NR 241003/POCS/12	