


Instalacja kanalizacji sanitarnej

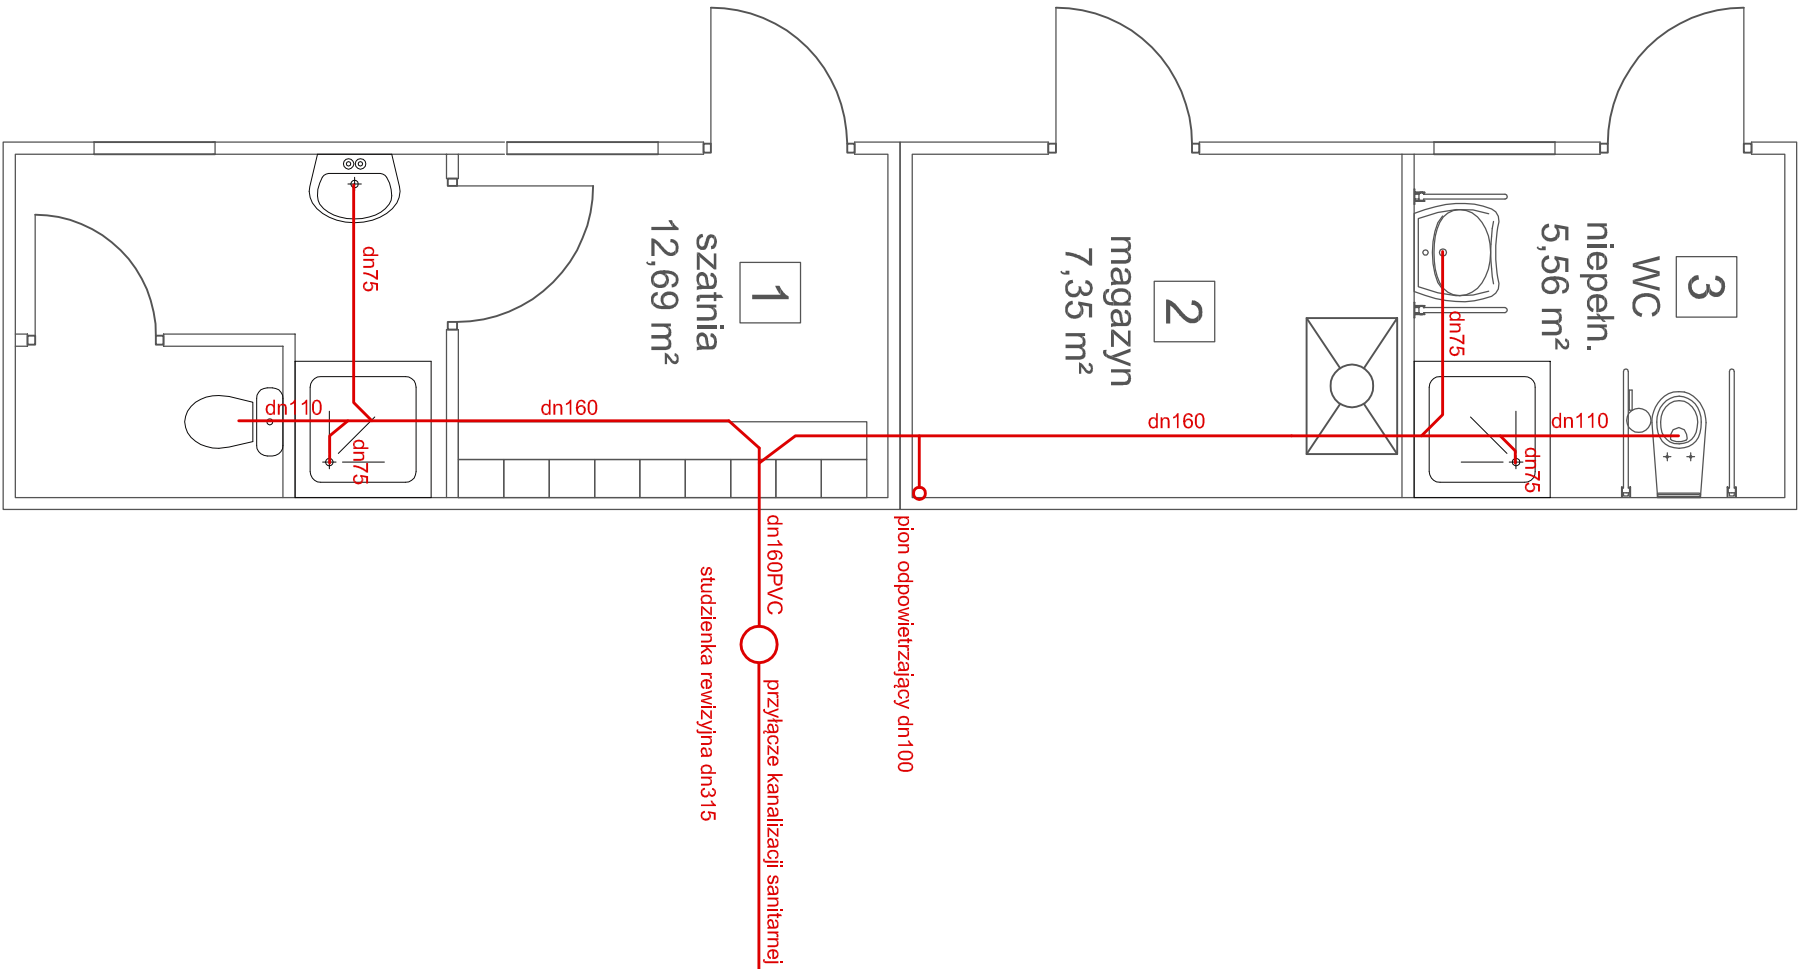

kanalizacja wewnętrzna PCV
Ø75x1,8 mm
Ø160x3,2 mm

Uwaga:
Pion K1 wyprowadzić ponad dach i zakończyć wywiewką

Instalacja kanalizacji sanitarnej			
OBIEKT	Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego Stradui gmina Trzcianka dz. nr 472/3		
INWESTOR	Gmina Trzcianka ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka	SKALA 1:50	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Krzysztof Pisarek UANI/IN/7210/460/87		LUTY 2024
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Mirosław Kończak WKP/0156/PWOS/11		NR RYS. S-02