


Lp	Nazwa pomieszczenia
15	Komunikacja
16	Sekretariat PP
17	Wc
18	Pom. przyjęć interesantów
19	Pom. kierownika PP
20	Serwerownia
21	Pom. biurowe
22	Komunikacja
23	Pom. biurowe
24	Pom. biurowe
25	Wc
25a	Przedsiónek
25b	Pom. porządkowe
25c	Przedsiónek
25d	Magazyn broni

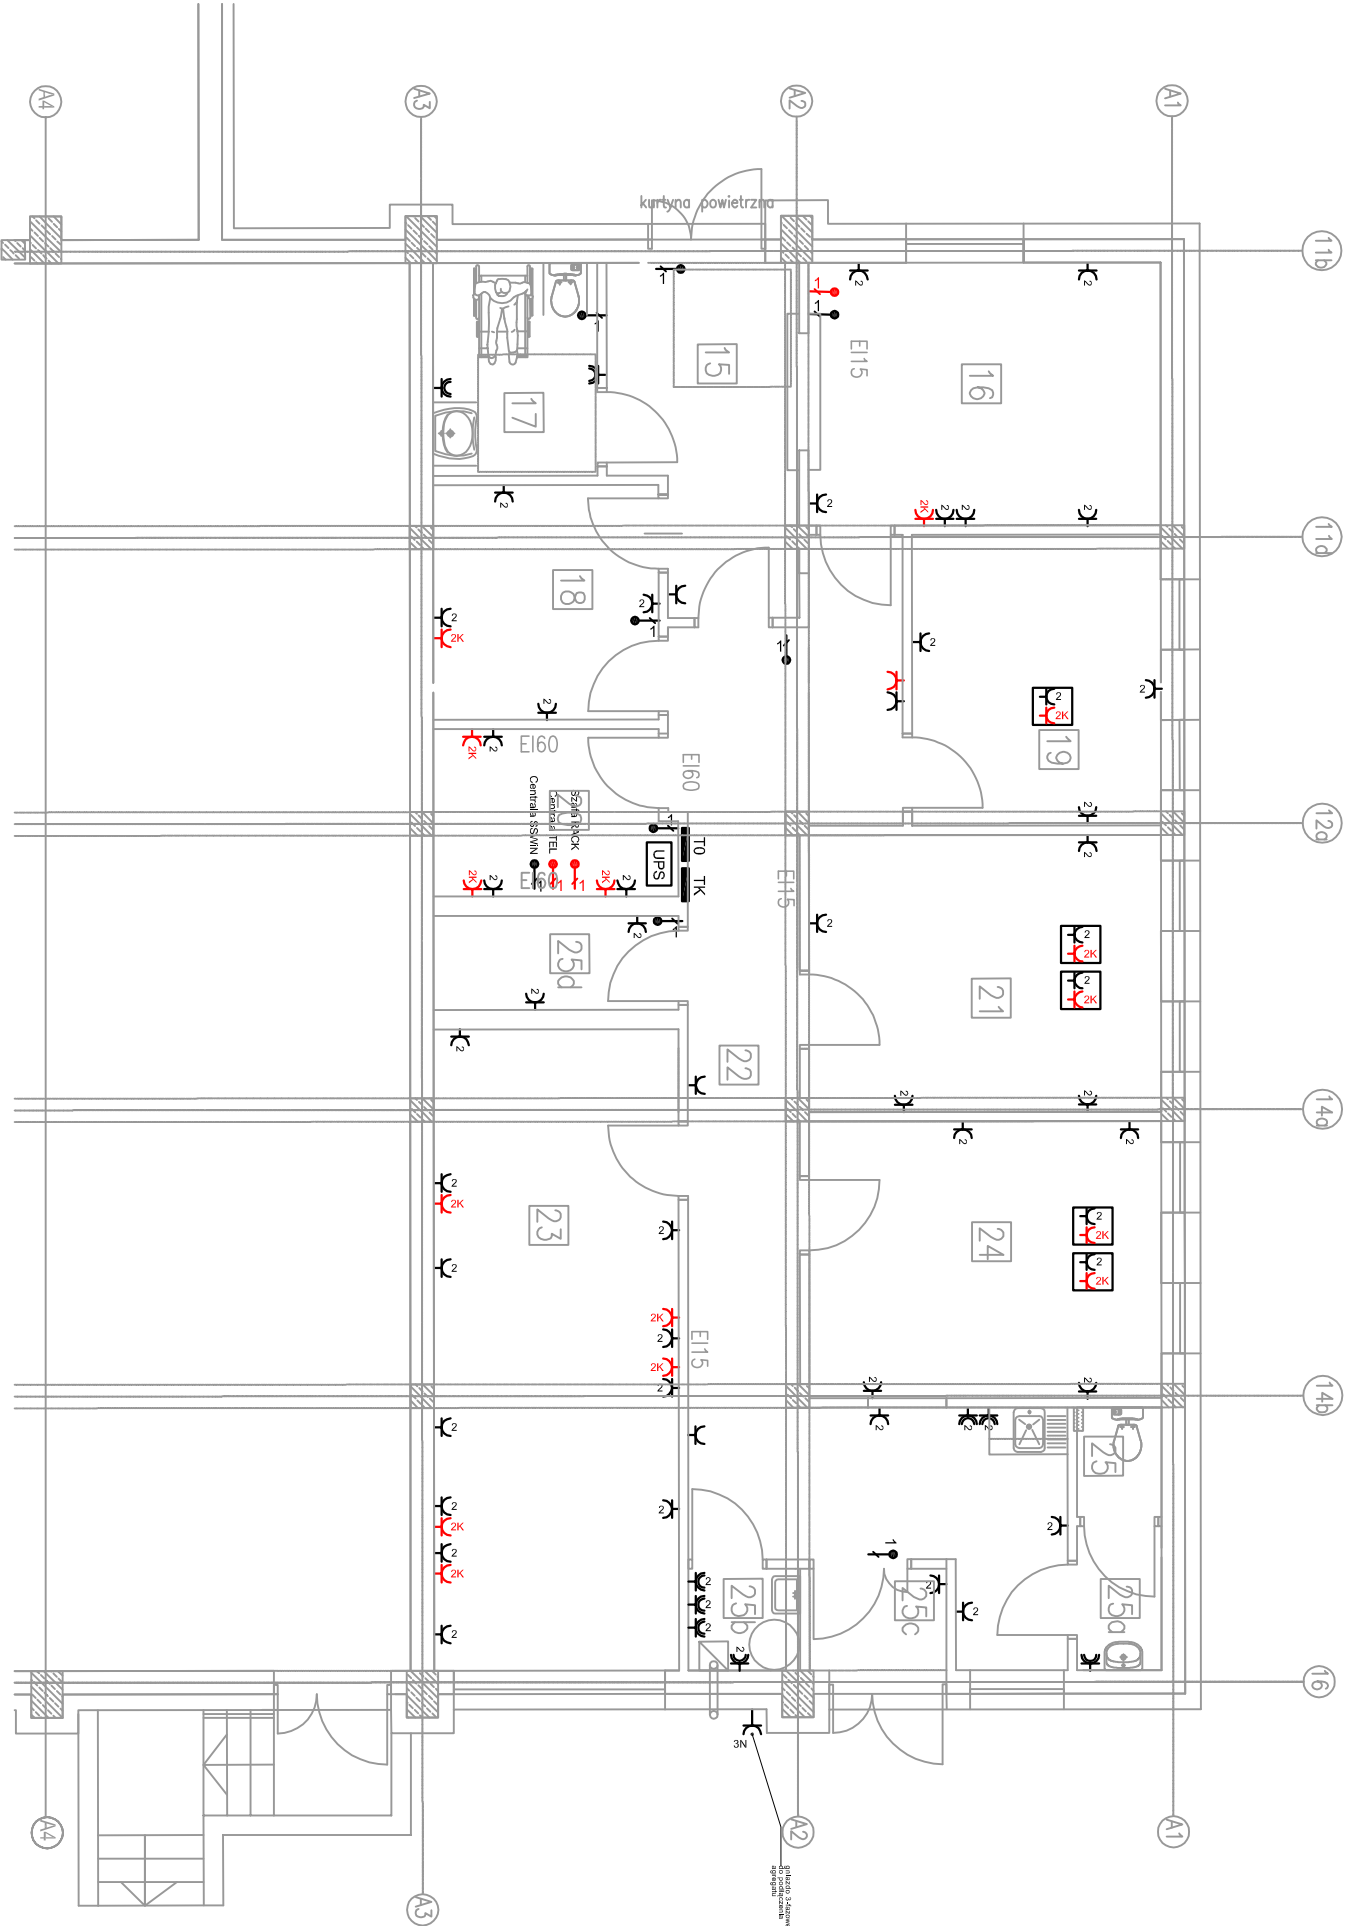

LEGENDA:

Wypust 1 fazowy

Wypust jednofazowy zasilania gwarantowanego

Gniazdo wyłkowe pojedyncze

Gniazdo wyłkowe podwójne

Gniazdo wyłkowe hermetyczne

Gniazdo wyłkowe pojedyncze zasilania gwarantowanego

Gniazdo wyłkowe podwójne zasilania gwarantowanego

Gniazda zasilania ogólnego i gwarantowanego w kasecie podłogowej

Zasilacz UPS

Tablica elektryczna zasilania ogólnego

Tablica elektryczna zasilania gwarantowanego

Nazwa i adres obiektu budowlanego

POSTERUNEK POLICJI W NAWOJOWEJ
NAWOJOWA, dz.nr 675/14, 675/16, 675/18

PROJEKT WYKONAWCZY

Tytuł rysunku		Skala	Data		Numer rysunku
INSTALACJA GNIĄZD WTYKOWYCH		1:100	12.01.2023r.		2
Projektant	mgr inż. Bogusław Czerwiński	Numer uprawnień	MAP/0129/ZHOE/06		Specjalność
Sprawdzający	mgr inż. Jerzy Gryboś	Numer uprawnień	MAP/0040/PWBE/18		Podpis

Prowadzenie okablowania dla instalacji oświetlenia - w bruzdach pod tynkiem / pod wylewką