


Schemat instalacji mikroelektrowni fotowoltaicznej o mocy 32kW w oczyszczalni Szkotowo

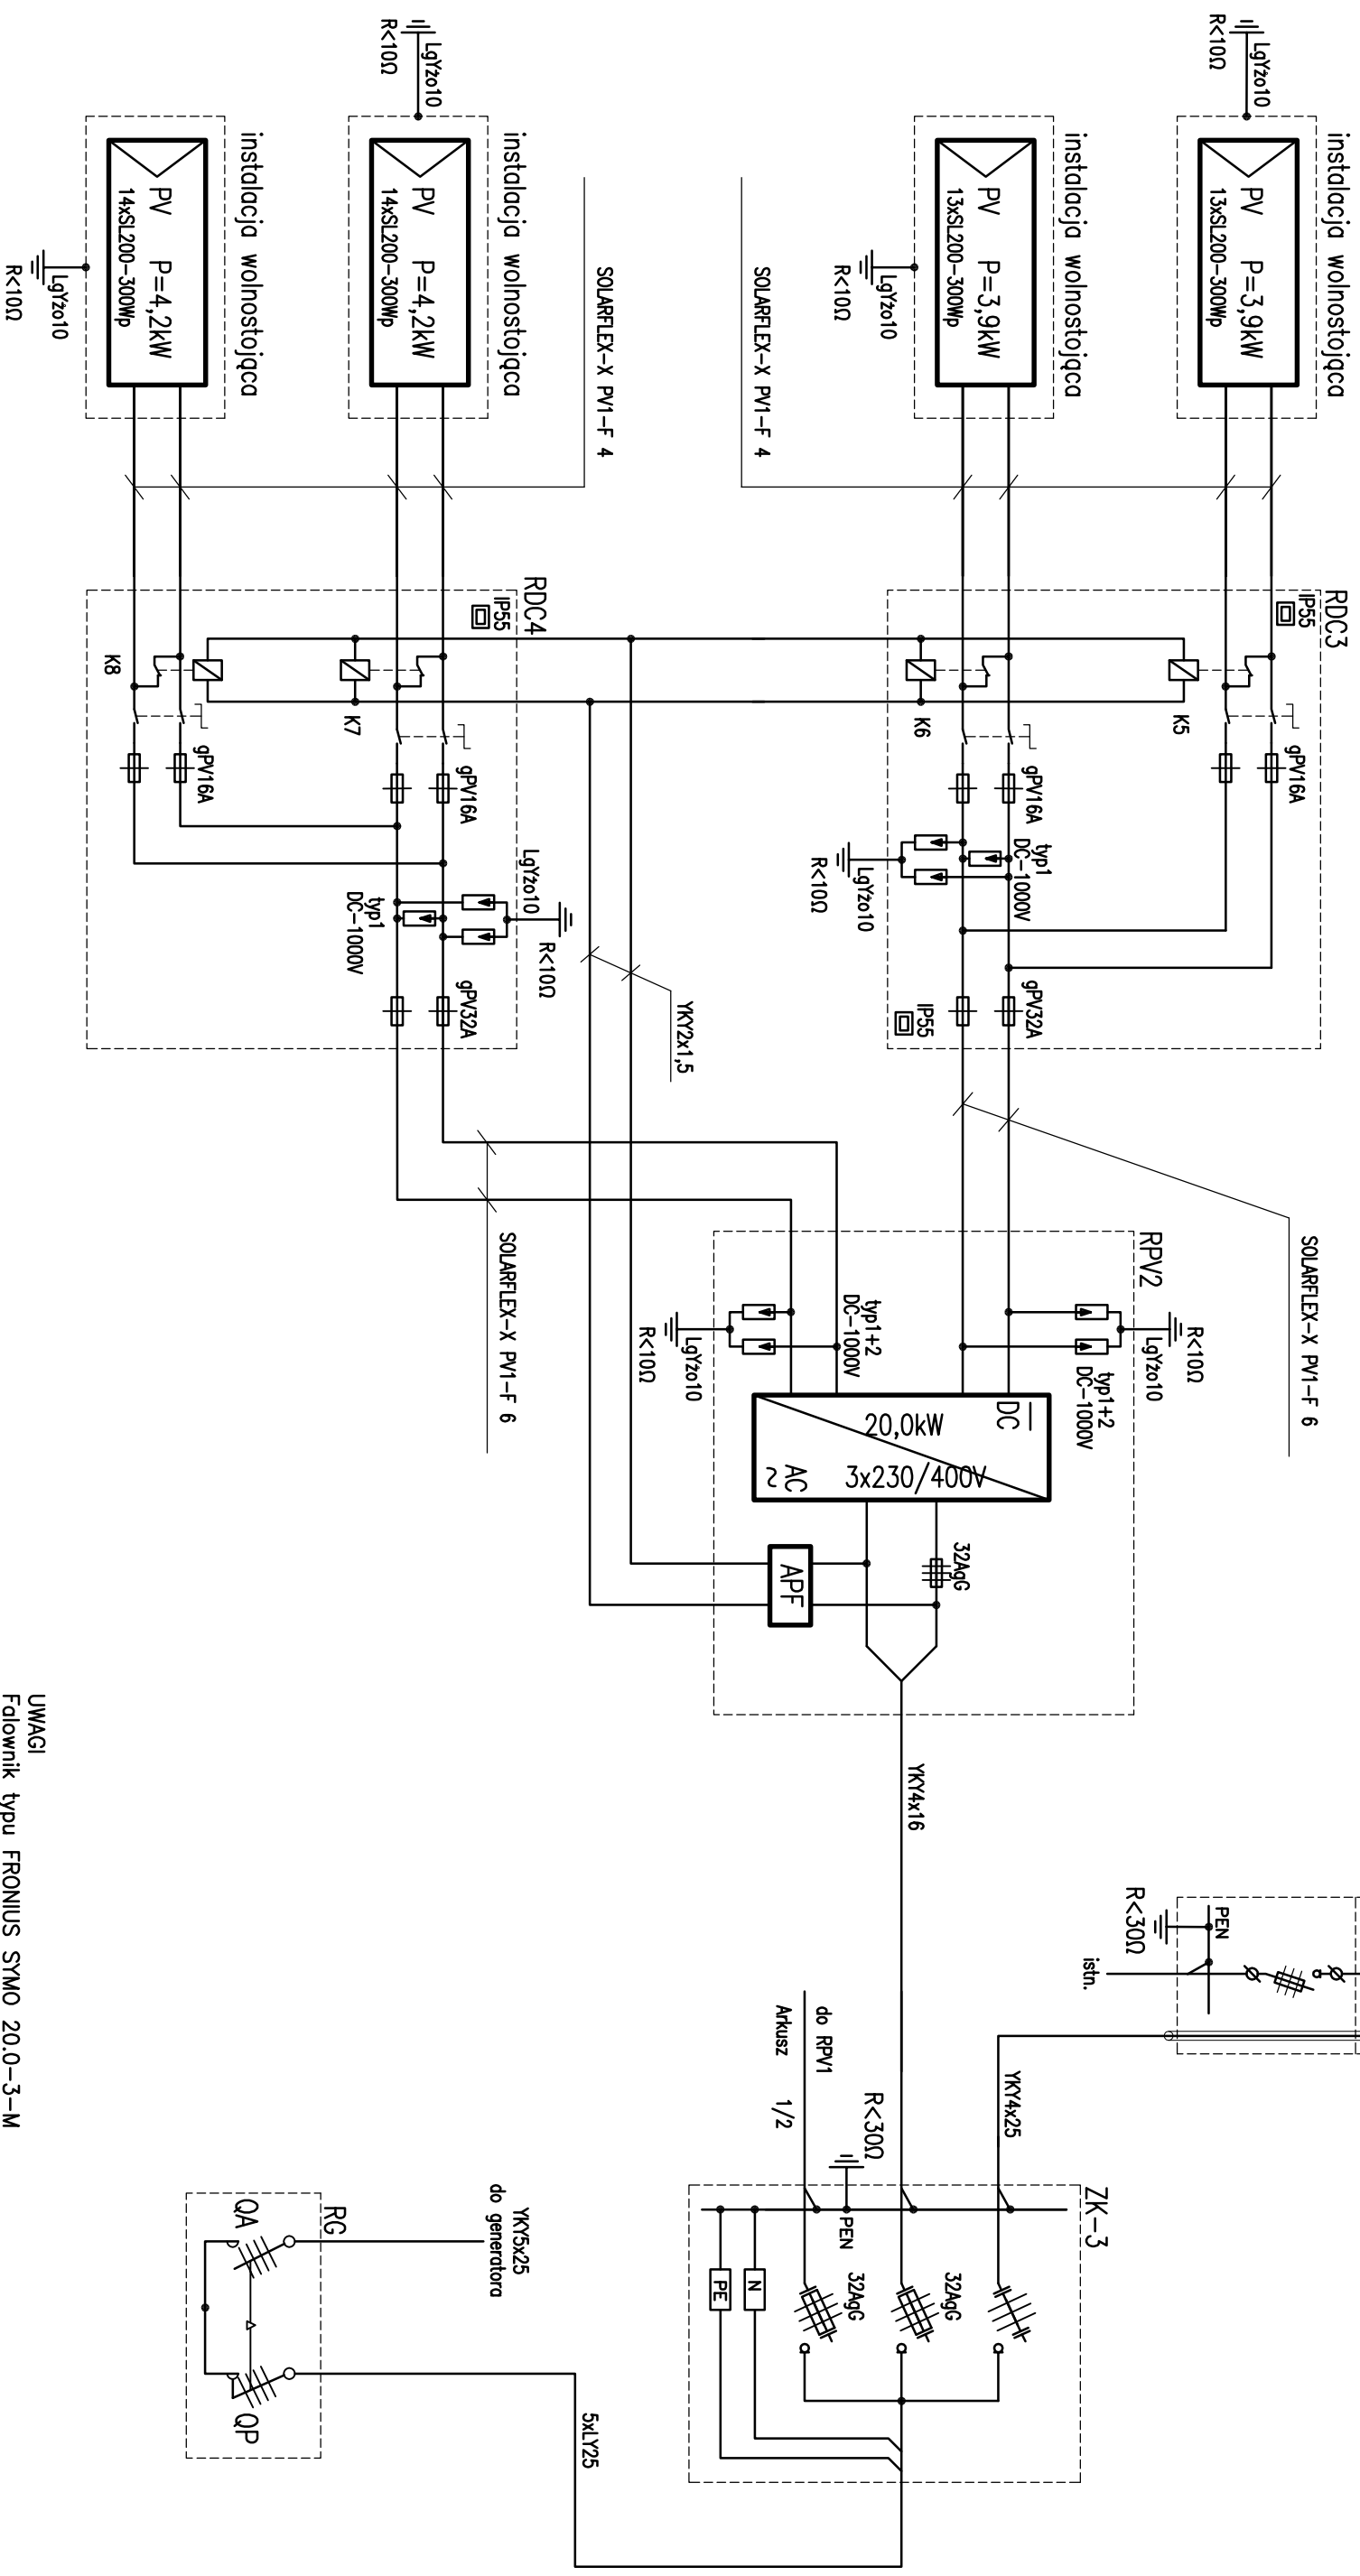

UWAGI
Falownik typu FRONIUS SYMO 20.0-3-M
K5-8 stycznik 25A DC 1000V sterowanie 230V AC

ZUPIB Olsztyn				
Temat	Schemat instalacji fotowoltaicznej cz.2			Nr rys. E-5
Obiekt,adres	Oczyszczalnia ścieków. Szkotowo			Arkusz 2/2
Projektował	mgr inż. D. Gierszewski			Data
	mgr inż. E. Gierszewski	upraw. nr OL/222/70		09.2023
Sprawdził	mgr inż. K.Krzemieniewski WAM/01110/PWOE/16			