


Nr	Przeznaczenie pomieszczeń
2.1	Komunikacja + klatka schodowa
2.2	Magazyn
2.3	Zmywalnia
2.4	Aneks kuchenny
2.5	Pomieszczenie socjalne
2.6	WC
2.7	Sala balowa
2.8	Scena
2.9	Sanitariaty
2.10	Komunikacja
2.11	WC dla niepełnosprawnych
2.12	Klatka schodowa

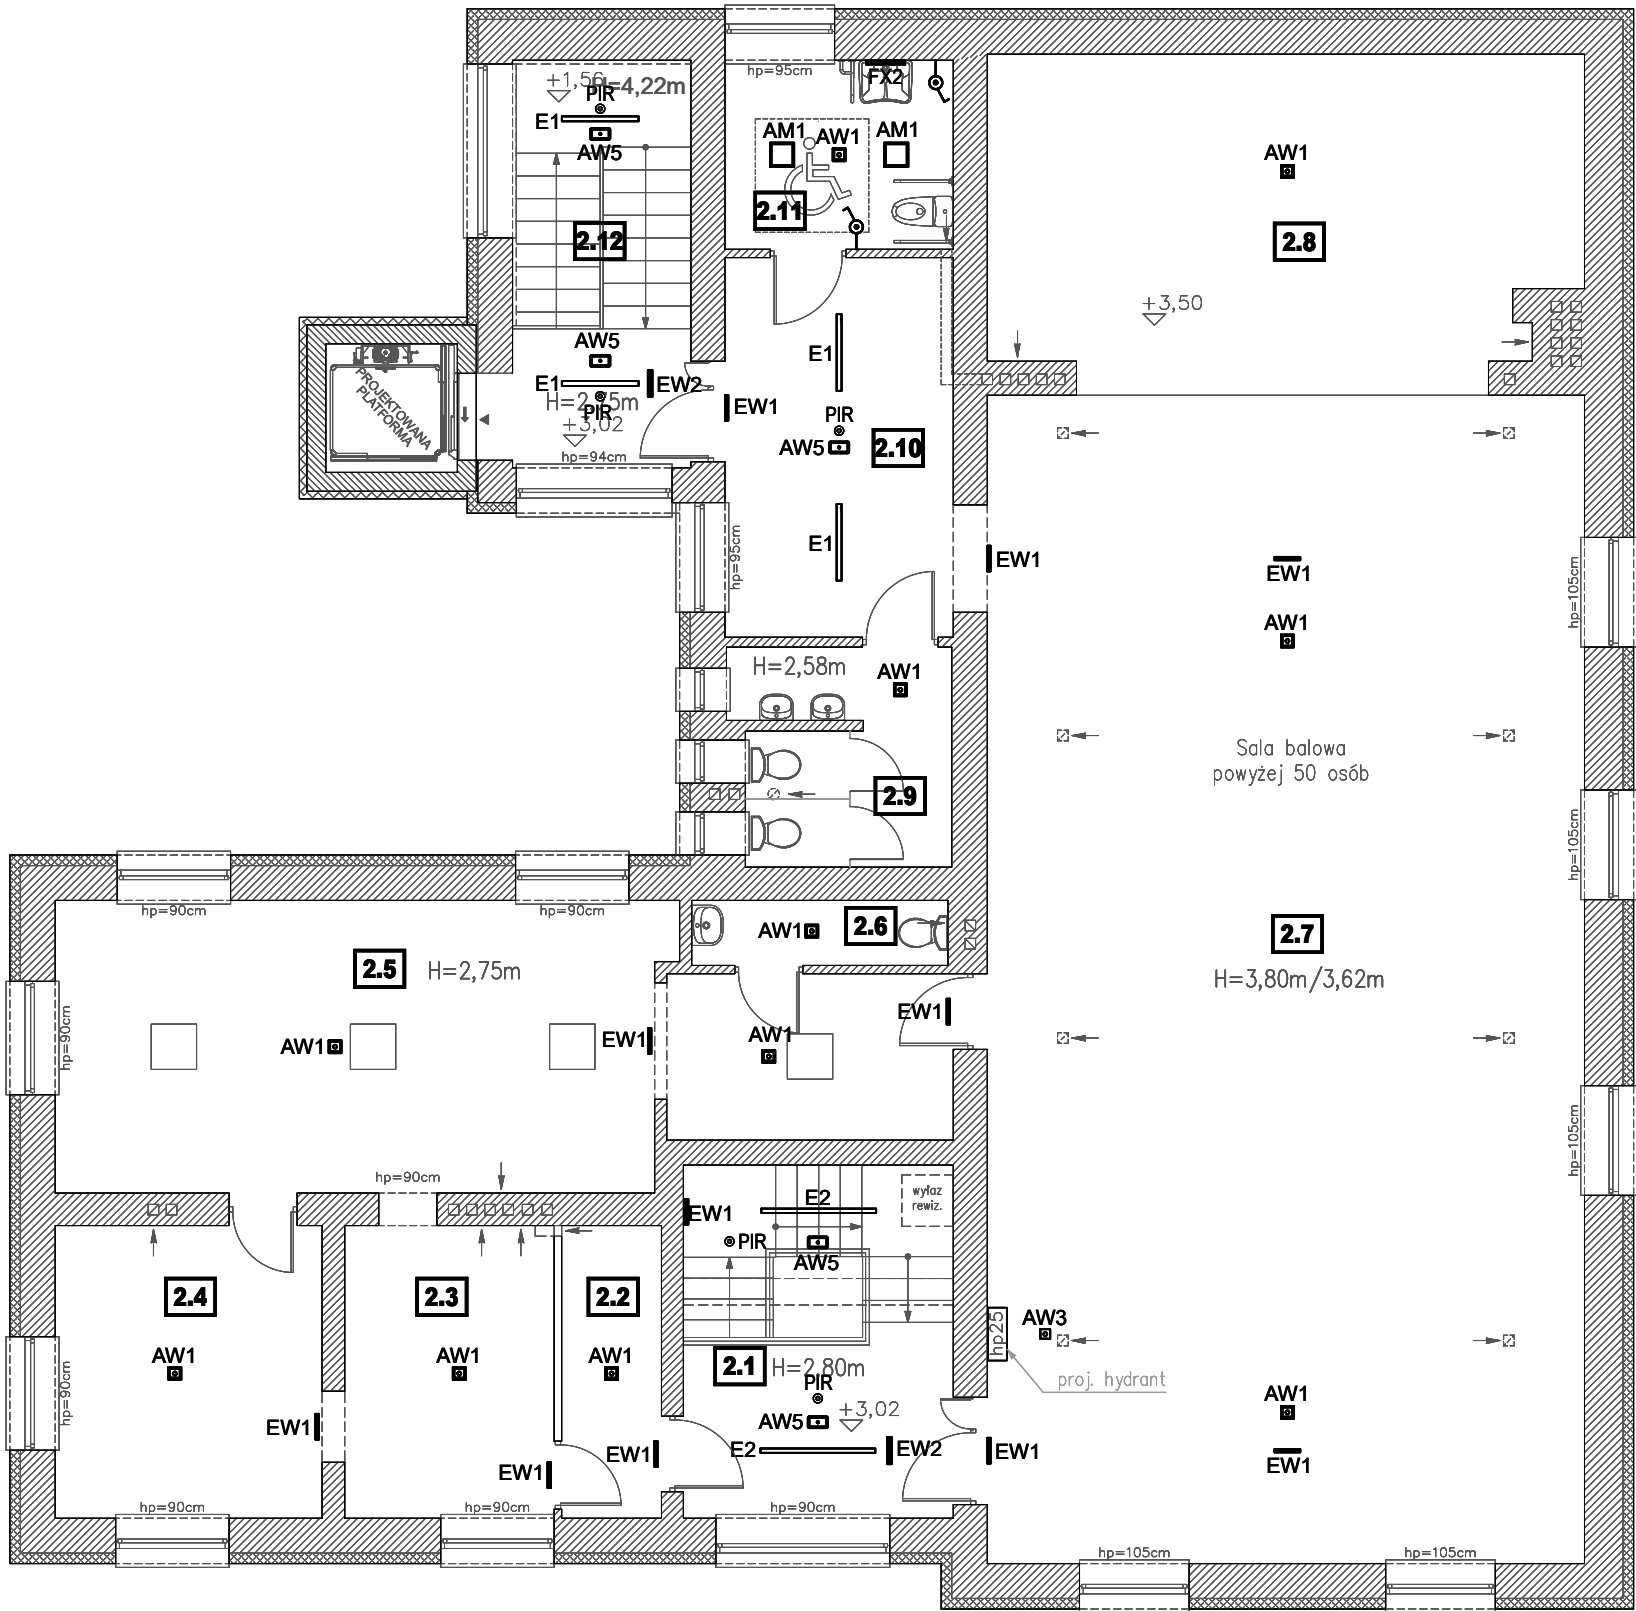

OZNACZENIA:

- ⌚ ⌚ - łącznik jedno i dwubiegunowy, p/t, 10A, 230 [V]
⌚ ⌚ - łącznik jedno i dwubiegunowy, p/t, IP44, 10A, 230 [V]
AM1 □ - oprawa ośw. nastropowa, źródło LED 840 24W, 3100lm, IP54
FX2 — - oprawa ośw. naścienna, źródło LED 840 11W, 1000lm, IP54
E1 — - oprawa ośw. nastropowa, źródło LED 840 27W, 3000lm, dyfuzor mikropryzmatyczny
E2 — - oprawa ośw. nastropowa, źródło LED 840 37W, 4500lm, dyfuzor mikropryzmatyczny
AW1 ■ - oprawa ośw. nastropowa, LED 180lm, 1h, autotest, rozsył b. szeroki
AW3 ■ - oprawa ośw. dostropowa, LED 400lm, 1h, autotest, rozsył szeroki
AW5 ■ - oprawa ośw. nastropowa, LED 650lm, 1h, autotest, IP44, rozsył szeroki
EW1 — - oprawa ośw. nastropowa/naścienna, 1h, autotest, IP44, + piktogram
EW2 — - oprawa ośw. nastropowa/zwieszana, 1h, autotest, + piktogram
PIR ● - czujka ruchu, zakres detekcji 360°, nastropowa

TN-C-S	400/230[V]
	3xL+N+PE
samoczynne wyłączenie zasilania	

TEMAT RYSUNKU	PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO I AWARYJNEGO (EWAKUACYJNEGO) - RZUT PIĘTRA		
OBIEKT ADRES	Wiejski Dom Kultury w Stróżówce na dz. ewid. nr 965 w obr. Stróżówka, gmina Gorlice.	skala:	1:100
INWESTOR ADRES	Gmina Gorlice ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice	stadium:	PW
PROJEKTANT	mgr inż. Rafał Kapanowski	nr upr. MAP/0034/PWOE/09	format: 2xA4
OPRACOWAŁ	inż. Szymon Puścizna		data: 06.2024
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Maksymilian Liber	nr upr. MAP/0016/PBE/20	strona:
PROJEKTOWANIE, NADZORY I REALIZACJA INWESTYCJI ELEKTRYCZNYCH "EL-PROJEKT" mgr inż. Rafał Kapanowski 38-300 Gorlice ul. 11 Listopada 39, tel. 500 045709			nr rys. E-05