


LABORATORIUM

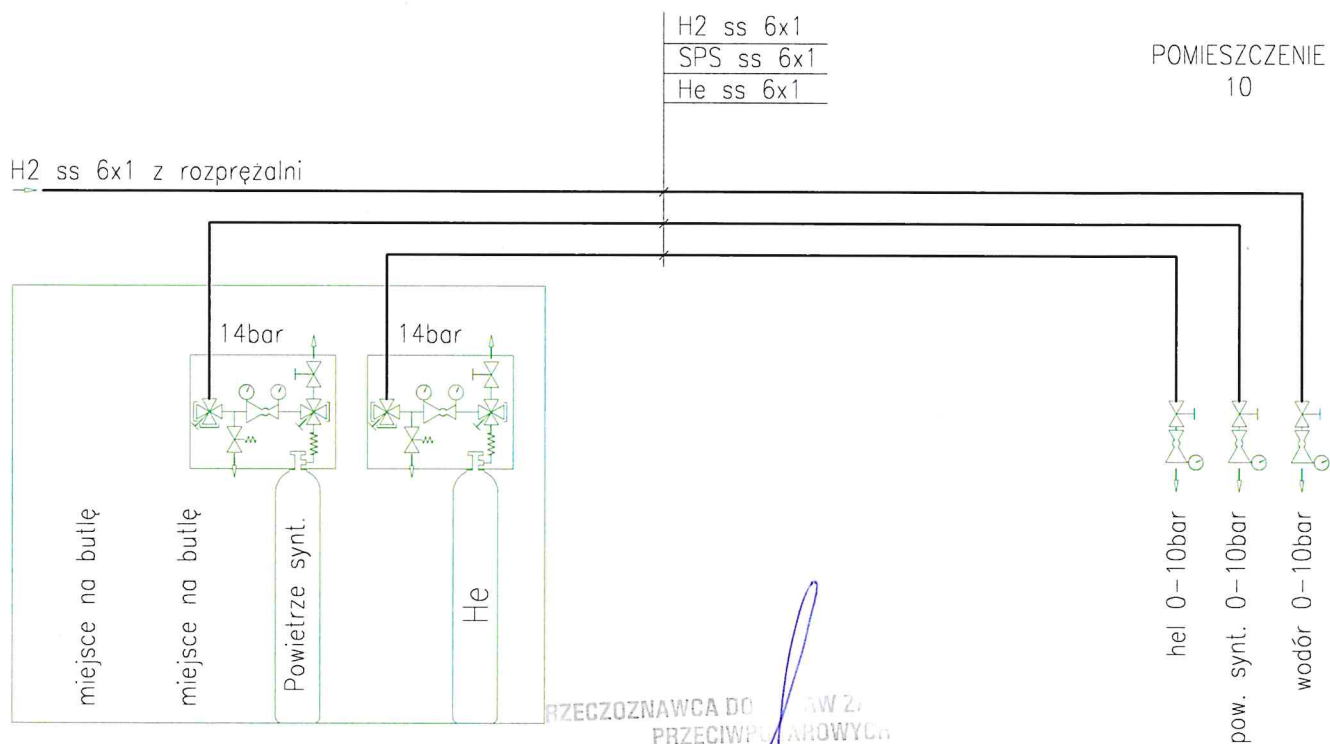

PRZECIOPOŻAROWYCH

mgr inż. Marcin Wyrzykowski Nr upr. 505/2011

Sosnowiec, dnia 26.06.2011

Zgodność projektu z wymaganiami
ochrony przeciwpożarowej
stwierdzam

bez uwag: z uwag:

Inwestor : Sieć Badawcza Łukasiewicz ICSO Błachownia
47-225 Kędzierzyn Koźle; ul. Energetyków 9

OBIEKT : Sieć Badawcza Łukasiewicz
Adres Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Błachownia"
ul. Energetyków 9; 47-225 Kędzierzyn-Koźle

BELLATRIX SP. Z O.O.
ul. Łazarówka 1A
41-935 Bytom

Przerysowywanie, uzupełnianie, zastosowanie
w innych opracowaniach, udostępnianie
komukolwiek wymaga zgody
BELLATRIX sp. z o.o. wyrażonej pisemnie

	Imię i nazwisko	nr upr.	Podpis
Opracował	mgr inż. Janusz Piechowicz	444/02	

Nr rysunku :

001.20-143

Tytuł rysunku :

SCHEMAT INSTALACJI GAZÓW TECHNICZNYCH
LABORATORIUM

Nr umowy:	Stadium :	Skala / format:
-	dokumentacja wykonawcza	A4