


Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie  
ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków  
tel. 12 628 11 11, faks 12 430 70 29

**Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień**  
ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków  
Email: [rafal.liro@psgaz.pl](mailto:rafal.liro@psgaz.pl)  
Tel: 14 632 33 56, 885 883 139



**SEWIK Tatrzańska**  
**Komunalna Grupa**  
**Kapitałowa Sp. z o.o.**  
ul. Kasprowicza 35c  
34-500 Zakopane

Wasz znak:

Nasz znak: PSGKR.ZMSM.763.1161400.1.24

Kraków, 13.05.2024

Dot.: **Warunki techniczne jakie należy spełnić względem istniejącej sieci gazowej związanej z przebudową kanalizacji sanitarnej przy ul. Do Samków w miejscowości Zakopane gm. Zakopane**

W nawiązaniu do pisma w sprawie j/w Zakład Gazowniczy w Krakowie informuje, że w rejonie objętym przedmiotowym wnioskiem zlokalizowana jest sieć gazowa, której jesteśmy operatorem, o następujących parametrach:

Typ elementu infrastr.	Ciśnienie	Średnica	Materiał	Miejscowość Ulica	Uwagi
GAZOCIĄG	S/C	dn 75	PE	Zakopane Do Samków	Data wykonania 1996
PRZYL	S/C	dn 25	PE	Zakopane Do Samków	Data wykonania 1996

Dla w/w sieci gazowej obowiązuje strefa kontrolowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. R. P. 2013 poz. 640) z uwzględnieniem §110. **Dla przedmiotowej sieci gazowej wykonanej przed 2001r. strefa kontrolowana wynosi 3,0m tj. po 1,5m na każdą ze stron od osi gazociągu.**

Wyrażamy zgodę na prowadzenie prac w zblizeniu do sieci gazowej a w szczególności w strefie kontrolowanej gazociągu zgodnie z niżej podanymi warunkami technicznymi:

1. Skrzyżowania uzbrojenia terenu z siecią gazową wykonać z zachowaniem odległości pionowej pomiędzy krzyżującymi się przewodami min. 0,2 m.
2. W przypadku niwelacji terenu należy zachować takie przykrycie sieci gazowej, aby odległość pionowa od górnej ścianki rury do powierzchni terenu wynosiła od 0,8 – 1,1 m, do powierzchni jezdni min. 1,0 m oraz do dolnej warstwy podbudowy drogi min. 0,5 m. Nawierzchnia nad siecią gazową (za wyjątkiem jezdni) powinna być rozbiegająca,

przepuszczająca gaz.

3. Obiekty budowlane lokalizować względem sieci gazowej z zachowaniem wymogów w/w Rozporządzenia **z zachowaniem strefy kontrolowanej wynoszącej 1,5m dla gazociągów wykonanych przed 2001r.** Całość prac budowlanych wykonać zgodnie z przepisami prawa budowlanego, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

4. W strefie kontrolowanej gazociągu zabrania się składowania materiałów oraz prowadzenia prac w sposób utrudniający dostęp do gazociągu w celach eksploatacyjnych.

5. Wszelkie prace wykonywane w sąsiedztwie sieci gazowej należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, ręcznie w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazownia w Nowym Targu, ul. Ludźmierska 4, 34-400 Nowy Targ. Prace związane z nadzorem zostaną wykonane odpłatnie na pisemne zlecenie Inwestora. O terminie prowadzenia prac należy powiadomić pisemnie Gazownię z 14-sto dniowym wyprzedzeniem.

Ewentualne korekty co do formy i zakresu zabezpieczenia sieci gazowej są możliwe do dokonania przez Gazownię na etapie wizji w terenie podczas prowadzenia nadzoru nad wykonywanymi pracami.

6. Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejącej sieci gazowej należy odnowić po zakończeniu robót

7. Ważność warunków określa się do dnia 13.05.2026.

**UWAGI:**

- **W miejscu skrzyżowania projektowanej kanalizacji z siecią gazową należy nałożyć RO ( min 1,5m uszczelniona na obu końcach) na sieć sanitarną.**
- **Projektowaną sieć kanalizacyjną (równoległe do sieci gazowej) oraz studzienki kanalizacyjne(S3 i S4) umieścić poza w/w strefą kontrolowaną gazociągu.**
- **W przypadku braku możliwości zachowania w/w wartości przedmiotowych warunków technicznych należy wystąpić o warunki techniczne dotyczące przebudowy wskazanej sieci gazowej.**

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie [psgaz.pl](http://psgaz.pl) w zakładce o nas.

Sprawę prowadzi: Rafał Liro tel. 14-64-22-456, 885 883 139

Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień, Email: [rafal.liro@psgaz.pl](mailto:rafal.liro@psgaz.pl)

Do wiadomości:

- Gazownia w Nowym Targu
- Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień a/a


Z poważaniem

KIEROWNIK  
Sektora Ewidencji i Uzgodnień  
  
Michał Komasa



Mapa do celów projektowych  
/do projektu przyłącza kanalizacji sanitarnej/  
skala 1:500

Powstała na podstawie mapy zasadniczej w skali 1:500  
oraz nowego pomiaru.  
Mapa nie może służyć do celów prawnych.  
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, nie wykazanych na  
niniejszej mapie urządzeń, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.  
Mapa nieoprzeczona wznowieniem/wyznaczeniem granic w terenie.  
Granice wniesiono na podstawie mapy ewidencyjnej 1:1000.  
Służebności gruntu nie ujawniono.

----- Oznaczenie obszaru objętego aktualizacją  
Oznaczenia z planu zagospodarowania przestrzennego:  
--- linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu  
 strefa ochrony konserwatorskiej dla obiektów zabytkowych

Legenda:      ——— — warstwie

GeoTatry usługi geodezyjne  
Mateusz Maciasz  
34-500 Zakopane, ul. T. Kościuszki 14  
NIP 7352650226 REGON 38139803  
tel. 516 702 419

Arkusze mapy:

Układ 2000/7: 7.108.11.08.2.4  
7.108.11.08.4.2

woj. małopolskie  
pow. tatrzański  
jedn. ewid.: 121701\_1 Zakopane  
obręb: 0006 Zakopane  
działki ewid. nr: 161; 162; 102/15  
ul. Do Samków

Zaktualizowano w terenie według  
stanu z dnia 24.02.2021 r.


GEODETA

mgr inż. Mateusz Maciasz

.....  
wykonał dnia: 25.02.2021


GEODETA UPRAWNIONY

inż. Wojciech Lubelski  
nr upr. 19194

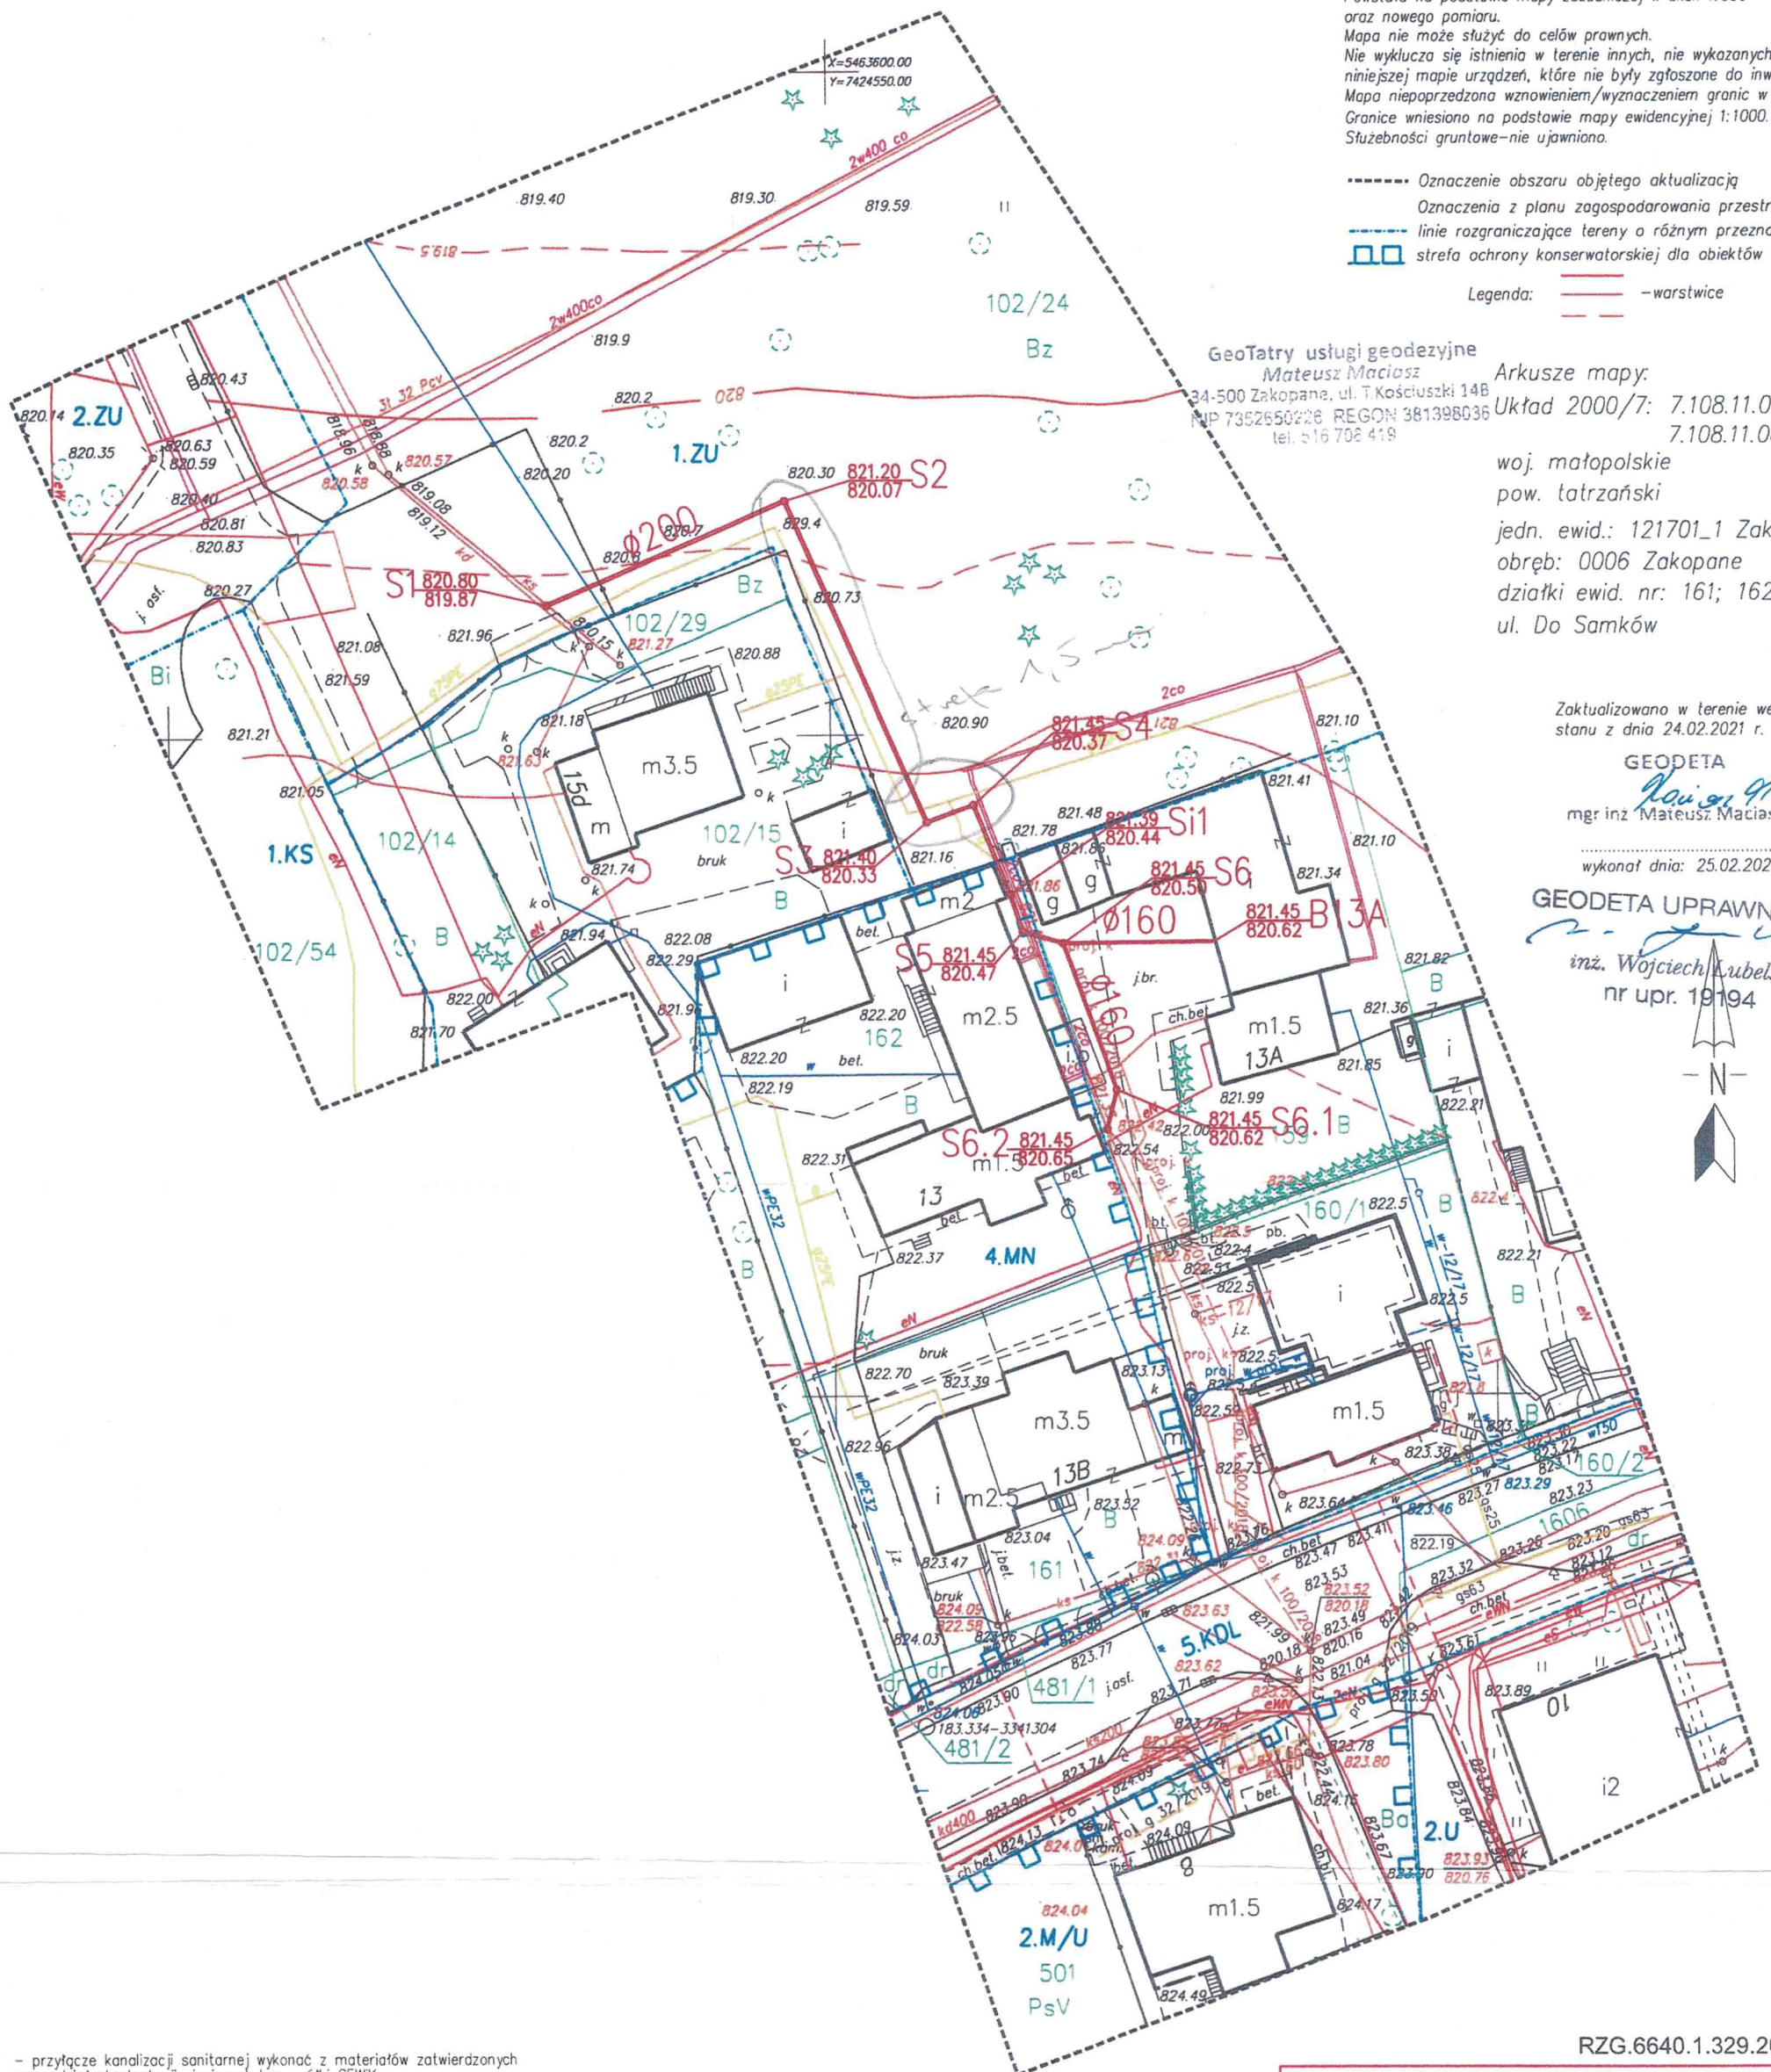

- przyłącze kanalizacji sanitarnej wykonać z materiałów zatwierdzonych przez dział eksploatacji sieci wod-kan spółki SEWiK: rury kielichowe PVC SDR34 z rdzeniem litym, uszczelką klasy S

UWAGA!  
RYSUNKI CZYTAĆ WRAZ Z OPISEM TECHNICZNYM I INNYMI RYSUNKAM BRANŻOWYMI,  
KTÓRE STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ OPRACOWANIA CAŁOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

TYTUŁ RYSUNKU			PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA		
OBIEKT			PRZEBUDOWA SIECI KAN. SANITARNEJ		
ADRES OBIEKTU			ZAKOPANE OBR. 6, UL. DO SAMÓWK K/13 DZ. NR EW. 159.102/16.102/24.102/29		
INWESTOR			SEWIK SP. O.O.		
ADRES INWESTORA			34-500 ZAKOPANE UL. KASPROWICZA 35C		
STADIUM			PROJEKT BUDOWLANY		
PROJEKTOWAŁ			MGR INŻ. ŁUKASZ MATIAK upr. nr MAP/0590/PBS/16		PODPIS 
DATA: 04. 2021		SKALA: 1:500		NR RYS: 1	
Wykonano na zlecenie inwestora. Wszelkie prawa wynikające z prawa autorskiego zastrzeżone ©					

ks200x5,9  
ks160x4,7

PROJ. PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

RZG.6640.1.329.2021

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

**STAROSTA TATRZAŃSKI**  
34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15

Identyf. ewid. materiału zasobu  
- operatu technicznego

data wpisania operatu technicznego  
do ewid. materiałów zasobu \_\_\_\_\_

z up. STAROSTY  
KIEROWNIK POWIATOWEGO  
OSRODKA DOKUMENTACJI  
GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ  
WYDZIAŁ GEODEZJI

mgr inż. Maria Malacina