










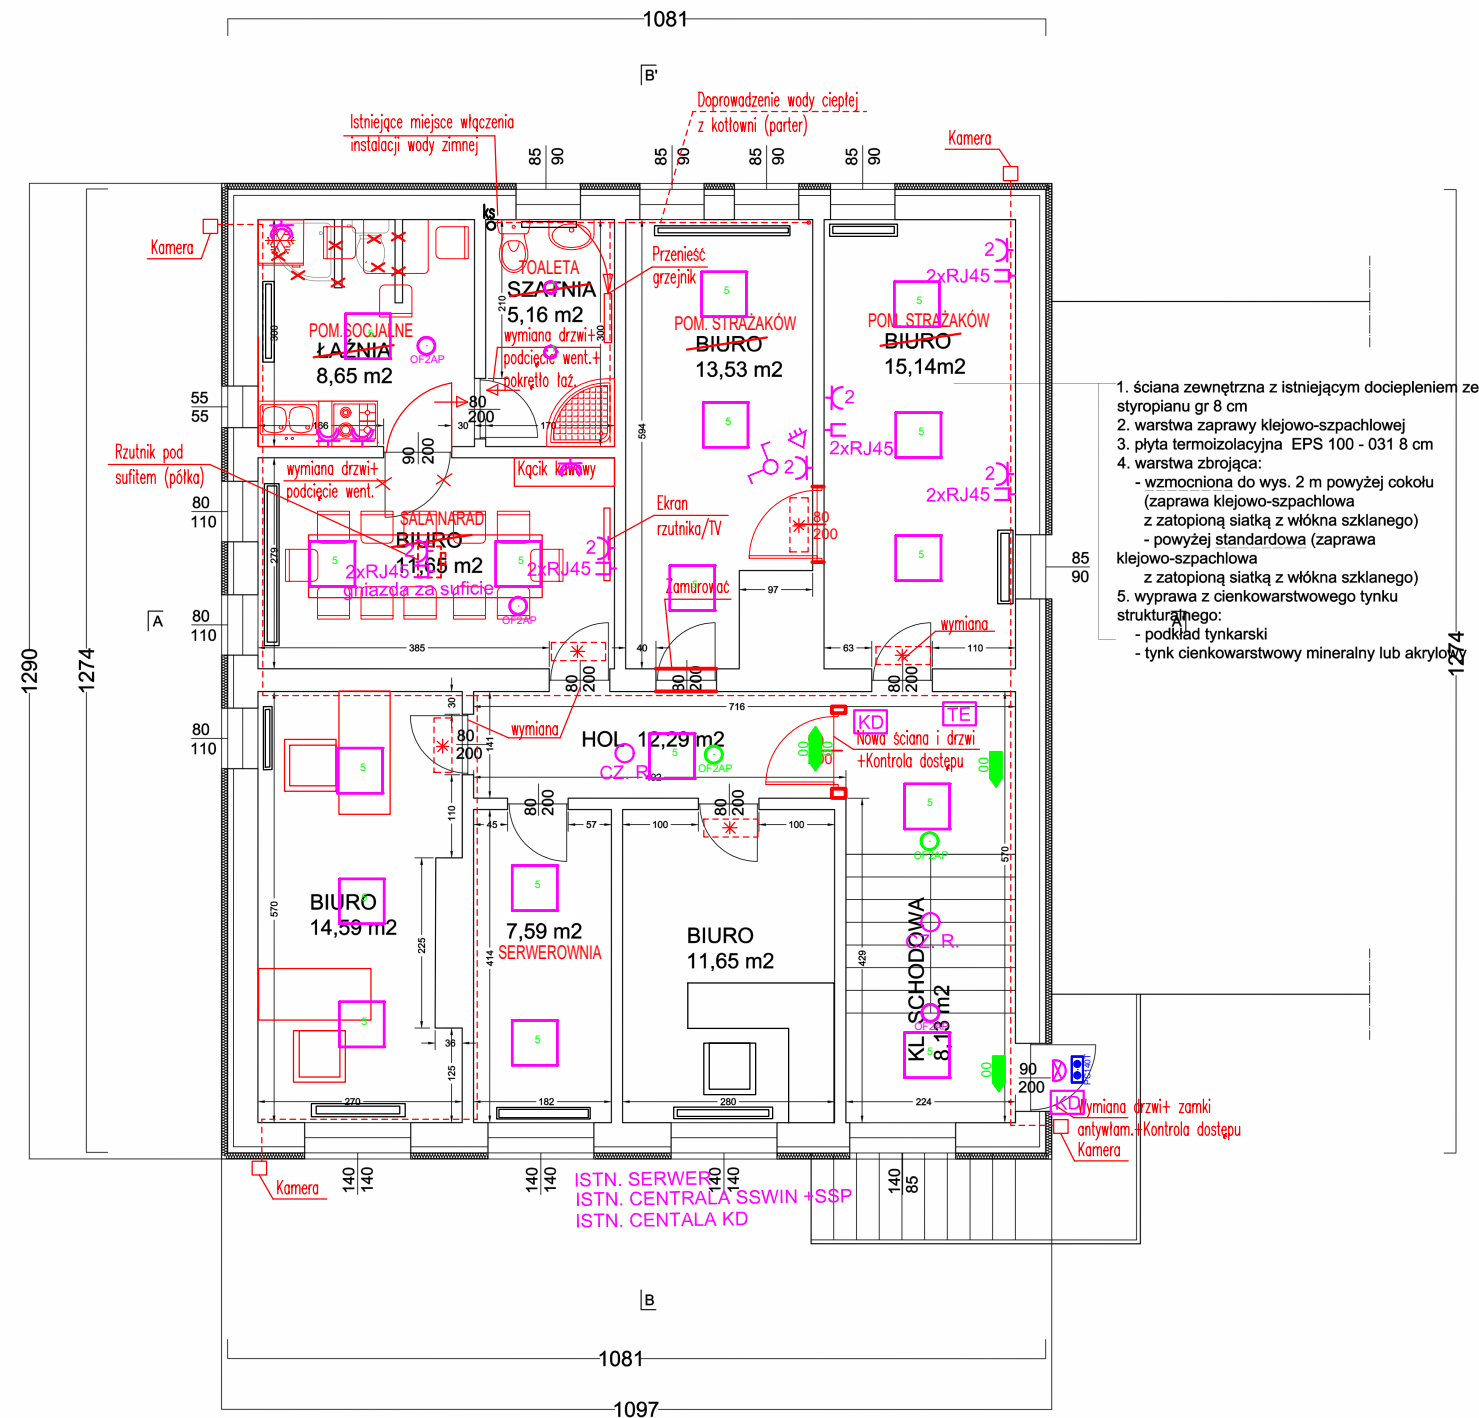



PIETRO



- | | |
|---|--|
|  | LUXWALL LED 3300 OPTICS-1L PC-T E IP65 34 840 |
|  | CZYTNIK KONTROLI DOSTĘPU- PODŁĄCZYĆ DO CENTRALI W SERWEROWNI |
|  | GNIAZDO PODWÓJNE 230V/IP20/WTYNKOWE |
| 2xRJ45 | GNIAZDO 2X RJ45 |
|  | GNIAZDO PODWÓJNE 230V/IP44/WTYNKOWE |
|  | ŁACZNIK DWUBIEGUNOWY, IP20, WTYNKOWY |
|  | CZUJKA RUCHU DO OŚWIETLENIA |
| CZ. R. | |
|  | CZUJKA SSWIN DUALNA- PODŁĄCZYĆ DO CENTRALI SSWIN W SERWEROWNI |
|  | CZUJKA RUCHU SSWIN- PODŁĄCZYĆ DO CENTRALI SSWIN W SERWEROWNI |
| 1 | LUXIONA 19.3051.3201.33 BERYL NEW LED O-2 2800 PLX E 33 IP20/44 840 |
| 5 | LUXIONA Troll 19.3247.0001.34 RIM LED COMPACT 4000 PLX E 34 IP44 840 |
|  | OPRAWA AWARYJNA |
| OP2AP | OWA FL LED 0006-AP-2W-AT-1h-NM-TS-CW-9016-RND |
|  | OPRAWA AWARYJNA ZEWNĘTRZNA |
| PC1601 | PRIMOS CLA LED 0140-CL-1W-AT-1h-SM-TE-CW-9016 |
|  | OPRAWA EWAKUACYJNA |
| 00 | PROFILIGHT SGN LED 0000-30x15-AT-1h-M-9003-FT-X-X-S |
|  | OPRAWA EWAKUACYJNA |
| 00 | PROFILIGHT SGN LED 0000-30x15-AT-1h-M-9003-FT-X-X-S |

UWAGI:

- Rysunek rozpatrywać łącznie z kosztorysem
- Wymiary drzwi podano jako wymiary skrzydeł drzwiowych – otwory dostosować

Modernizacja pomieszczeń biurowych na przystosowanie na Centrum Zarządzania Kryzysowego Gminy Stegna		
TYTUŁ RYSUNKU:	RZUT PIĘTRA	NR RYSUNKU: E-2
LOKALIZACJA: ul. Gdańska 7, 82-103 Stegna		SKALA: 1:100
		BRANŻA: ELEKTRYCZNA
OPRACOWAŁ: mgr inż. Sebastian Michta, upr. nr SWK/0174/PW/OE/11	PODPIS:	DATA: 10-2024