


SCHEMAT KOTŁOWNI
dla Samodzielnego Publicznego Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Węgrowie

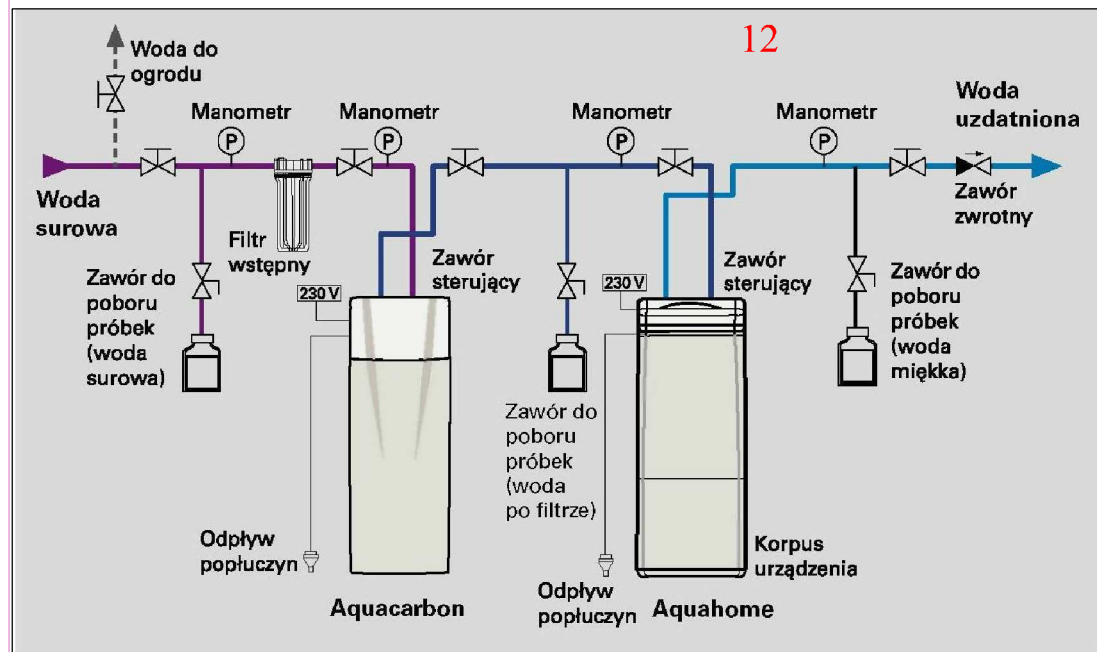

L.P.	Rodzaj i charakterystyka urządzenia	Ilość	Producent
1	Kocioł kondensacyjny np. o wydajności 99 kW np. Vitodens 200-W 99 kW	1	Viessmann
1a	Współosiowy system powietrzno-spalinowy 110/150 h=6,0m	1	
2	Wymiennik c.w.u. np. Vitocell 100-W typ: CVAA – 200 dm ³	1	Viessmann
3	Regulator pogodowy	1	
4	Naczynia wzbiórcze przeponowe Reflex typ 60 N	1	Reflex
5	Naczynia wzbiórcze przeponowe Refix typ DD12	1	Reflex
6	Pompa obiegowa c.o., Magma 32-60 N=40W	2	Grundfos
7	Pompa obiegowa c.w.u, Magma 20-60 N=60W	1	Grundfos
8	Pompa obiegowa cyrk. c.w.u. Magma 20-60 N=60W	1	Grundfos
9	Zawór mieszający 1" Simple Mix 32	1	
10	Zawór bezpieczeństwa SYR d 32 typ 1915	3	SYR
11	Zawór bezpieczeństwa SYR d 20 typ 1915	2	SYR
12	Stacja uzdatniania wody np. Aquaset 500-N	1	Viessmann
13	System bezpieczeństwa instalacji gazowej GAZEX MD2.Z /lub równoważny/	1	GAZEX lub równoważny
14	Gaśnica proszkowa 6 kg z indeksem	1	
15	Studzienka schładzająca d 425	1	

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

INWESTYCJA:	Technologii kotłowni gazowej centralnego ogrzewania i c.w.u.		
ADRES INWESTYCJI: DZ. NR GEOD.	07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 7 dz. 5886/3		
INWESTOR:	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 07-100 Węgrów, Kościuszki 15		
AUTORZY:	NR. UPR.:	PODPIS:	
mgr inż. Wiesław Adamowicz	GP7342/22/47/91		
TREŚĆ RYSUNKU: INSTALACJE KOTŁOWNI GAZOWEJ			
FAZA:	PROJEKT TECHNICZNY		
BRANŻA:	SANITARNA		
DATA:	07.2023	SKALA:	1:100
NUMER RYSUNKU:	S2		