


UWAGI:

- Wszystkie wymiary i dane należy sprawdzić na budowie.
- Rysunki należy rozpatrywać razem z opisem technicznym.
- Zapewnić dostęp serwisowe i montażowe do urządzeń, a w szczególności do wodomierzy i filtrów klimatyzatorów.
- Wszystkie rozbieżności należy wyjaśnić z projektantem.
- Przy podłączeniach puszek rozprężnych stosować kanały elastyczne izolowane typu Flex. Nie stosować kanałów elastycznych dłuższych niż 2m.
- Ewentualne wody koordynacyjne skonsultować z projektantem.

LEGENDA:

- INSTALACJE I ELEMENTY ISTNIAJĄCE;  
NOWE INSTALACJE I ELEMENTY WRSYLOWANO  
KOLOREM
- INSTALACJA WODY ZIMNEJ
- INSTALACJA WODY CIEPŁEJ
- INSTALACJA KANALIZACYJNA
- ZESTAW WODOMIERNICZOWY

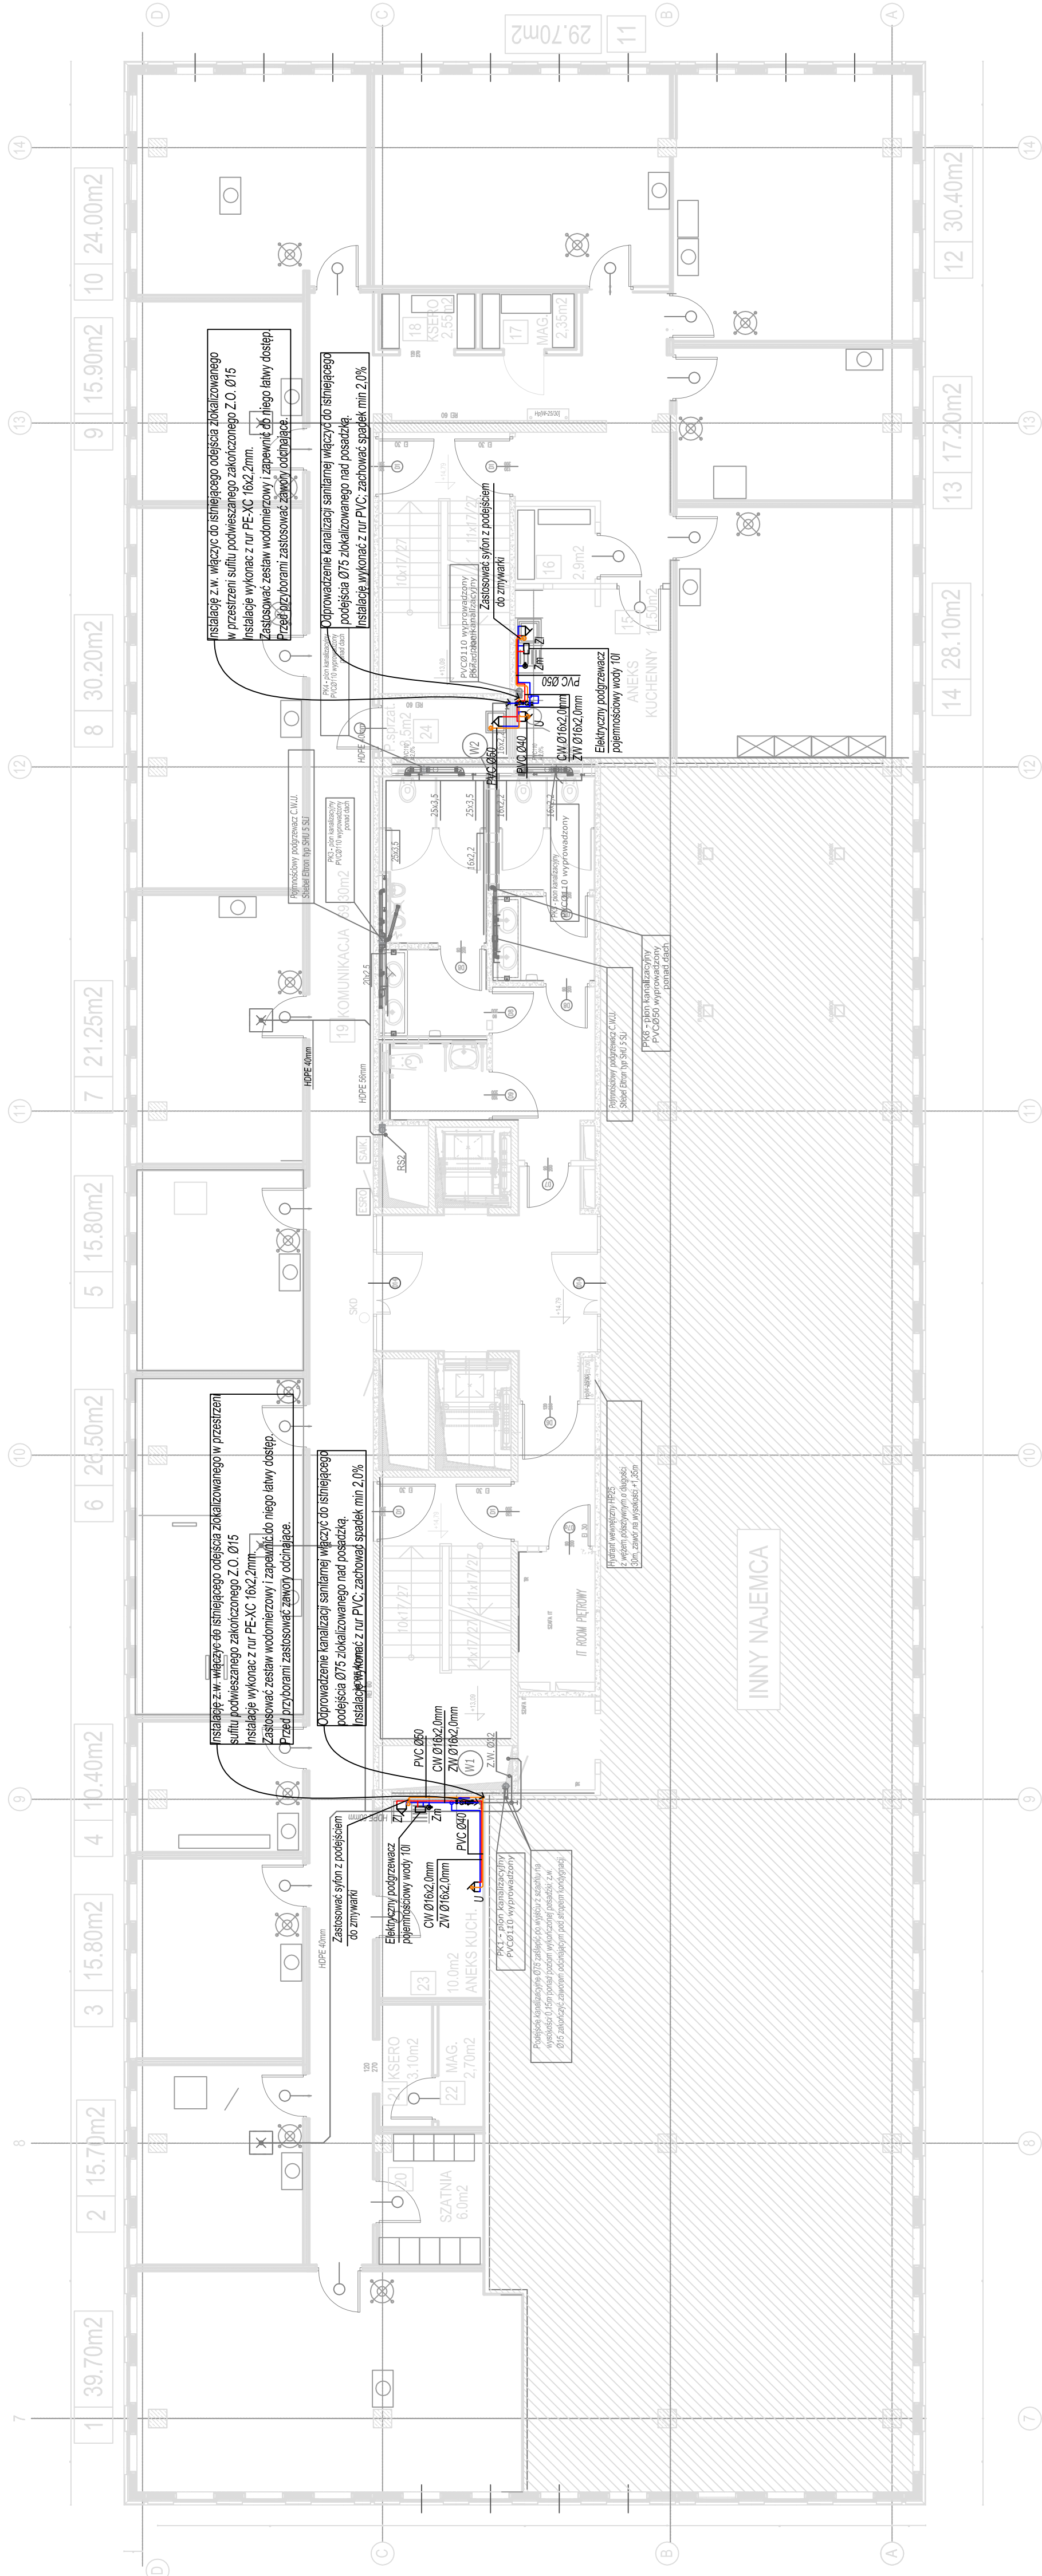

<div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>mezon</div><div>KLIMA</div></div></div> <div>MEZON KLIMA Sp. z o.o. ul. Poludniowa 3 62-084 Pleszka (Poznań) teli: (61) 610 11 11</div>		INWESTOR WIELKOPOLSKIE CENTRUM WSPERANIA INWESTYCJI Sp. z o.o. ul. 28 CZERWCA 1966; NR 406; POZNAN		PROJEKT BUDYNEK BIUROWY SEG. "B" UL. 28 CZERWCA 1966; NR 404; POZNAN		DATA SIERPIEŃ 2021r.		03	
PRACOWNIK ARANŻACJA WNIĘTRZNA POTRZEBY WYDZIAŁU GOSPODARSTWA KOMUNALNEGO U.M.P.		BRANŻA SANITARNIA		WPRZEMIAN		RZUT 4 PIĘTRA - WOD.-KAN.		MGR INŻ. MARIA ŚNIEGOCKA upr. WKP0178PWCS/18	