


RZUT PARTERU

BILANS CIEPLNY

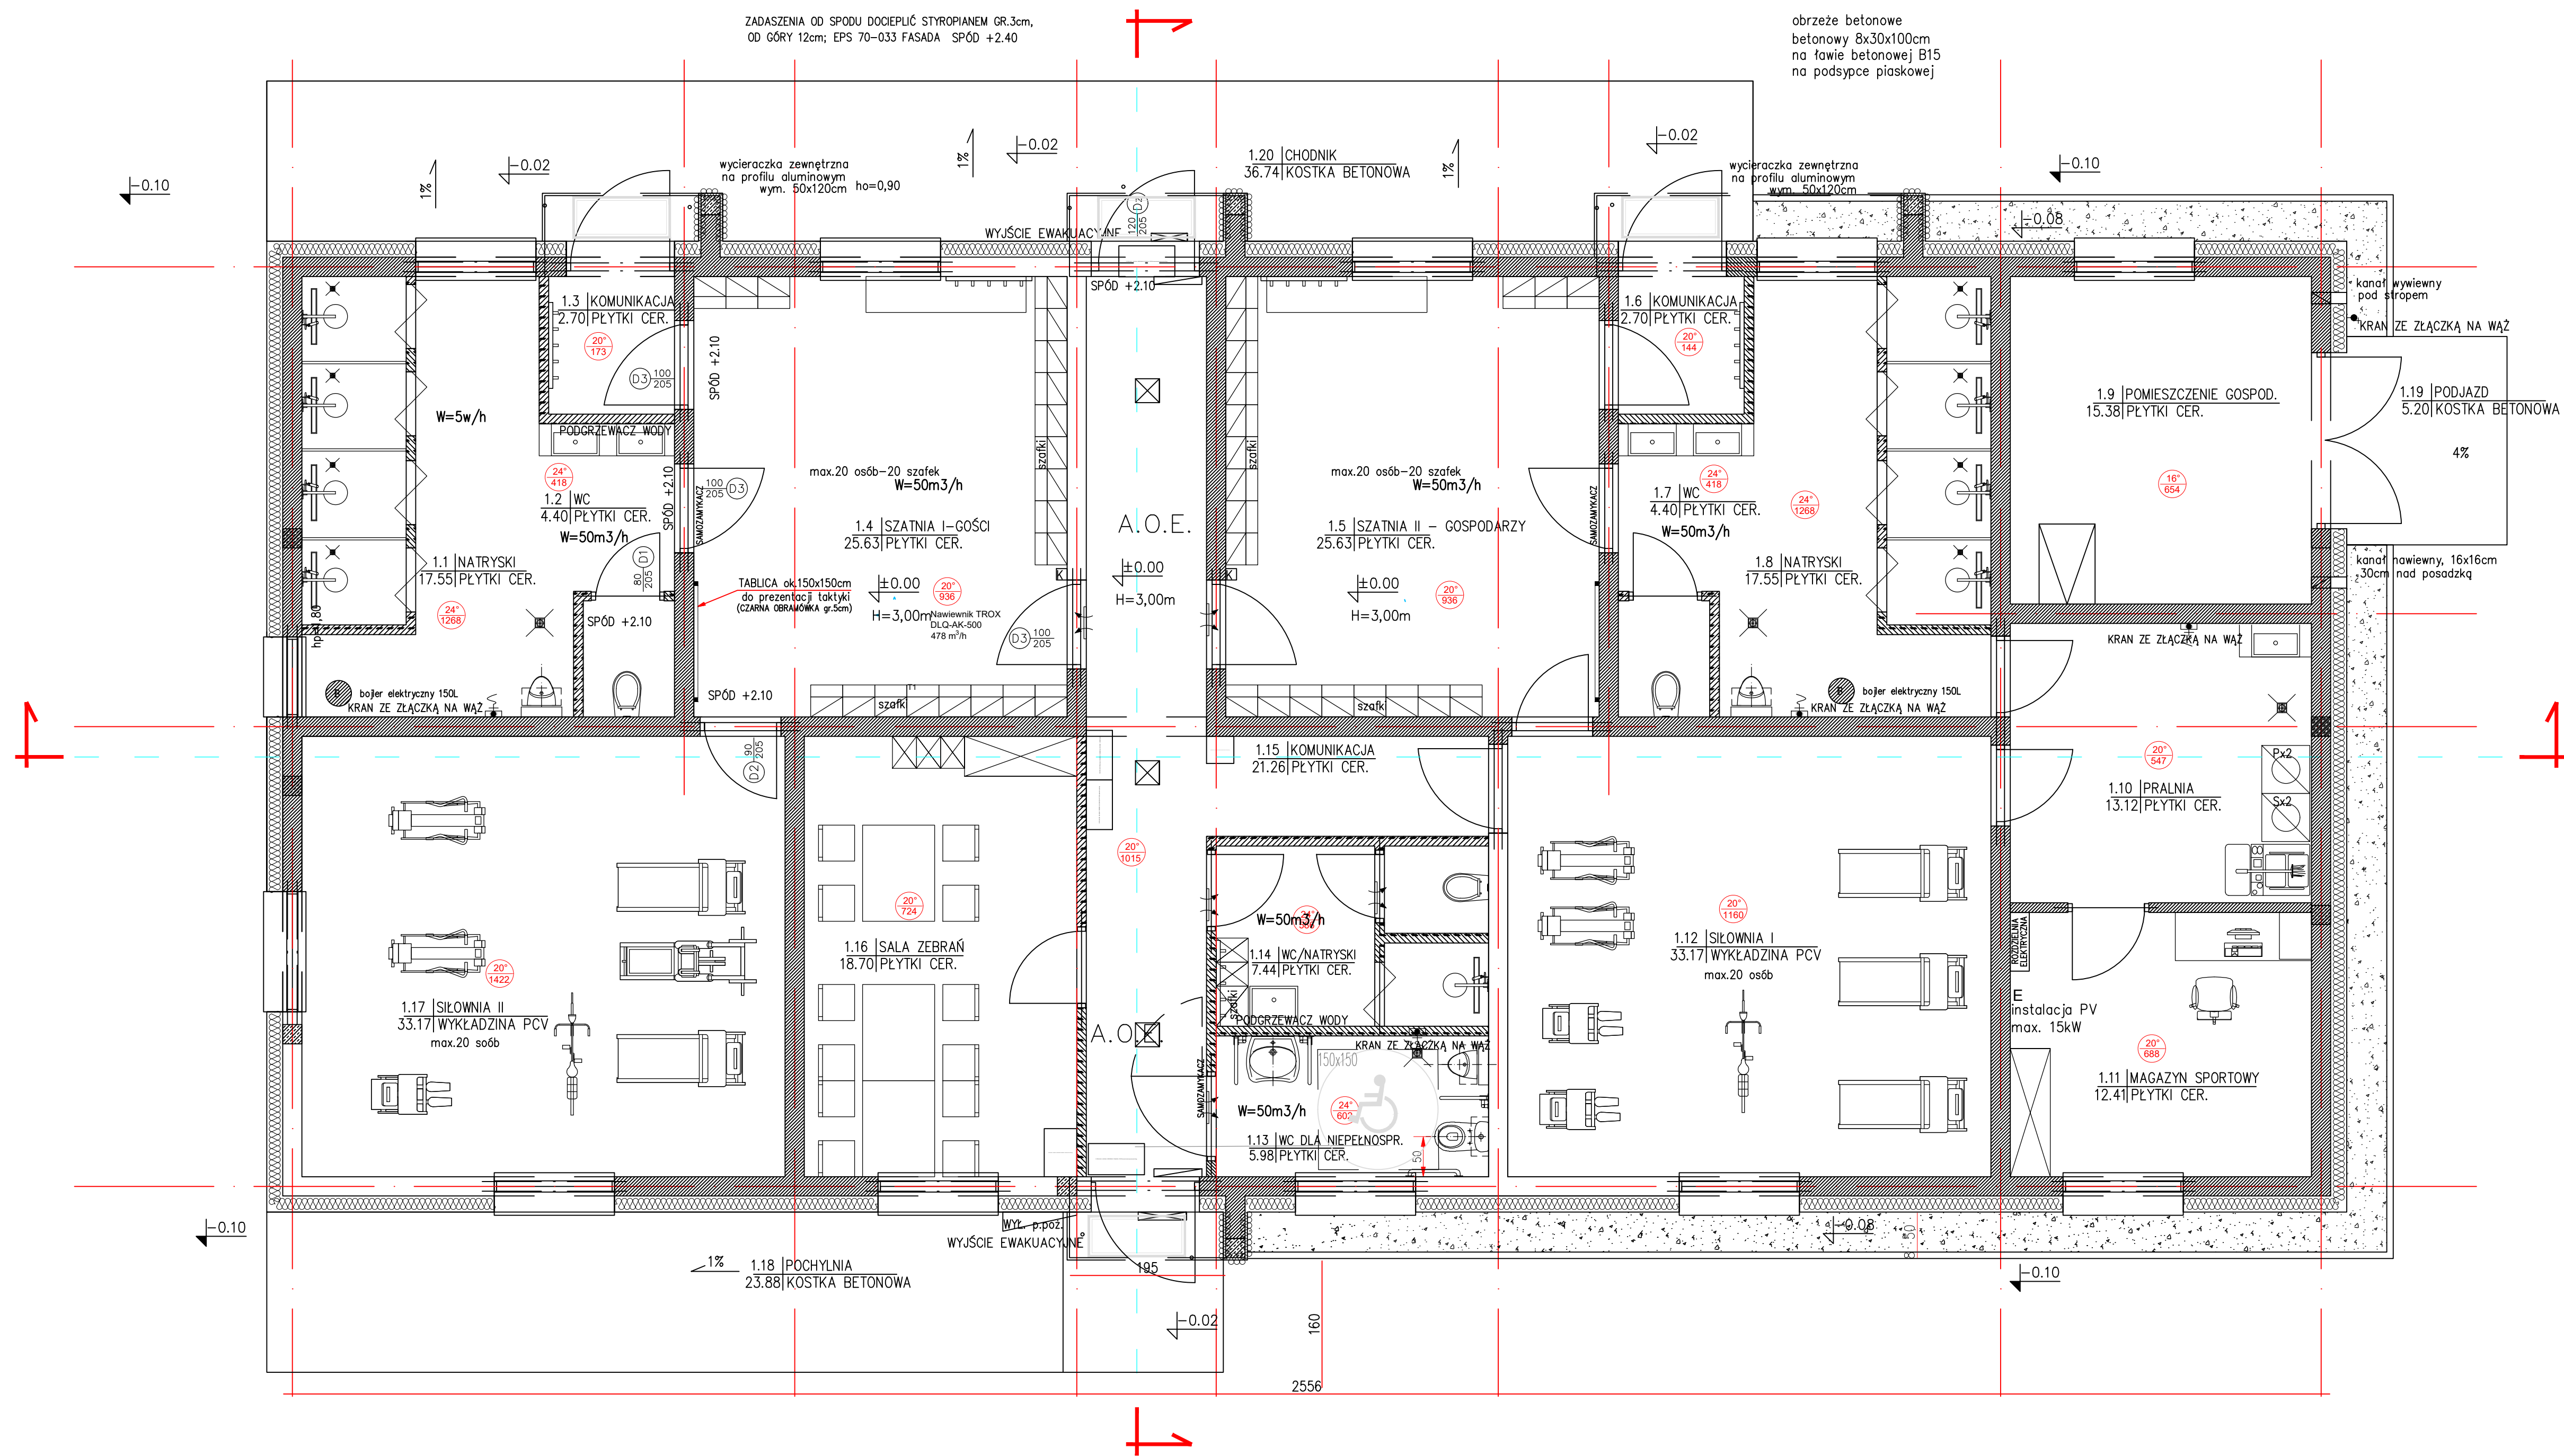

OZNACZENIA

- $\frac{20^\circ}{418}$ - proj. temperatura pomieszczenia
- zapotrzebowanie na ciepło

$\pm 0.00\text{m} = 55.60\text{m n.p.m}$

obiekt, adres, tytuł:
Projekt budynku szatniowego wraz ze zbiornikiem bezodpływowym na nieczystości ciekłe oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
na działce nr 1179 w miejscowości Białosławie

inwestor:
Gmina Białośliwie
ul. Ks. Kordeckiego 1, 89-340 Białośliwie

biuro:
BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE KONSTRUKCJE
Krzysztof Klimek, Pl. Wolności 28, 64-820 Szamocin, tel. 601 440 124

projektował / opracował:		nr uprawnień:	podpis:
projektant główny:	mgr inż. Maja Burzyńska	WKP/0139/PWOS/17	
as.projektanta:	mgr inż. Patrycja Jarocho		

nazwa rysunku: RZUT PARTERU - BILANS CIEPLNY				nr rys.: IS-03 3.
branża:	faza:	skala:	data:	
SANITARNA	PB	1:50	01.2022	