

PZ 3258


STACJA TRANSFORMATOROWA NR 33514

3 x 50 A
IŚCIEŁNIE ZABEZPIECZENIE
V STACJI 33514

ROZDZIELNICA NR 3258
LOKALIZACJA UL. SZPARAGOWA

ZABEZPIECZENIE
PRZEWODNIKOWE

3 x 50 A



MOC ZAINSTALOWANA P= 5,490 kW
U=400/230V - 50Hz
UKŁAD SIECI TN-C
SYSTEM OCHRONY - SAMOCZYNNY SZTÓRGE WYŁĄCZENIE

LEGENDA:




ZALĄCZNIK GRAFICZNY DO PROJEKTU
NR. RA.461.C.255.2022
Z DNIA 2022.09.21

grupa ZUE S. A.	NR OPR. ES/P/ /99
SCHEMAT POŁĄCZEŃ ZEWNĘTRZNYCH ROZDZIELNICA NR: 3258	RYS NR 2

PN257

3 x 63 A ☒ ISTNIEJĄCE ZABEZPIECZENIE
W STACJI 3376


3 x 50 A

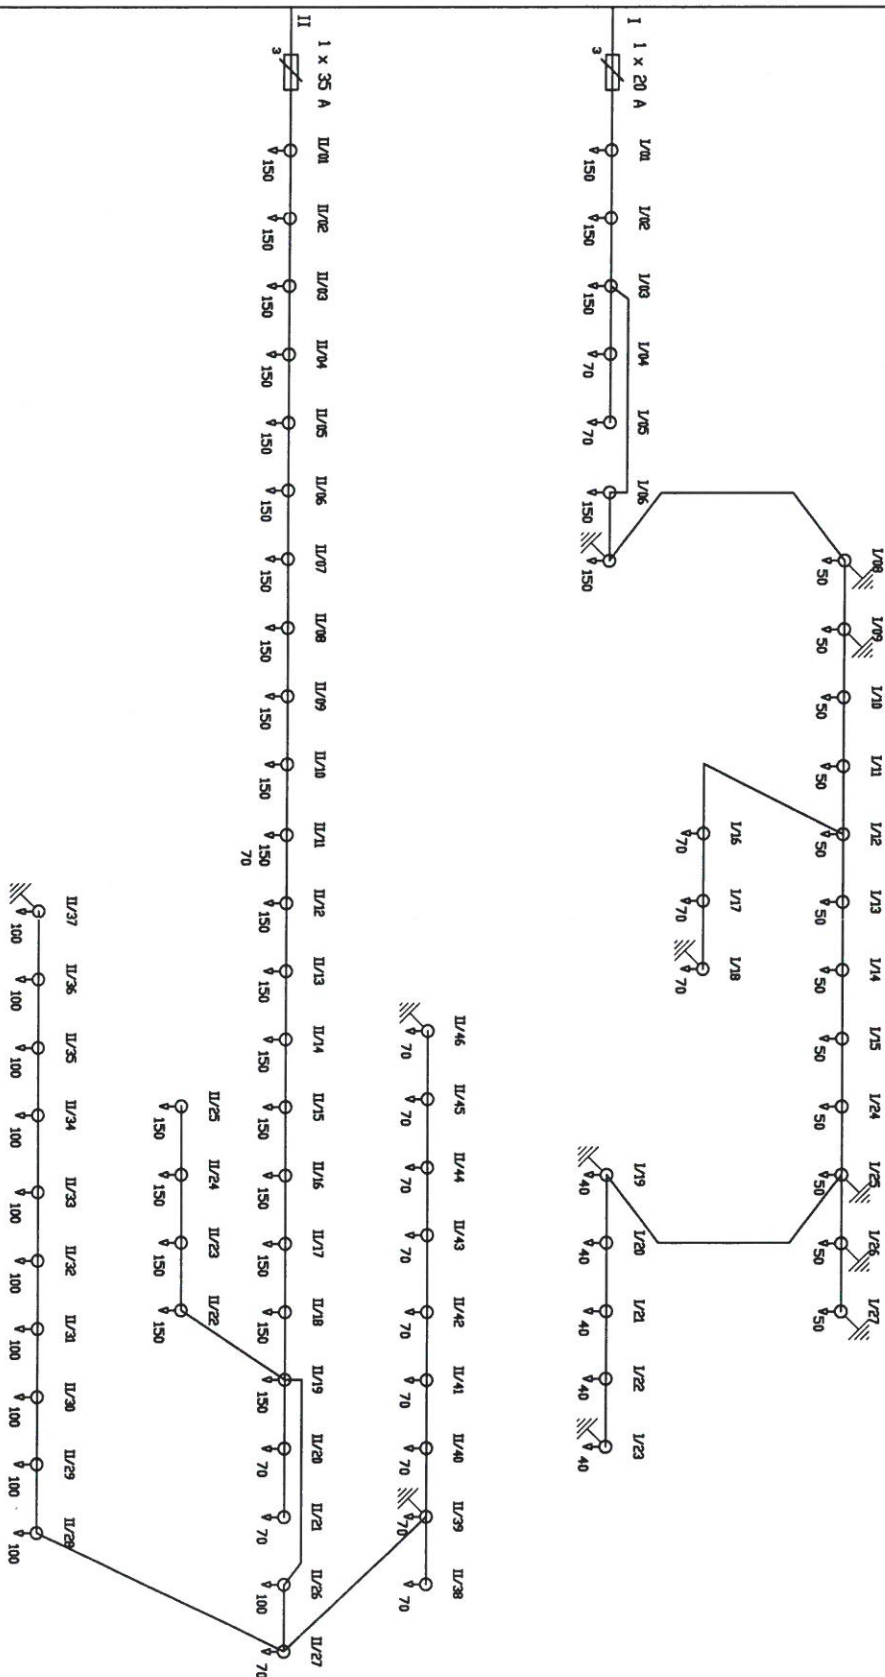

LEGENDA

НАПРАВЛЕНИЕ — $\frac{1}{108}$ — НА ПУНКТУ СВЕТЛЕНИЯ
 9 — $\frac{100}{100}$ — КОЭФФИЦИЕНТ СВЯЗАНИЯ

grupa ZUE S. A.	NR OPR. ES/TP / 99
SCHEMAT POŁĄCZEŃ ZEWNĘTRZNYCH ROZDZIELNICA NR: 3257	RYS NR 2

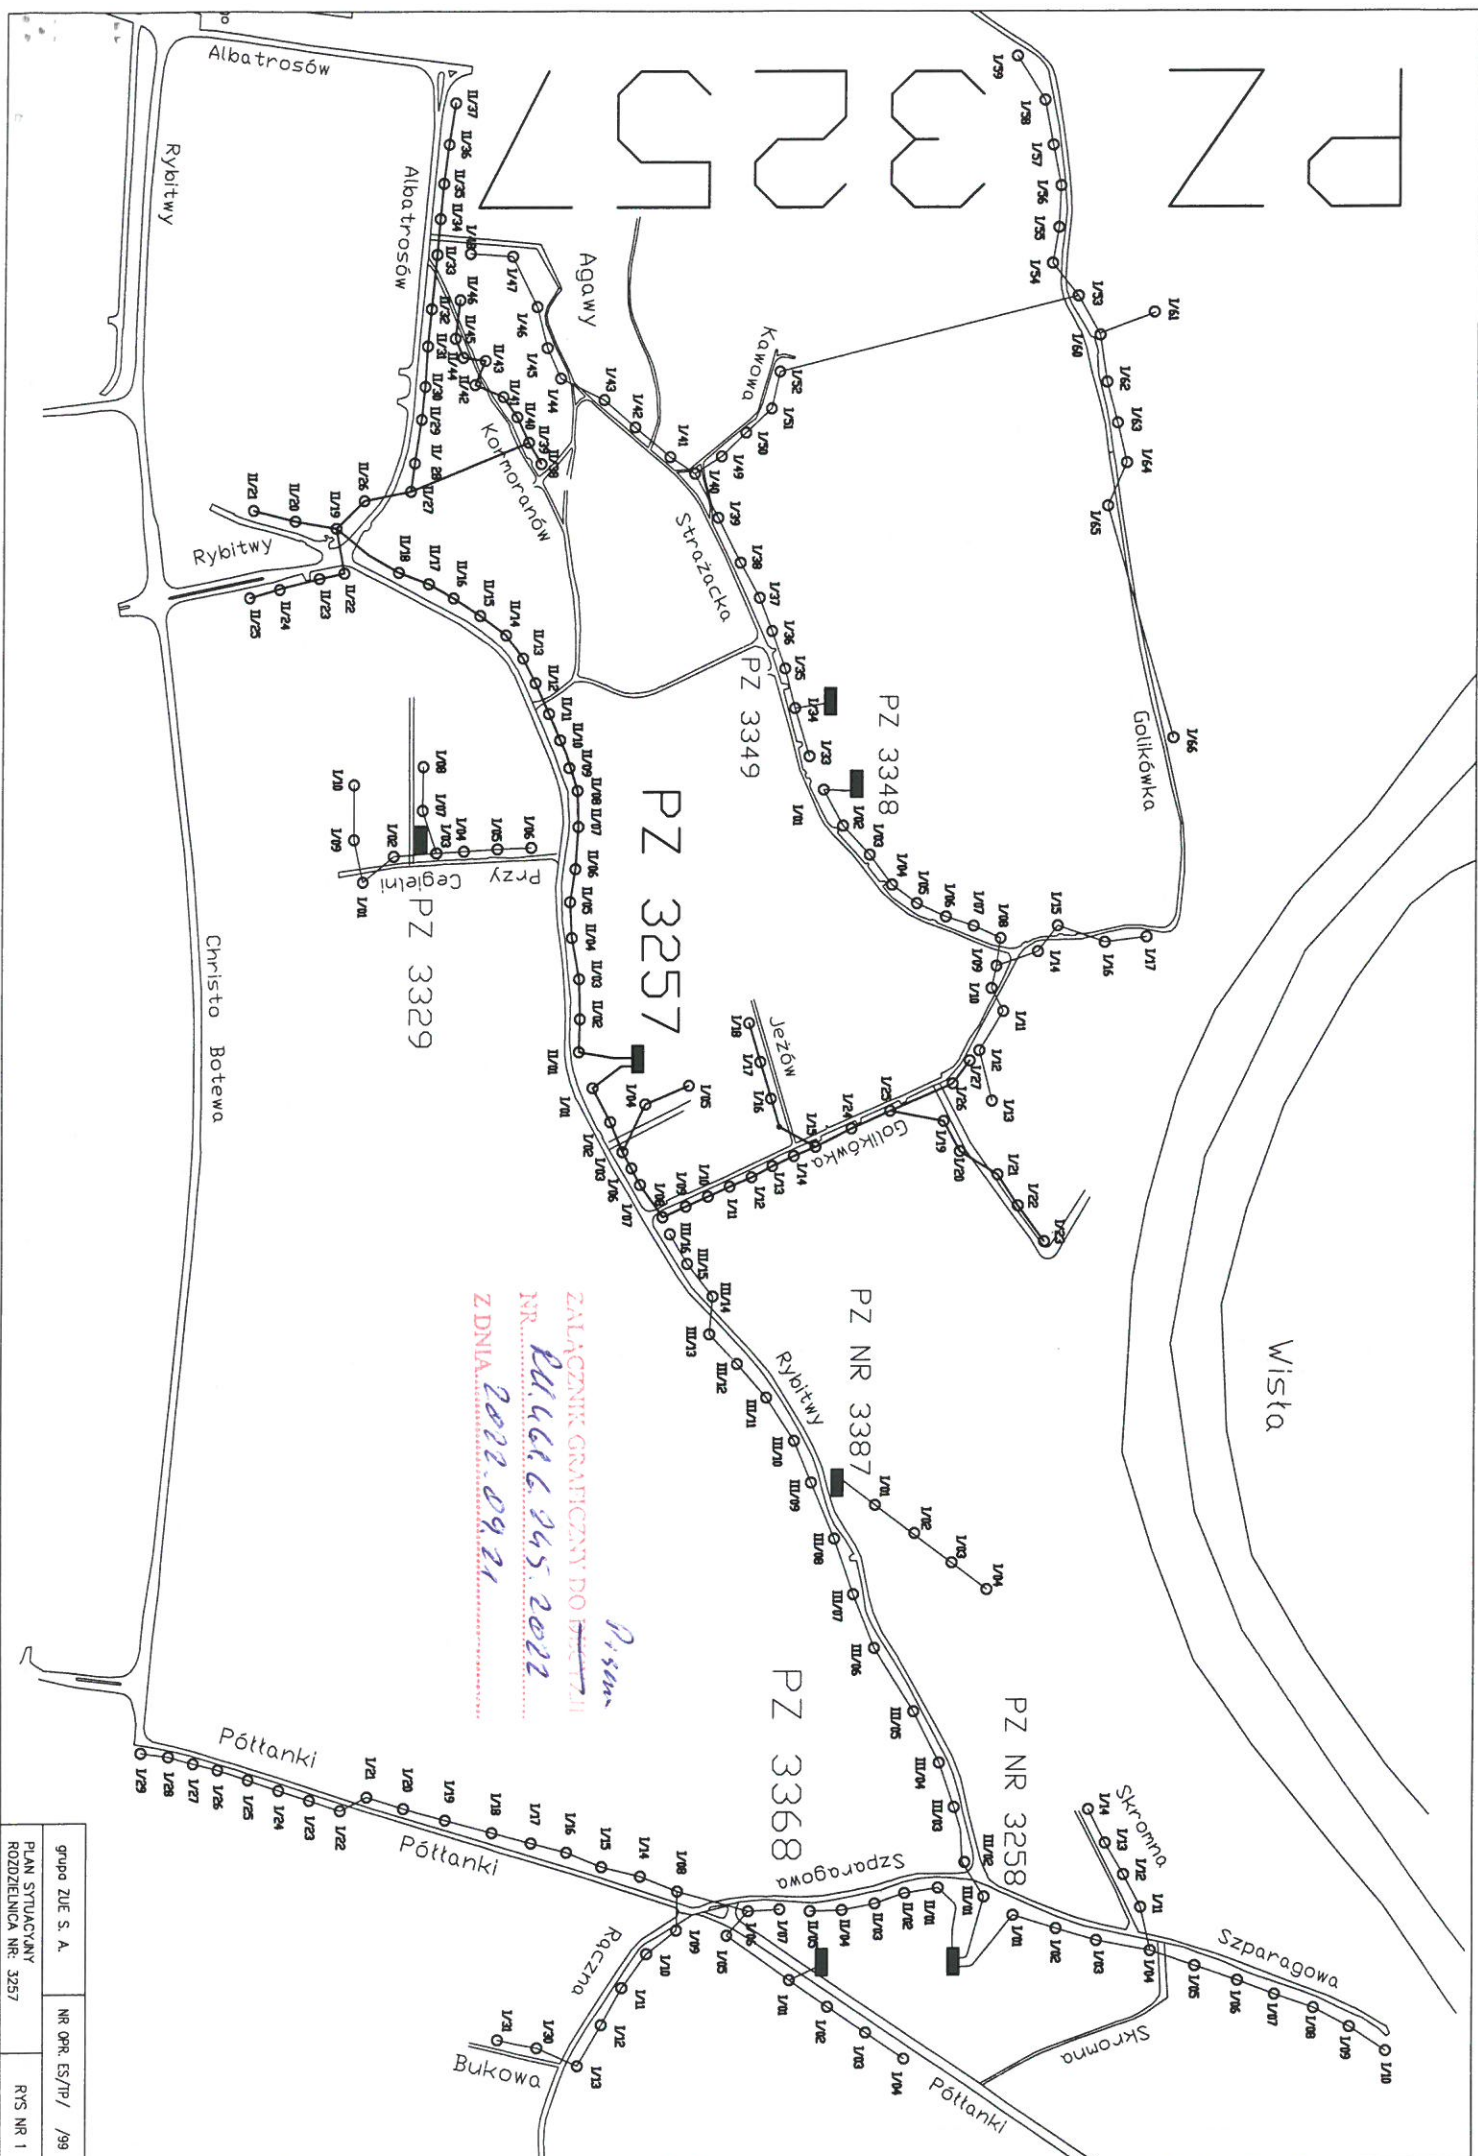

ZALĄCZNIK GRAFICZNY DO PROJEKTU
NR. *P.4.61.6.045.2012*
Z DNIA *2012.09.21*

grupa ZUE S. A.	NR OPK. ES/TP / 99	RYS NR 1
PLAN SYTUACYJNY		
ROZDZIAŁ NR. 3257		