



		Rozdzielnica Dmuchaw R6	Oczyszczalnia Ścieków Flantrowo		R6_Dmuchawy	R6	7
		Obwody zasilania.		OPR: Maciej Tomczak	OŚ Flantrowo	◀ 1 ▶ 2	
		Podłączenie zasilania	05.06.2024				




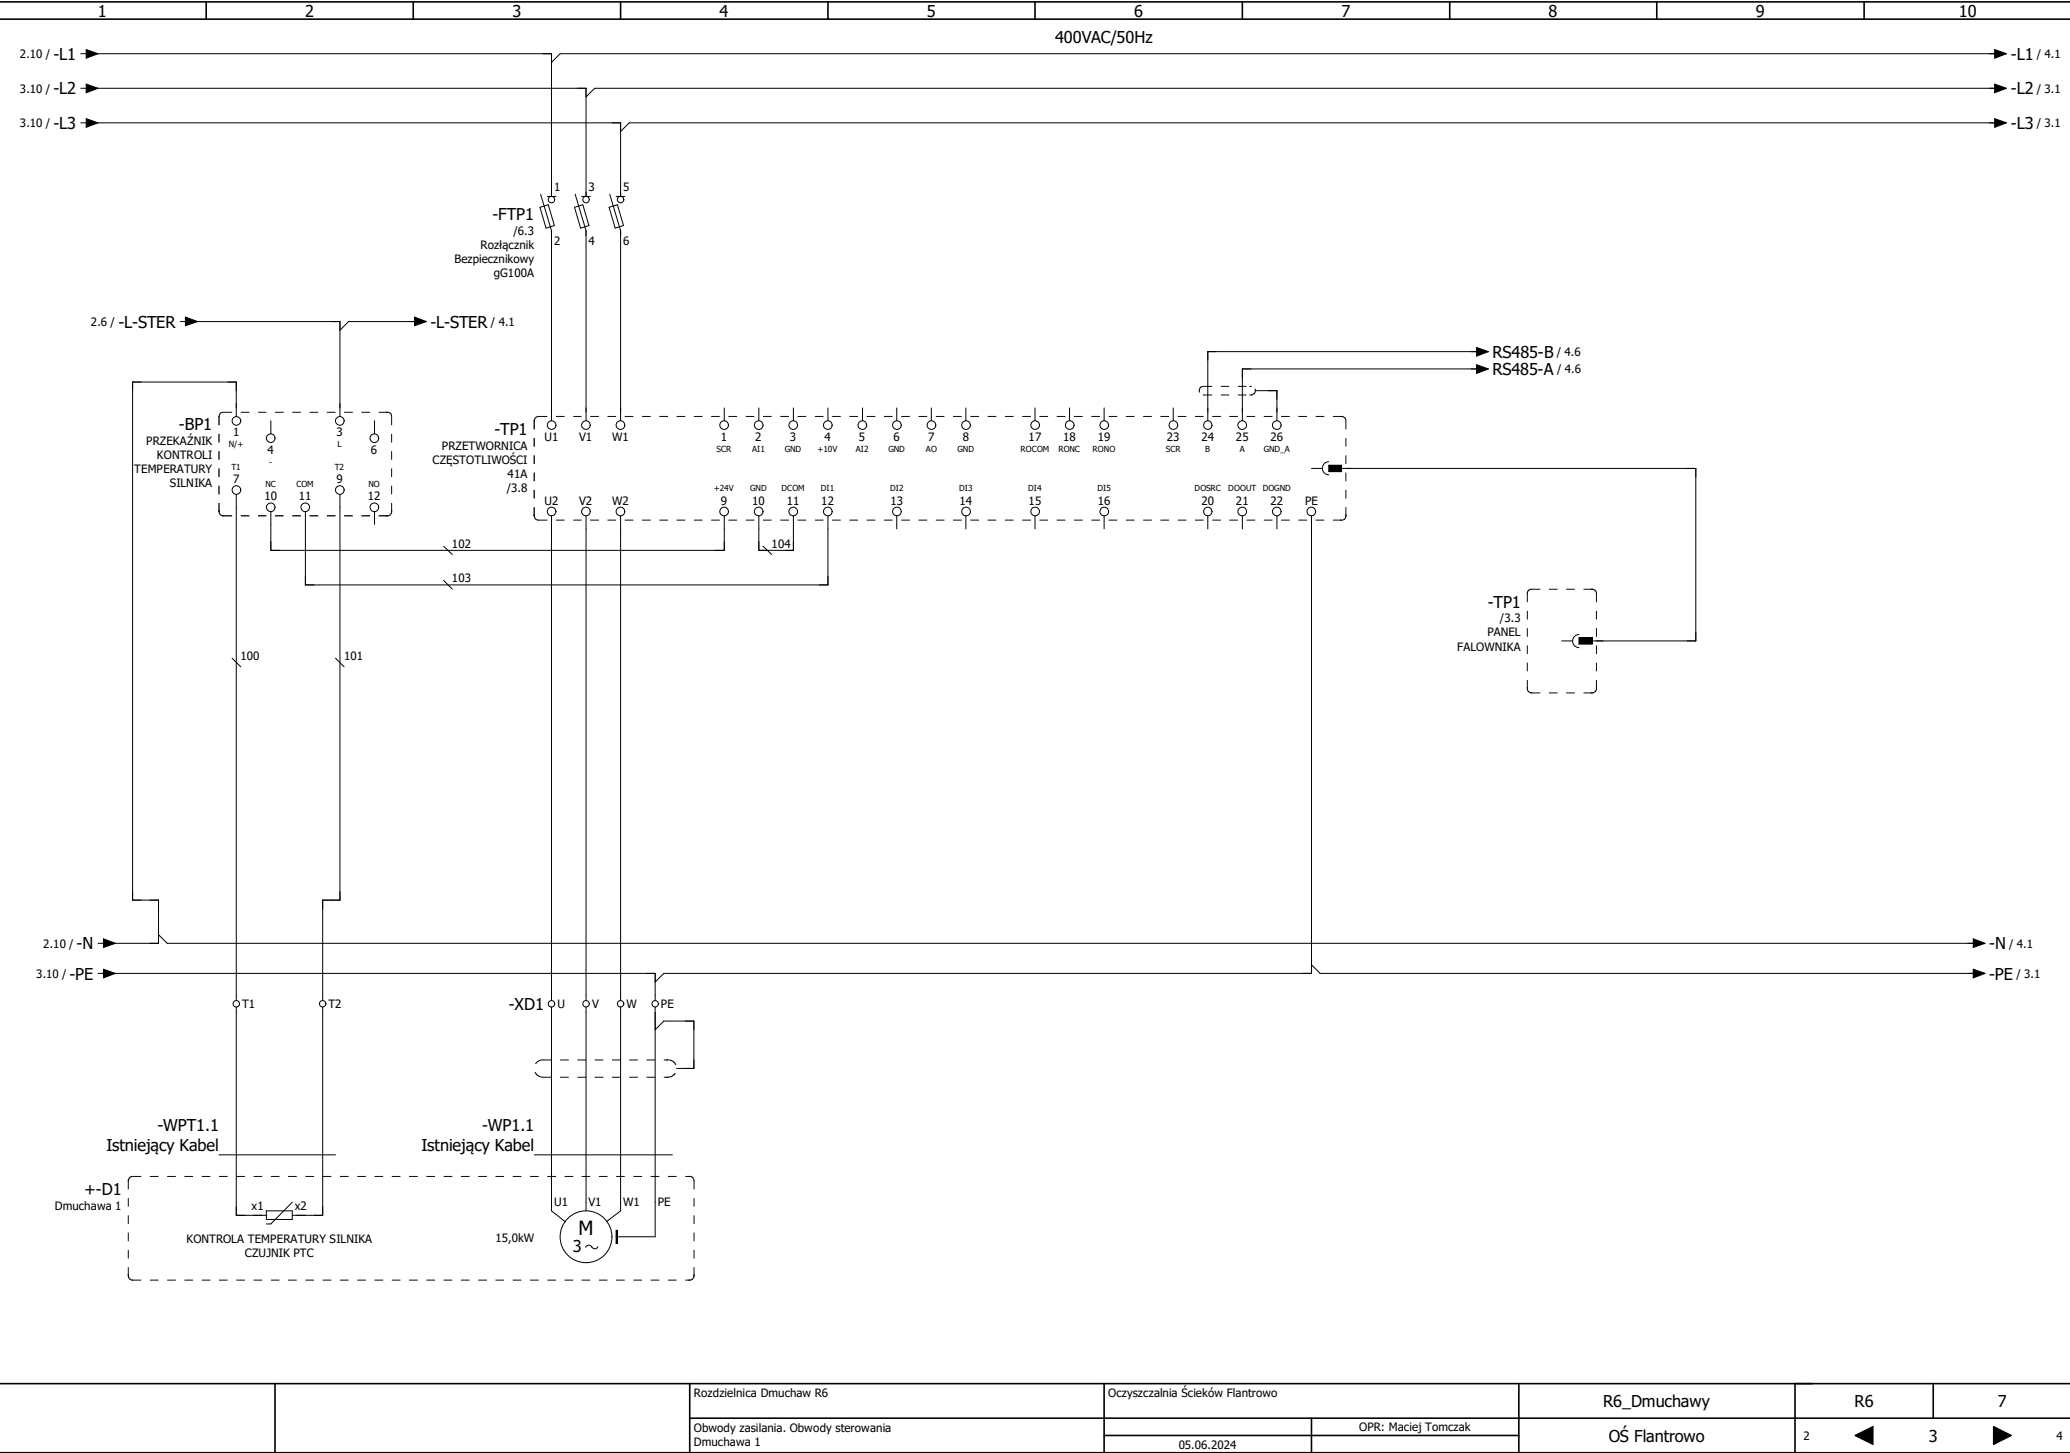


Rozdzielnica Dmuchaw R6		Oczyszczalnia Ścieków Flantrowo		R6_Dmuchawy	R6	7
Obwody zasilania. Obwody sterowania Dmuchawa 1		OPR: Maciej Tomczak		OŚ Flantrowo	2	3
		05.06.2024				4

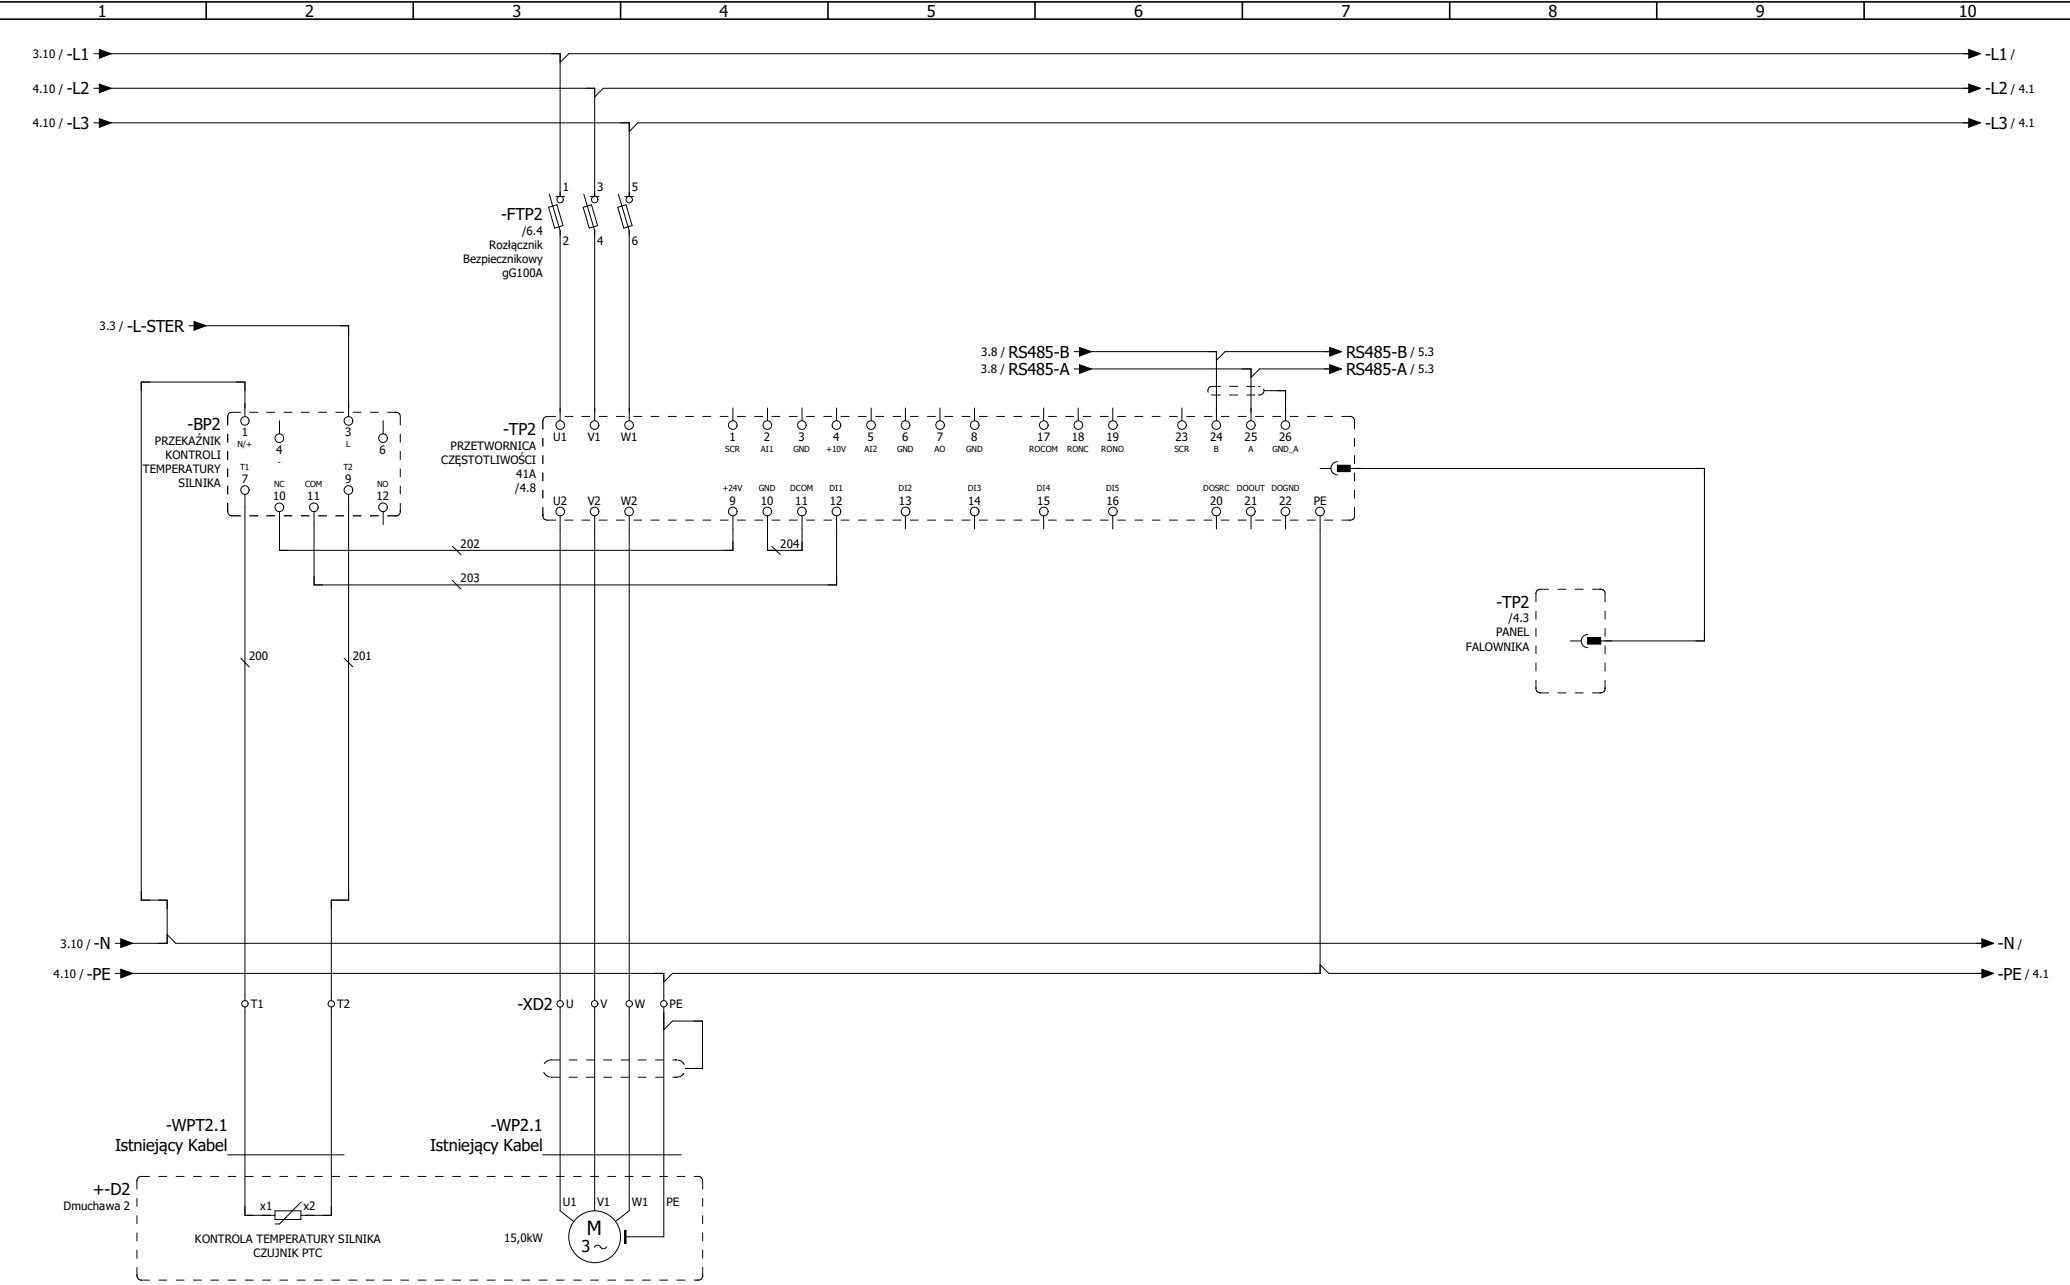


		Rozdzielnica Dmuchaw R6	Oczyszczalnia Ścieków Flantrowo		R6_Dmuchawy	R6	7
		Obwody zasilania. Obwody sterowania. Dmuchawa 2	05.06.2024	OPR: Maciej Tomczak	OŚ Flantrowo	3	4

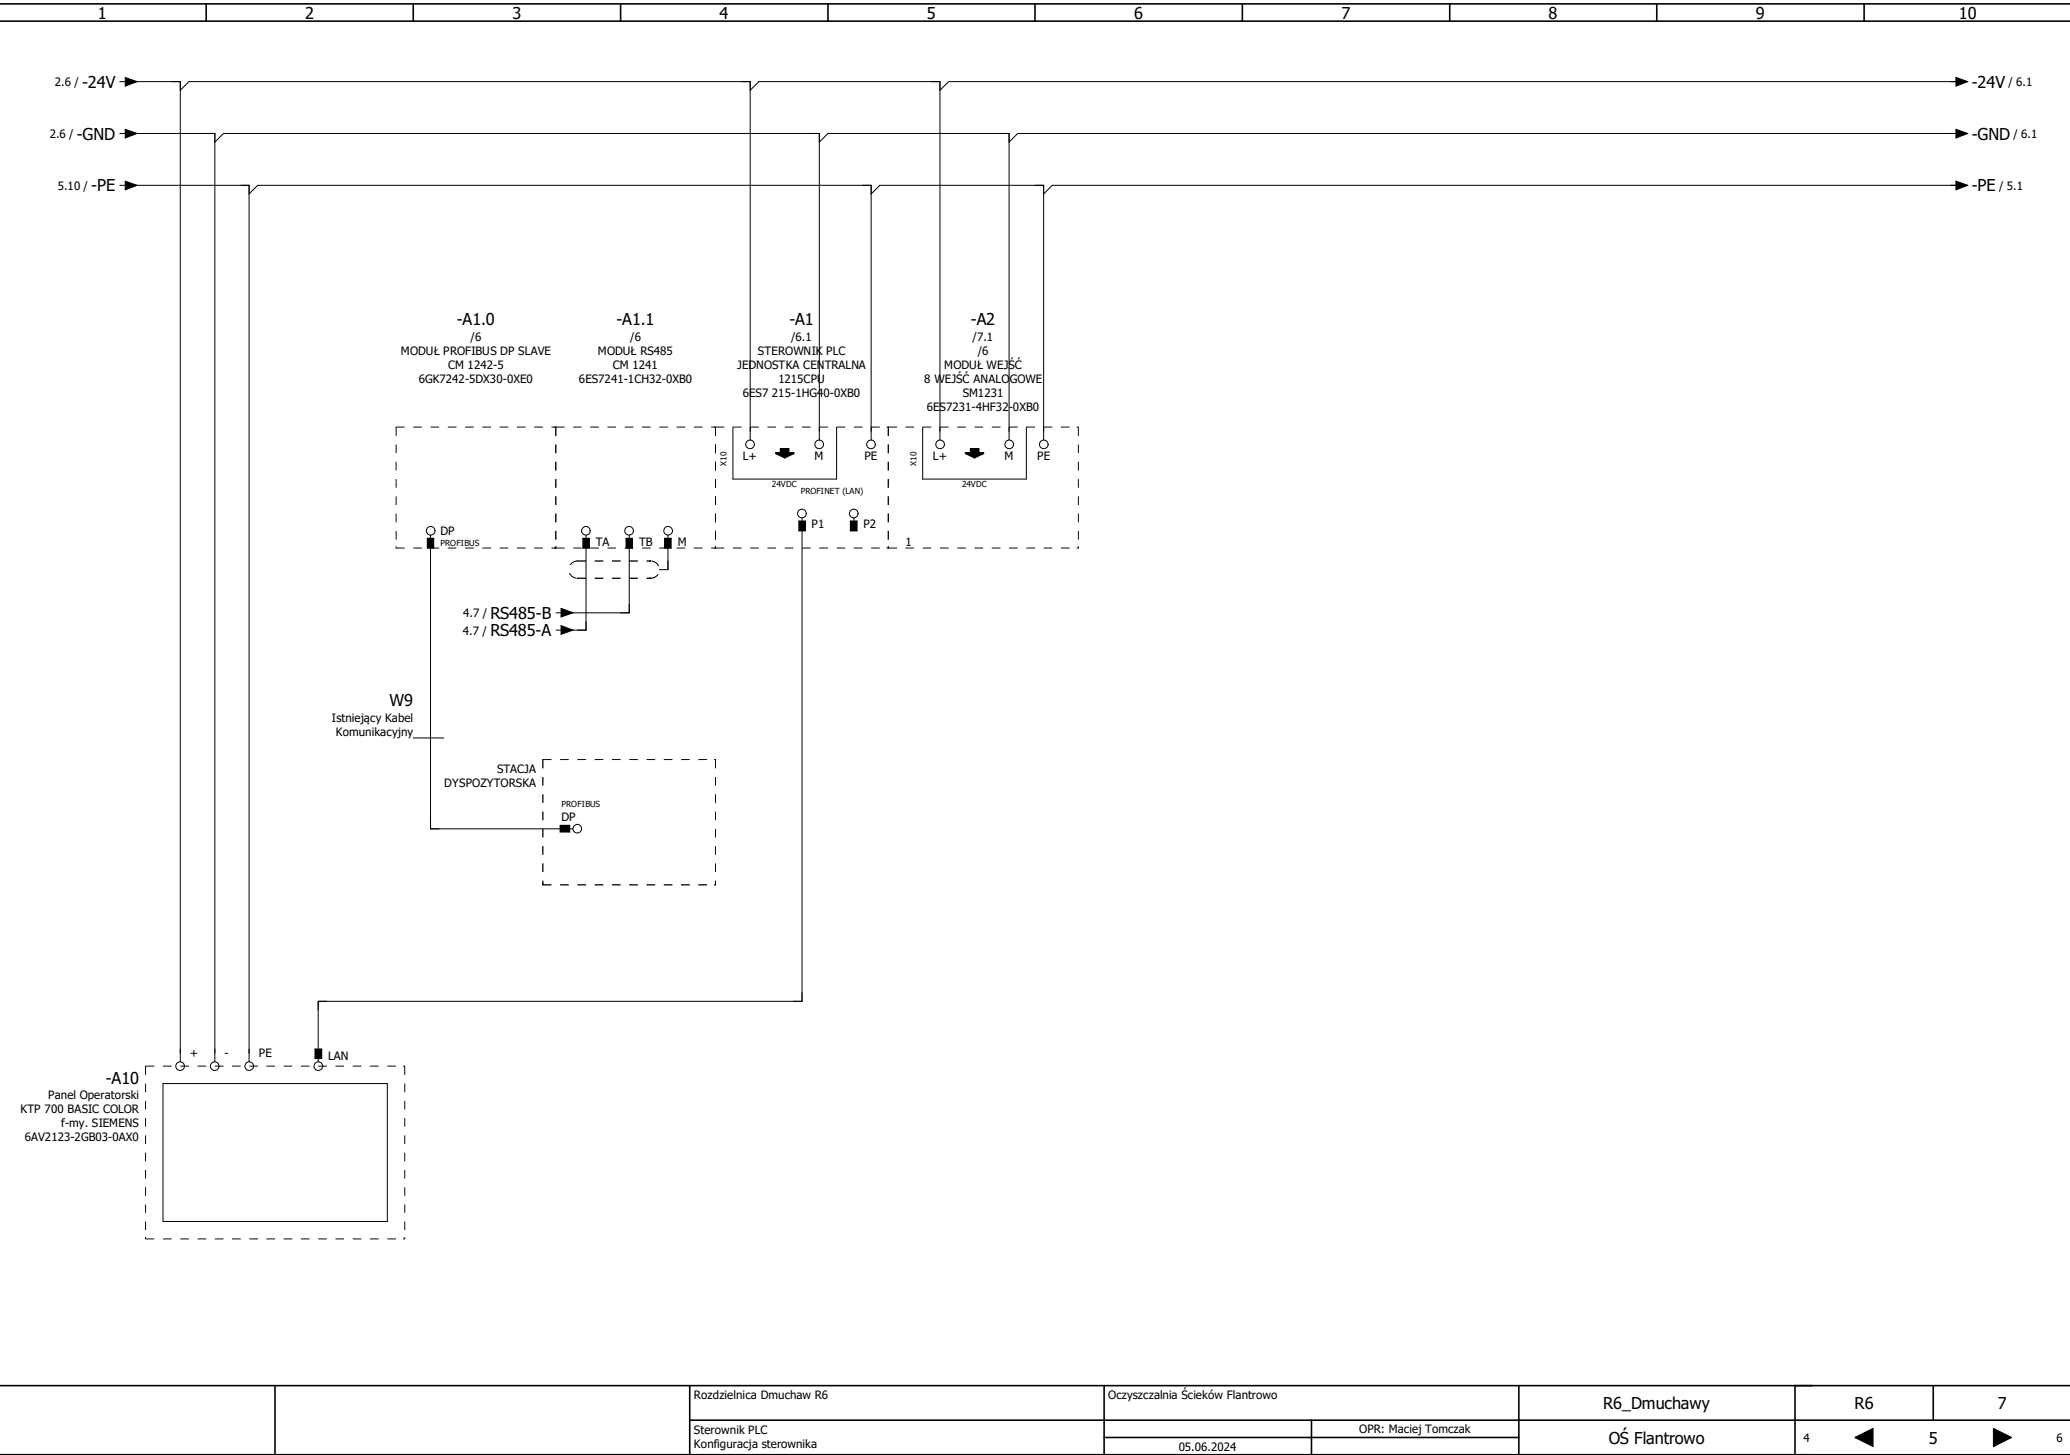

		Rozdzielnica Dmuchaw R6	Oczyszczalnia Ścieków Flantrowo		R6_Dmuchawy	R6	7
		Sterownik PLC Konfiguracja sterownika	05.06.2024	OPR: Maciej Tomczak	OŚ Flantrowo	4 ◀	5 ▶ 6

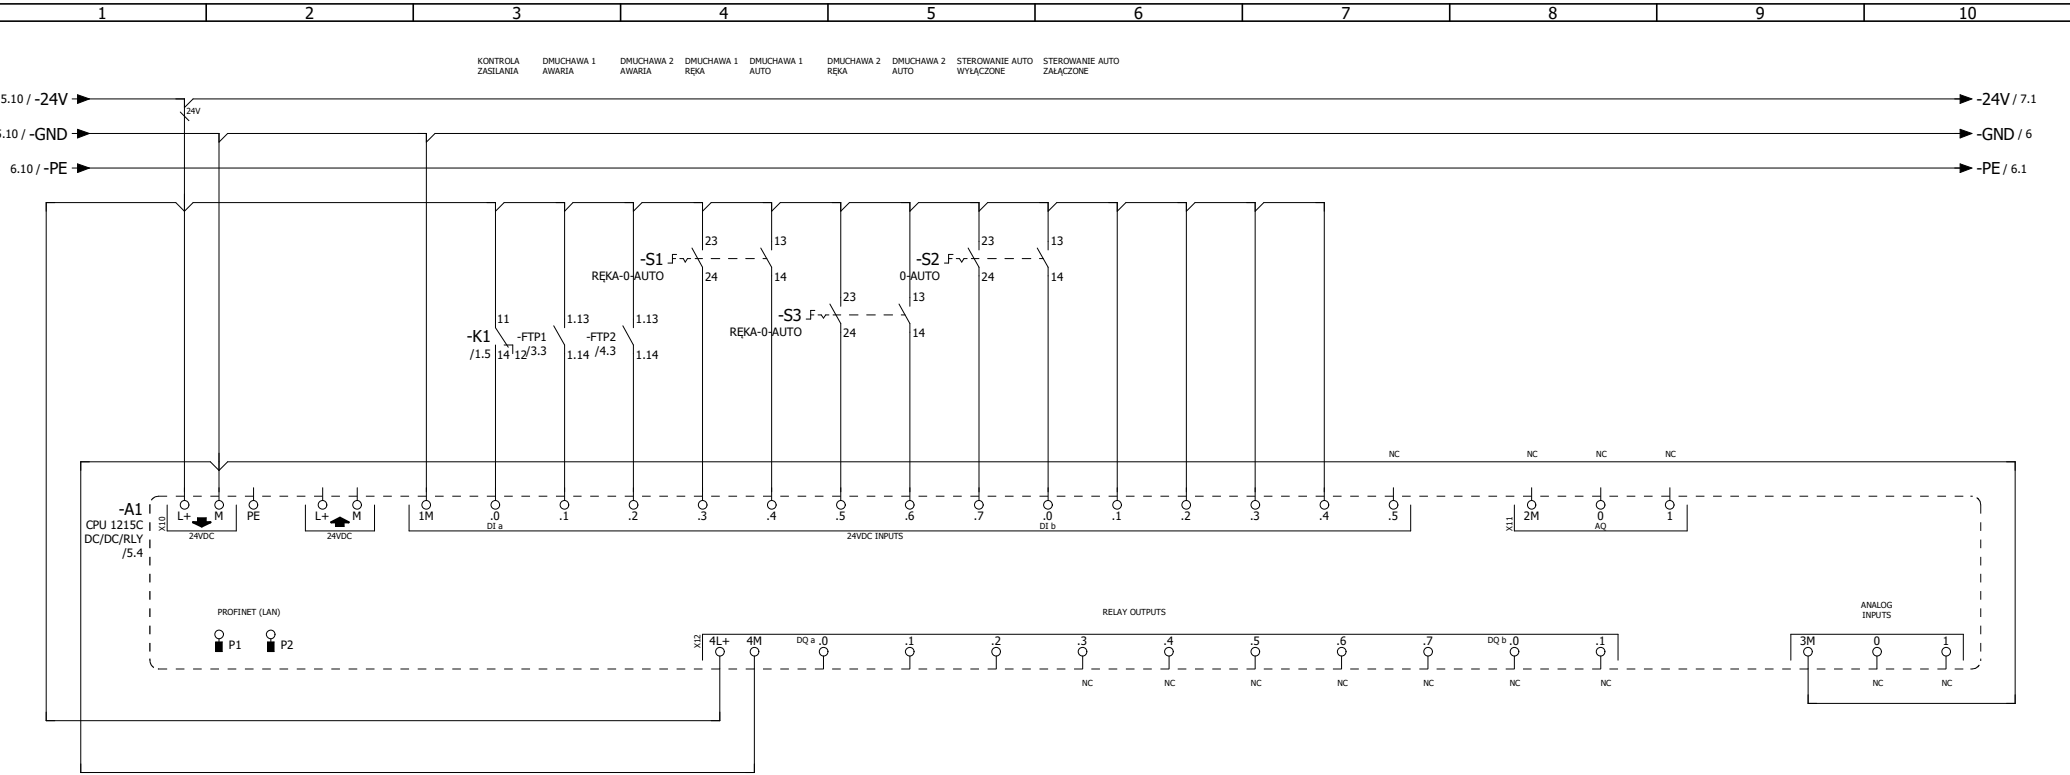

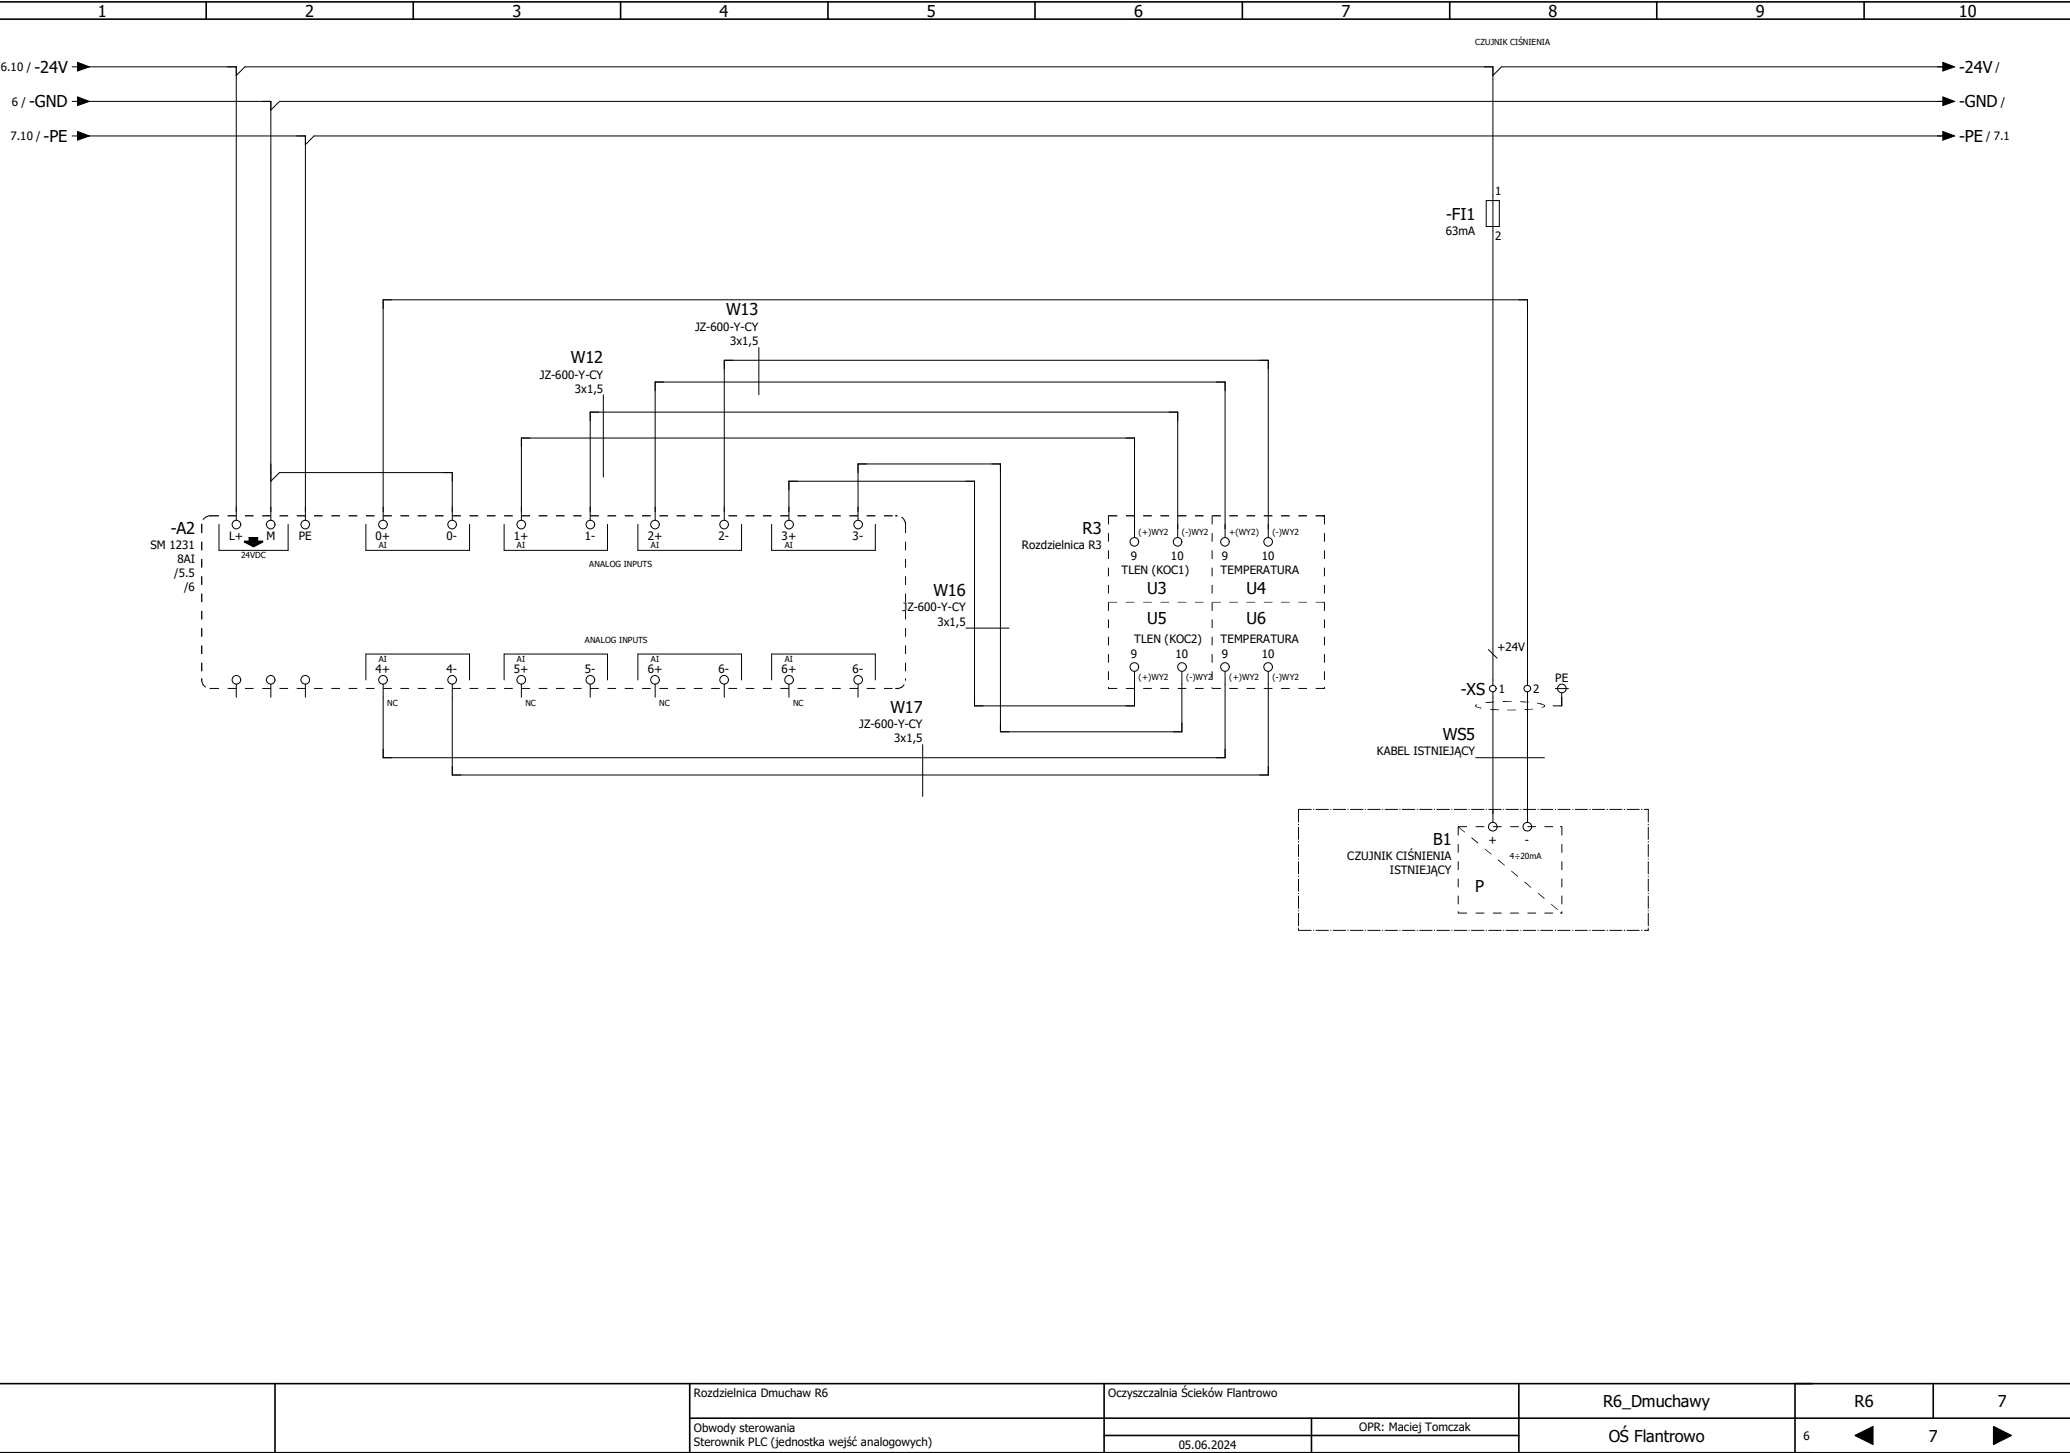

		Rozdzielnica Dmuchaw R6	Oczyszczalnia Ścieków Flantrowo		R6_Dmuchawy	R6	7
	Obwody sterowania			OPR: Maciej Tomczak	OŚ Flantrowo	6	◀ 7 ▶
	Sterownik PLC (jednostka wejść analogowych)		05.06.2024				