

<i>Stadium dokumentacji:</i>	Załączniki projektu budowlanego:
<i>Nazwa dokumentacji:</i>	<i>Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Skoszyn</i>
<i>Zadanie:</i>	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Skoszyn
<i>Kategoria obiektu budowlanego:</i>	XXVI
Egz. 1	Jednostka ewid . 260706_2.0014.480/1, 260706_2.0014.481, 260706_2.0014.482, 260706_2.0014.323, 260706_2.0014.547, 260706_2.0014.524

<i>Inwestor (Zamawiający):</i>	Gmina Waśniów ul. Rynek 24, 27-425 Waśniów, woj. świętokrzyskie .
<i>Nazwa obiektu:</i>	Sieć wodociągowa

	tytuł	imię i nazwisko	specjalność i nr uprawnień		podpis
Projektował:	<i>mgr inż.</i>	<i>Piotr Jagiello</i>	<i>instalacyjno –inżynieryjna</i>	<i>SWK/0067/ POOS/11</i>	

Kielce, Maj 2023r .

Spis treści

<i>a) opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy,</i>	3
<i>Warunki techniczne</i>	4
<i>PROTOKÓŁ z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu 2022-09-13</i>	6
<i>D E C Y Z J A- WA.ZUZ.4.4210.472.2022.AM Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu</i>	11
<i>OPINIA SANITARNA- NZ.9022.8.14.2023</i>	14
<i>b) Oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą, zgodnie z przepisami o drogach publicznych, o którym mowa w art. 34 ust. 3 pkt 4 ustawy – w przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej,- Nie dotyczy</i>	16
<i>c) Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy.</i>	17

**a) opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o których mowa
w art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy,**

Gmina Waśniów

ul. Rynek 24

27-425 Waśniów

WARUNKI TECHNICZNE BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ

Urząd Gminy w Waśniowie określa warunki techniczne budowy sieci wodociągowej o długości 350 mb, w miejscowości Nowy Skoszyn znajdującej się na działkach ewidencyjnych nr **485, 323, 524, 545, 546, 547, 552, 487, 480/1, 481, 482**, na terenie gminy Waśniów, na następujących warunkach:

1. Na odcinku sieci wodociągowej, działki ewidencyjne nr **485, 323, 524, 545, 546, 547, 552, 487, 480/1, 481, 482**, o długości 350 mb zastosować rury **PE-RC SDR17 110 x 6,6 PN10**.
2. Łączenie rur wodociągowych ma odbywać się metodą zgrzewania doczołowego.
3. Na projektowanej sieci wodociągowej zlokalizować hydranty naziemne w odpowiednich odległościach zgodnie z przepisami odrębnymi.
4. Każdorazowe przejście pod drogą zaprojektować w rurach osłonowych.
5. Uzyskać niezbędne pozwolenia od właścicieli nieruchomości, na których przebiegać ma trasa wodociągu.
6. Należy zaprojektować wykonanie próby ciśnieniowej, którą wykonać należy po ułożeniu przewodu i częściowym zasypianiu z podbiciem (oprócz złącz).
7. Przed przekazaniem do eksploatacji poszczególnych odcinków sieci należy je przepłukać.
8. Przed oddaniem rurociągu do eksploatacji należy przeprowadzić badanie bakteriologiczne.


Warunki techniczne ważne 2 lata.

Z upoważnienia WÓJTA

mgr Sławomir Grąkowski
KIEROWNIK OPERATU TECHNICZNEGO

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY
skala 1:1000

14-524 - numer działki

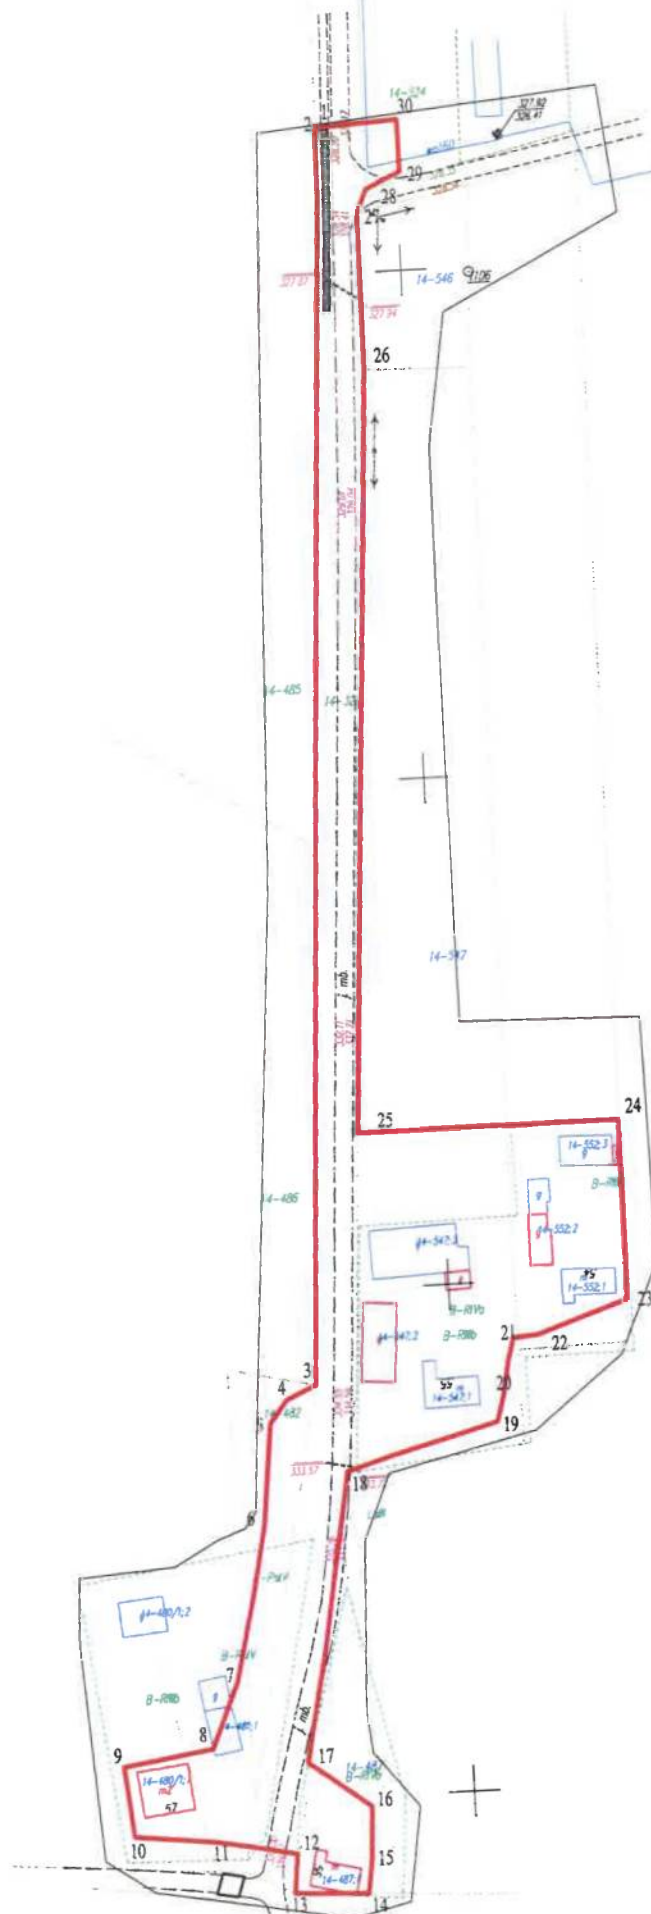

Niniejszy załącznik stanowi integralną część
warunków technicznych przyłączenia
z dnia 26.09.2022 r.
znak T-4, 7013 27.2022
Wydanych przez Wojtę Gminy Jastrzębie
Z upoważnienia WOJA

mgr Sylwester Grąkowski
KIEROWNIK DEPARTAMENTU TECHNICZNEGO

Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
ul. A. Wardyńskiego 1 27-400 Ostrowiec Św.
tel. 41 249 92 00

Znak sprawy: **GK-II.6630.141.2022**

PROTOKÓŁ

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez Geoportal Powiatu Ostrowieckiego (<http://ostrowiec.geoportal2.pl>), zakończonej w dniu **2022-09-13**

sporządzony na podstawie art. 28b ust. 9 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1990), zwanej dalej "ustawą".

Przedmiot narady:

Koordynacja usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu, tj. **sieć wodociągowa**

w miejscowości: **gmina Waśniów, obręb Nowy Skoszyn**

na wniosek z dnia: **2022-08-31**

Wnioskodawca: KJ-PIN Sp. z o.o.

M. Karłowicza 9/45 , 25-357 Kielce

Inwestor: Gmina Waśniów

Rynek 24 , 27-425 Waśniów

Przewodniczący narady:

Z upoważnienia Starosty Ostrowieckiego

Inspektor ds. Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - Grzegorz Olszański

W poniższej tabeli przedstawiono:

- imiona i nazwiska uczestników narady oraz oznaczenie podmiotów, które te osoby reprezentują,

- stanowiska uczestników narady.

Puste pola oznaczają, że prawidłowo zawiadomione podmioty nie wypowiedziały się, co jest równoznaczne z brakiem uwag (nie dotyczy przewodniczącego oraz protokolanta). Zgodnie z art. 28ba ust.1 ustawy "Nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należy zawiadomionemu o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym...".

Lp	Podmiot	Stanowisko uczestnika	Imię i nazwisko upoważnionego przez podmiot uczestnika narady Data
1	Przewodniczący narady koordynacyjnej, Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św., Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru, Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej		
2	Protokolant, Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św., Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru, Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej		
3	Gmina Ćmielów		

4	Gmina Kunów		
5	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.	nie dotyczy	Grzegorz Rogala 2022-09-05 14:15:51
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KRZEMIONKI"		
7	PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów Rejon Energetyczny Staszów	Nie dotyczy RE Staszów	Marek Słomka 2022-09-05 13:44:26
8	OSTROWIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA		
9	PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie Oddział Skarżysko - Kamienna	brak uwag	Stanisław Raczyński 2022-09-08 13:11:40
10	Celsa "Huta Ostrowiec" Sp. z o.o.		
11	Województwo Świętokrzyskie Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	brak uwag	Przemysław Marzec 2022-09-05 12:53:10
12	Orange Polska S. A.		
13	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach	brak uwag	Maciej Osiadło 2022-09-08 08:00:00

14	PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Radomiu Nadzór Wodny w Ostrowcu Świętokrzyskim		
15	Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św. Wydział Infrastruktury i Rozwoju Powiatu		
16	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich Rejon Dróg Wojewódzkich w Staszowie		
17	Gmina Bałtów		
18	Gmina Bodzechów		
19	Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach	nie dotyczy	Marta Mosiołek 2022-09-05 14:38:13
20	Netia S.A.	brak uwag	Alan Krulikowski 2022-09-12 12:01:06
21	GMINA WAŚNIÓW		
22	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski		
23	Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o.		

24	HYDROMA Sp. z o.o.		
25	PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Radomiu Nadzór Wodny w Starachowicach	Planowa inwestycja w m. Nowy Skoszyn koliduje z Dopływem ze Skoszyna na działkach o nr ewid. 481, 482. Na przekroczenie wodociągiem pod dnem cieku należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne.	Ewelina Dąbek 2022-09-12 11:35:55

Zgodnie z art. 28b ust. 10 ustawy "W przypadku gdy narada koordynacyjna została przeprowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej, protokół tej narady zawiera, zamiast podpisów wszystkich uczestników tej narady, podpisy jej przewodniczącego, protokolanta oraz innych osób, które osobiście stawily się na naradzie, a także adnotację o uzgodnieniu treści protokołu z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej".

Stanowiska uczestników narady zostały wyrażone osobiście poprzez moduł Internetowe narady koordynacyjne Geoportalu Powiatu Ostrowieckiego, w związku z czym uznaje się spełnienie warunku wynikającego z w/w przepisu.

Dokument
podpisany przez
Grzegorz Olszański
Data: 2022.09.14
09:32:30 CEST

Z up. Starosty
Przewodniczący Narady Koordynacyjnej
mgr inż. Grzegorz Olszański
(podpisano elektronicznie)

Sporządził: Kamil Skiba

woj. świętokrzyskie
pow. ostrowiecki
j. ewid. Waśniów
obr. Nowy Skoszyn
dz. 323, 545

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Mapa aktualna na dzień 27.06.2022r.

skala 1:500
układ odniesienia: –sytuacyjny: 2000
–wysokościowy: EVRF2007

USŁUGI GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE
Przemysław Padoł
ul. Kopaliniana 5, 27-400 Ostrowiec Św.
tel. 692 181 787
e-mail: padol.geodeta@gmail.com
NIP: 873-268-45-16. REGON 260242552


Mapę opracował w dniu 29.08.2022r. :
GEODETA UPRAWNIONY
Przemysław Padoł
tel. 692 181 787
uprawnienia nr 20048
Przemysław Padoł



Mapę opracowano na podstawie materiałów PODGIK
otrzymanych do zgłoszenia nr GK-III.6640.1084.2022.

Oświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych, których rezultaty zawiera operat techniczny, który uzyskał pozytywny wynik weryfikacji.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GK-III.6640.1084.2022
Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Ostrowiecki Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ostrowcu Świętokrzyskim
Wykonawca prac geodezyjnych	Usługi Geodezyjne i Kartograficzne Przemysław Padoł nr upr. 20048
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Przemysław Padoł nr upr. 20048
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół weryfikacji GK-III.6640.1084.2022. 2 z dnia 2022-07-06 2022.08.16
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	Przemysław Padoł

Dokument
podpisany przez
Grzegorz
Olszański
Data: 2022.09.14
09:42:10 CEST

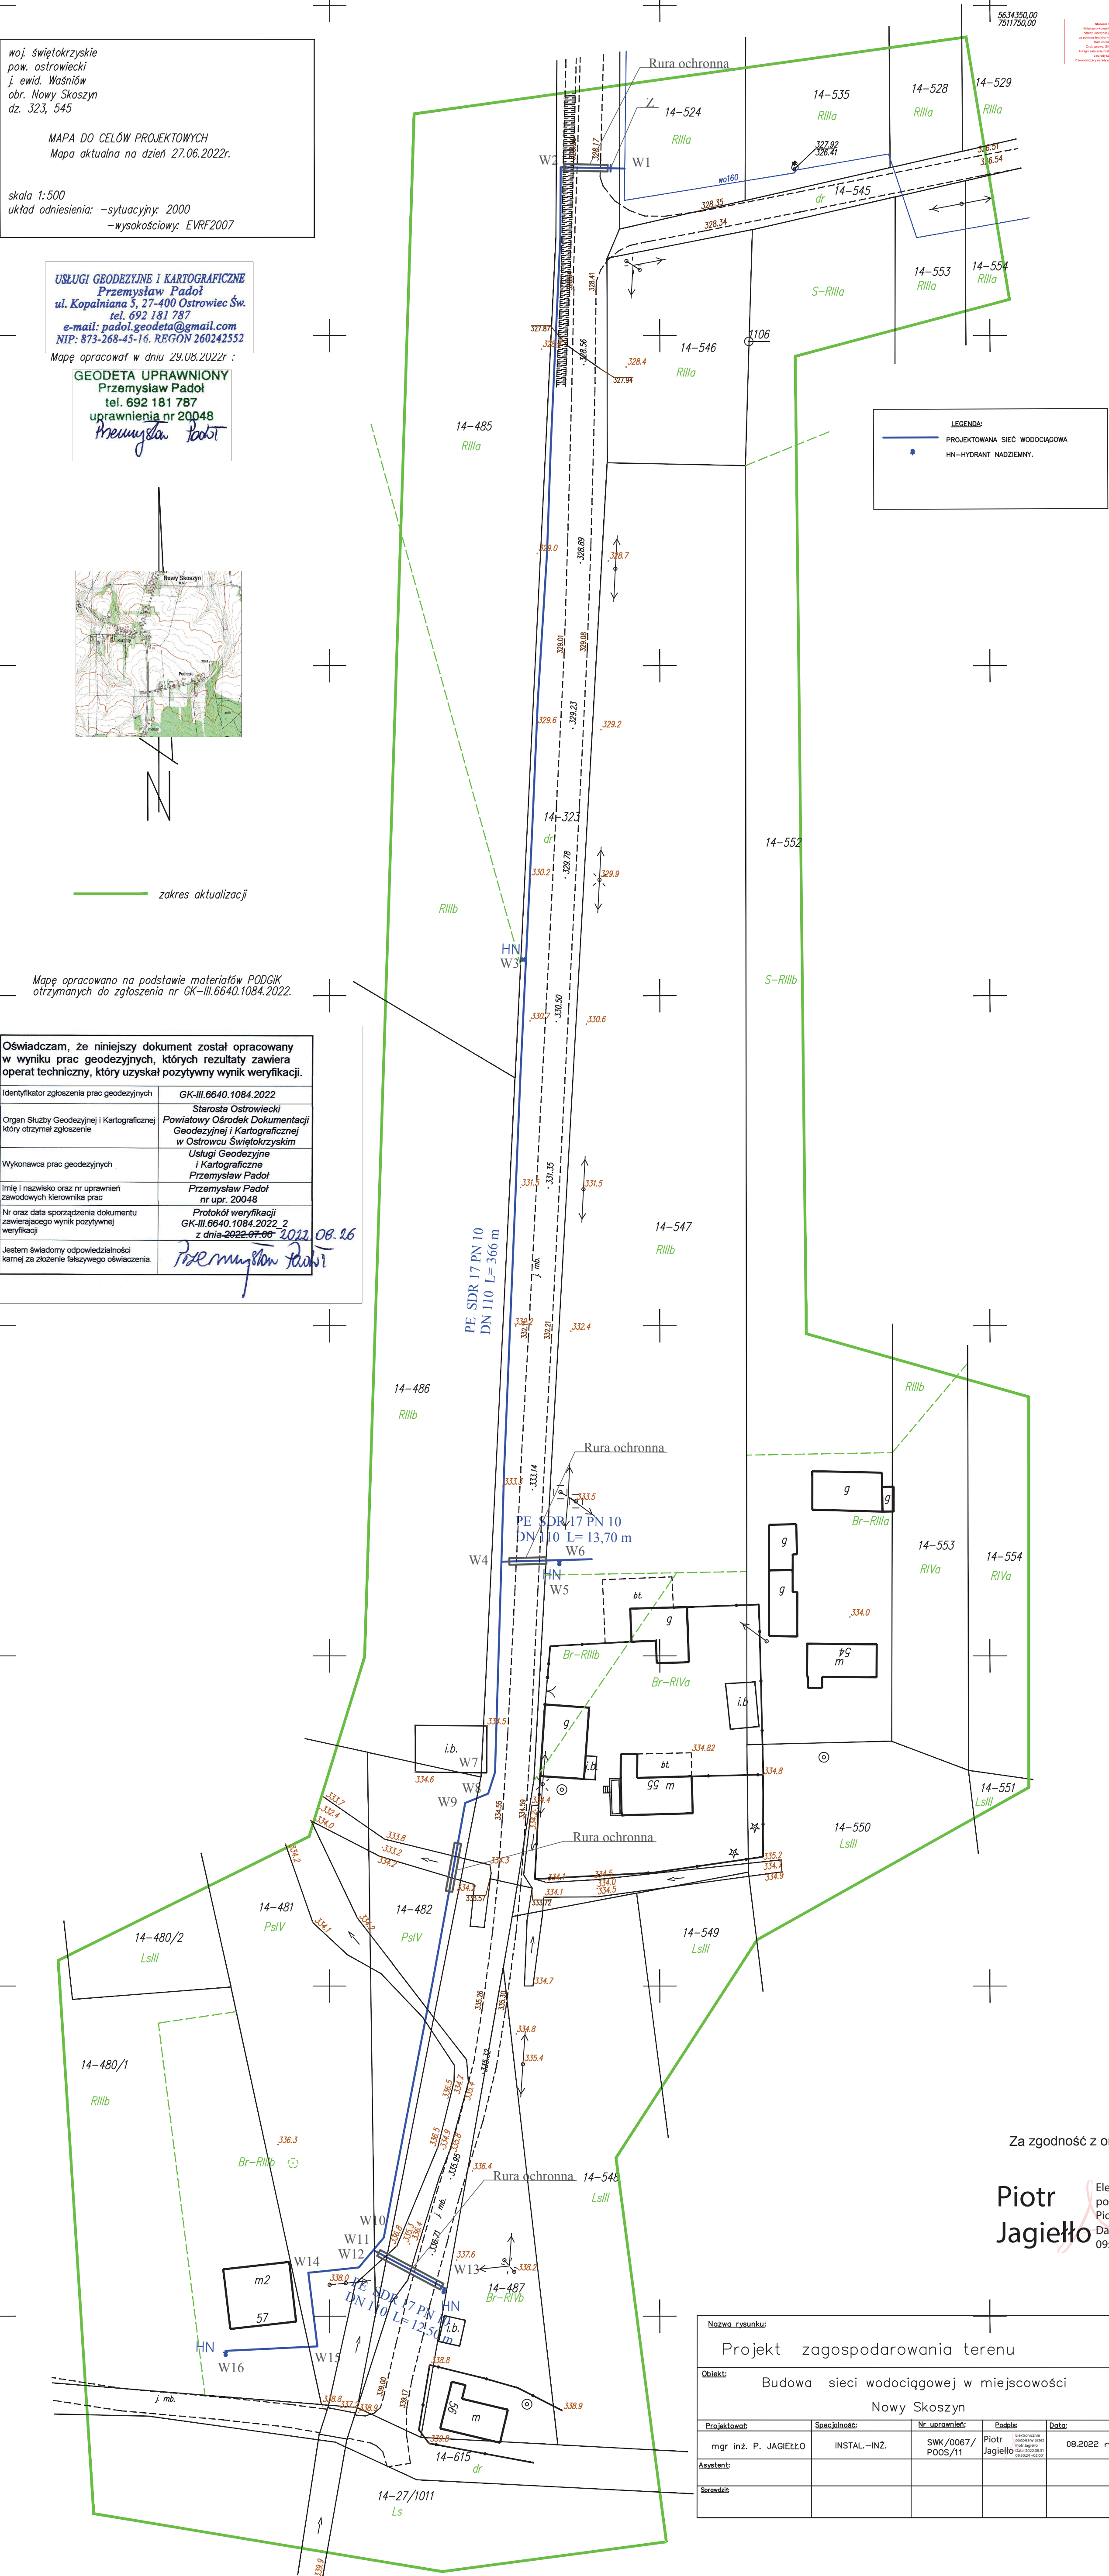

26.04, 2023



Radom, 20 kwietnia 2023 r.

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Dyrektor Zarządu
Zlewni
w Radomiu**
WA.ZUZ.4.4210.472.2022.AM

DECYZJA

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 3) lit. b), art. 389 pkt 9), art. 397 ust. 3 pkt 2), art. 393 ust. 4, art. 400 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) po rozpatrzeniu wniosku Pana Piotra Jagiełło, pełnomocnika Gminy Waśniów, ul. Rynek 3, 27-425 Waśniów, złożonego pismem z dnia 9 listopada 2022 r. (data wpływu 10 listopada 2022 r.), uzupełnionym ostatecznie pismem z dnia 20 stycznia 2023 r. (data wpływu 23 stycznia 2023 r.), w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

orzekam

I. Wydaję pozwolenie wodnoprawne dla Gminy Waśniów, ul. Rynek 3, 27-425 Waśniów na prowadzenie sieci wodociągowej DN 110 PE w rurze ochronnej przez wody powierzchniowe płynące cieku Dopływ ze Skoszyna w km 4+982, zlokalizowanego na działce nr ew. 482 obręb 0014 Nowy Skoszyn, gm. Waśniów, pow. ostrowiecki, woj. świętokrzyskie.

Parametry przejścia:

- metoda wykonania przejścia – przewiert w rurze ochronnej Ø160 PE RC
- długość przewiertu między górnymi krawędziami skarp rzeki – 1,8 m
- rzędna posadowienia wierzchu rury osłonowej pod dnem rzeki – 333,30 m n.p.m.
- współrzędne miejsca przewiertu przez ciek Dopływ ze Skoszyna w km 4+982 w geodezyjnym układzie odniesienia PL ETRF2000:
początek – X: 5634044.6766, Y: 7511664.4997,
koniec – X: 5634046.4752, Y: 7511664.8107.

II. Wydaję pozwolenie wodnoprawne dla Gminy Waśniów, ul. Rynek 3, 27-425 Waśniów na prowadzenie sieci wodociągowej DN 110 PE w rurze ochronnej przez wody powierzchniowe płynące cieku Dopływ ze Skoszyna w km 5+023, zlokalizowanego na działkach nr ew. 482 i 323 obręb 0014 Nowy Skoszyn, gm. Waśniów, pow. ostrowiecki, woj. świętokrzyskie.

Parametry przejścia:

- metoda wykonania przejścia – przewiert w rurze ochronnej Ø160 PE RC
- długość przewiertu między górnymi krawędziami skarp rzeki – 4,2 m
- rzędna posadowienia wierzchu rury osłonowej pod dnem rzeki – 333,90 m n.p.m.
- współrzędne miejsca przewiertu przez ciek Dopływ ze Skoszyna w geodezyjnym układzie odniesienia PL ETRF2000:
początek – X: 5634009.0321, Y: 7511658.4430,
koniec – X: 5634006.9836, Y: 7511662.2879.

III. Przy wykonywaniu uprawnień wynikających z niniejszej decyzji Gmina Waśniów, ul. Rynek 3, 27-425 Waśniów, obowiązana jest do:

1. Wykonania projektowanego przejścia kanału sanitarnego w rurze osłonowej przez wody powierzchniowe płynące cieku Dopływ ze Skoszyna w km 4+982 oraz w km 5+023, zgodnie z warunkami określonymi w tym pozwoleniu wodnoprawnym.

2. Zapewnienia w trakcie prowadzenia robót swobodnego przepływu wód cieką Dopływ ze Skoszyna.
 3. Powiadomienia Nadzoru Wodnego w Starachowicach z min. tygodniowym wyprzedzeniem o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót związanych z wykonaniem przekroczenia pod dnem cieką Dopływ ze Skoszyna.
 4. Oznakowania trwale miejsca przekroczenia pod dnem cieką Dopływ ze Skoszyna poprzez zamontowanie słupków oznaczeniowych z zamieszczeniem na nich informacji o rodzaju infrastruktury i głębokości położenia góry rury osłonowej.
 5. Wykonania wszelkich prac w okresie korzystnych warunków hydrotechnicznych.
 6. Po zakończeniu prac teren robót oraz teren przyległy inwestycji należy uporządkować.
 7. Zgłoszenia wykonanego przejścia do Zarządu Zlewni w Radomiu w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania, w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami, stosownie do wymagań art. 331 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne. Do zgłoszenia sporządzonego zgodnie z ww. przepisami należy dołączyć inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego przejścia i przekazać do Nadzoru Wodnego w Starachowicach.
- III. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

UZASADNIENIE

Pan Piotr Jagiełło, pełnomocnik Gminy Waśniów, ul. Rynek 3, 27-425 Waśniów, wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z wnioskiem złożonym pismem z dnia 9 listopada 2022 r. (data wpływu 10 listopada 2022 r.), w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie sieci wodociągowej DN 110 PE przez wody powierzchniowe płynące cieką Dopływ ze Skoszyna w km 4+982, zlokalizowanego na działce nr ew. 482 oraz w km 5+023, zlokalizowanego na działkach nr ew. 482 i 323 obręb 0014 Nowy Skoszyn, gm. Waśniów, pow. ostrowiecki, woj. świętokrzyskie.

Do wniosku dołączono:

- operat wodnoprawny,
- operat wodnoprawny w wersji elektronicznej,
- opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych,
- uproszczone wypisy z rejestru gruntów,
- decyzję Nr 3/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 12 sierpnia 2022r.,
- pełnomocnictwo dla Pana Piotra Jagiełły wraz z opłatą skarbową,
- potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w kwocie 237,87 zł.

Analizując złożony wniosek i operat wodnoprawny ustalono, że nie spełniają one wszystkich wymogów zawartych w art. 407 i art. 409 ww. ustawy Prawo wodne. W związku z tym zobowiązano wnioskodawcę wezwaniami z dnia 23 listopada 2022 r. oraz z dnia 13 stycznia 2023 r. znak: WA.ZUZ.4.4210.472.2022.AM do uzupełnienia braków. Wymagane dokumenty uzupełnione zgodnie z ww. wezwaniem wnioskodawca ostatecznie przedłożył przy piśmie z dnia 20 stycznia 2023 r. (data wpływu 23 stycznia 2023 r.).

Po ponownym przeanalizowaniu stwierdzono, że przedłożony wniosek spełnia wymogi określone w art. 407 - 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.) w związku z czym wszczęto postępowanie administracyjne, o którym powiadomiono strony zawiadomieniem z dnia 7 lutego 2023 r. znak: WA.ZUZ.4.4210.472.2022.AM. Z uwagi na złożony materiał dowodowy, wystarczający do rozpatrzenia sprawy i wynikającą z art. 10 § 1 Kpa normę prawną zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu, poinformowano jednocześnie strony o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłoszenia ewentualnych uwag. Zgodnie z obligatoryjnymi wymogami obowiązujących przepisów cytowanej ustawy Prawo wodne informacja o wszczęciu przedmiotowego postępowania podana została do publicznej wiadomości. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie umieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wywieszone zostało

na tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w Urzędzie Gminy Waśniów.

Obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych wynika z art. 389 pkt 9) ww. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

W toku prowadzonego postępowania stwierdzono, że określony w operacie wodnoprawnym sposób przekroczenia cieku Dopływ ze Skoszyna w km 4+982 oraz w km 5+023 jest akceptowany przez podmiot odpowiedzialny za jej utrzymanie. Położenie góry rur osłonowych pod dnem cieku Dopływ ze Skoszyna przyjęto na głębokości 1,5 m. Przejścia pod dnem cieku Dopływ ze Skoszyna planowane są do wykonania metodą przewiertu i nie wpłyną negatywnie na możliwości utrzymywania koryta cieku.

W toku prowadzonego postępowania strony nie wniosły żadnych uwag i wniosków.

Na podstawie załączonego do wniosku operatu wodnoprawnego oraz w oparciu o przeprowadzone postępowanie organ uznał, że zostały spełnione przesłanki merytoryczne i formalne określone Prawem wodnym, niezbędne do wydania pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z wnioskiem i na warunkach określonych w decyzji. Wydanie pozwolenia wodnoprawnego nie narusza wymogów określonych w art. 396 ww. ustawy Prawo wodne.

W pkt II niniejszej decyzji nałożono na inwestora, a następnie użytkownika wykonanego przekroczenia cieku Dopływ ze Skoszyna obowiązki wynikające z przepisów ww. ustawy Prawo wodne oraz obowiązki niezbędne dla właściwego wykonania robót.

Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy - Prawo wodne, obowiązek ustalenia czasu obowiązywania nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych. Jednak zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 3) ww. ustawy Prawo wodne, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym niniejsze pozwolenie stało się ostateczne, to pozwolenie wodnoprawne wygasa.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co skutkuje brakiem możliwości zaskarżenia decyzji do WSA.

Otrzymują:

1. Pan Piotr Jagiełło - pełnomocnik
2. Gmina Waśniów
ul. Rynek 3, 27-425 Waśniów
3. Pani Regina Ćwik
4. Pan Krzysztof Ćwik
5. PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa

Do wiadomości:

PGW WP Nadzór Wodny w Starachowicach



DYREKTOR
Ryszard Włosna

Decyzja nie została zaskarżona w ustawowo
zakreślonym terminie i staje się ostateczna
z dniem15.05.2023r.

Z-CA DYREKTORA
Maciej Brzeski

Za wydanie pozwolenia wodnoprawnego wniesiono opłatę w wysokości 237,87 zł /słownie: dwieście trzydzieści siedem 87/100/ na podstawie art. 398 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625) na rachunek bankowy nr 07 1130 1017 0020 1510 6720 0024.

A. Krawczyk
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Radomiu, ul. Parkowa 2A, 26-600 Radom

tel.: +48 (48) 36 26 138 | e-mail: zz-radom@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl 3



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Ostrowcu Świętokrzyskim**

ul. Smolna 3

27-400 Ostrowiec Św.

e-mail: sekretariat.psse.ostrowiec@sanepid.gov.pl

ePUAP:/PSSEOSTROWIECSWIETOKRZYSKI/

tel.: 41 247 96 95

fax.: 41 247 96 97

www.gov.pl/web/psse-ostrowiec-swietokrzyski

NZ.9022.8.14.2023

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia: 15. 05. 2023

Gmina Waśniów

ul. Rynek 24, 27-425 Waśniów

pełnomocnik:

Piotr Jagiełło

Skiby 109, 26-060 Chęciny

OPINIA SANITARNA

Na podstawie:

- art. 3 pkt 2 lit. a, art. 10 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 Ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 338),
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1225),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim

po rozpatrzeniu wniosku pełnomocnika inwestora z dnia 12.04.2023 r. (data wpływu 13.04.2023 r.), uzupełnionego pismem z dnia 21.04.2023 r. (data wpływu 26.04.2023 r.) – Pan Piotr Jagiełło, Skiby 109, 26-060 Chęciny (Pełnomocnictwo z dnia 03.06.2022 r., wydane przez Wójta Gminy Waśniów) w sprawie zaopiniowania projektu zagospodarowania terenu dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Skoszyn” – działki o numerach ewidencyjnych 480/1, 481, 482, 323, 547, 524 (obręb 0014 Nowy Skoszyn, jednostka ewidencyjna Waśniów);

inwestor: Gmina Waśniów, ul. Rynek 24, 27-425 Waśniów;

**uzgadnia wyżej wymieniony projekt
pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych pozytywnie bez zastrzeżeń.**

UZASADNIENIE

W dniu 13.04.2023 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim wpłynął wniosek pełnomocnika inwestora, uzupełniony pismem z dnia 21.04.2023 r. (data wpływu 26.04.2023 r.) w sprawie zaopiniowania projektu zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Skoszyn”.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Skoszyn.

Zakres inwestycji obejmuje:

1. Budowę sieci wodociągowej Ø110 PE RC100 – 391,89 mb,
w tym:
 - wykopowo: 354,09 mb,
 - przewiertem: 37,80 mb.
2. Hydranty p.poż. nadziemne Ø80 – 4 szt.

Wodociąg zaprojektowano z rur PE RC100 PN10 SDR17 o średnicy Ø110 mm.

Projektowany wodociąg włączony zostanie do istniejącego wodociągu Ø160 PVC na działce o numerze ewidencyjnym 524 (obręb Nowy Skoszyn).

Włączenie zostanie wykonane poprzez trójnik z żeliwa sferoidalnego oraz zasuwę z miękkim uszczelnieniem.

W przypadku awarii projektowanej sieci wodociągowej będzie możliwość wyłączenia uszkodzonego odcinka sieci poprzez zamknięcie zasuwy.

Na trasie przedmiotowego wodociągu zaprojektowano 4 hydranty nadziemne Ø80 mm.

Zamontowane hydranty powinny posiadać atest PZH dopuszczający do stosowania przy budowie rurociągów do wody do spożycia.

Wszystkie materiały zastosowane przy budowie projektowanego wodociągu powinny posiadać dopuszczenia do użytku oraz koniecznie muszą posiadać atesty higieniczne do stosowania w sieciach wodociągowych.

Miejsca usytuowania armatury zostaną oznakowane za pomocą tabliczek z pomiarami umocowanych na obiektach stałych.

Przedmiotowy odcinek wodociągu zostanie wykonany w technologii wykopu otwartego.

Szczelność połączeń całej sieci, przed oddaniem jej do eksploatacji powinna zostać poddana próbom ciśnieniowym. Po zakończeniu prób szczelności wodociąg należy poddać płukaniu i dezynfekcji związkami chloru, a następnie ponownie płukaniu.

Budowa wodociągu, jako inwestycja liniowa, nie spowoduje konieczności zmiany ukształtowania oraz sposobu zagospodarowania terenu.

Przedmiotowy projekt został opracowany z uwzględnieniem wymagań higienicznych i zdrowotnych określonych w przepisach.

POUCZENIE

1. Opinia sanitarna dotyczy dokumentacji, na której znajduje się klauzula opiniująca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Św.
2. Przed włączeniem sieci wodociągowej do użytkowania należy uzyskać pozytywny wynik badania wody przeprowadzony w laboratorium zatwierdzonym przez PIS.
Woda do spożycia powinna spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
3. Na niniejszą opinię nie służy środek odwoławczy.

POUCZENIE

Na niniejszą opinię nie służy środek odwoławczy.

Otrzymują:

1. Piotr Jagiełło,
Skiby 109, 26-060 Chęciny
(pocztą tradycyjną za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)
2. aa.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
lek. wet. Wioletta Adamczyk-Nowak
MIKROBIOLOG

b) Oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą, zgodnie z przepisami o drogach publicznych, o którym mowa w art. 34 ust. 3 pkt 4 ustawy – w przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej,- Nie dotyczy

c) Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy.

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Skorzyn

Imię i nazwisko, nr uprawnień	Specjalność	Data	Podpis
Piotr Jagiełło SWK/0067/POOS/11	Instalacyjna w zak. sieci instalacji i urządzeń ciepłych, went., gaz., wodoc. i kan.	05.2023r.	

Kielce ,Maj 2023 r.

ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ZAMIERZENIEM BUDOWLANYM

Zamierzenie budowlane obejmuje Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Skorzyn. Przewiduje się następującą kolejność realizacji robót:

1. Wytczenie trasy.
2. Wykonanie wykopów.
3. Roboty montażowe.
4. Odbiory robót montażowych.
5. Zasyпка wykopów, uporządkowanie terenu w rejonie prowadzonych robót (roboty wykonywane sukcesywnie).

WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

W chwili obecnej teren przeznaczony pod budowę kanalizacji jest pasem drogowym. Występuje następujące uzbrojenie terenu, tel, sieć wodociągowa, napowietrzne sieci.

ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT

Lp	Rodzaj zagrożenia	Czas występowania
1.	Wpadnięcie do wykopu	w okresie wykonywania wykopów dla rurociągów
2.	Zasypanie ziemią w wykopie	Wykonywanie wykopów wąskoprzestrzennych, układanie (montaż sieci)
3.	Potknięcie się na tym samym poziomie	Przez cały okres budowy
4.	Poślizgnięcie się na tym samym poziomie	
5.	Kontakt z przedmiotem będącym w ruchu	
6.	Rozerwanie się części narzędzi ręcznych	
7.	Najechanie przez środki transportu drogowego	
8.	Uderzenie przez części ruchome i wirujące	
9.	Uderzenie o nieruchome przedmioty	
10.	Porażenie prądem	
11.	Hałas	W okresie wykonywania wykopów, zagęszczania gruntu, pracy sprężarki
12.	Upadek z wysokości	W okresie wykonywania wykopów i zasypywania ich, montażu, demontażu szalunków
13.	Spadające przedmioty	

SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW

Celem instruktażu jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie pracowników z warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy w przebiegu robót. Polega ona na praktycznym i poglądowym omówieniu istniejących lub mogących wystąpić zagrożeń, a także wskazania metod i środków zapobiegawczych.

W czasie instruktażu należy:

- zapoznać pracowników z bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie i praktycznie)
- przeanalizować wspólnie z pracownikami istniejące warunki i zagrożenia na stanowisku pracy
- omówić najczęściej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepisów i zasad BHP przez pracowników i ich związek z wypadkami przy pracy
- łączyć zagadnienia zawodowe z problematyką BHP

Do zagadnień, które należy omówić w ramach instruktażu należy:

- zasady dyscypliny pracy w oparciu o regulamin pracy,
- ogólne przepisy dotyczące poruszania się pracowników po drogach i przejściach oraz zachowania

podczas przewozu środkami transportowymi,

- zagrożenia wypadkowe związane ze stanowiskiem pracy,
- wytyczne prawidłowej organizacji pracy, zasady i przepisy dotyczące używania i konserwacji

narzędzi,

- kultura miejsca pracy,
- rodzaj, sposób użycia i przechowywania sprzętu ochrony osobistej, odzieży ochronnej i roboczej,
- obowiązek zgłoszenia uszkodzeń ciała i korzystania z pierwszej pomocy,
- zawiadomienie kierownictwa o każdym wypadku przy pracy i awarii,
- higiena osobista (mycie rąk, korzystanie z urządzeń sanitarnych), normy dźwigania i podnoszenia

ciężarów,

- ochrona przeciwpożarowa,
- prawa i obowiązki pracowników, szczególnie prawo odmowy wykonywania pracy, gdy zagraża

ona życiu lub zdrowiu pracownika.

Instruktaż przeprowadza mistrz (majster) wyznaczony przez kierownika budowy. Nadzór nad prawidłowym szkoleniem pracowników sprawuje kierownik budowy.

ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONANIA ROBÓT ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ

Pracownicy wykonujący roboty ziemne i instalacyjne zobowiązani są chodzić w kamizelkach ostrzegawczych.

Sprzęt i narzędzia używane podczas pracy należy utrzymywać w stałej sprawności technicznej.

ZABEZPIECZENIE WYKONAWSTWA ROBÓT

Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną oraz przestrzegać przepisów i zasad BHP.

Kierownik budowy powinien zwrócić uwagę na prawidłowe wykonywanie umocnień wykopów wąskoprzestrzennych i innych robót ziemnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Operatorzy ciężkiego sprzętu budowlanego winni posiadać specjalistyczne uprawnienia.

Na terenie budowy powinna być apteczka podręczna.

Należy dopilnować stosowania kasków i odzieży ochronnej oraz sprawdzać stan podręcznego sprzętu i sprzętu ciężkiego. Teren robót sieciowych i drogowych należy zabezpieczyć zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Teren powinien być oznakowany tak, aby zwracał uwagę uczestników komunikacji na plac budowy i wynikające z tego powodu niebezpieczeństwa oraz skłaniał ich do ostrożnego zachowania. Wjazd i wyjazd z placu budowy nie może powodować zakłóceń w ruchu.

Pracownicy powinni być wyposażeni w indywidualne środki ochrony do prac na wysokości.

Opracował: mgr inż. Piotr Jagiełło