


4 - 20mA			
1(2)077A - NB1(2)2 Poziom wody na pokr. pompa/turbiny	1(2)091A - NB1(2)2 Ci nienie w sztolni w ruroci gu energetycznym (pod kompensatorem)	1(2).....A - NB1(2)2 Pomiar przepływu przez sztolni 0 - 140m3/s	REZERWA

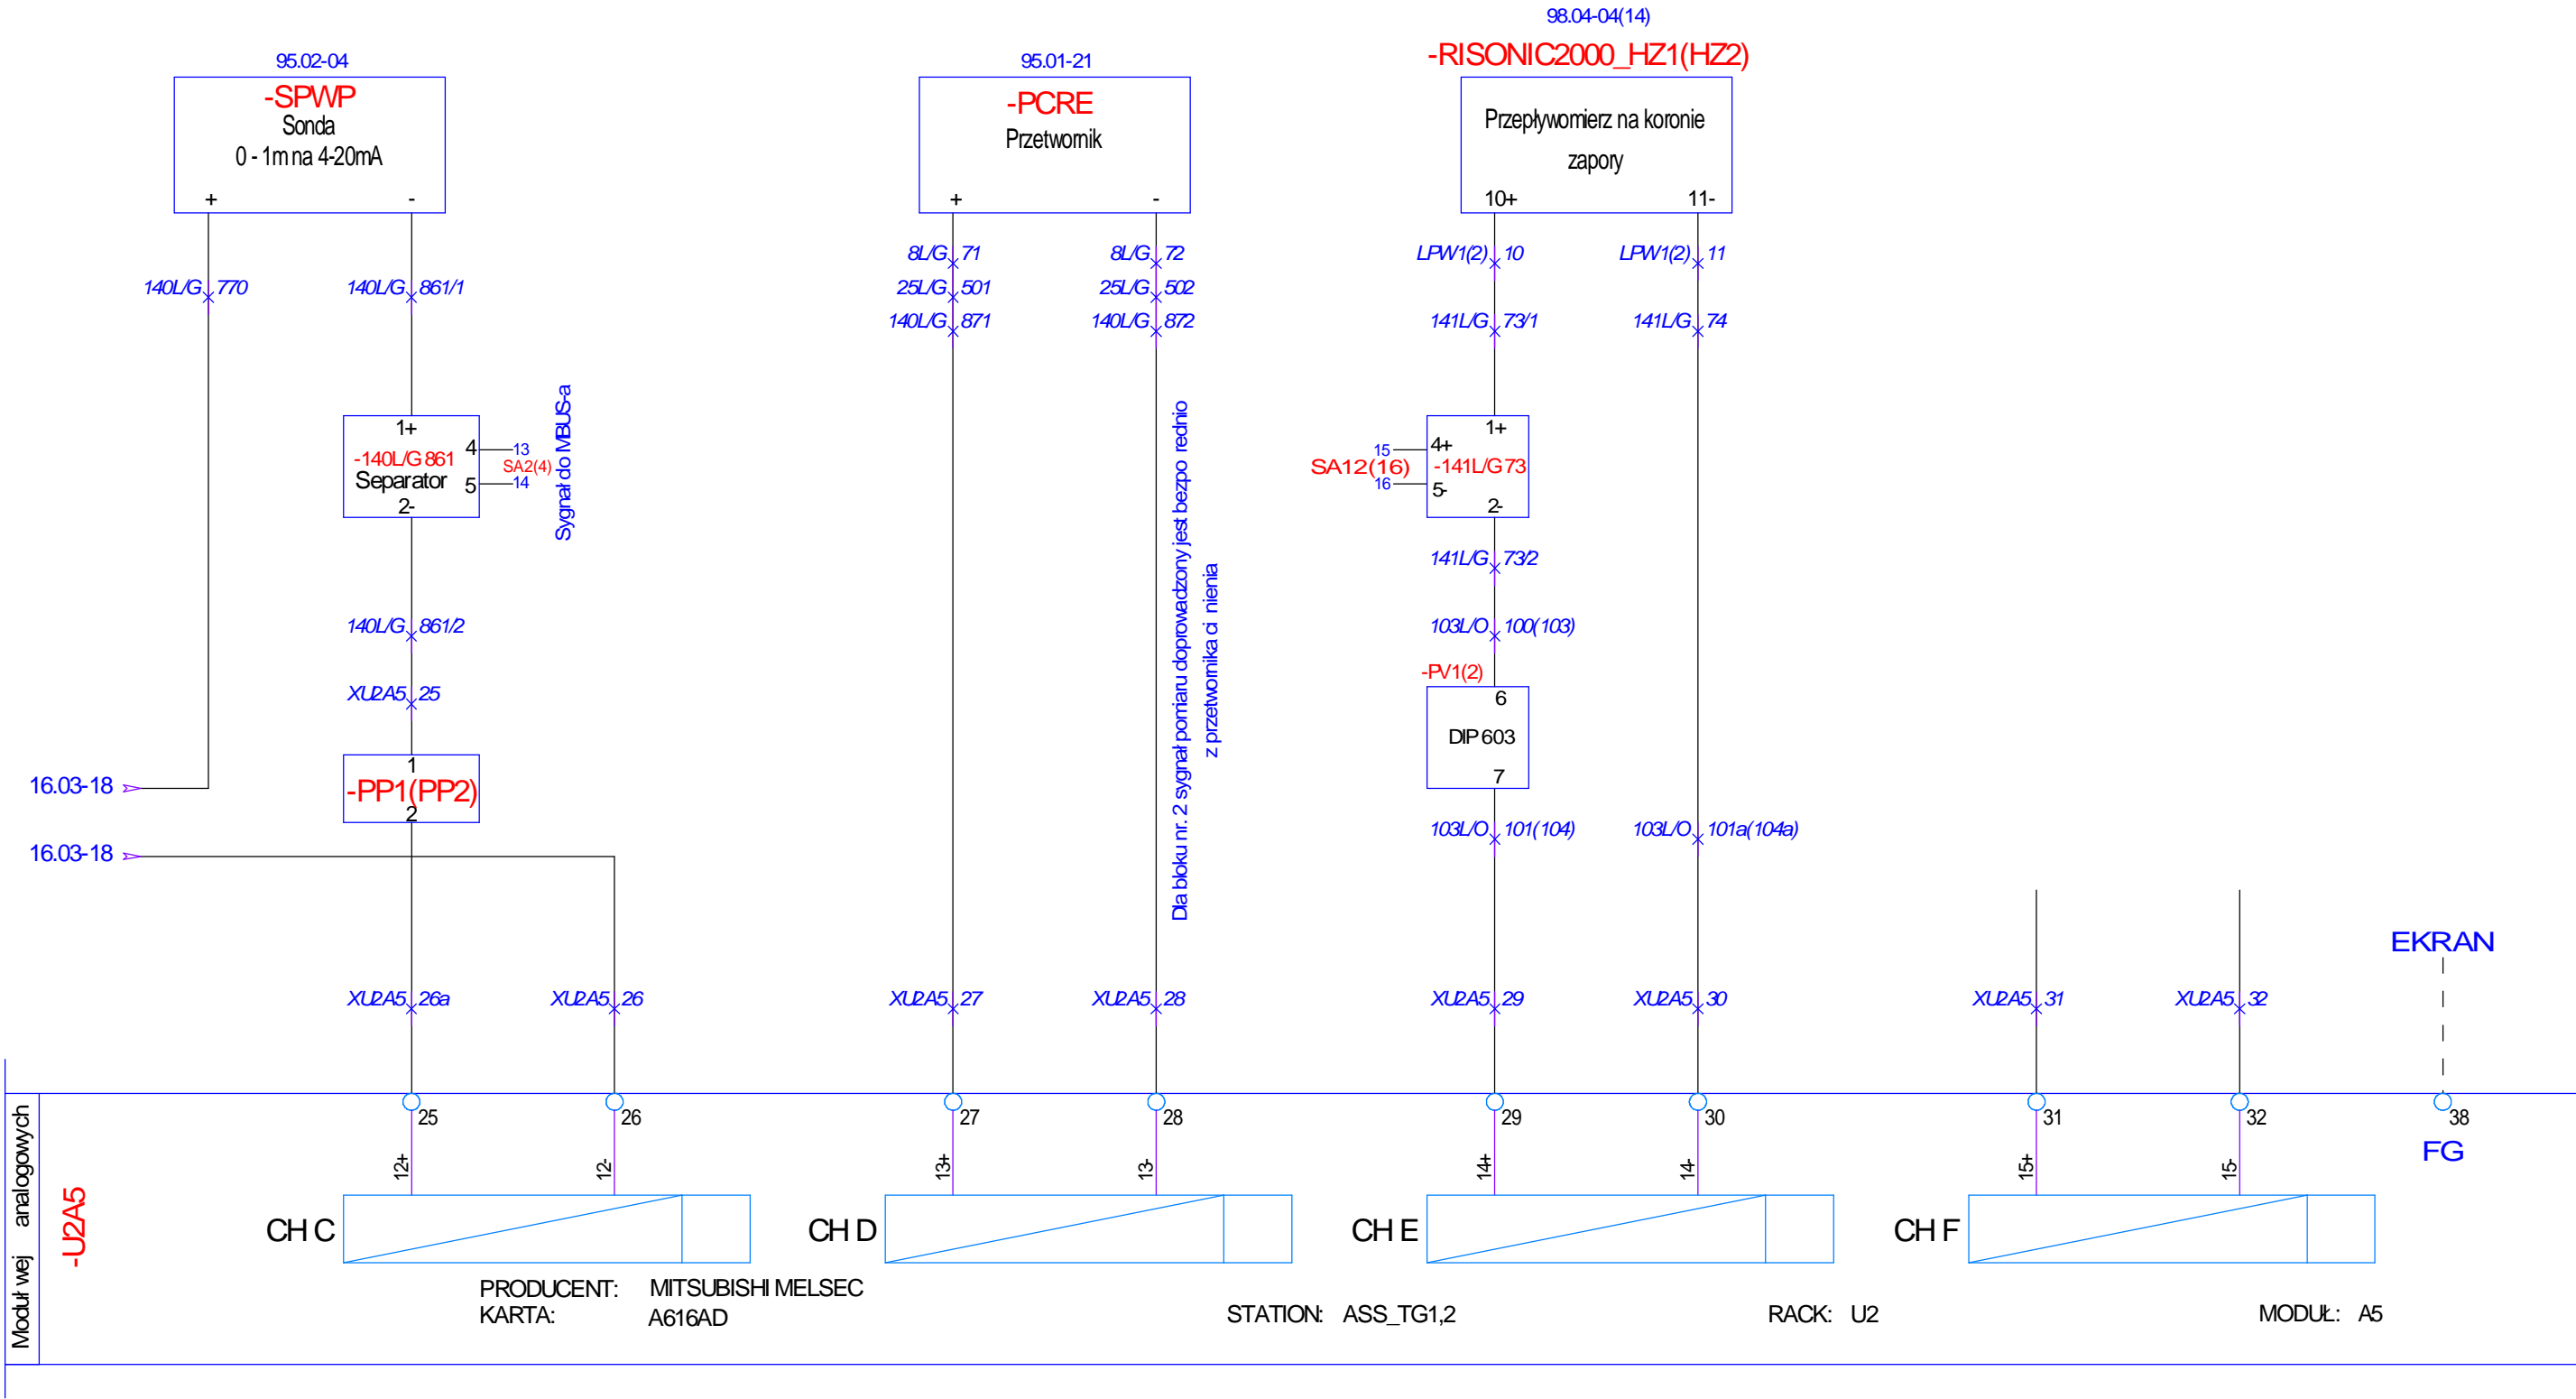

+ II

PROJEKTOWAŁ					Projekt nr :
SPRAWDZIŁ					
DATA UTWORZENIA	L.P.	DATA	MODYFIKACJA	NAZWISKO	

U2A5 - Moduł wej analogowych