


Do budynku szpitala
AP

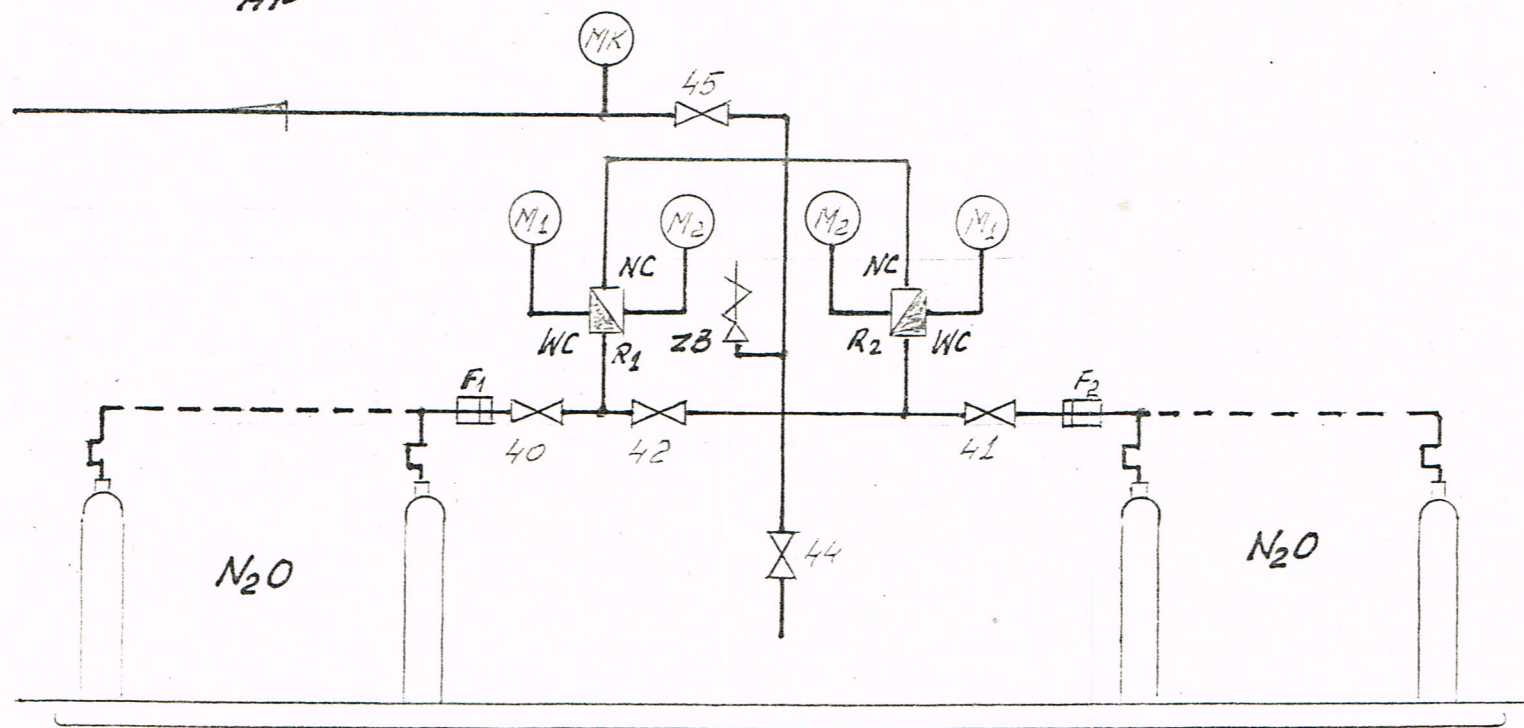

2 baterie butli po 12 szt.

Schemat technologiczny
rozprężalni podtlenku azotu
 N_2O

bez skali

Rys. 20/7/PB

[Signature]

[Signature]